


SO1

SO1-SO4


UKS

Síťové propojení

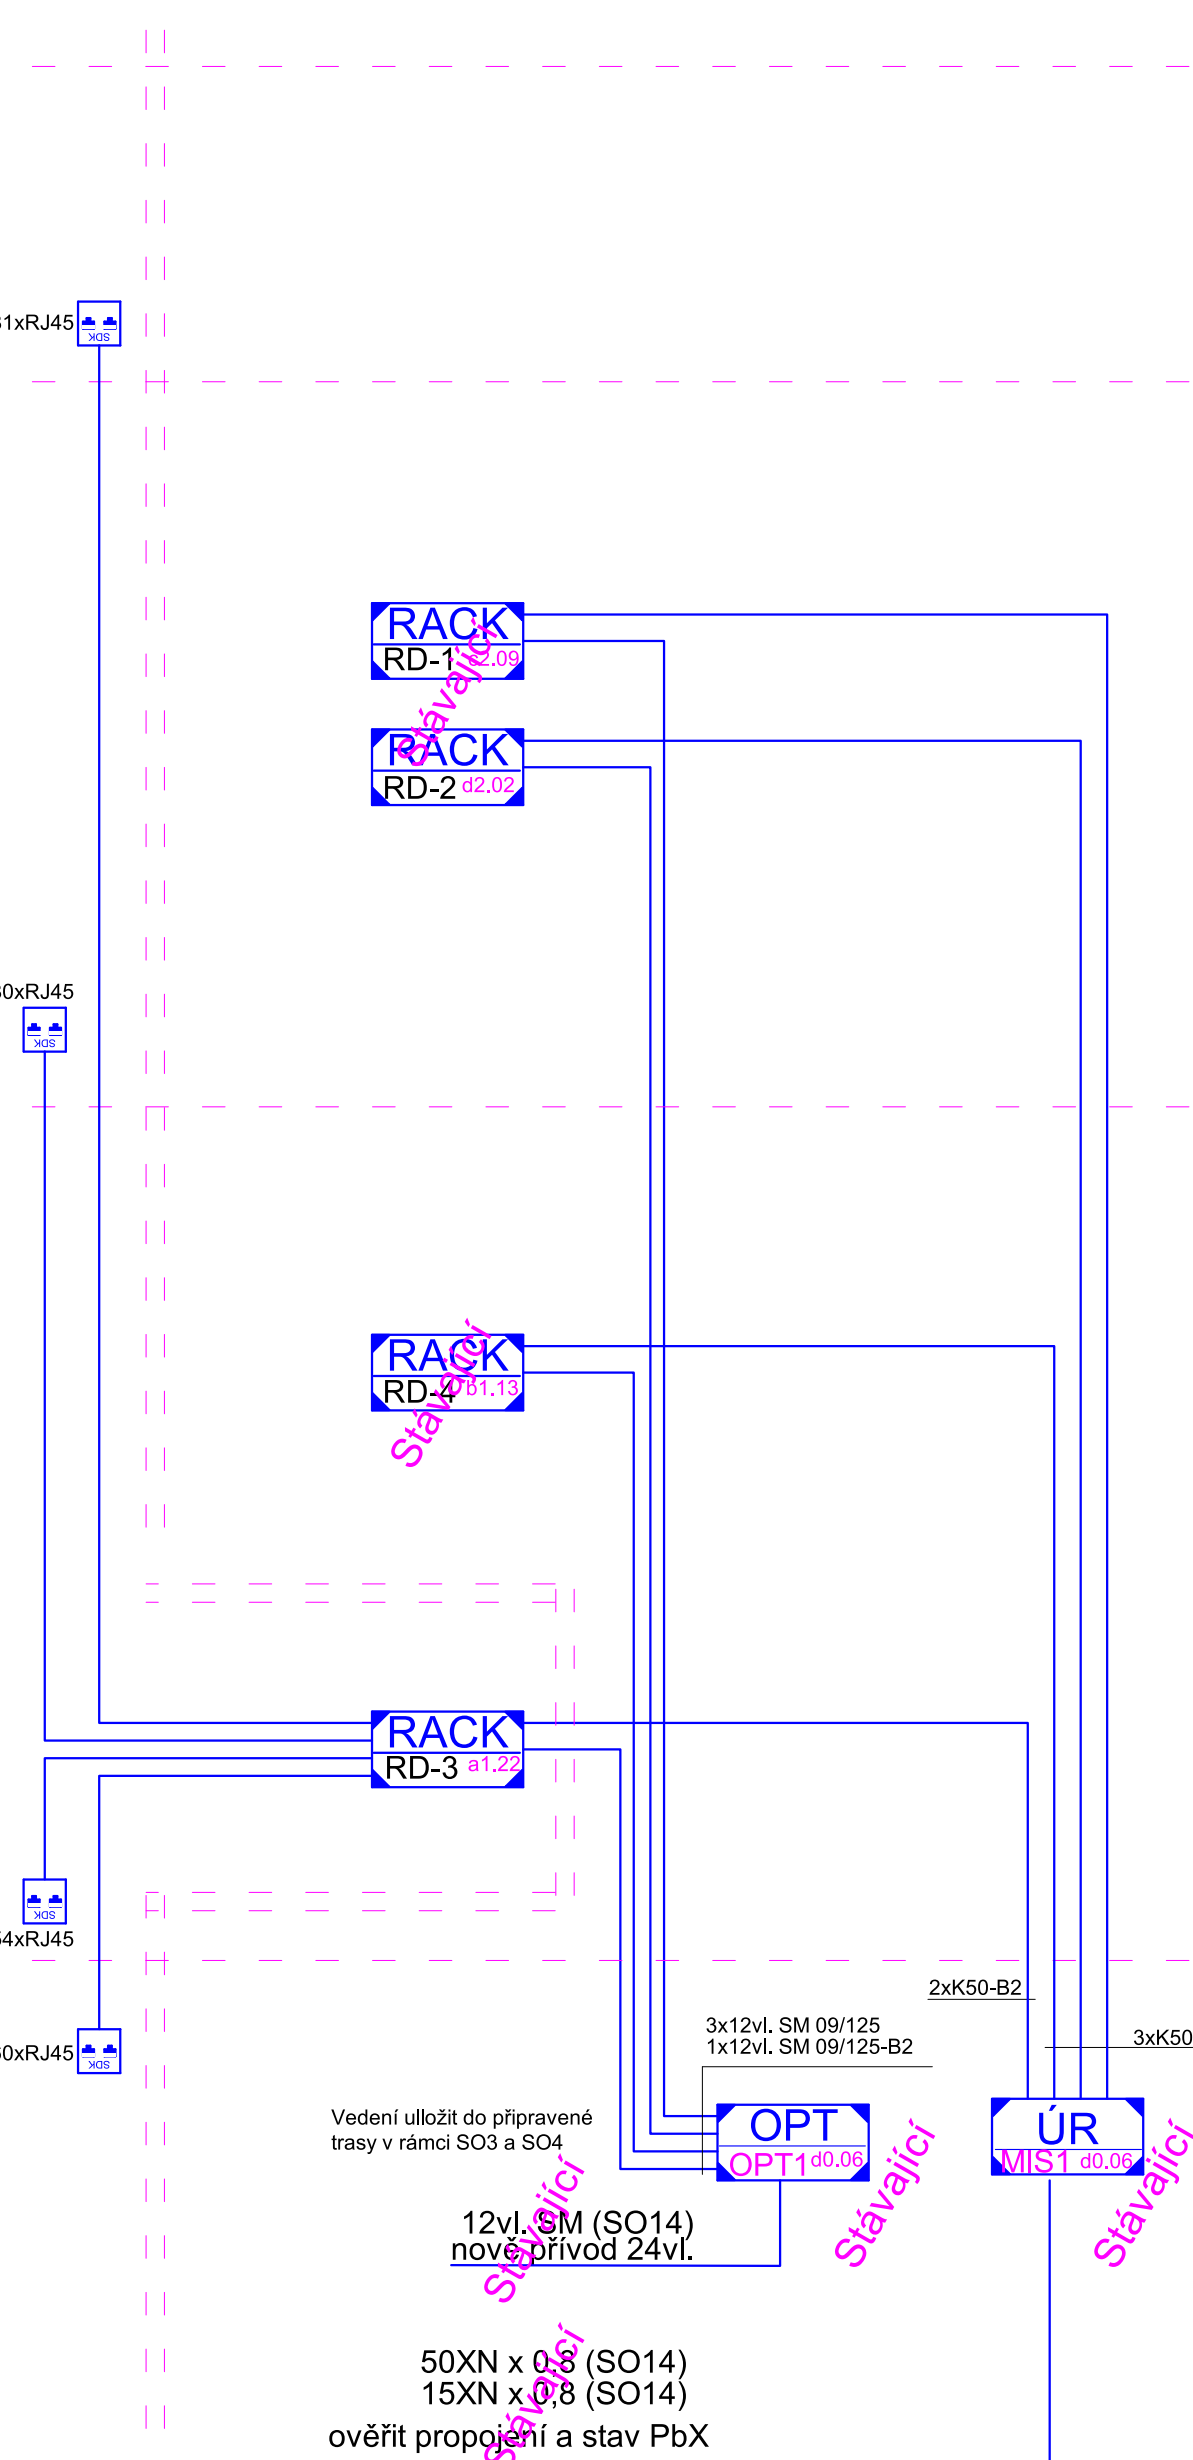


SO1

BS - DT



BS - STA



střecha


3.NP

2.NP

1.NP

0.NP


BS - MR

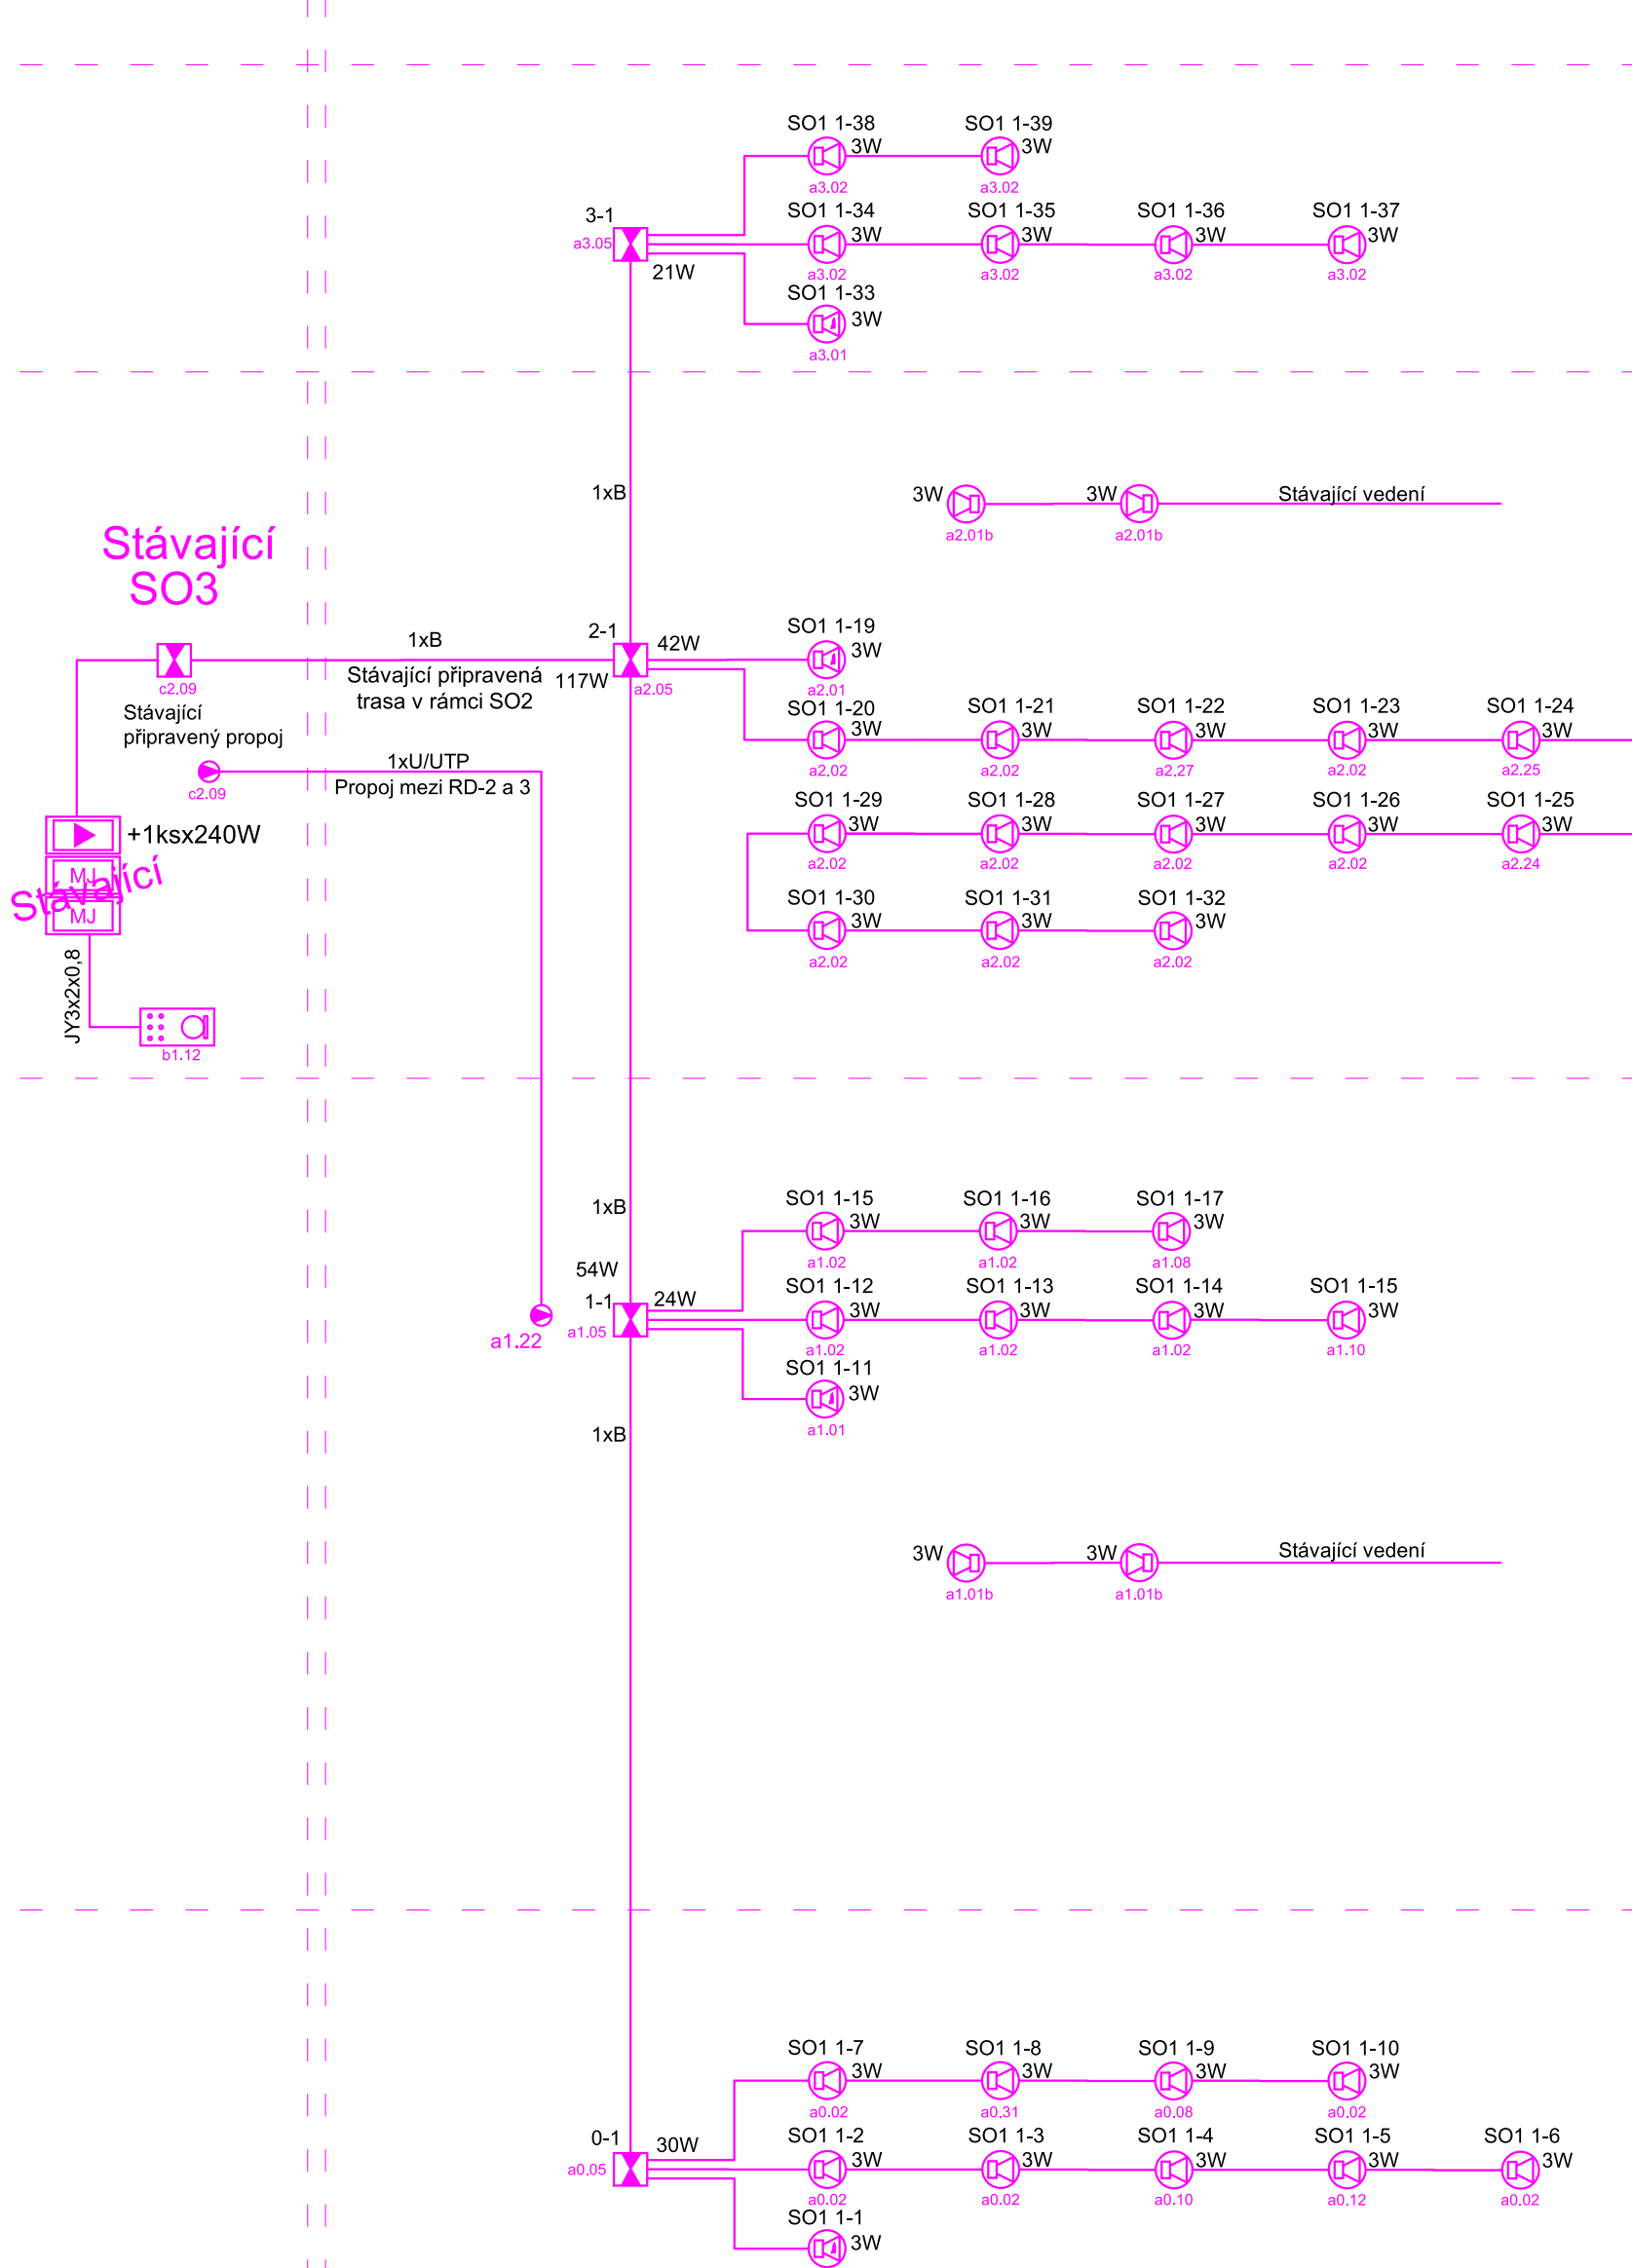

Stávající SO3

Stávající

LEGENDA ZNAČEK		
	- Repro podhledový	Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 20 00-4-41 ed.2 Živé části: - izolací a krytím - oddělením - malým napětím Neživé části : základní - automatickým odpojením od zdroje Napájecí soustava : Napájení síťové části systému SLP: 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S Smyčkové a napájecí napětí Slp do 48Vss,PoE (IEEE 802.3af)
	- Repro do podhledu - požární kryt	
	- Vrátník, vnitřní panel	
	- Odbočovač 2/4out	
	- Zesilovač STA	Výsuvníky: - Číslo místnosti - Číslo místnosti - Číslo místnosti - Číslo místnosti
	- Datový rozvaděč	
	- Mikrofonní pult s výběrem zón	
	- Zesilovač MR	
	- Maticová jednotka MR	Poznámky: Prvky jednotlivých systémů, umístí na stropy a stěny, dle výkresu stavební dispozice!! Typ pláště kabelu PVC a B2cas1d1 bude použit s ohledem na prostor, kterým kabel prochází. Plášť B2cas1d1 v CHÚC, ostatní v PVC. Legenda kabelů a jejich uložení: UKS-A Datový kabel, U/UTP cat.6 - plášť PVC UKS-opt Kabel optické vlákno - SM9/125-12vL, plášť PVC DT-A Datový kabel, U/UTP cat.6 - plášť PVC MR-A Kabel silový 2x1.5, plášť PVC MR-B Kabel silový 2x2.5, plášť PVC STA-A Kabel koaxiální 75 ohm - plášť PVC JČ-A Datový kabel, U/UTP cat.6 - plášť PVC index B2 Kabel, plášť s třídou reakce na oheň B2cas0d1
	- Účastnický rozvaděč MIS - stávající	
	- Optický rozvaděč - stávající	



UPOL - Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci - Neředíně		
objednavatel :	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc	
místo stavby :	Olomouc – Neředín, parcela č. 1399, 584/1, 584/2, 276/3, 1398, 277/11, 643, 644, 648, 1397/1, 276/1, 278/12, 770, 942	
stupeň p.d. :	dokumentace pro provádění stavby	
gener. projektant :	atelier-r, spol. s r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc	
zpracovatel částí :	MORAVE,Cz, s.r.o., Dolnostudénská 8, 78701 Šumperk	
datum :	srpen 2015	
část :	SO.01 Rekonstrukce - budova A - centrum kinantropologického výzkumu d.1.4.6a - systémy UKS, MR, STA, DT	
obsah :	Bloková schémata	