


VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ MULTI V SYSTEM

chladicí výkon (nom) 22,4kW, topný výkon (nom)24,5kW, 950×330×1380 mm
OSAŽENO NA KONZOLU 300 mm NA TERÉNEM
400V, jm.příkon chl/top= 6,27/6,28kW, JIŠTĚNÍ 30A

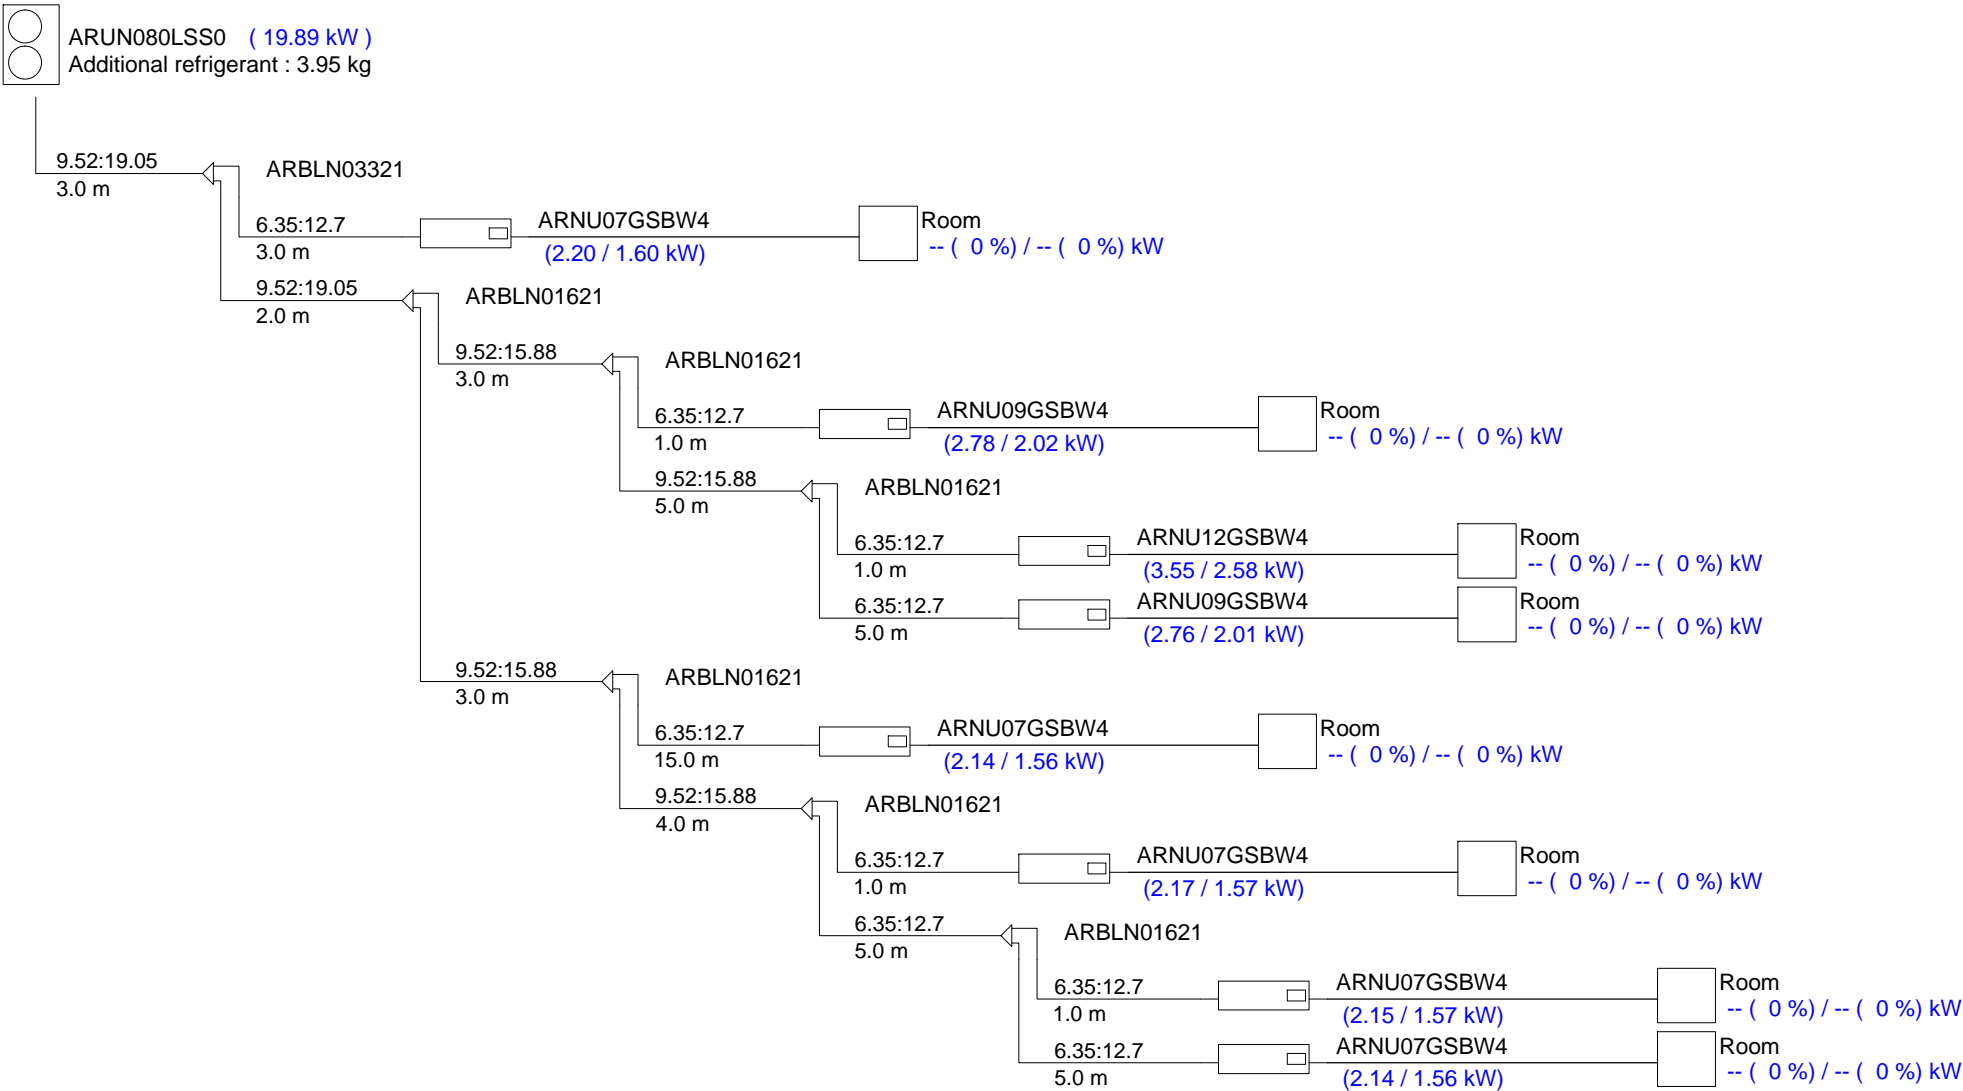

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

držitel certifikátu ISO 9001:2001

Generální projektant		ATELIER	
ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.		POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@quick.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092			
Zodpovědný projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEČ	AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301711	
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEČ		
Projektant	Ing. Judita BRAVENCOVÁ		
Vypracoval	Ing. Judita BRAVENCOVÁ		
Projekt - název stavby			
PURKRABSKÁ 4 - DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA" - STAVEBNÍ ÚPRAVY Purkrabská 4, 779 00 Olomouc parc.č. st. 572, k.ú. Olomouc-město			
Investor	Pdf UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC		Číslo vyhotovení
Adresa	Žižkovo náměstí 5, 771 47 Olomouc	IČO: 61989592	
Místo	parc.č. st. 572, k.ú. Olomouc-město	Kraj OLOMOUCKÝ	
Status dok.	DPS	Datum 2016/09	
Část dok.	D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	Měřítka -	
Číslo zakázky	15/2016	Jazyk CZ	
MONTÁŽNÍ SCHÉMA-CHLAZENÍ			D.1.4.2-09