


PŮDORYS 1.NP MEZIPATRO - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

MĚŘÍTKO: 1:100

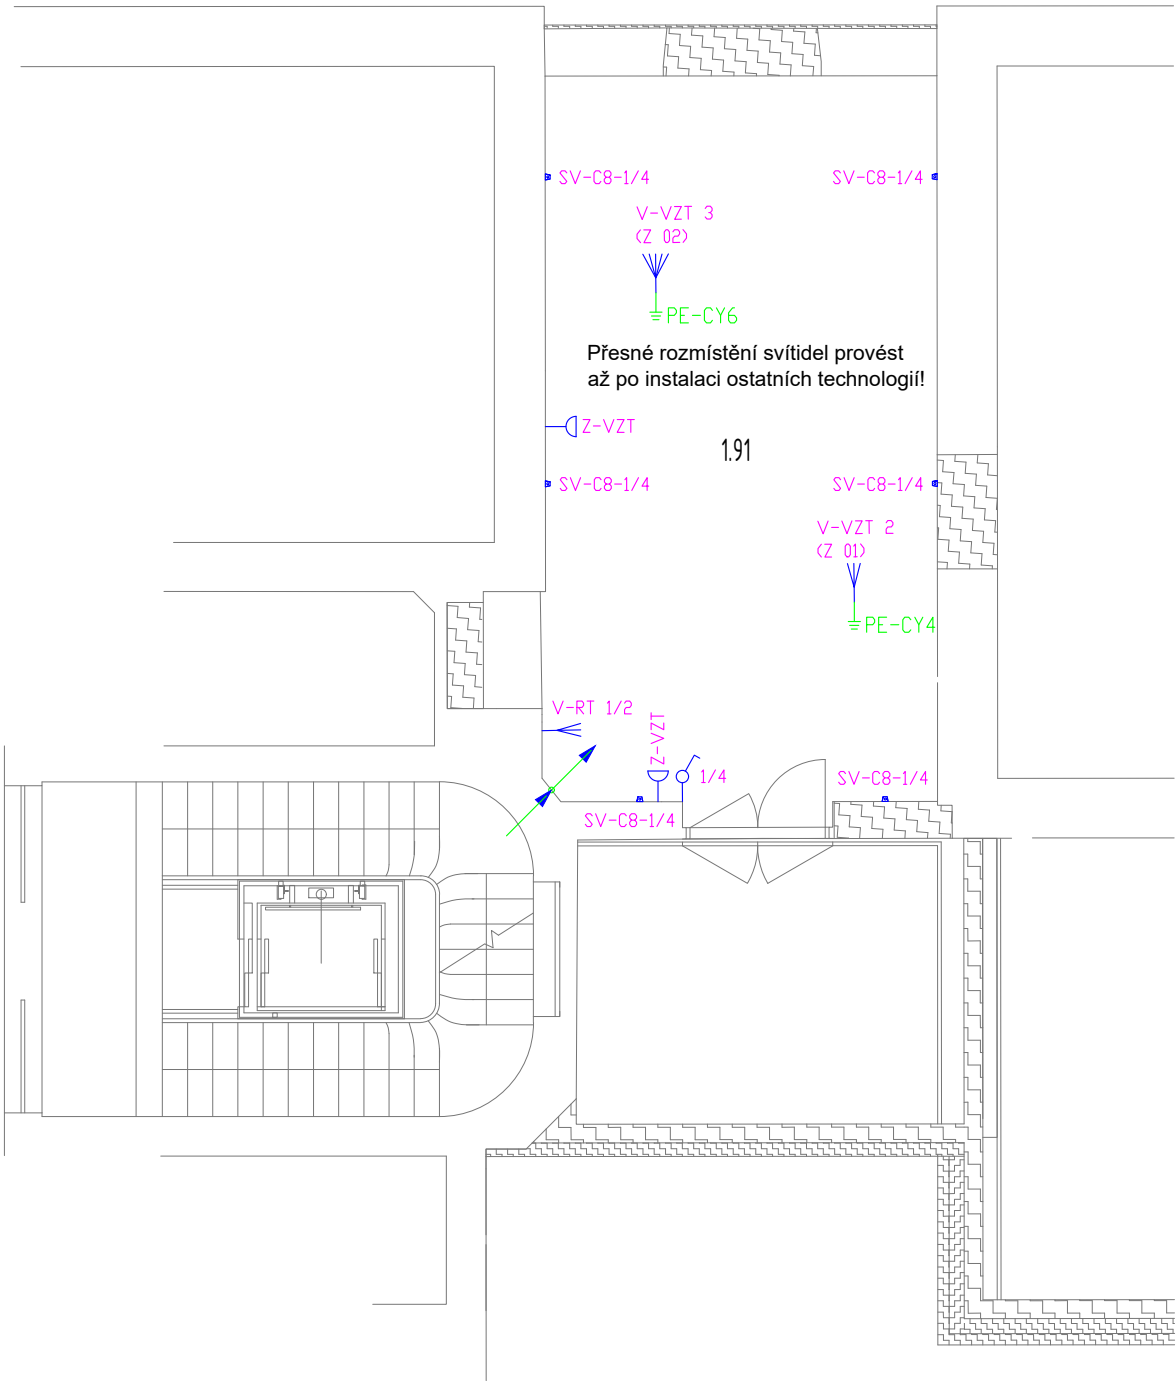

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²	SV.	PODLAHA	STĚNA	STROP	POČET OSOB
1.91	VZDUCHOTECHNIKA	51.62	1.84	CEMENTOVÁ STĚRKA			

LEGENDA MATERIÁLU – SILNOPROUD	
	ZÁSUVKA 230V IP54
	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A
	KABELOVÝ VÝVOD

LEGENDA SVÍTIDEL

C8: Prachotěsné sv., LED 36W/4000K, IP65

Napojeno z rozvodnice RX1 (v 1.NP)

Světelné okruhy kabelem CYKY–J 3x1,5

Zásuvkové okruhy kabelem CYKY–J 3x2,5

Vývod V–VZT 2 – napájení VZT jednotky – kabel CYKY–J 3x1,5

Vývod V–VZT 3 – napájení VZT jednotky – kabel CYKY–J 5x4

Vývod V–RT – napájení ROZDĚLOVAČE TOPENÍ – kabel CYKY–J 3x1,5

POZNÁMKA:

PROSTŘEDÍ : normální

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE stř. 50 HZ, 400 V / TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2

PROJEKT			
DVORNÍ TRAKT			
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU FF UP OLOMOUC TŘÍDA SVOBODY 26			
	AMTB s.r.o. Hanušova 10 779 00 Olomouc	ZADAVATEL UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 8 771 47 Olomouc	STATUS DSP
			DAT. 04/2017
			MĚŘÍTKO 1:100
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI	Martin Přileský	ČÁST SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Č. ČÁSTI D.1.4.4
NÁZEV	PŮDORYS 1.NP - MEZIPATRO		03