


Stavební úpravy v objektu UP v Olomouci – FTK, tř. Míru 117

Zdravotně technické instalace
VÝSEK PŮDORYSU 1NP - NAVRŽENÉ ÚPRAVY

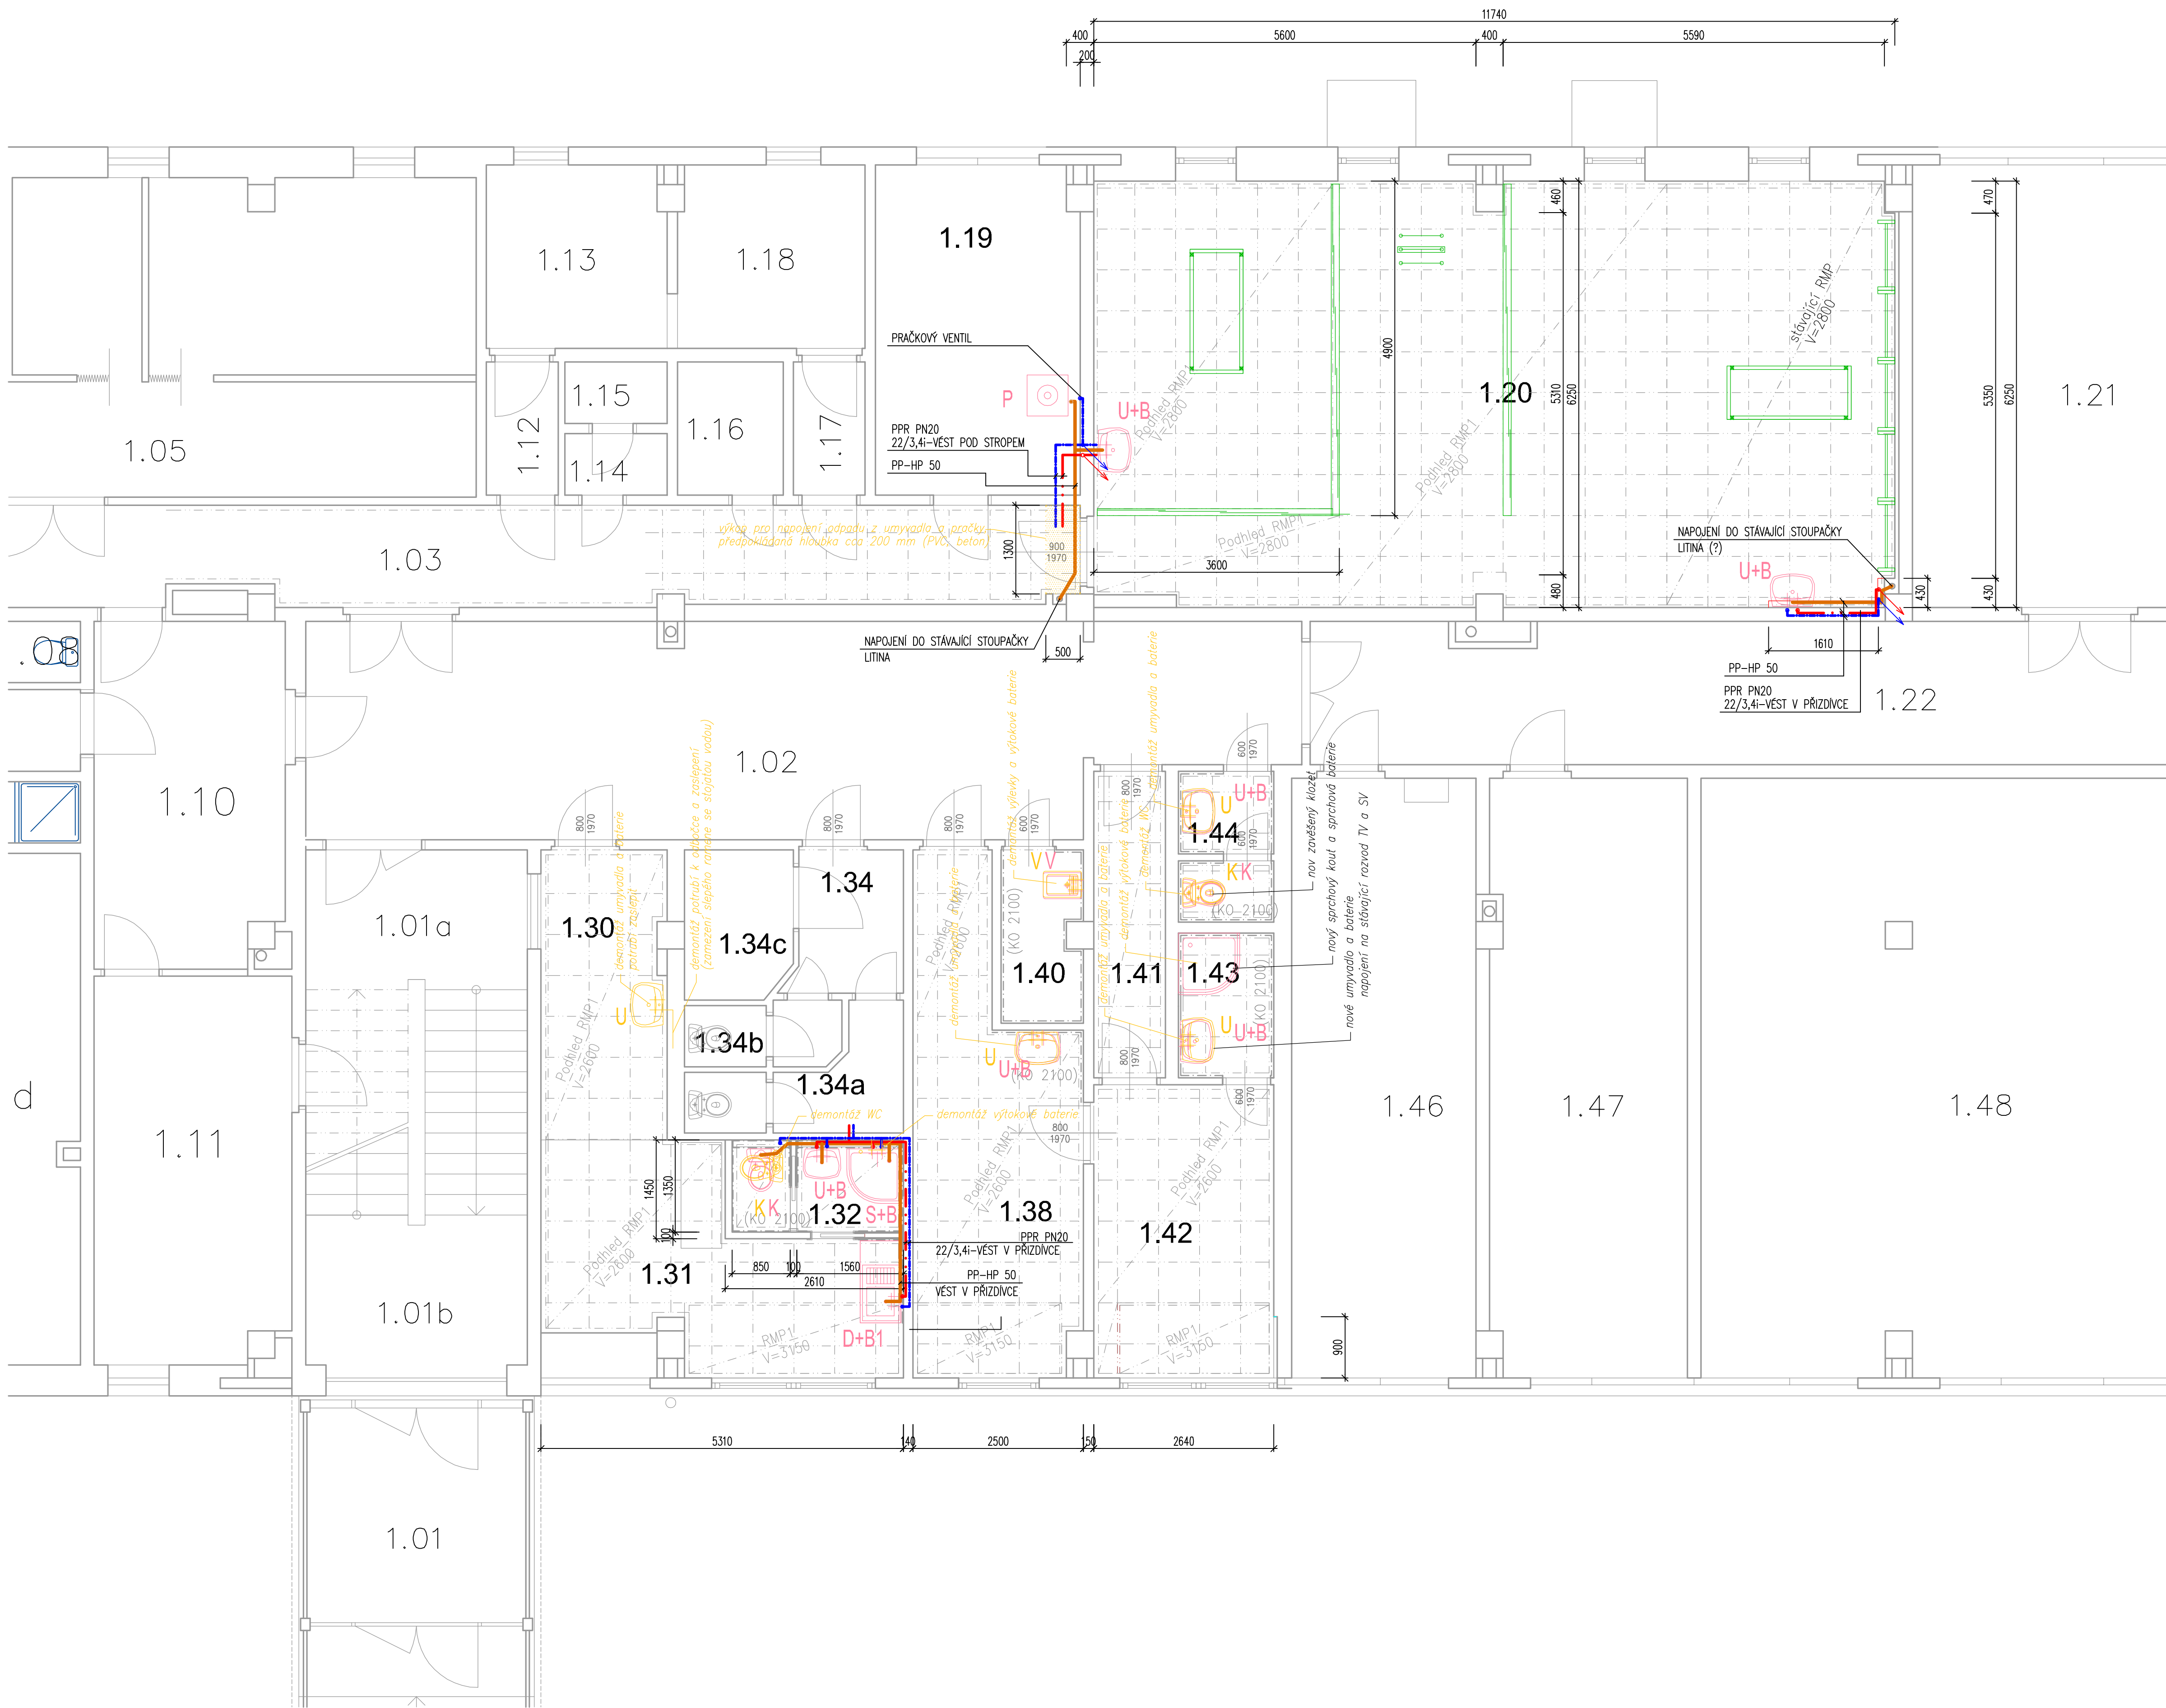

LEGENDA:

- NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NA MÍSTĚ, KDE ŽADNÉ NEBYLO
-VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDĚ NOVÉ
- NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NA MÍSTĚ RUŠENÉHO
-VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDĚ NOVÉ
-VEŠKERÉ PŮVODNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ DEMONTOVAT AŽ PO STOUPAČKU
- RUŠENÉ ODBĚRNÉ MÍSTO
-PŮVODNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ DEMONTOVAT AŽ PO STOUPAČKU,
ZÁTKOVÁNÍ VIZ POZNÁMKA

- U UMÝVADLO OLYMP 8.8.1061.2 (550x420mm), UMÝVADLOVÝ SIFON 217P, KRYT NA SIFON K UMÝVADLU 8.8.1961.1,
- B BATERIE PÁKOVÉ NÁSTĚNNÉ
- B1 BATERIE STOUJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, VENTIL ROHOVÝ T67 G1/2-2ks, SIFON DŘEZOVÝ S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 115
- K KLOZET, WC KOMBI MISA S NÁDRŽKOU, SPODNÍ ODPAD
- S SPRCHOVÁ VANÍČKA ELIPSO Pro 900, ČTVRTKRUHOVÝ SPRCHOVÝ KOUT, ČTVRTDILNÝ SKCP 4 90, VÝPLŇ S OCHRANNOU VRSTVOU TRANSPARENT, VANÍČKOVÝ SIFON RAVAK PROFESSIONAL, BATERIE SPRCHOVÁ KLUDI LOGO MIX 8.38 841 05 75, SPRCHA NA TYČI 90cm 61 467 05
- D PŘÍSLUŠENSTVÍ DŘEZU, BATERIE
- V VÝLEVKY KERAMICKÁ MIRA 8.5104.6 (420x500mm), SPLACHOVACÍ NÁDRŽ K 733, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ KLUDI LOGO MIX 38 924 05 75
- P PRAČKOVÝ VENTIL SE ZPÍNNOU KLAPOUKOU A FILTREM G1/2" (určeno pro myčky), PRAČKA DODÁVKA INVESTORA

LEGENDA ROZVODŮ

- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY (PPR 20/3,4i – PN20)
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY (PPR 20/3,4i – PN20)
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ-KANALIZACE (POTRUBÍ PP-HP 50)

POZNÁMKY:

STÁVAJÍCÍ STAV

LEGENDA MÍSTNOSTÍ se stavebními úpravami (výsek)

Číslo místnosti	Účel místnosti	Plocha [m²]	Nákladní vrstva	Strop	Stěny	Poznámka
1.01	Zájezd	23,69	keramická dlažba	SP1	Omlítka beze změny	-
1.01a	Schodišťový prostor	25,80	lineum	SP1	Omlítka beze změny	-
1.01b	Schodišťový prostor 1PP	-	lineum	SP1	Omlítka beze změny	-
1.02	Chodba	42,86	lineum	AI kamely	Omlítka beze změny	-
1.03	Chodba	30,86	lineum	RMP	Omlítka beze změny	-
1.04	Technická místnost	14,38	lineum	RMP	Omlítka beze změny	-
1.05	Rehabilitační pracoviště	72,57	homogenní PVC	RMP	Oprava omlítky (50%), PVC krytina stěn v=2100	-
1.06	Seminární místnost	41,30	lineum (?)	SP1	Omlítka beze změny	-
1.07	Chodba	75,53	lineum	AI kamely	Omlítka beze změny	-
1.08	Recepce	7,56	homogenní PVC	RMP	Oprava omlítky (50%)	-
1.09	Recepce – denní místnost	13,70	homogenní PVC	RMP	Oprava omlítky (25%)	-
1.10	Recepce – sprchový kout	1,35	keramická dlažba	RMP	Oprava omlítky, keramický obklad v=2100	-
1.11	Recepce – WC	1,55	keramická dlažba	RMP	Oprava omlítky, keramický obklad v=2100	-
1.12	WC předstí	3,20	keramická dlažba	RMP	Omlítka a keramický obklad beze změny	-
1.13	Kabina WC s předstí	3,72	keramická dlažba	RMP	Omlítka a keramický obklad beze změny	-
1.14	Kabina WC s předstí	2,10	keramická dlažba	RMP	Omlítka a keramický obklad beze změny	-
1.15	WC – imobilní	3,48	keramická dlažba	RMP	Omlítka a keramický obklad beze změny	-
1.16	Výšleřovna	15,64	lineum	RMP	Oprava omlítky (25%)	-
1.17	Okulární místnost	2,97	keramická dlažba	RMP	Oprava omlítky, keramický obklad v=2100	-
1.18	Výšleřovna – chodba	4,71	lineum	RMP	Oprava omlítky (25%)	-
1.19	Výšleřovna	11,35	lineum	RMP	Oprava omlítky (25%)	-
1.20	Sprcha	2,85	keramická dlažba	RMP	Oprava omlítky, keramický obklad v=2100	-
1.21	WC zoměstnanosti	3,01	keramická dlažba	RMP	Oprava omlítky, keramický obklad v=2100	-
1.22	Kancelář (?)	23,73	lineum	Omlítka	Omlítka beze změny	-

VÝSVĚTLIVKY:

SP1 – PŮV. PŮD. PŮD. (PŮV. PŮD. ODOLNOST DLE P88)

SP2 – PŮV. PŮD. PŮD. DO VÝSEKOVÉHO PROSTŘEDÍ

POZN.: REVIZNÍ OTVORY V PŮD. BUDOU PROVĚZENY DLE POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

KD – KERAMICKÁ DLAŽBA
KO – KERAMICKÝ OKLAD
ZP – ZÁRIZOVACÍ PŘEDMĚT

ZAKÁZKA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU UP V OLOMOUCI – FTK, TŘ. MÍRU 117	OBJEKT:	Zdravotně technické instalace	ČÁST:	D.1.4.a
OBJEKT:	Zdravotně technické instalace	ČÁST:	D.1.4.a	VÝSEK:	VÝSEK PŮDORYSU 1NP - NAVRŽENÉ ÚPRAVY
VÝSEK:	VÝSEK PŮDORYSU 1NP - NAVRŽENÉ ÚPRAVY	ČÁST:	D.1.4.a	OBJEKT:	D.1.4.a