


NP


NP

PP

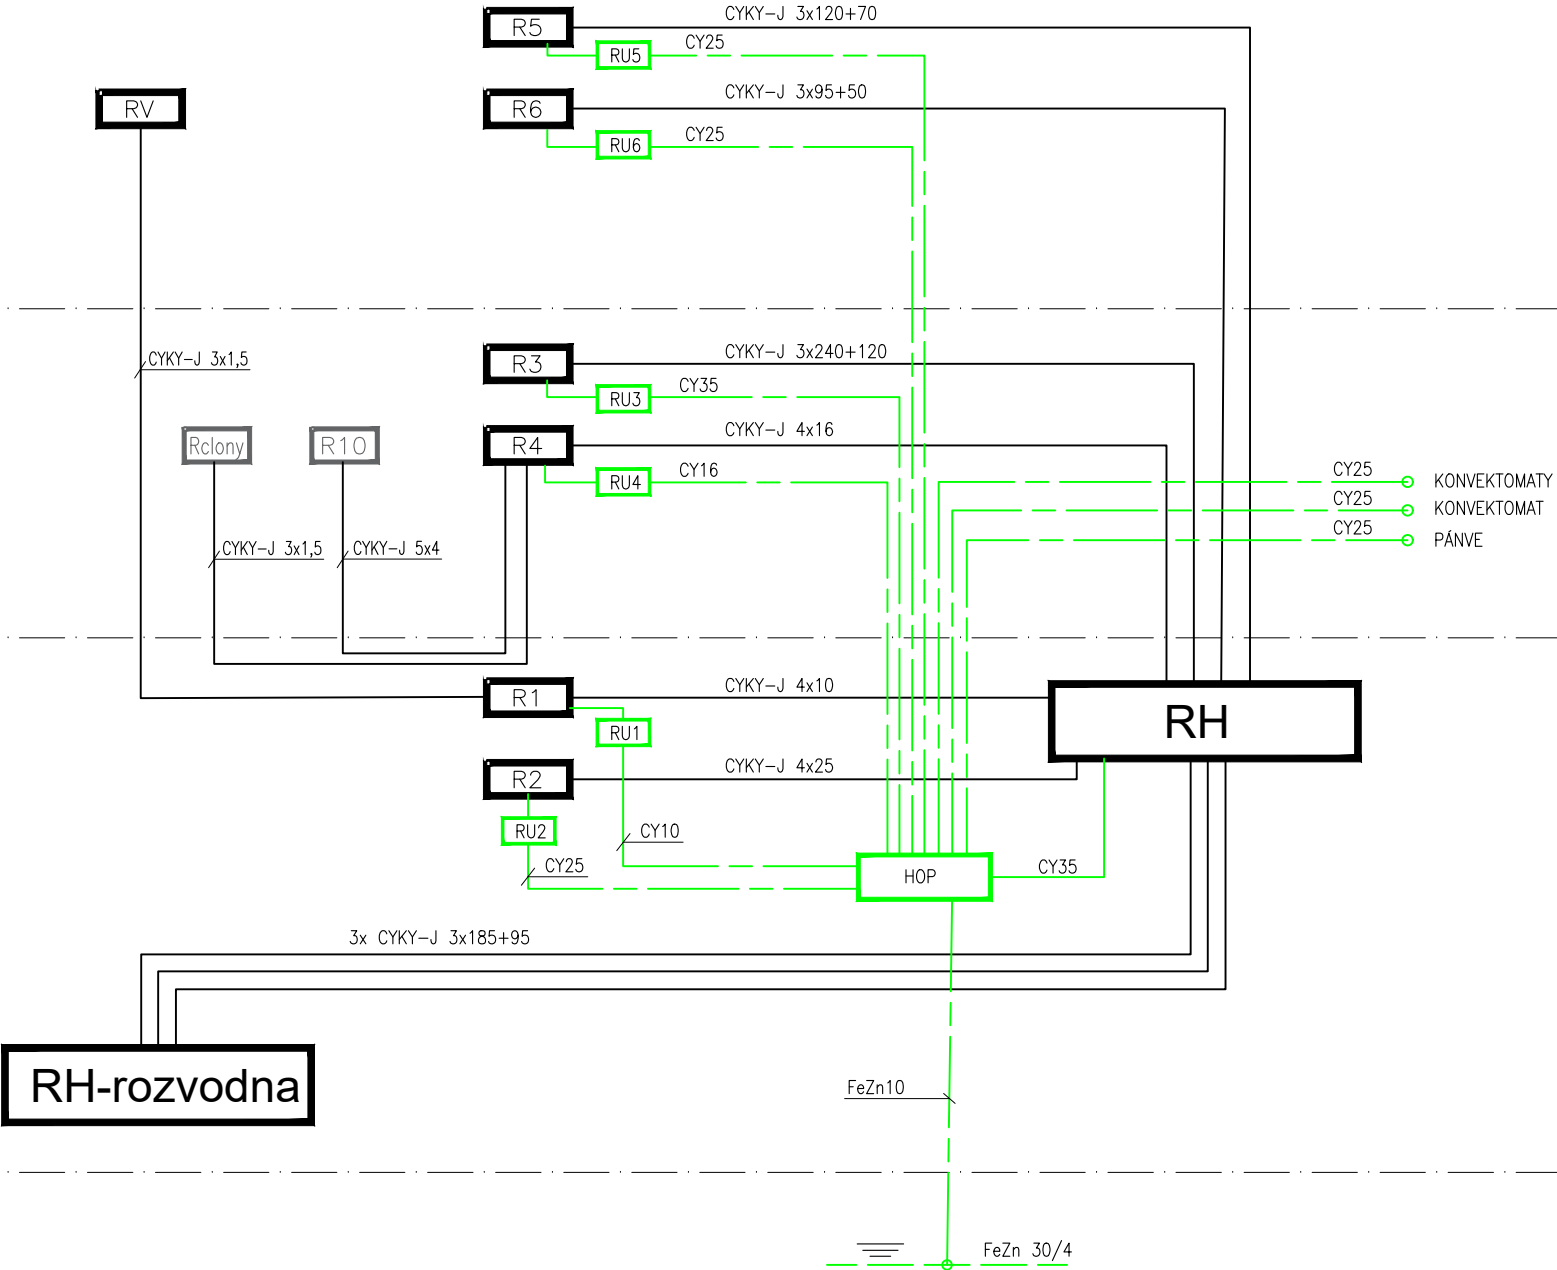

SOUSTAVA : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN-C
3x400/230V; 50Hz; AC; TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000-4-41 ed.2:
ZÁKLADNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ;
DOPLŇENÝ STUPEŇ : OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PRODOVÝM CHRÁNIČEM 30mA

název stavby		OLOMOUC, Tř.17.Listopadu - REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY	
místo stavby		Olomouc, k.ú.Olomouc-město, Tř.17.listopadu 54	
stupeň dokumentace		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
stavebník / objednatel		UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 8, 771 47 Olomouc IČ: 61989592	
projektant / zhotovitel		ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Tylova 4, 772 00 Olomouc IČ: 25849280	
číslo zakázky: 8-025/116-00			

zpracovatel předmětné části projektové dokumentace		razítko / podpis	firma	
zodpovědný projektant			 Tylova 4, 772 00 Olomouc IČO: 25849280 DIČ: CZ 25849280 tel: 585206060 fax: 585227166 e-mail : alfaprojekt@alfaprojekt.com	
arch.návrh				
Vladimír Pokorný				
vedoucí projektu				
vypracoval				
Vladimír Pokorný				
objekt / soubor			FORMÁT	A3
OLOMOUC, Tř.17.Listopadu - REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY			MĚŘÍTKO	
			DATUM	12/2016
část			kód	paré
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			D1.4.4	
zpráva / výkres			číslo	
SCHÉMA SPOJENÍ			08	