


ZÁKLADY + PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV M1:100

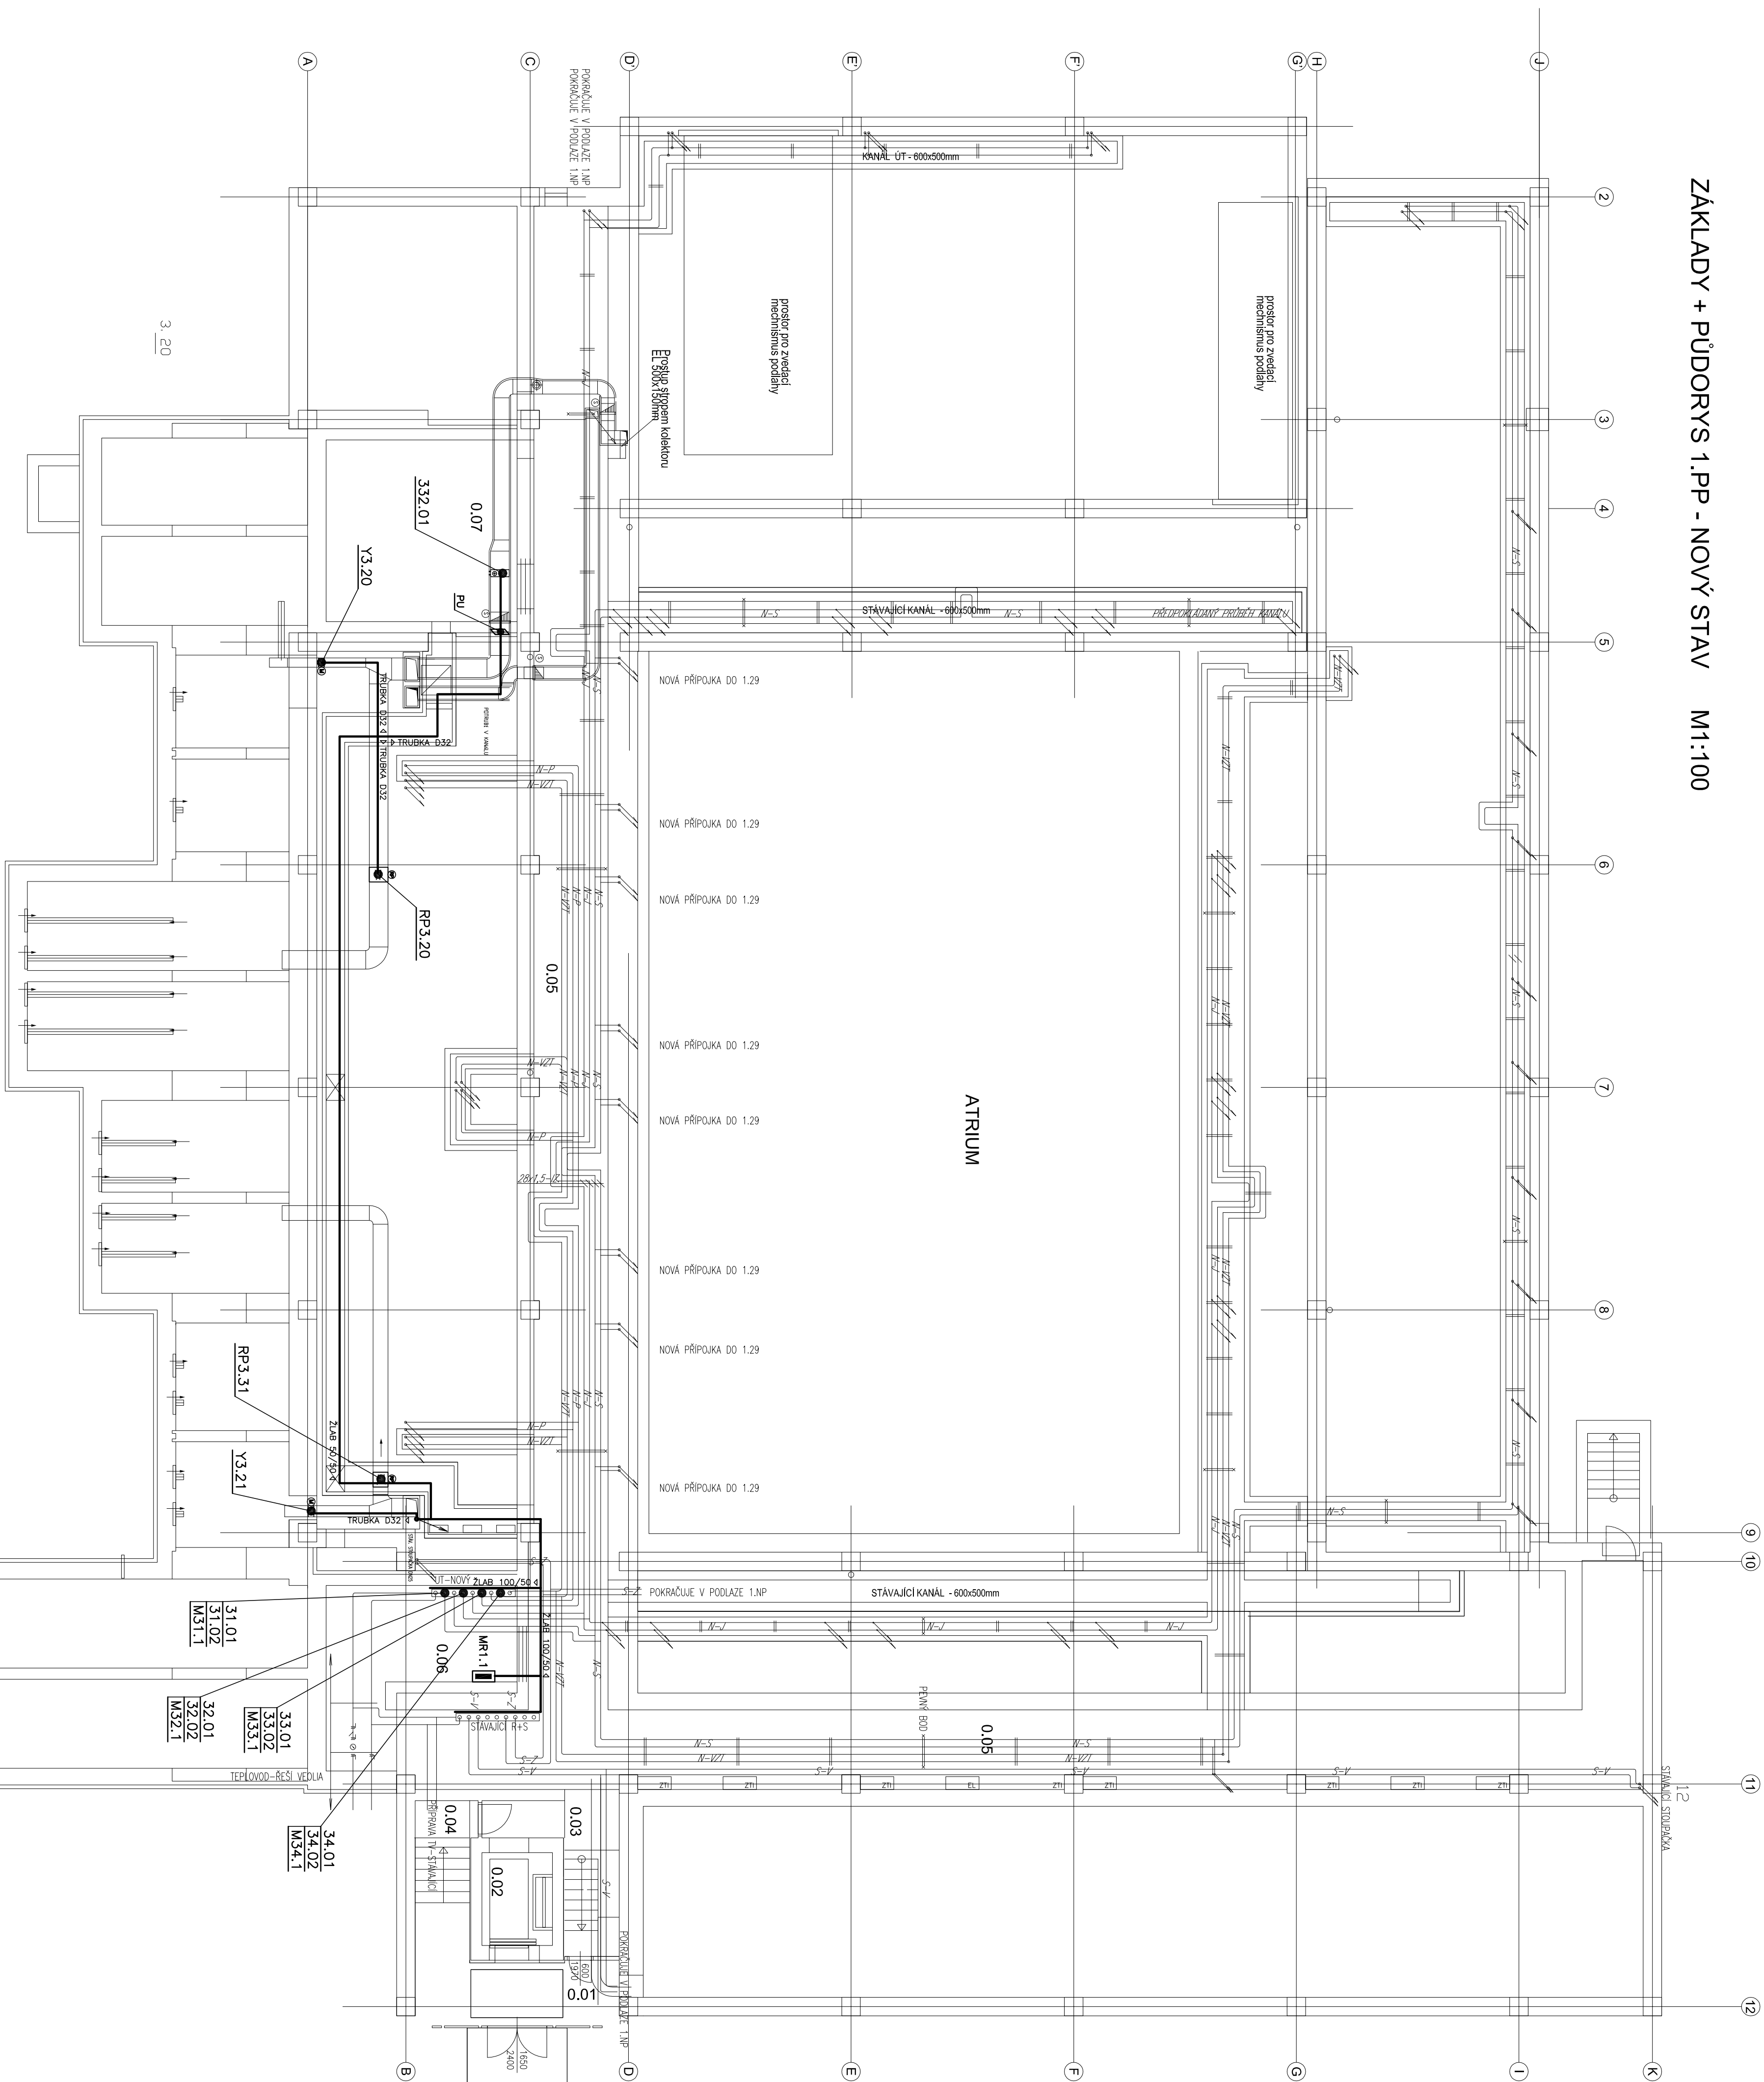

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	S.V.	PODLAŽIA	POVrch	ÚPRAVA	POZNAMKY
0.01	VSTUPNÍ SCHODISŤE	14,86	m	1.ÚT. PODLAŽIA			
0.02	VÝTĚH	4,75		BETON			
0.03	CHODBA	8,85		BETON			
0.04	SKLAD	5,84		BETON			
0.05	KOLEKTOR	163,66	2,00	BETON			
0.06	STROJOVNA ÚT.	20,26	2,00	BETON			
0.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	27,49	2,00	BETON			

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

LEGENDA MAP

HLAVNÍ TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ
(KABELY ULOŽENY VOLNĚ V KABELOVÉM
ŽLABU NEBO V TRUBCE)

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
PODLE ČSN 33 2000-4-4.1, ed. 2 ŽI.412.1 IZOLACÍ

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000-4-41, ed.2 č.413.1 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE

§1413.1.6 DOPLNJICIM POSPOJOVANIM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
PRO OBVODY FELV :
PODLE ČSN 33 2000-4-47 §1.471.3

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:
 SILOVÁ – 3 NPE AC 50Hz, 400V / TN-S
 OVLADACÍ – 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN-S
 – 1 AC 50Hz, 24V / FELV

AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. JAN MLÉČKA, Ph.D.

VÝSKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 211,050 m n. m. (slávající úroveň podlahy 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:
---------	--------------

DATUM:	VYPRACOVAL:
--------	-------------

REKUP:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VPRACOVAL:
*	*	*	*

AKCE: **MODERNIZACE A DOBUDOVÁNÍ**
STUPĚŇ PD: **DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

PRÍZEMNÍ CAS I I OBJEKTU C: 4 / PTH UP ₃	OBJEKT: SO 01 - PRÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU C: 47
OLOMOUČ - HOLICE	PROJEKT: D.1.4.D - ZARÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE

INVESTOR A OBJEDNATEL: **Univerzita Palackého v Olomouci**
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: **20193061-4**

MÍSTO STAVBY:	KOTZKOVSKÉHO 511/6, 1/1 4/ Ústí nad Labem	DATA:	12/2017
---------------	---	-------	---------

FORMÁT: 8 x A4

GENERALNI PROJEKTANT:

 **INTAR**

INTAR a.s.
Benešova 811/1A, 602 00 Brno
tel.: +420 543 442 211
www.intar.cz, info@intar.cz

KOPIE:

ING. F. L. IN SVODU, psuvoua@ulita.cz	1:100
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU, ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@ulita.cz	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	
VÝKRES:	

Ing. Josef HRUŠKA

josef.muska@votvy.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. Josef Hruška, josef.hruska@volny.cz EVIDENČNÍ ČÍSLO:

VYPRACOVAL:	ING. Josef Hruška, josef.hruska@volny.cz	20193061-4/ISO 01/D.1.4.D
-------------	--	---------------------------