


OZNAČENÍ:	SCHÉMA + POPIS:	OBJ.	SO-01	SO-02	SO-03	SO-04	CELKEM:
			1	–	–	–	1

OST  
11


## NÁSTĚNNÉ ZRCADLO



ZRCADLO NAD UMÝVADLEM ŘEŠENO JAKO BEZRÁMOVÉ, LEPENÉ NA STĚNU, HORNÍ HRANA ZRCADLA SHODNÁ S VÝŠKOU OBKLADU 2000 mm, SPODNÍ HRANA NAD UMÝVADLY ZAKONČENA KOVOVOU LIŠTOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU BROUŠENÁ NEREZ, OSAZENO DO VÝŠKY 1100 mm OD PODLAHY, ROZMĚRY VIZ SCHÉMA

OST  
12

## KABELOVÝ PROSTUP

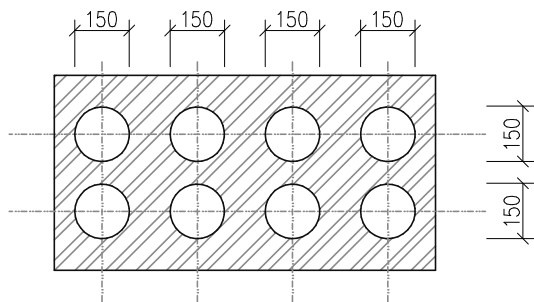

KABELOVÝ PROSTUP – SESTAVA 8MI KUSŮ PAŽNIC 2x4x150/300, PAŽNICE JSOU VYROBENY ZE ŽELEZA S METALÍZOU ALZN A JSOU URČENY K BETONÁŽI DO STĚNY,

KTERÁ JE OPATŘENA VNĚJŠÍ HYDROIZOLACÍ, NAPŘ. ASFALTOVÝMI PÁSY.

PAŽNICE JSOU VYROBENY DLE STANDARDŮ, KDY PEVNÁ A VOLNÁ PŘÍRUBA JSOU VYROBENY ZE ŽELEZA O TLOUŠŤCE 5MM. PAŽNICE JE NAVRŽENA NA TLOUŠŤKU STĚNY 300MM.

PRO UTĚSNĚNÍ PROCHÁZEJÍCÍCH KABELŮ BUDOU POUŽITY UTAHOVACÍ TĚSNĚNÍ. TĚSNĚNÍ JE DĚLENÉ A MÁ TĚSNOST DO 2,5 BARU. TĚSNĚNÍ OBSAHUJE INTEGROVANÉ SLEPÉ ZÁTKY.

DLE POČTU A Ø KABELŮ LZE POUŽÍT TYTO TĚSNĚNÍ :

150-SG-3/22-54 K UTĚSNĚNÍ AŽ 3 KABELŮ NEBO POTRUBÍ O VNĚJŠÍM PRŮMĚRU 22 AŽ 54 MM .

150-SG-6/8-35 K UTĚSNĚNÍ AŽ 3 KABELŮ NEBO POTRUBÍ O VNĚJŠÍM PRŮMĚRU 8 AŽ 35 MM .

150-SG-9/6-25 K UTĚSNĚNÍ AŽ 3 KABELŮ NEBO POTRUBÍ O VNĚJŠÍM PRŮMĚRU 6 AŽ 25 MM .

150-SG-4/8-30-6/4-16,5 K UTĚSNĚNÍ AŽ 10 KABELŮ Z TOHO 4 KABELY O Ø 8 AŽ 30 MM + 6 KABELŮ

O Ø 4 AŽ 16,5 MM.

TĚSNĚNÍ SE MONTUJÍ DO PAŽNIC (CHRÁNIČEK) NEBO PŘÍMO DO JÁDROVÝCH VRTŮ.

TĚSNĚNÍ JE VYROBENO Z NEREZU A VYSOCE ODOLNÉ GUMY EPDM.

2    –    –    –    2