


Elektroinstalace a MaR

Dispozice - část: Chlazení a okna

M 1:100

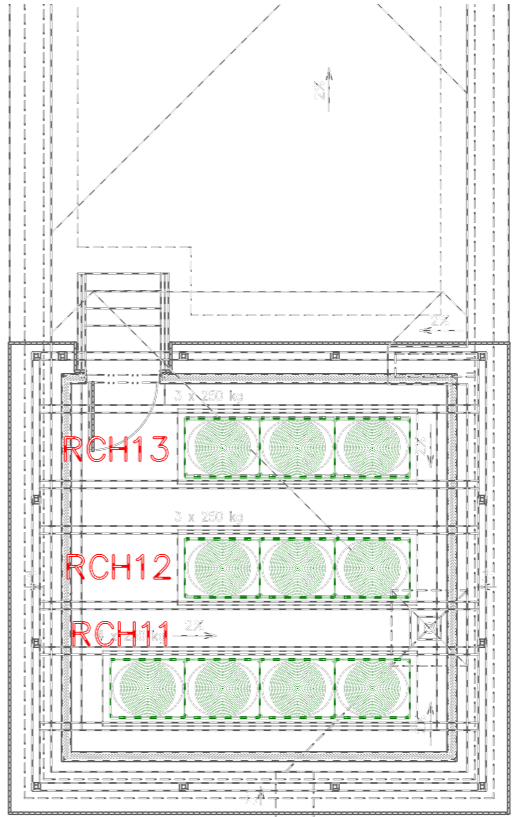

LEGENDA:

- M4 (neobsazeno - pohony oken, součástí konstrukce oken)
- M5 Jednotka chlazení
- CB Kontrolní box pohonů oken, součást dodávky oken
- MaR Rozvaděč měření a regulace
- RM1 Rozvaděč elektroinstalace skleníku
- RCH Rozvaděče chladících kondenzačních jednotek

UPOZORNĚNÍ:

Hlavní kabelové trasy obsahují část pro silovou instalaci 400VAC a 230VAC a trasy MaR 24VDC. Trasy silové elektroinstalace chlazení a oken musí být od MaR oddělena buď samostatným kabelovým žlabem nebo alespoň přepážkou.

±0,000 = 210,17 m.n.m.

Požadavky na výkon a/nebo funkci - grafická část

Akce:	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PRF UPOL	Datum:	01/2018
Objekt:	PS 12 - SKLENÍK RB2 VČETNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ	Měřítko:	1:100
Část:	Elektroinstalace a MaR	Část:	B
Výkres:	Dispozice - část: Chlazení a okna	Paré:	
		Vykr.č.:	4.3