Půdorys 1NP

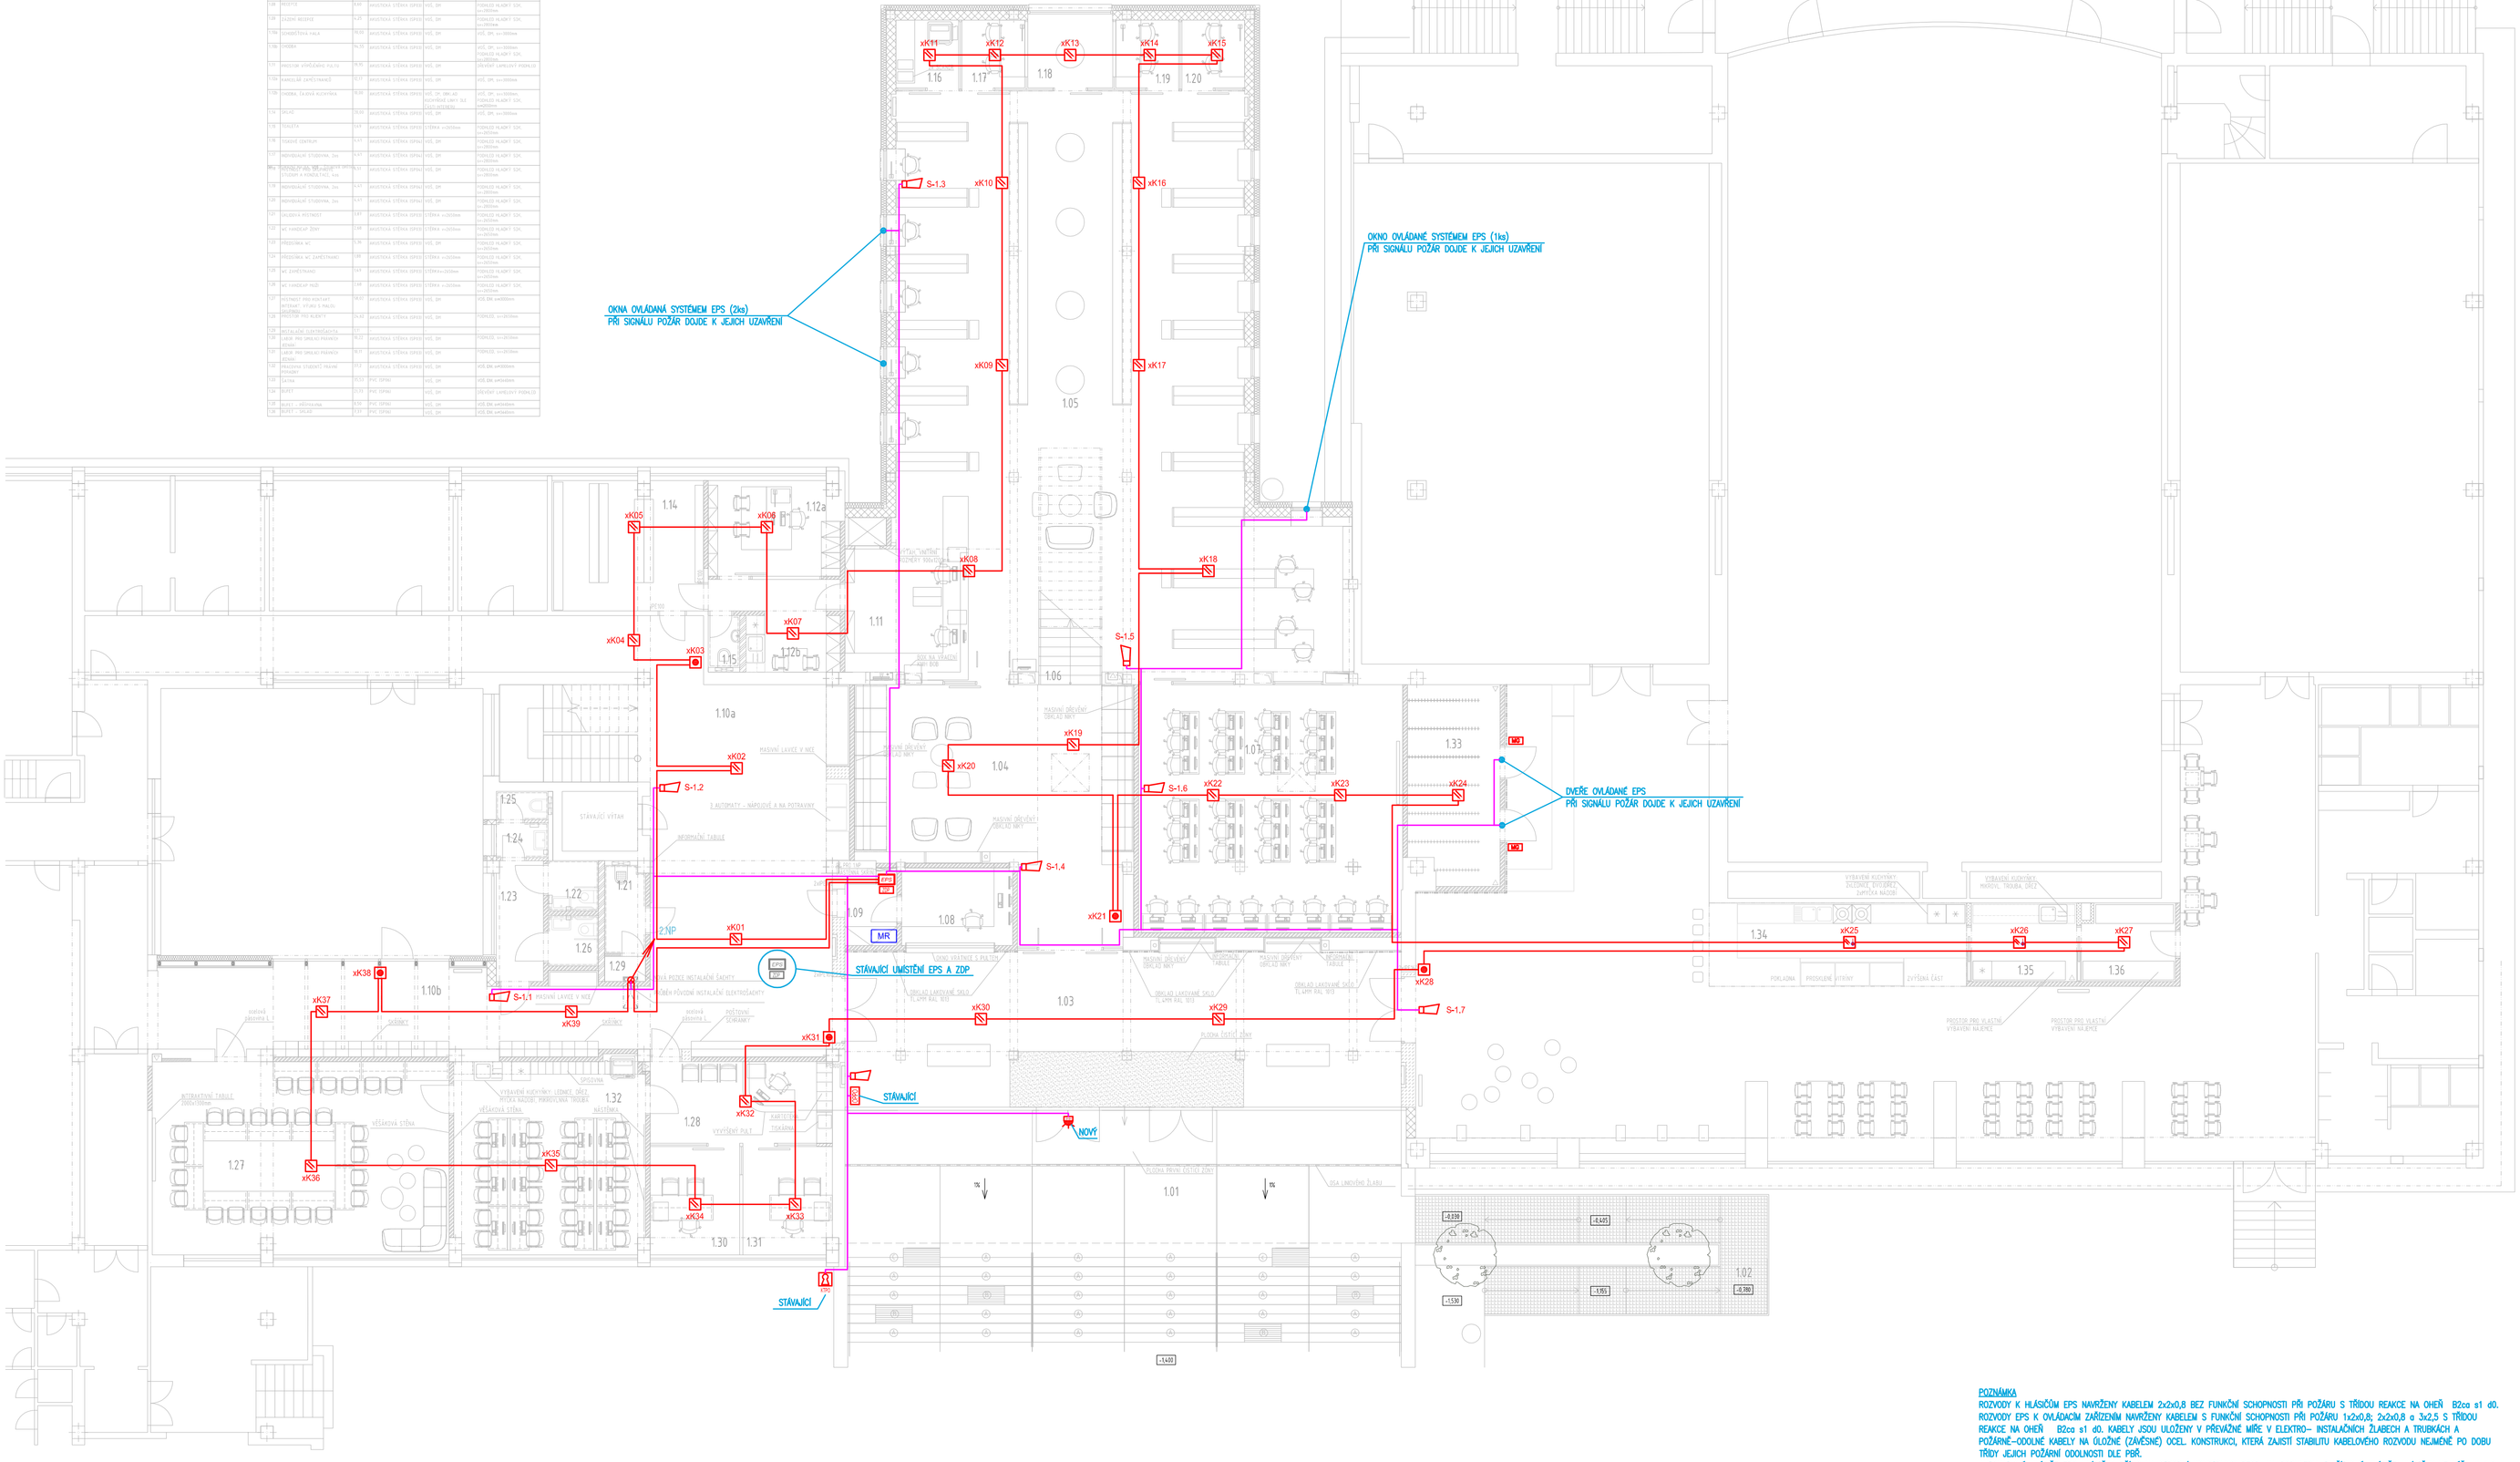

LEGENDA

- ÚSTŘEDNA EPS
- EXTERNÍ TABLO ET –1
- ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU
- OBSLUŽNÉ POLE PO
- KLÍČOVÝ TREZOR
- MAJÁK
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ S IZOLÁTOREM
- OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ
- MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ
- TEPELNÝ HLÁSIČ
- AKUSTICKÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
- ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 24V/5A
- PŘÍPOJNÝ BOD / OVLÁDANÉ ZAŘÍZENÍ
- PŘÍDRŽNÝ MAGNET
- KABEL. TRASA V TRUBCE PVC VE ZDI POD OMÍTKOU
- KABEL. TRASA NA PROTIPOŽÁRNÍCH PŘÍCHYTKÁCH
- HRANICE ŘEŠENÉ OBLASTI

POZNÁMKA

ROZVODY K HLÁSIČŮM EPS NAVRŽENY KABELEM 2x2x0,8 BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0.
ROZVODY EPS K OVLADACÍM ZAŘÍZENÍM NAVRŽENY KABELEM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 1x2x0,8; 2x2x0,8 a 3x2,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0. KABELY JSOU ULOŽENY V PŘEVÁŽNÉ MÍŘE V ELEKTRO– INSTALAČNÍCH ŽLABECH A TRUBKÁCH A POŽÁRNĚ–ODOLNÉ KABELY NA SLOŽITĚ (ZAVĚŠENÉ) OCEL. KONSTRUKCI, KTERÁ ZAJISTÍ STABILITU KABELOVÉHO ROZVODU NEJMÉNĚ PO DOBU TŘÍDY JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DLE PBŘ.
AUTOMATICKÉ HLÁSIČE EPS UMÍSTĚNY PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI RESP. NA PODHLEDU. TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE UMÍSTĚNY VE VÝŠI cca1,2 – 1,5 m NAD PODLAHOU.
PROVEDENÍ EPS MUSÍ ODPOVÍDAT NÁVODŮM PRO MONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU A ÚDRŽBU VYDANÉ VÝROBCEM ZAŘÍZENÍ
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽOVÁNÍ EPS ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET ČSN 33 2000–5–52.

±0,000 = 214,00 m n.m. B.p.v.

generální projektant

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části

Jan Kupec, autorizovaný technik
Koblovská 343/128
725 29 Ostrava 29

orientace

architekt	Ing.arch. Vaňková, Ing.arch. Klaška	vypracoval	Jan Kupec
HIP	Ing. Pavel Gregor	kreslil	Jan Kupec
kontroloval	Ing. Pavel Gregor	zodp. projektant	Jan Kupec
stavebník	Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, tř. 17. listopadu, 771 11 Olomouc		
místo stavby	tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc		

ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRÁVNICKÉ FAKULTY

název stavby	
objekt	
část	D.1.4e - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD - EPS
název dokumentu	PŮDORYS 1.NP

dokument	16-36
datum	12/2017
formát	10xA4
stupeň	DPS
revize	00
měřítko	1:100
číslo přílohy	01