


1 NP

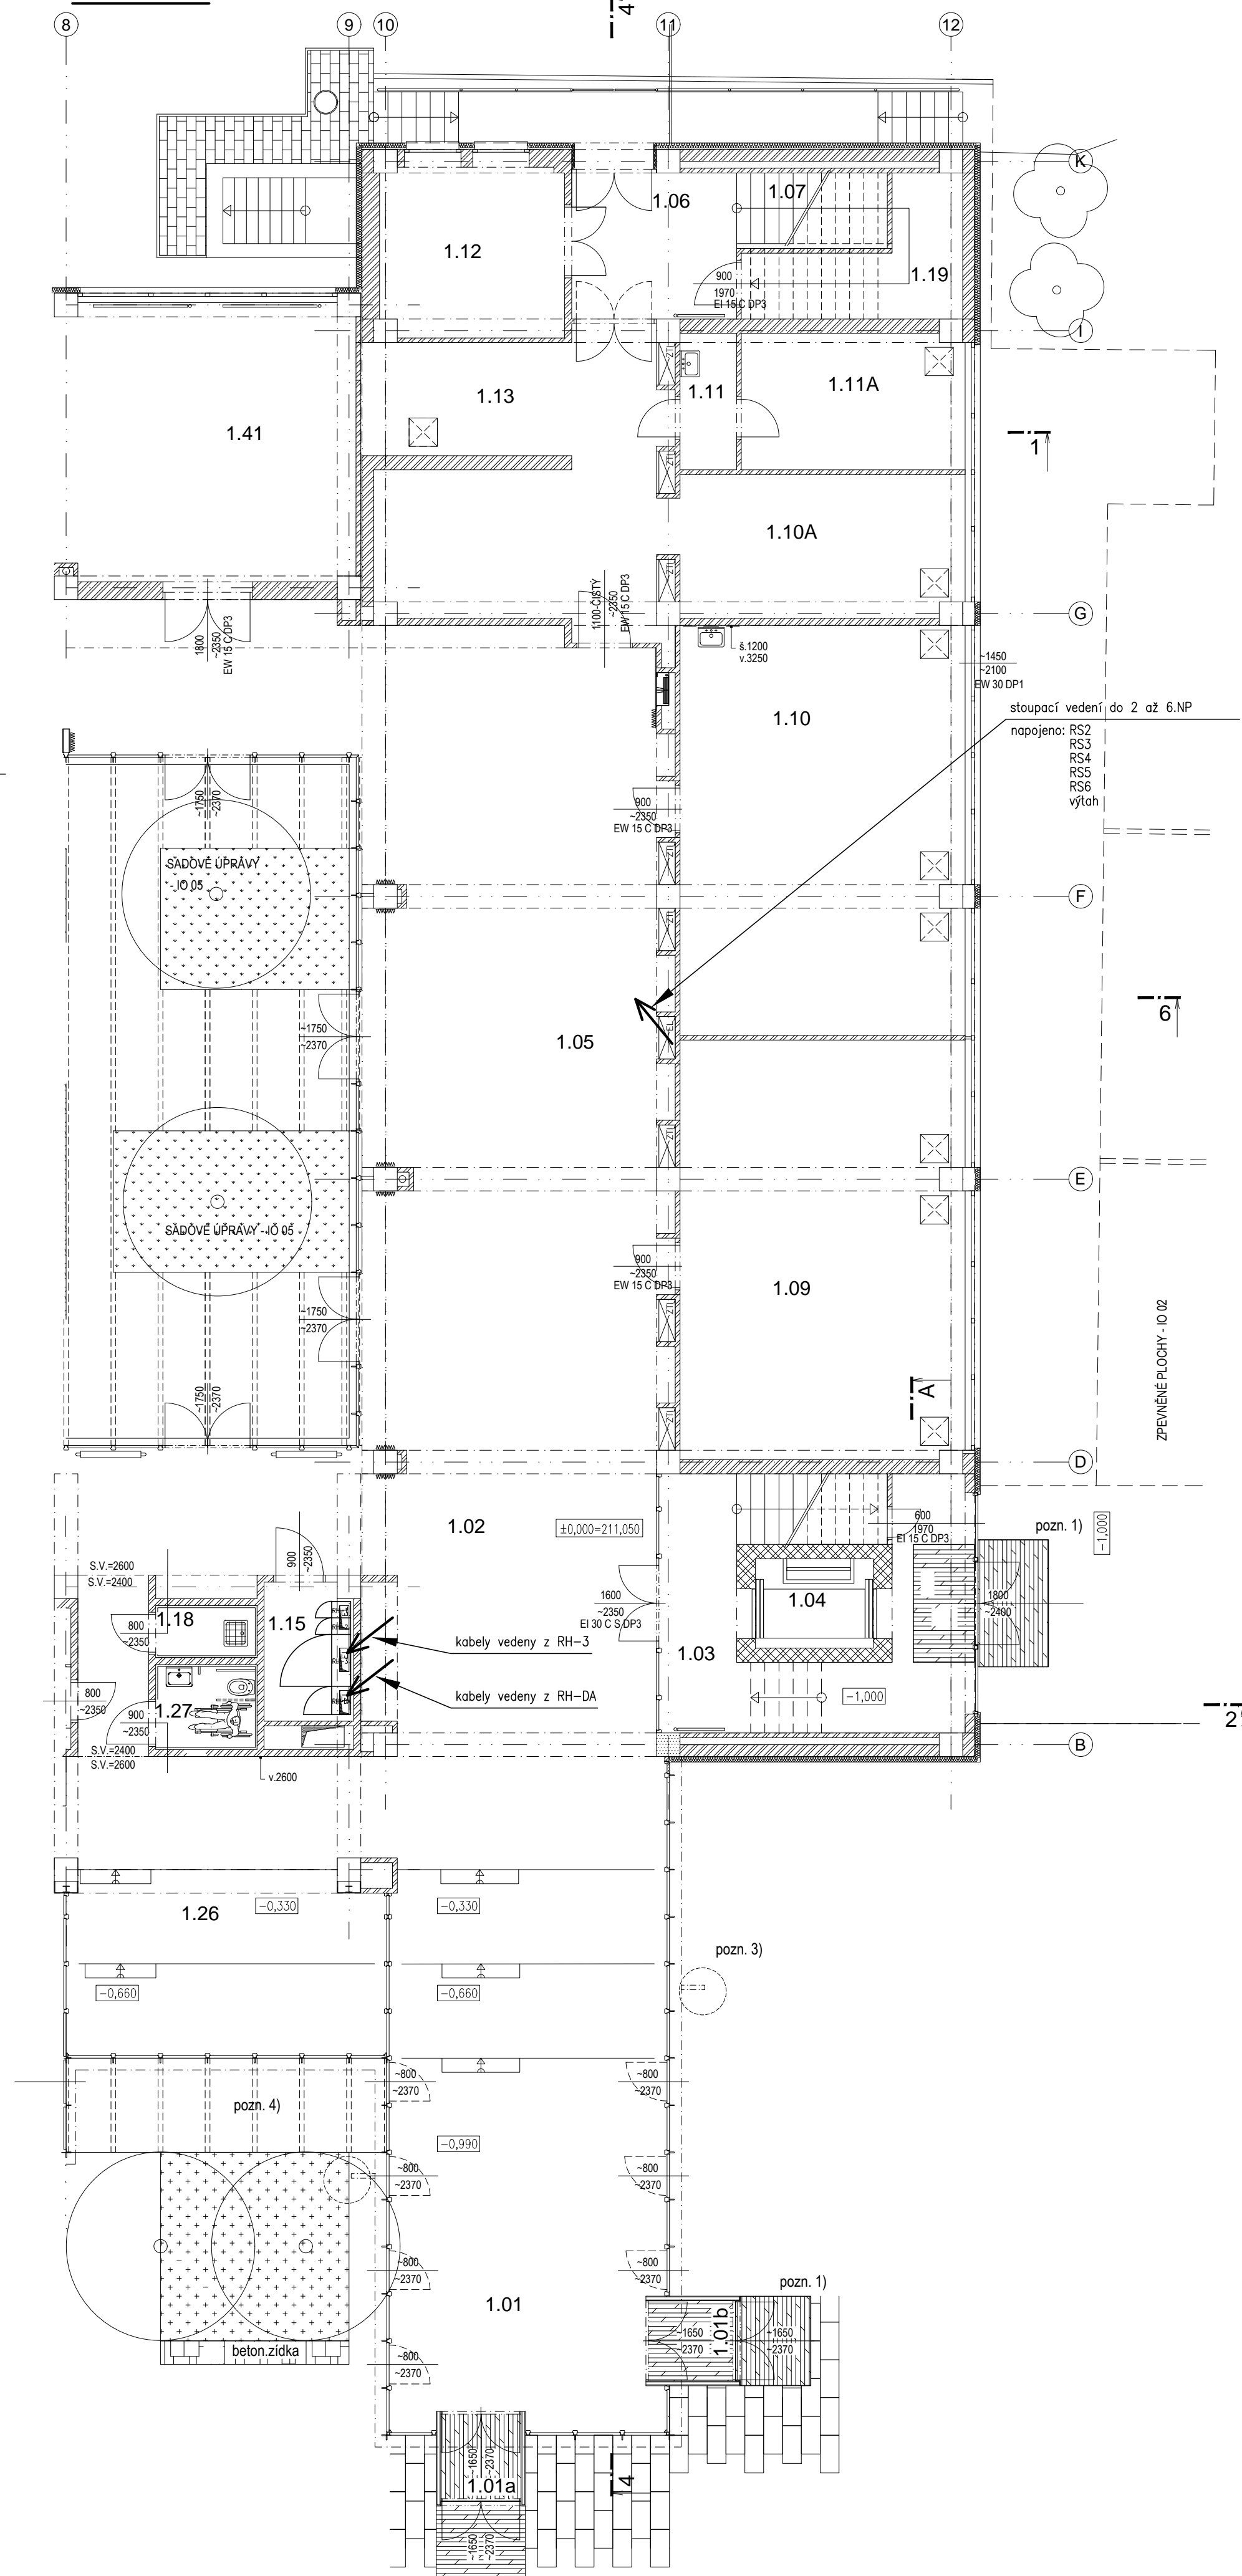

Technical drawing of the MX101 and MX102 modules. The MX101 module is 450 mm wide and 300 mm high. It has four ports on its front face, labeled 5x6/3/15, 5x6/3/35, 5x6/3/55, and 5x6/3/135. The MX102 module is 450 mm wide and 600 mm high. It has two ports on its front face, labeled 4x6/3/70 and 4x6/3/110. A 2x4 inch scale bar is shown at the bottom right.

— — — — — kabelový žlab


ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- normální – základní izolaci živých částí, přepážkami a kryty
- automatickým odpojením v případě poruchy

doplněno – doplňujícími pospojováními neživých částí



– proudovými chránci s vybavenou proudem 30mA



STAV K 18. 7. 2018

AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. JAN MLÉČKA, Ph.D.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = 211,050 m n. m. (stávající úroveň podlahy 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: MODERNIZACE A DOBUDOVÁNÍ PŘÍZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č. 47 PF UP OLOMOUC - HOLICE	STUPEŇ DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY OBJEKT: S0 02.2 - TECHNOLOGICKÉ PŘEPJEJENÍ STAVAJÍCÍCH T2B V OBJEKTU Č. 47
INVESTOR A OBJEDNATEL: Univerzita Palackého v Olomouci Klíbovského 5118, 771 47 Olomouc	PROFESE: D.1.4.G. - Silnoproudá elektrotechnika,bleskosvod AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY: areál PF UP v Olomouci pozemky parc. č. 17051, 17054/2, k.ú. 641227 Holice u Olomouce	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20193061-4 DATUM: 12/2017 FORMÁT: 12 × A4
GENERALNÍ PROJEKTANT:	KOPIE:
 INTAR s.r.o. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 622 211 www.intar.cz, info@intar.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	MĚŘÍTKO: 1:100
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	VÝKRES:
 INTAR s.r.o. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 622 211 www.intar.cz, info@intar.cz	Elektroinstalace
ODOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZDENĚK ILLEK, zillek@intar.cz VYPRACOVÁL: Marek Puncochar, mpuncochar@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20193061-4/SO 01/D.1.1.10 ČÍSLO VÝKRESU: 11 REVIZE: