


OBJEKT Č.53 - Skleník u objektu

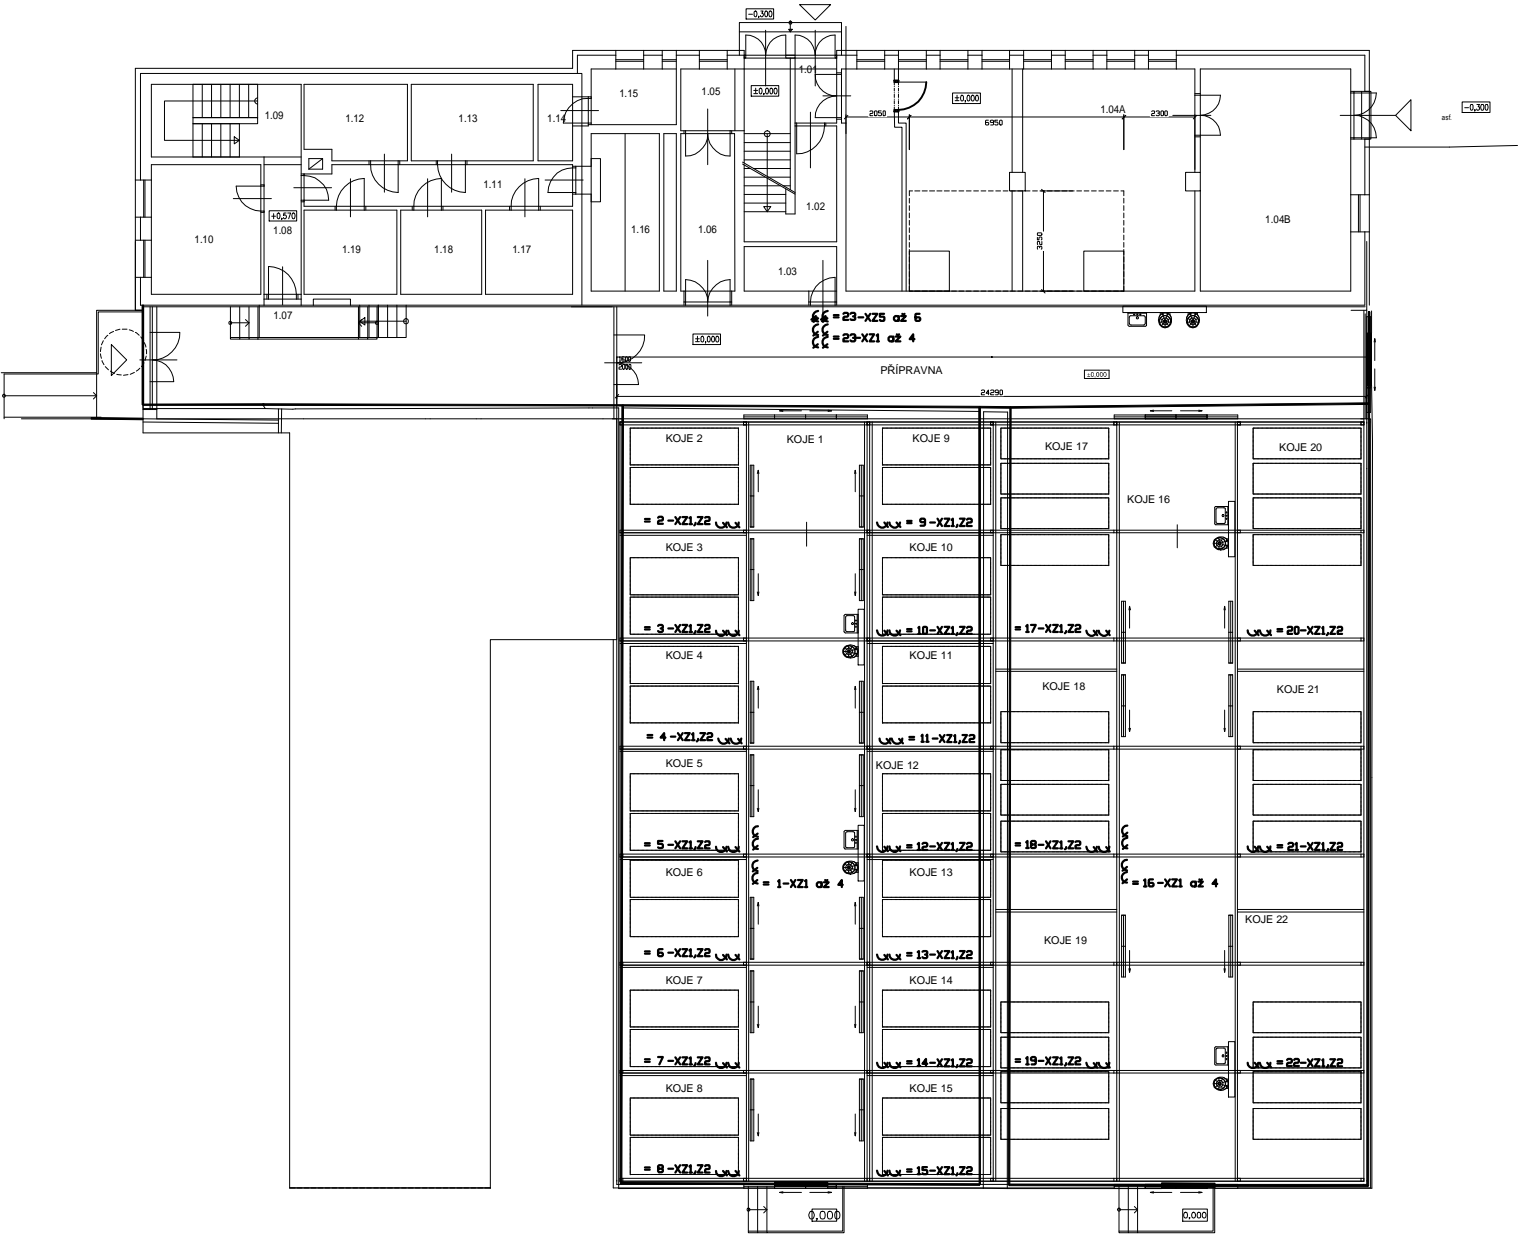

LEGENDA:

Zásuvky 230VAC, 16A

Zásuvky 400VAC, 32A

Poznámky:

Do těchto servisních zásuvek lze použít jen přístroje v příslušném krytí zásuvky. Tuto povinnost musí zakotvit provozovatel v Provozním předpise a uživatelé o tomto řádně proškolit.

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE		STUPEŇ PD DSP - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		
Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PŘF UP, Olomouc - Holice		OBJEKT: PS 12 - SKLENÍK REZ VČETNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ		
INVESTOR A OBJEDNATEL: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 5118, 771 47 Olomouc;		PROFES: 4. Elektroinstalace a MaR		
MÍSTO STAVBY: parc. č. 1706/1, 1706/4, 1706/47, 1706/1, 1706/3, 1706/4, k.ú. Holice u Olomouce areál PŘF UP v Olomouci		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20427011-3		
GENERALNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s. Bezručova 811/1a, 602 00 Brno tel. +420 543 422 311 www.intar.cz, info@intar.cz		DATUM: 06/2016	AUTORIZACE:	
VEDOUČÍ PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		FORMÁT: * v A4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz		KOPE:		MĚŘÍTKO: 1:100
ZHOTOVITEL ČÁSTI: RELAN s.r.o. U Převrátu 3, 61501 Třebíč tel. +420 517 578627 www.relan.cz, info@relan.cz		VÝKRES:		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ VOGEL, jiri.vogel@relan.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20427011-3/PS 12/02	ČÍSLO VÝKRESU: RE1615-11/8	REVIZE: .
VYPRACOVAL: ING. JAROMÍR RAC, jaromir.rac@relan.cz				