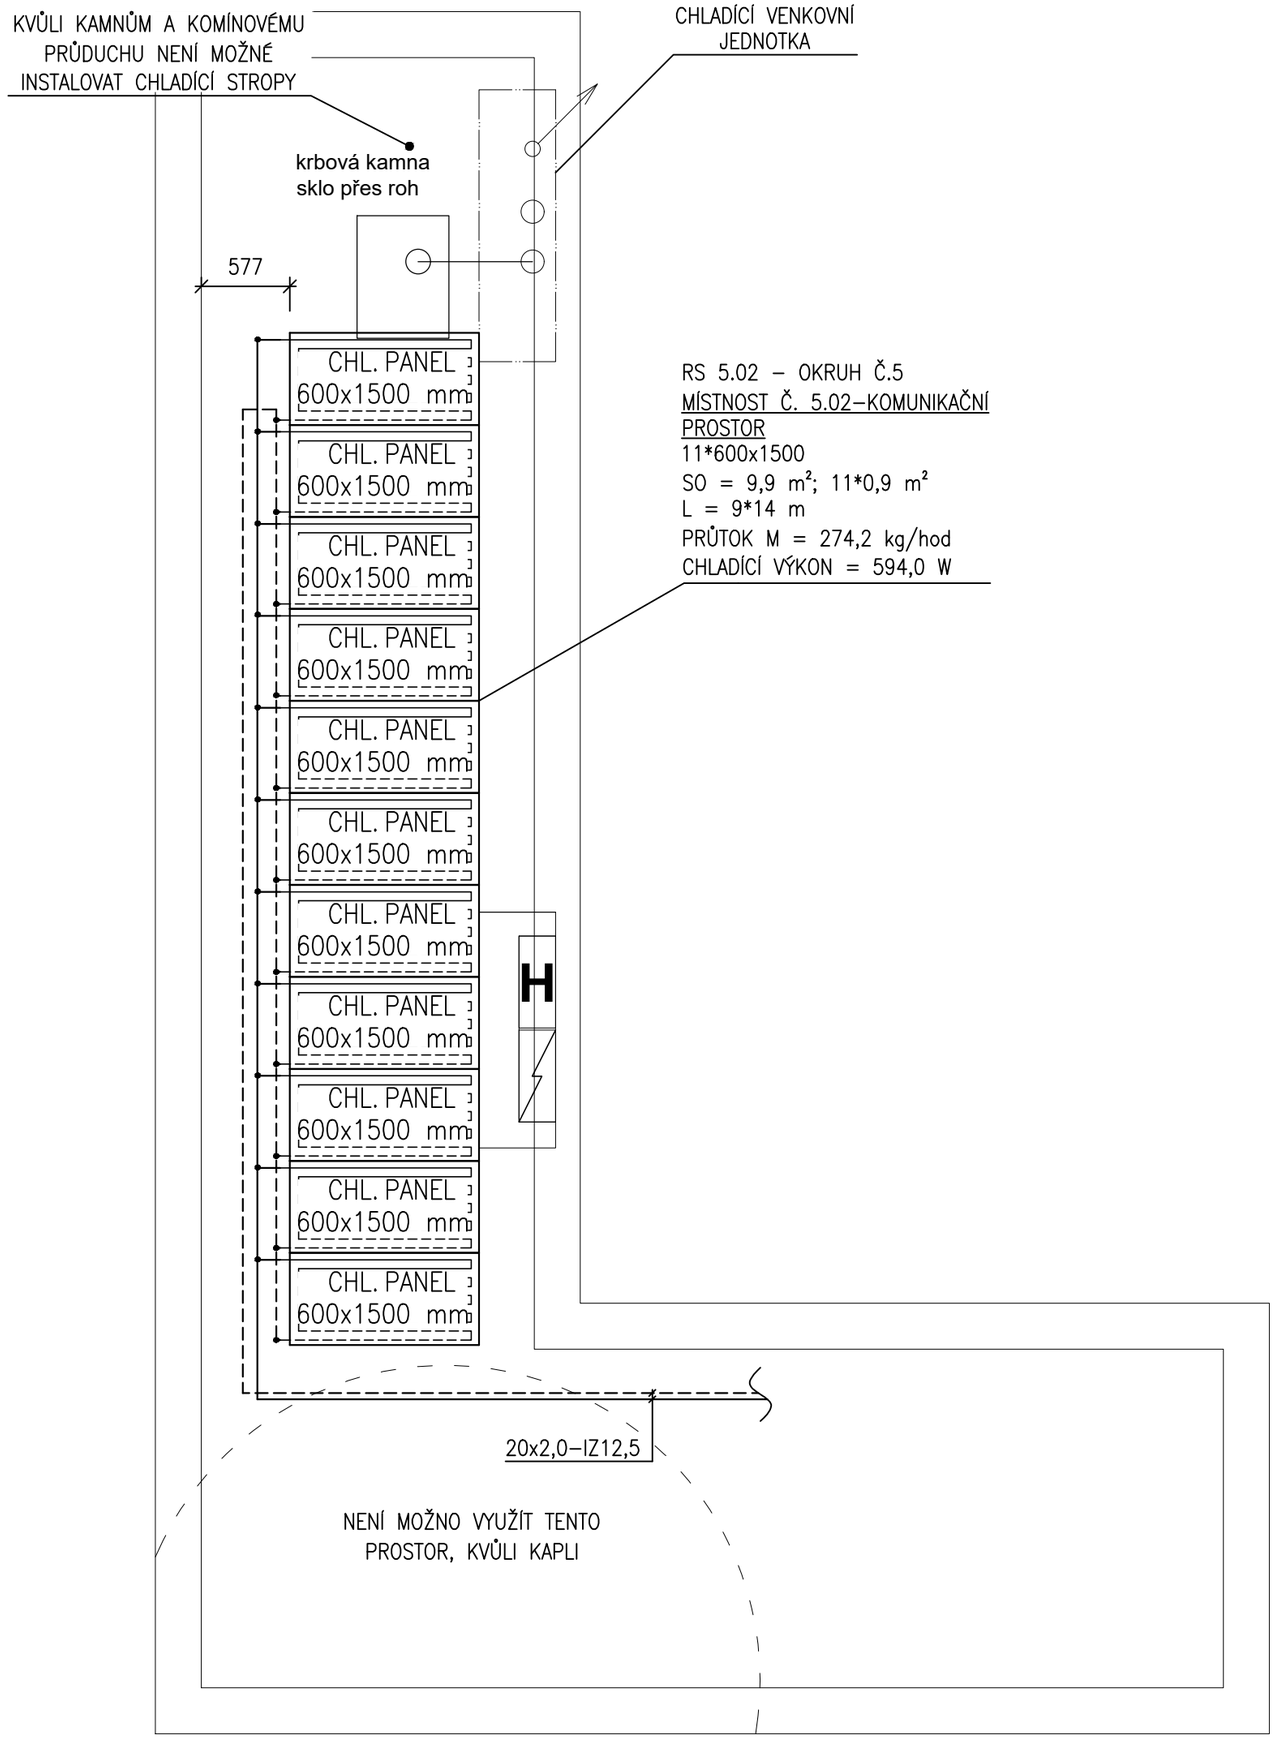

LEGENDA POTRUBÍ

PŘÍVODNÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ CHLADÍCÍ VODY DO CHLADÍCÍCH STROPŮ

VRATNÉ PLASTOVÉ POTRUBÍ CHLADÍCÍ VODY DO CHLADÍCÍCH STROPŮ

LEGENDA CHLADÍCÍCH PANELŮ

CHL. PANEL 600x1600 mm

CHLADÍCÍ PANEL 600x1600 (ŠÍŘKA x VÝŠKA)
SÁDROKARTÓNOVÁ DESKA tl. 12,5mm S INTEGROVANOU TRUBIČKOU 6x1

POZNÁMKA

- POTRUBÍ K ROZDĚLOVAČI A CHLADÍCÍM STROPŮM BUDE V PODHLEDECH
- TEPLOTNÍ SPÁD – CHLADÍCÍ STROPY 16/18°C
- CHLADÍCÍ PANELY BUDOU NAPOJENY NA ROZVOD CHLADÍCÍ VODY POMOCÍ TIECHELMANNOVA ZAPOJENÍ
- V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH BUDOU UMÍSTĚNY ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY, V NEJIŽŠÍCH MÍSTECH BUDOU UMÍSTĚNY VYPOUŠTĚCÍ KOHOUTY
- CHLADÍCÍ STROPY JSOU NAVRŽENY NA MAXIMÁLNÍ DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ, V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH MŮŽE DOJÍT KE KRÁTKODOBÉMU ZVÝŠENÍ TEPLOTY

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. PAVEL BURIAN	ING. JAKUB DVOŘÁK	ING. ONDŘEJ SEGET

TZ PRO
KONCEPCE PROJEKCE INŽENÝRING
TZ pro, s.r.o.
Filipínského 55
615 00 Brno
tzpro@tzpro.cz
www.tzpro.cz

INVESTOR: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

AKCE: REKONSTRUKCE OBJEKTU KATEŘÍNSKÁ 17 PRO CMTF ÚP V OLOMOUCI

DATUM	09/2017
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2xA4
Č. ZAKÁZKY	54/2017

PROFESE: CHLAZENÍ

OBSAH: SCHÉMA ZAPOJENÍ – OKRUH Č.5

MĚŘÍTKO: –

Č.VÝKRESU: **D.1.4.5–b06**