




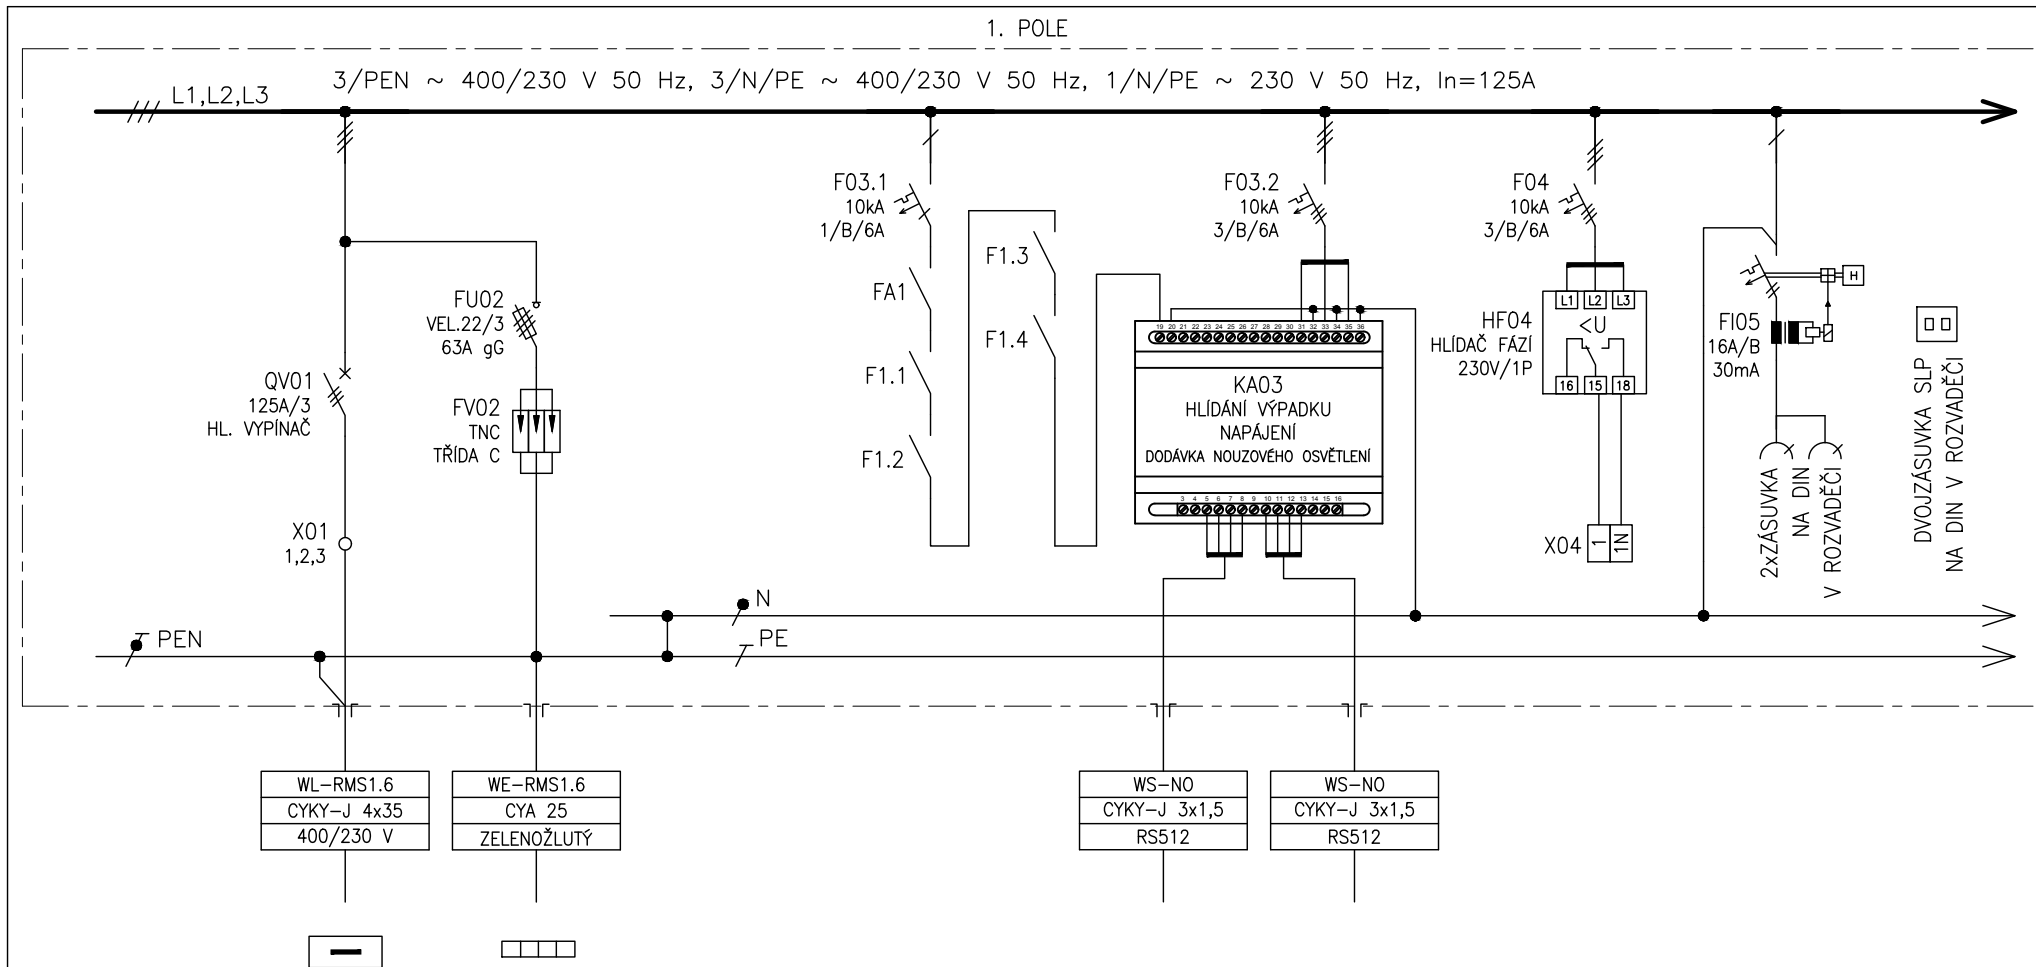
1 OZNAČENÍ ROZVADĚČE:	RMS1.6
2 ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:	3/PEN ~ 400/230V, 3/N/PE ~ 400/230V 1/N/PE ~ 230V
3 FREKVENCE A TOLERANCE:	50Hz, -1, +1%
4 PŘÍVODY:	VRCHEM
5 VÝVODY:	VRCHEM
6 STŘEDNÍ VODIČ:	ANO
7 MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD:	10kA
8 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	40°C
9 MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	+5°C
10 MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST:	80%
11 PROSTŘEDÍ:	VNITŘNÍ, SUCHÉ
12 CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY:	IP43 / IP20
13 NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP:	NE
14 BARVA:	RAL 7035
15 JAZYK:	ČEŠTINA
16 POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ:	0
17 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY:	—
18 TYP:	OCELOPLECHOVÝ, VESTAVNÝ, 315 MOD

POZNÁMKA : KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE ROZVADĚČE  
PROSTOROVÁ REZERVA MIN. 25%

±0,000=214,550 v systému Bpv

## Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci

<b>INVESTOR</b> Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 771 47 Olomouc  Univerzita Palackého v Olomouci		<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</b> T4T, s.r.o. Bratronice 119 273 63 Bratronice  T4T, s.r.o. Bratronice 119, 273 63, Bratronice IČ: 24299227, DIČ: CZ24299227 FIO banka, a.s., č.ú.:2900269899/2010	<b>PROJEKTANT</b> ENGIE Services a.s. Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4 Česká republika Tel. +420 267 054 909 www.engie.cz info.cz@engie.com 
<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</b> Mgr. Tomáš Burian	<b>HIP</b> Ing. Vlastimil Straka	<b>VYPRACOVAL</b> Ing. Miroslav Matuška	
<b>STUPEŇ DOKUMENTACE:</b> DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		<b>DATUM</b> 10/2018	<b>PARÉ</b>
<b>ČÁST DOKUMENTACE:</b> D1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		<b>MĚŘÍTKO</b> -	
<b>STAVEBNÍ OBJEKT (SO)</b> SO 01 01+15 (členění vyznačeno ve výkresech)		<b>FORMÁT</b> 7xA4	
<b>OBSAH:</b> ROZVADĚČ RMS1.6		<b>ČÍSLO VÝKRESU</b> D1.4.6.	<b>ČÍSLO REVIZE</b> 313 00



ČÍSLO VÝVODU	01
POPIS	PŘÍVOD Z ROZVADĚČE
VÝKON	P <sub>p</sub> = 12 kW
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE	RH1


02
PŘÍVOD Z HOP
-
HOP

03.1
SBĚRNICE NO Z ROZVADĚČE
-
RMS...

03.2
SBĚRNICE NO DO ROZVADĚČE
-
RMS...

04
MONITORING VÝPADKU
NAPÁJENÍ
-

1. POLE

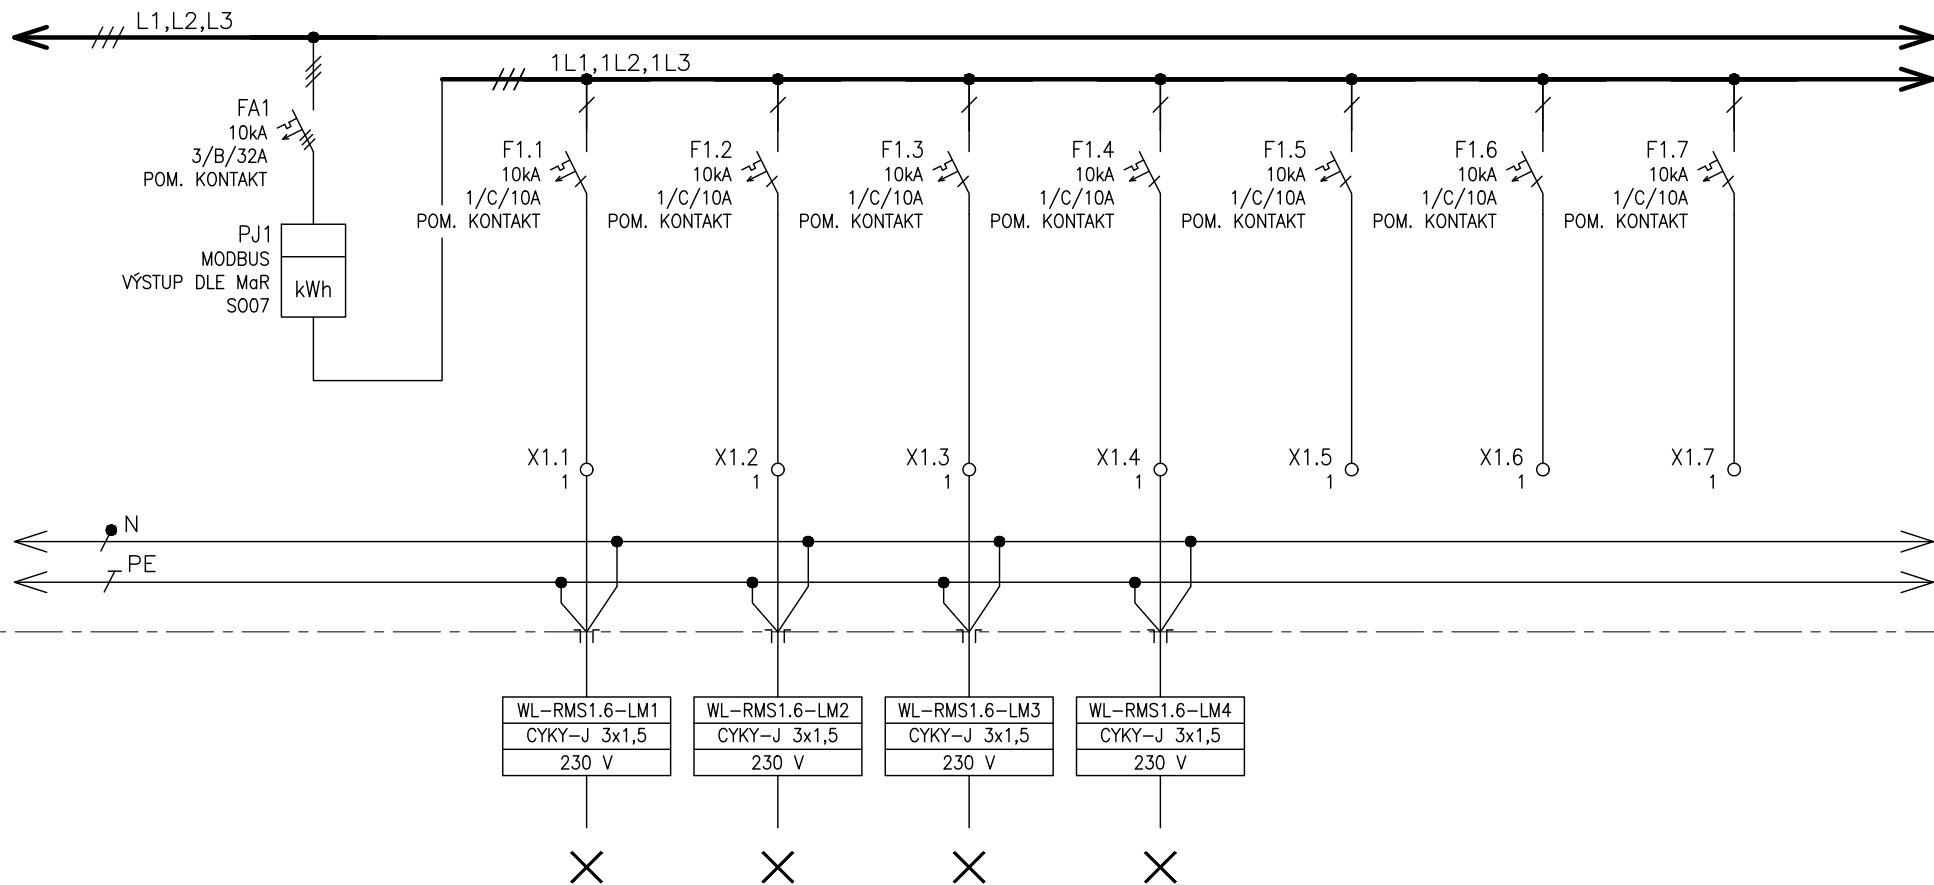

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

1.1
SVĚTELNÝ OBVOD
-
RMS1.6-LM1

1.2
SVĚTELNÝ OBVOD
-
RMS1.6-LM2

1.3
SVĚTELNÝ OBVOD
-
RMS1.6-LM3


1.4
SVĚTELNÝ OBVOD
-
RMS1.6-LM4

1.5
REZERVA
-
-

1.6
REZERVA
-
-

1.7
REZERVA
-
-

## 1. POLE

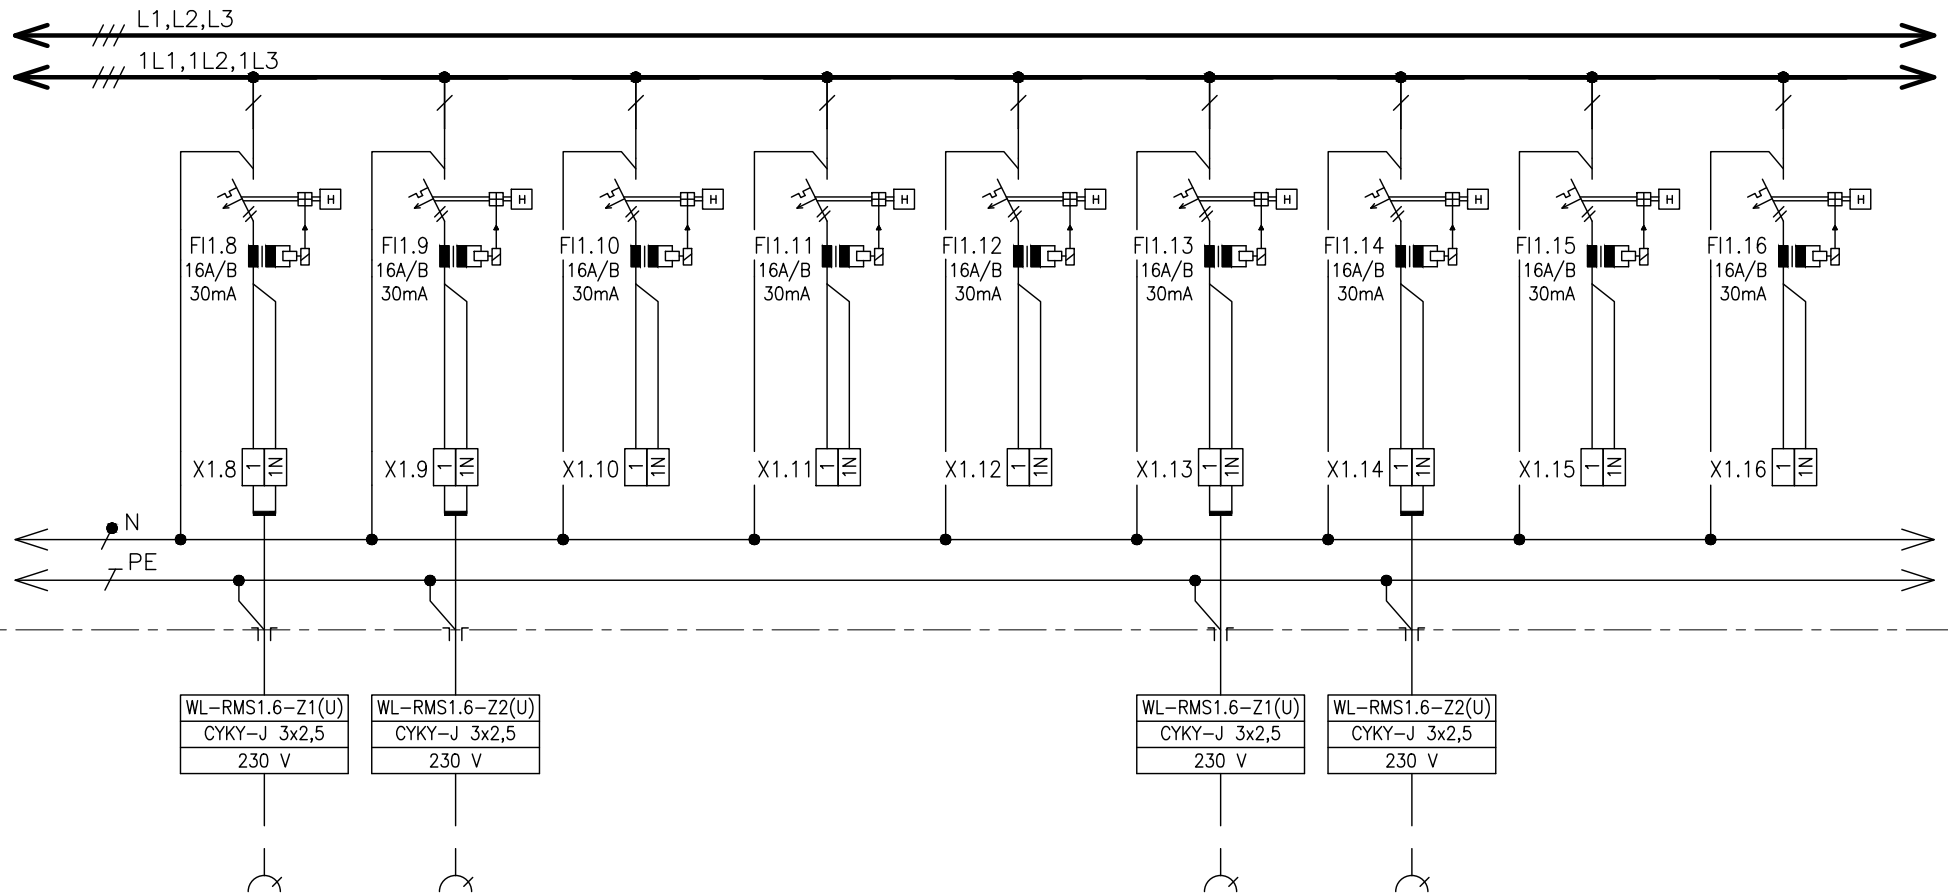

ČÍSLO VÝVODU	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16
POPIS	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA	REZERVA	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA
VÝKON	ÚKLID	ÚKLID	-	-	-	ÚKLID	ÚKLID	-	-
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE	RMS1.6-Z1(U)	RMS1.6-Z2(U)	-	-	-	RMS1.6-Z1(U)	RMS1.6-Z2(U)	-	-

Tento dokument je duševním vlastnictvím.  
Má povahu duševního tajemství dle  
ustanovení §17 obchodního zákoníku  
a nesmí být bez písemného souhlasu  
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:  
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU  
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI  
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:  
ROZVADĚČ RMS1.6


0 10/2018  
Č. DATUM  
REVIZE

RPD  
STUPEŇ PD

MATUŠKA  
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU: **D1.4.6.313**  
LIST Č.: 4 z 7  
REVIZE: **00**

# 1. POLE



ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

1.17.1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS1.6-Z3

1.17.2
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS1.6-Z4

1.17.3
VÝVOD PRO PROJEKTOR
-
RMS1.6-10

1.17.4
REZERVA
-
-

1.17.5
REZERVA
-
-

1.17.6
REZERVA
-
-

Tento dokument je duševním vlastnictvím  
Má povahu duševního tajemství dle  
ustanovení §17 obchodního zákoníku  
a nesmí být bez písemného souhlasu  
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:  
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU  
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI  
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE


NÁZEV VÝKRESU:  
ROZVADĚČ RMS1.6

0	10/2018
Č.	DATUM
REVIZE	

RPD	MATUŠKA
STUPEŇ PD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU: D1.4.6.313
LIST Č.: 5 z 7
REVIZE: 00

1. POLE

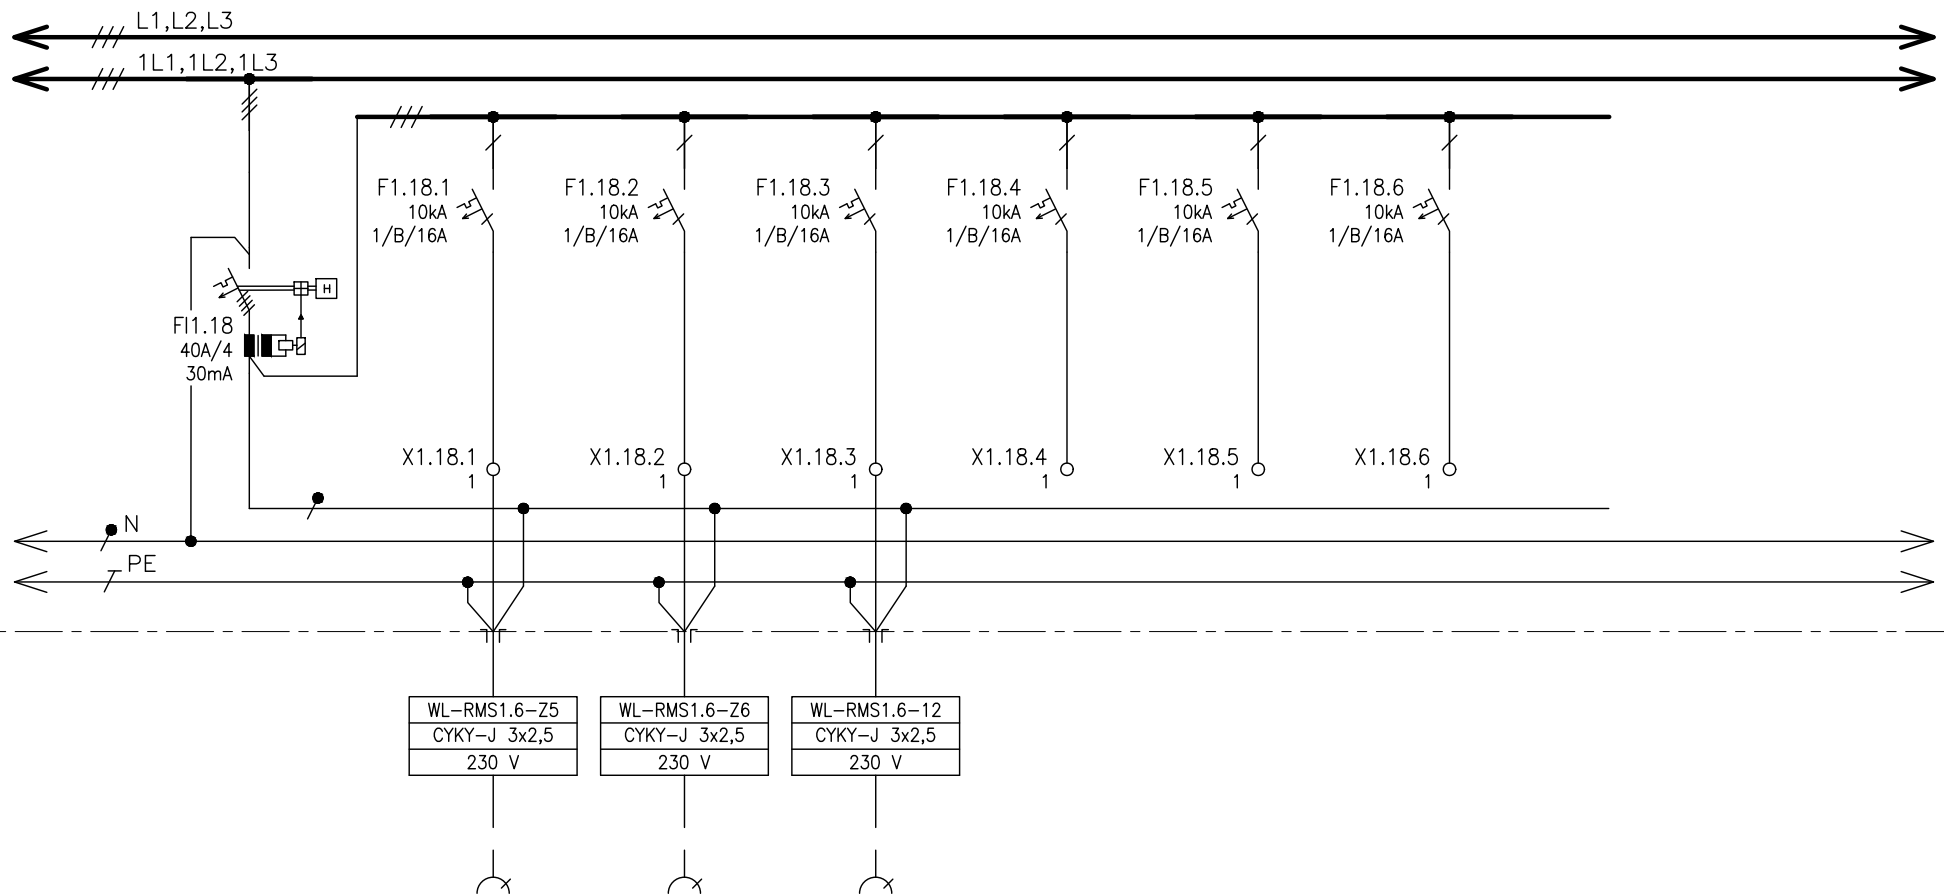

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

1.18.1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS1.6-Z5

1.18.2
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS1.6-Z6


1.18.3
VÝVOD PRO PROJEKTOR
-
RMS1.6-12

1.18.4
REZERVA
-
-

1.18.5
REZERVA
-
-

1.18.6
REZERVA
-
-

## 1. POLE

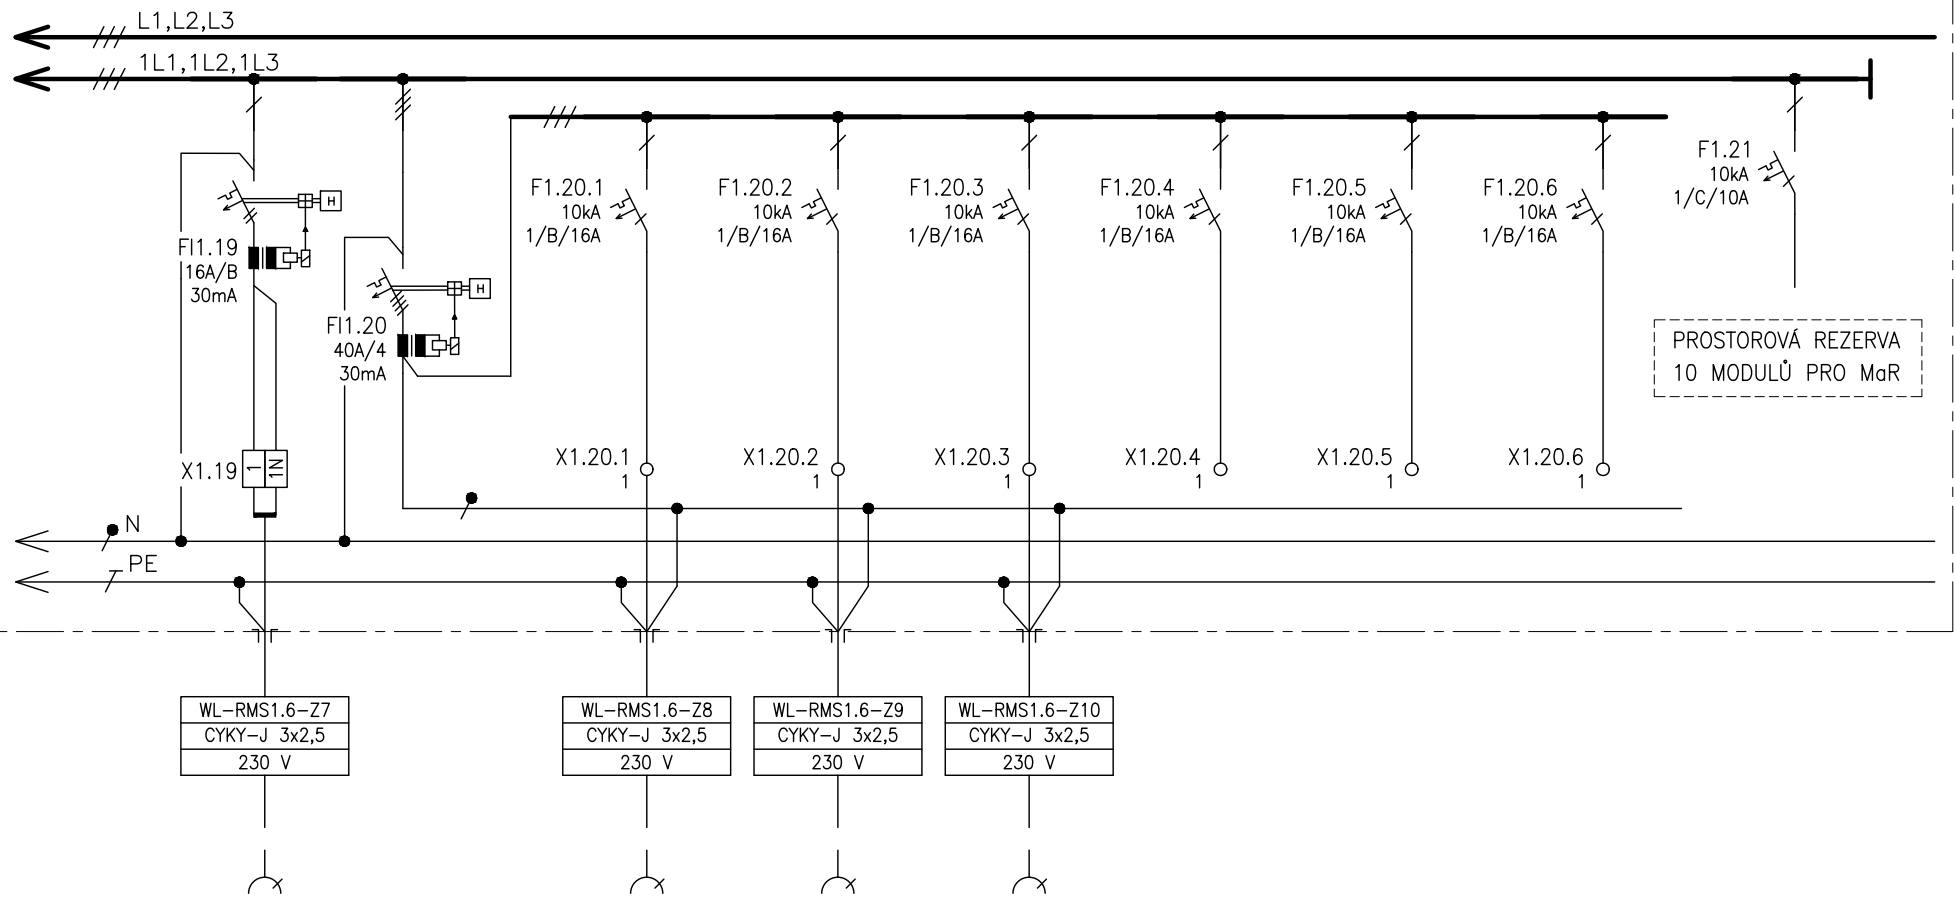

ČÍSLO VÝVODU	1.19
POPIS	ZÁSUVKOVÝ OBVOD
VÝKON	LEDNICE
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE	RMS1.6-Z7

1.20.1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
KUCHYŇ
RMS1.6-Z8

1.20.2
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
KUCHYŇ
RMS1.6-Z9

1.20.3
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
KUCHYŇ
RMS1.6-Z10

1.20.4
REZERVA
-
-

1.20.5
REZERVA
-
-

1.20.6
REZERVA
-
-

1.21
VÝVOD PRO MaR
-
-