




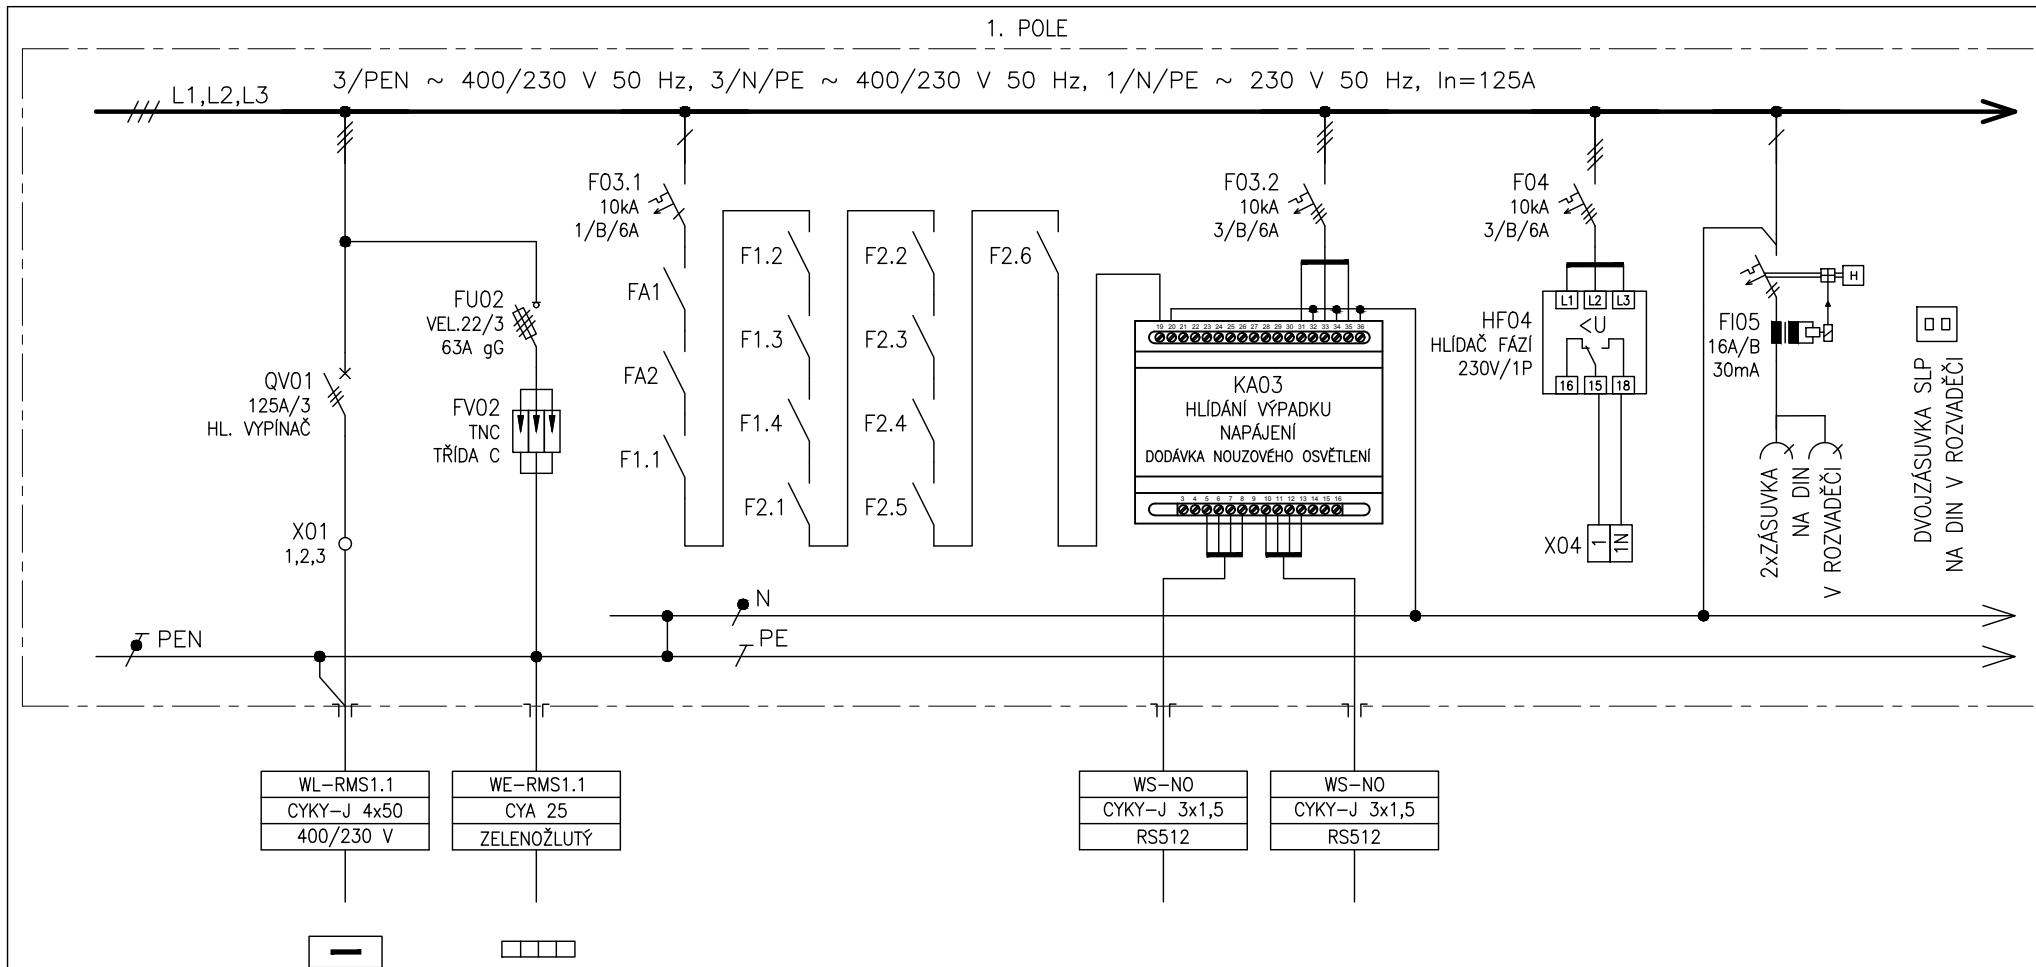
1 OZNAČENÍ ROZVADĚČE:	RMS1.1
2 ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:	3/PEN ~ 400/230V, 3/N/PE ~ 400/230V 1/N/PE ~ 230V
3 FREKVENCE A TOLERANCE:	50Hz, -1, +1%
4 PŘÍVODY:	VRCHEM
5 VÝVODY:	VRCHEM
6 STŘEDNÍ VODIČ:	ANO
7 MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD:	10kA
8 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	40°C
9 MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	+5°C
10 MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST:	80%
11 PROSTŘEDÍ:	VNITŘNÍ, SUCHÉ
12 CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY:	IP43 / IP20
13 NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP:	NE
14 BARVA:	RAL 7035
15 JAZYK:	ČEŠTINA
16 POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ:	0
17 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY:	—
18 TYP:	OCELOPLECHOVÝ, VESTAVNÝ, 414 MOD

POZNÁMKA : KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE ROZVADĚČE  
PROSTOROVÁ REZERVA MIN. 25%

±0,000=214,550 v systému Bpv

## Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci

<b>INVESTOR</b> Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 771 47 Olomouc  Univerzita Palackého v Olomouci		<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</b> T4T, s.r.o. Bratronice 119 273 63 Bratronice  T4T, s.r.o. Bratronice 119, 273 63, Bratronice IČ: 24299227, DIČ: CZ24299227 FIO banka, a.s., č.ú.:2900269899/2010	<b>PROJEKTANT</b> ENGIE Services a.s. Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4 Česká republika Tel. +420 267 054 909 www.engie.cz info.cz@engie.com 
<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</b> Mgr. Tomáš Burian	<b>HIP</b> Ing. Vlastimil Straka	<b>VYPRACOVAL</b> Ing. Miroslav Matuška	
<b>STUPEŇ DOKUMENTACE:</b> DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		<b>DATUM</b> 10/2018	<b>PARÉ</b>
<b>ČÁST DOKUMENTACE:</b> D1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		<b>MĚŘÍTKO</b> -	
<b>STAVEBNÍ OBJEKT (SO)</b> SO 01 01+15 (členění vyznačeno ve výkresech)		<b>FORMÁT</b> 14xA4	
<b>OBSAH:</b> ROZVADĚČ RMS1.1		<b>ČÍSLO VÝKRESU</b> D1.4.6. 309	<b>ČÍSLO REVIZE</b> 00



ČÍSLO VÝVODU	01
POPIS	PŘÍVOD Z ROZVADĚČE
VÝKON	P <sub>p</sub> = 21 kW
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE	RH1


02
PŘÍVOD Z HOP
-
HOP

03.1
SBĚRNICE NO Z ROZVADĚČE
-
RMS...

03.2
SBĚRNICE NO DO ROZVADĚČE
-
RMS...

04
MONITORING VÝPADKU
NAPÁJENÍ
-


# 1. POLE

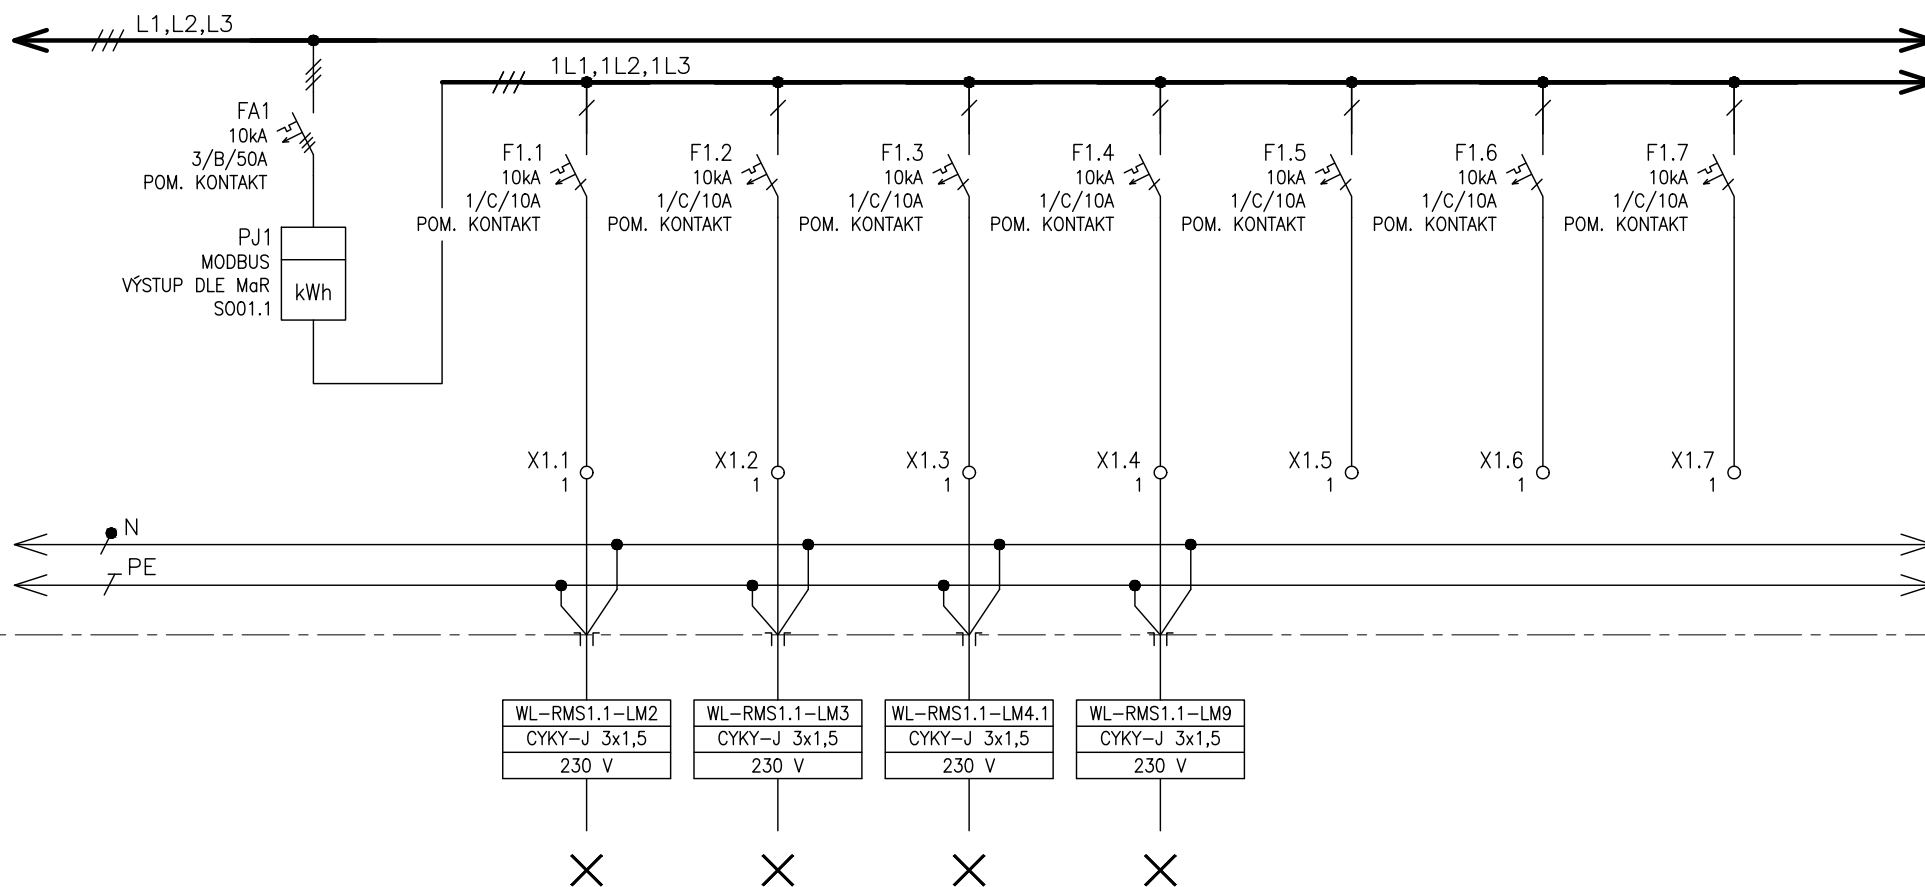

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7
SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA	REZERVA
-	-	-	-	-	-	-
RMS1.1-LM2	RMS1.1-LM3	RMS1.1-LM4.1	RMS1.1-LM9	-	-	-

1. POLE

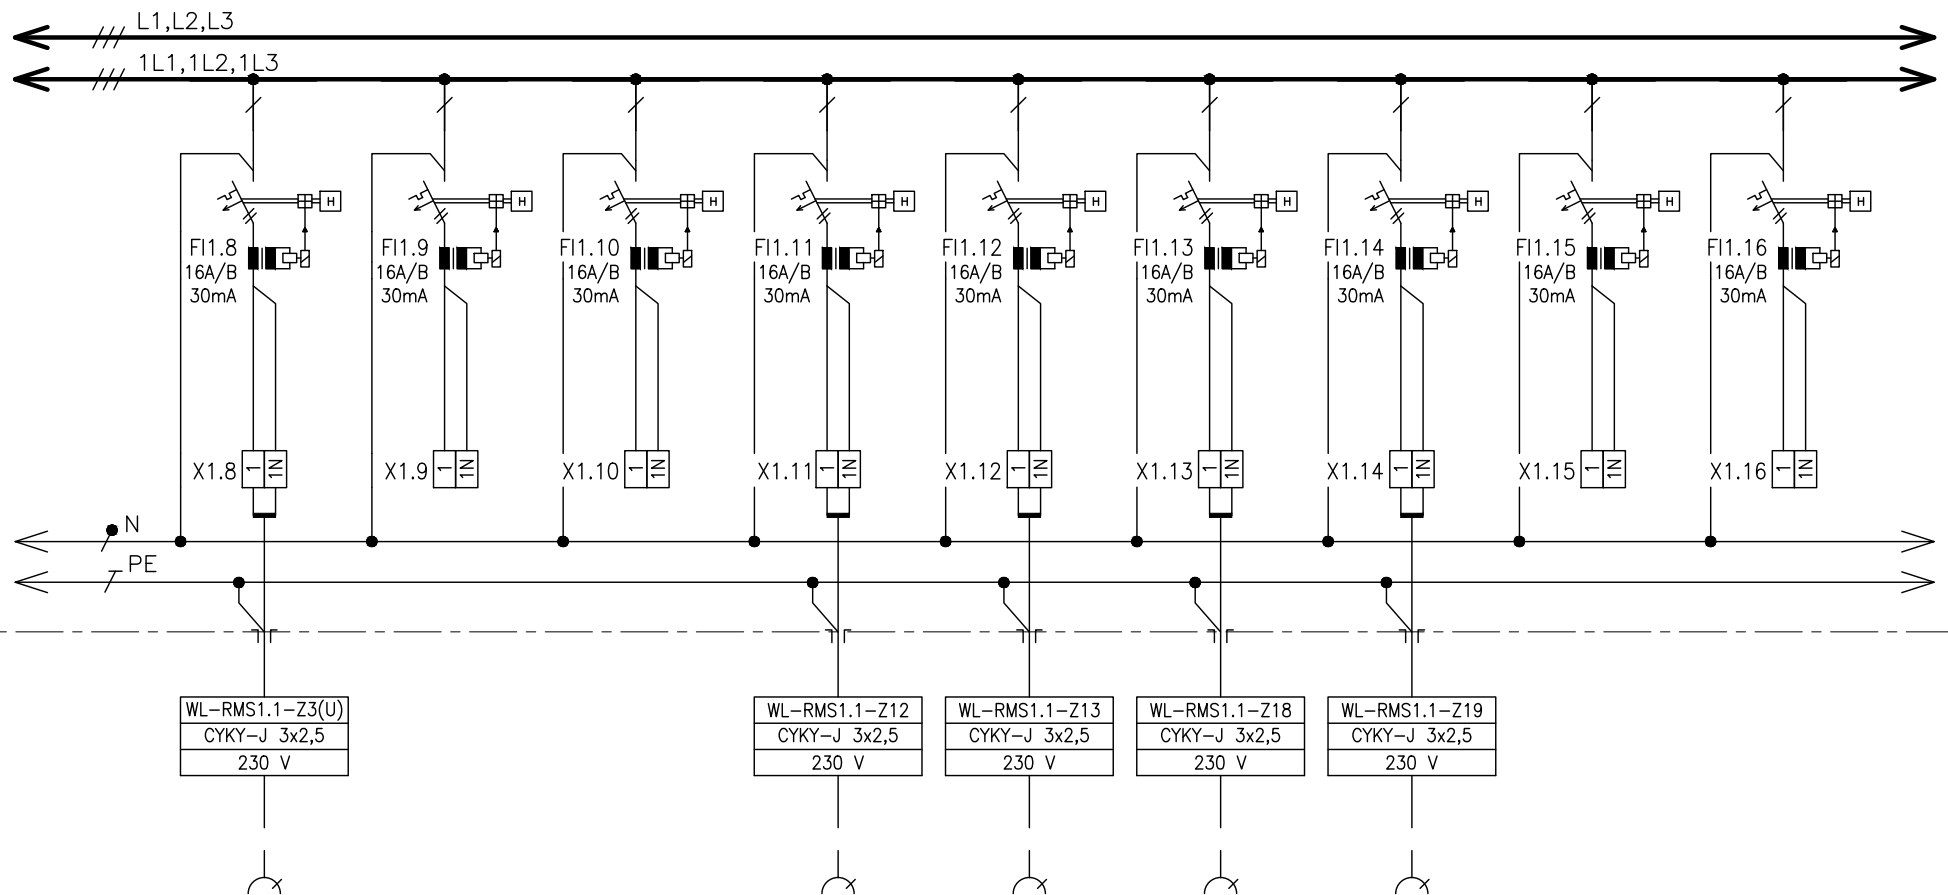

ČÍSLO VÝVODU	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16
POPIS	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA
VÝKON	ÚKLID	–	–	–	–	–	–	–	–
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE	RMS1.1–Z3(U)	–	–	RMS1.1–Z12	RMS1.1–Z13	RMS1.1–Z18	RMS1.1–Z19	–	–

Tento dokument je duševním vlastnictvím  
Má povahu duševního tajemství dle  
ustanovení §17 obchodního zákoníku  
a nesmí být bez písemného souhlasu  
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:  
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU  
TR.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI  
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:

ROZVADĚČ RMS1.1


0	10/2018
Č.	DATUM
REVIZE	

	RPD
	STUPEŇ PD

	MATUŠKA
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU: <b>D1.4.6.309</b>	
LIST Č.: 4 z 14	REVIZE: 00

# 1. POLE

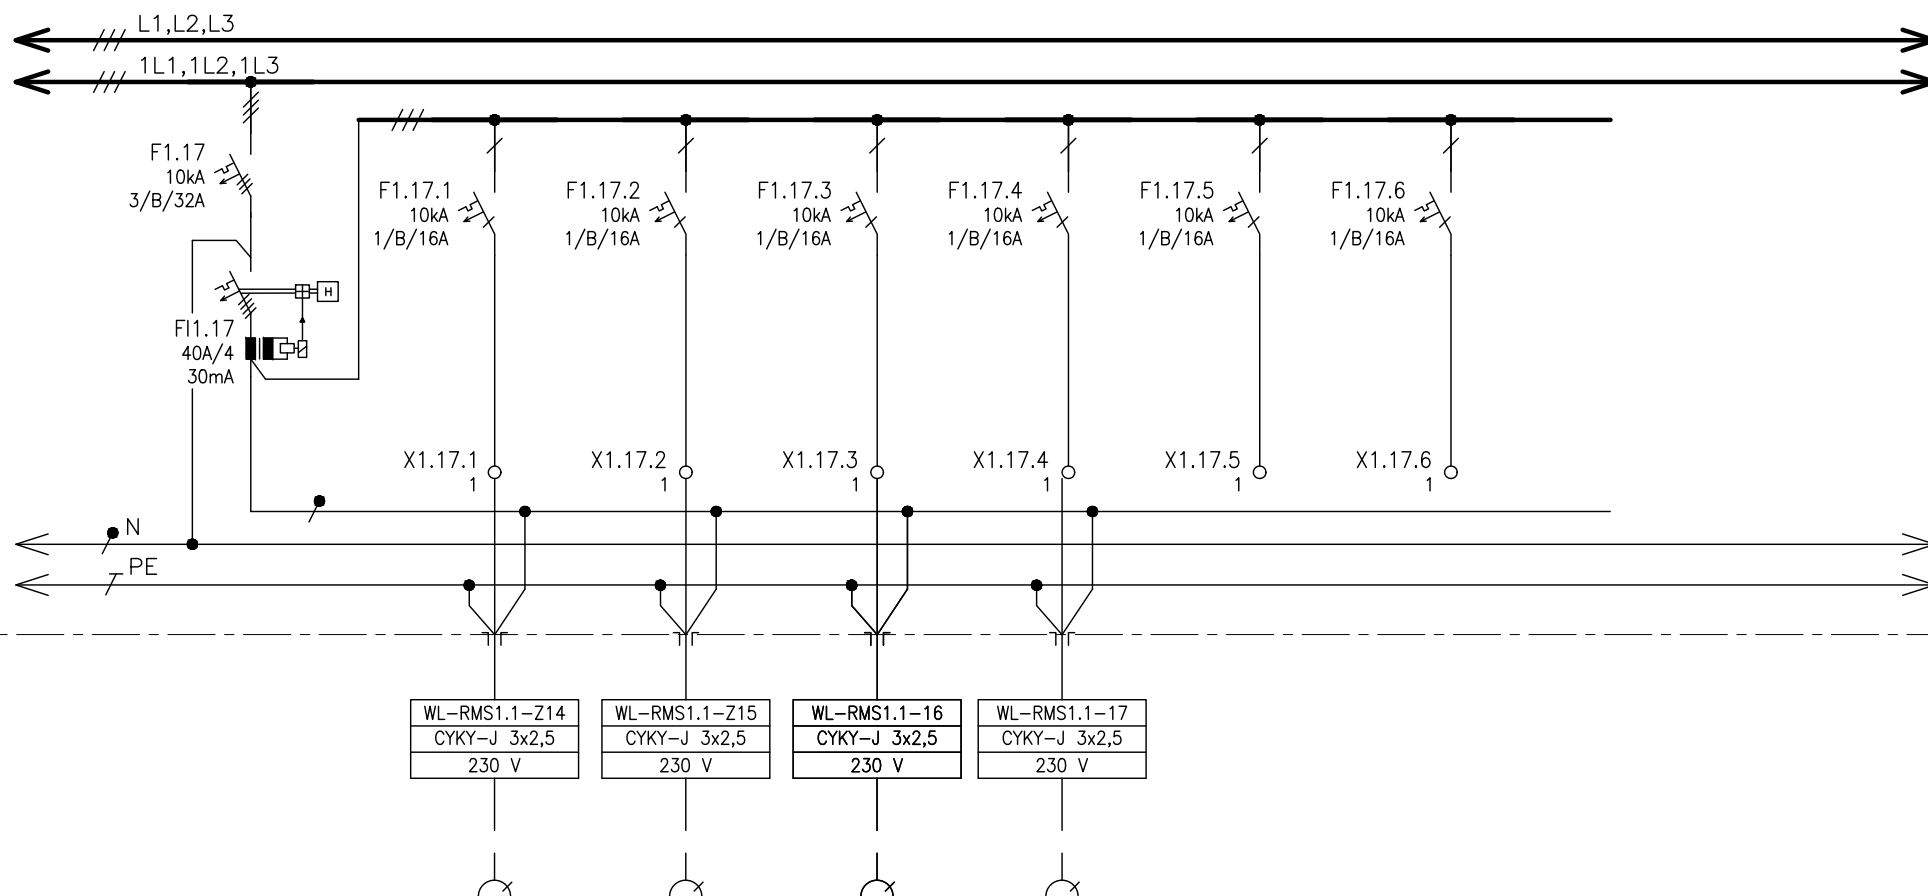

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

1.17.1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS1.1-Z14

1.17.2
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS1.1-Z15

1.17.3
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS1.1-Z16

1.17.4
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS1.1-Z17

1.17.5
REZERVA
-
-

1.17.6
REZERVA
-
-

Tento dokument je duševním vlastnictvím  
Má povahu duševního tajemství dle  
ustanovení §17 obchodního zákoníku  
a nesmí být bez písemného souhlasu  
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:  
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU  
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI  
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE


NÁZEV VÝKRESU:  
ROZVADĚČ RMS1.1

0	10/2018
Č.	DATUM
REVIZE	

RPD	MATUŠKA
STUPEŇ PD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU: D1.4.6.309
LIST Č.: 5 z 14 REVIZE: 00

## 1. POLE

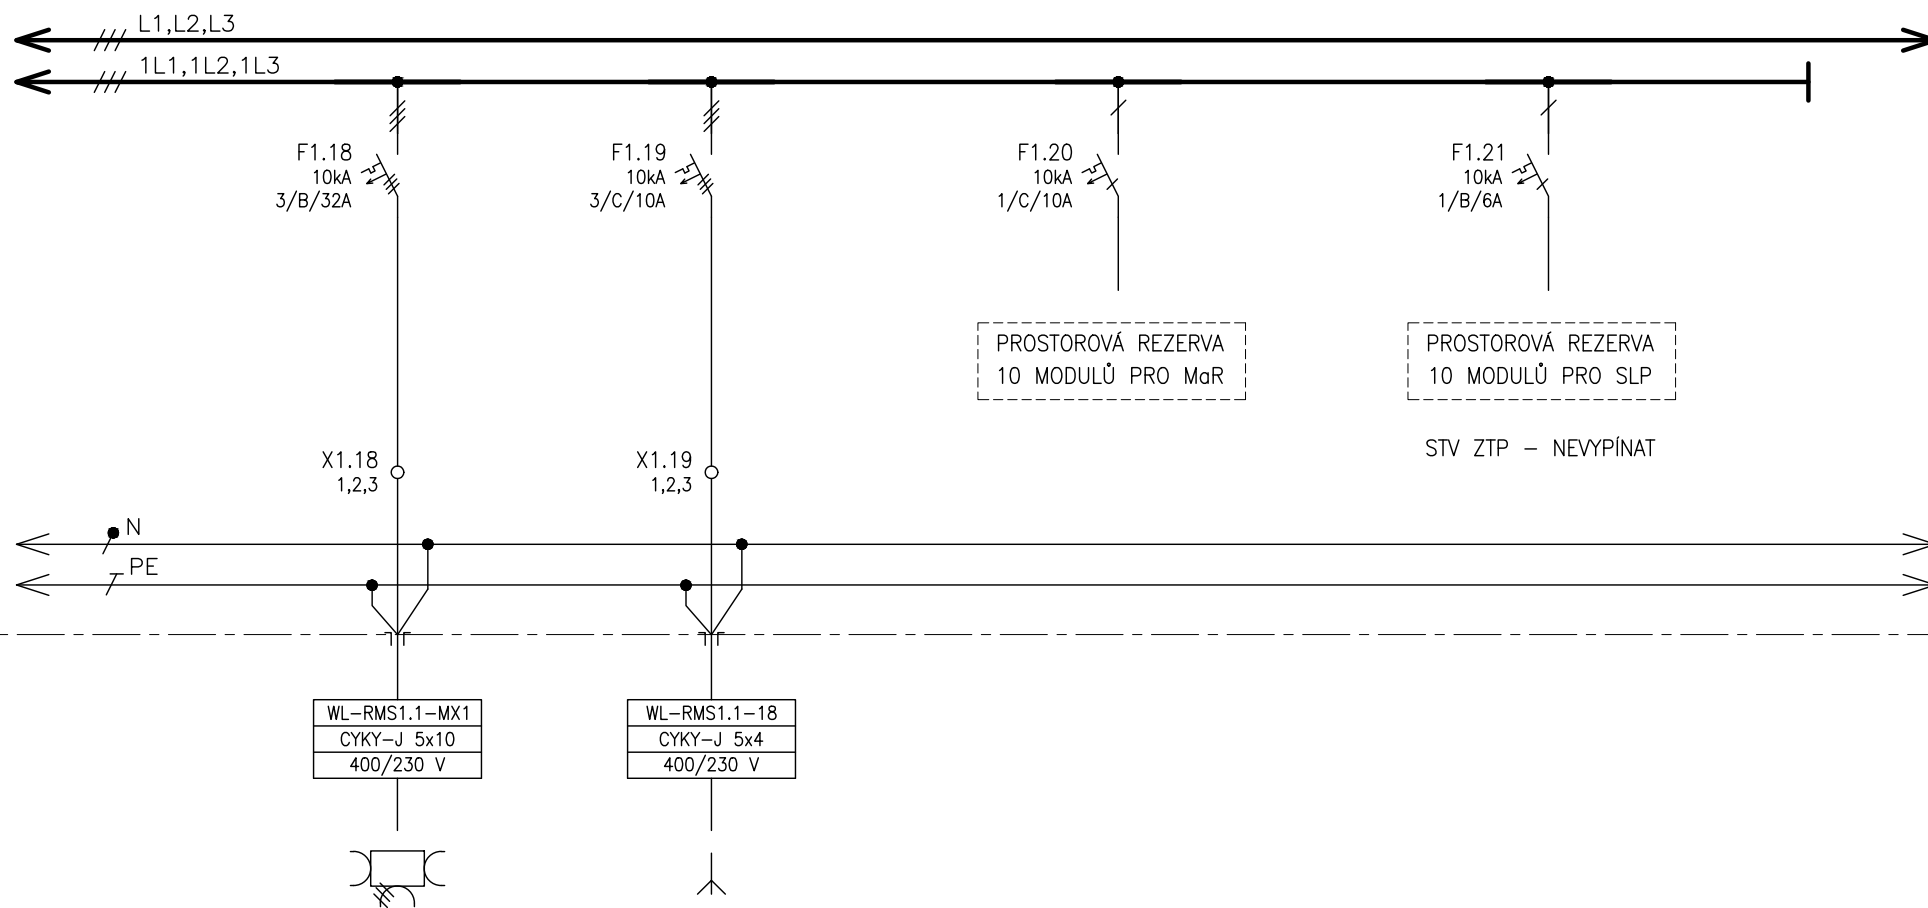

PROVĚST DLE DODAVATELE RAMPY

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

1.18
ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ
VE FASÁDĚ
RMS1.1-MX1

1.19
VÝVOD PRO RAMPU INVALIDÉ
3 kW
RMS1.1-18

Tento dokument je duševním vlastnictvím  
Má povahu duševního tajemství dle  
ustanovení §17 obchodního zákoníku  
a nesmí být bez písemného souhlasu  
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.


INVESTOR:  
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU  
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI  
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:  
ROZVADĚČ RMS1.1

0	10/2018	RPD	MATUŠKA	Č. VÝKRESU: D1.4.6.309
Č.	DATUM	STUPEŇ PD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	LIST Č.: 6 z 14
REVIZE				REVIZE: 00

## 1. POLE

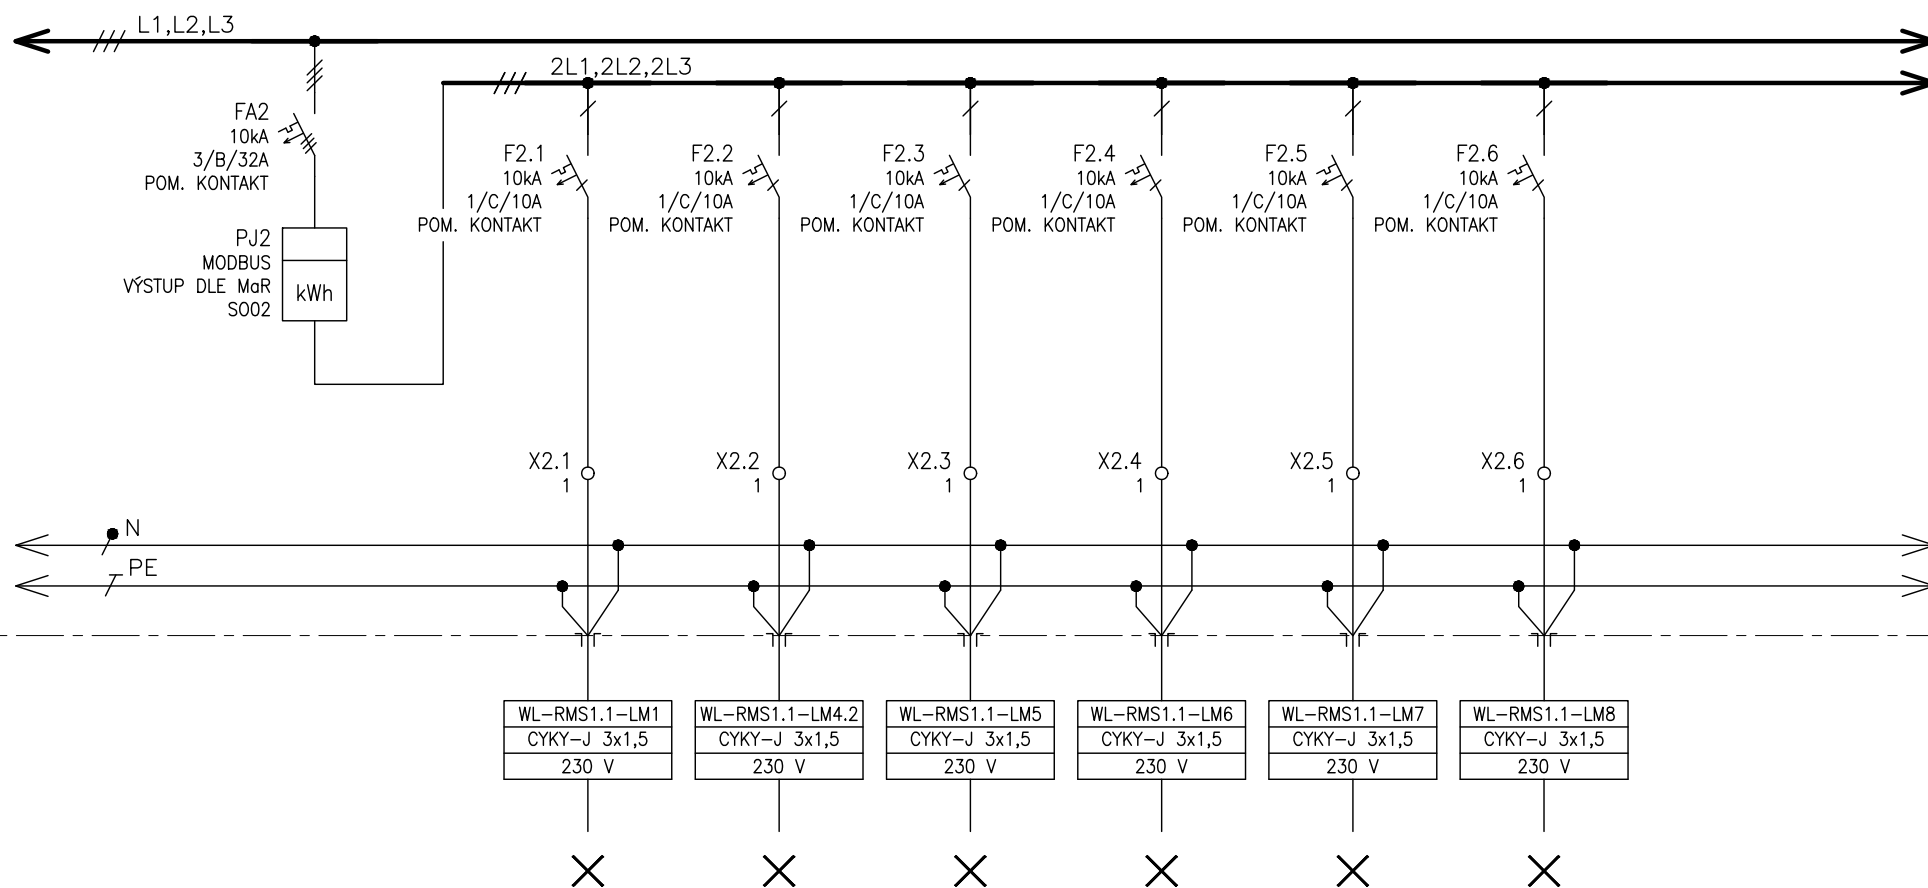

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD
-	-	-	-	-	-
RMS1.1-LM1	RMS1.1-LM4.2	RMS1.1-LM5	RMS1.1-LM6	RMS1.1-LM7	RMS1.1-LM8

Tento dokument je duševním vlastnictvím  
Má povahu duševního tajemství dle  
ustanovení §17 obchodního zákoníku  
a nesmí být bez písemného souhlasu  
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:  
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC


STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU  
TR.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI  
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:  
ROZVADĚČ RMS1.1

0	10/2018	RPD	MATUŠKA
Č.	DATUM	STUPEŇ PD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
REVIZE			

Č. VÝKRESU:	D1.4.6.309
LIST Č.: 7 z 14	REVIZE: 00


# 1. POLE

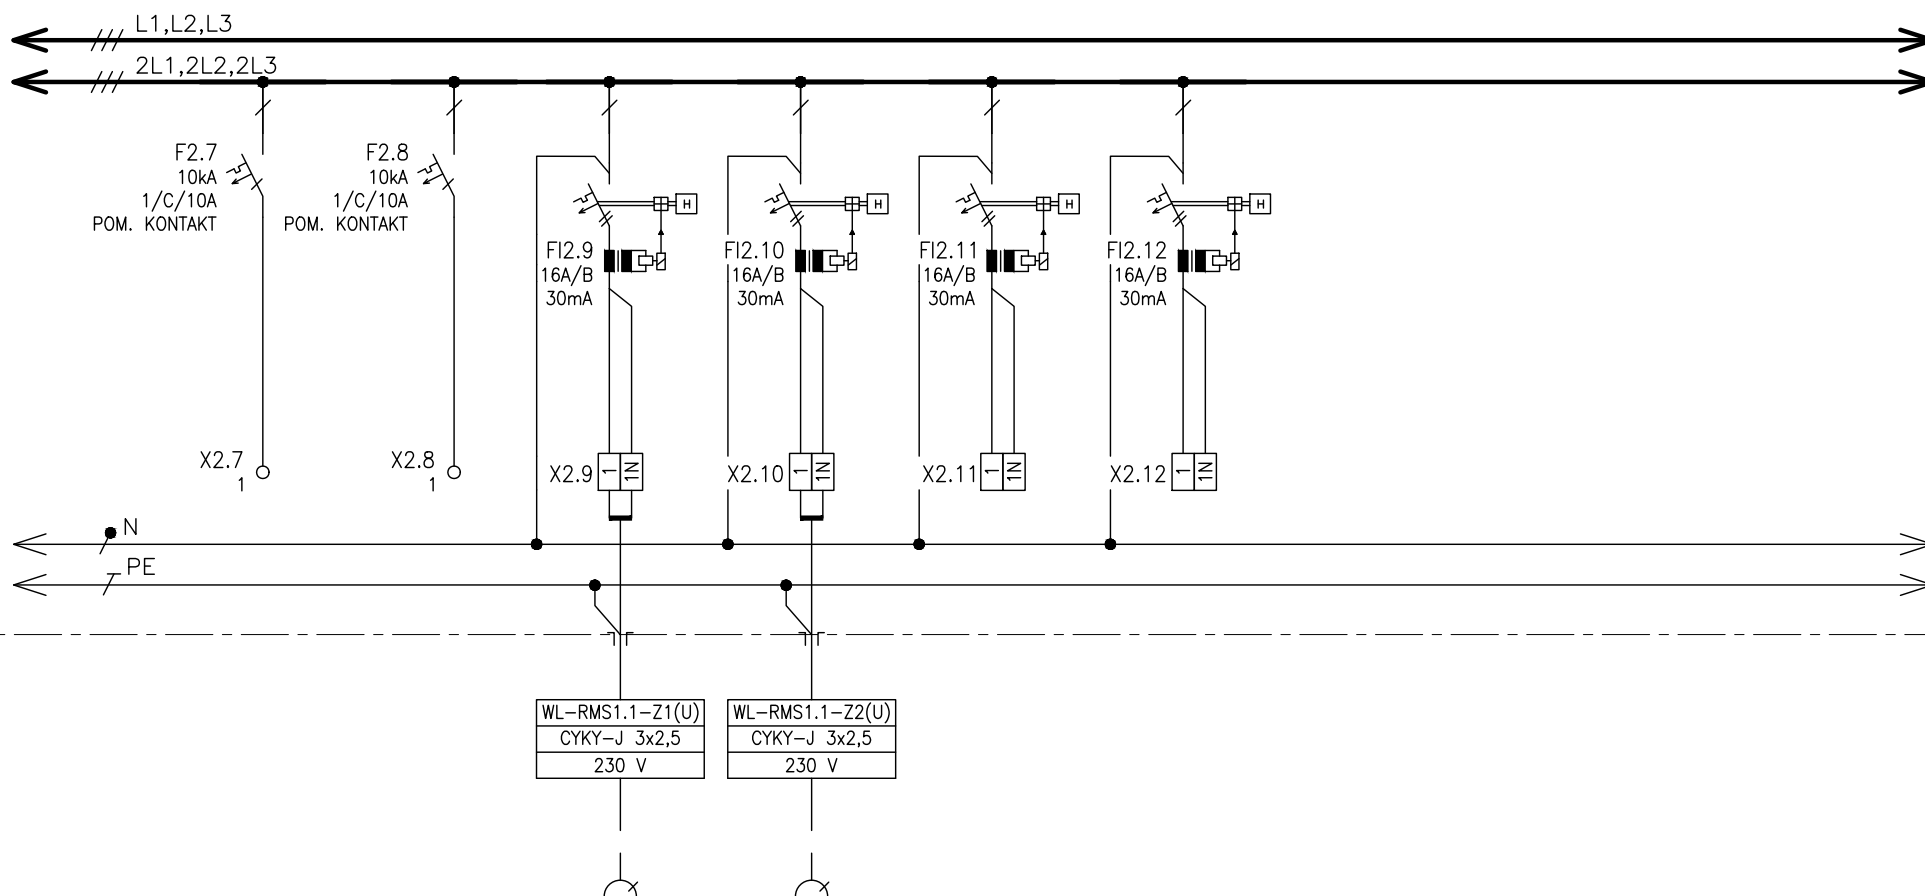

ČÍSLO VÝVODU	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12
POPIS	REZERVA	REZERVA	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA
VÝKON	-	-	ÚKLID	ÚKLID	-	-
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE	-	-	RMS1.1-Z1(U)	RMS1.1-Z2(U)	-	-



## 1. POLE

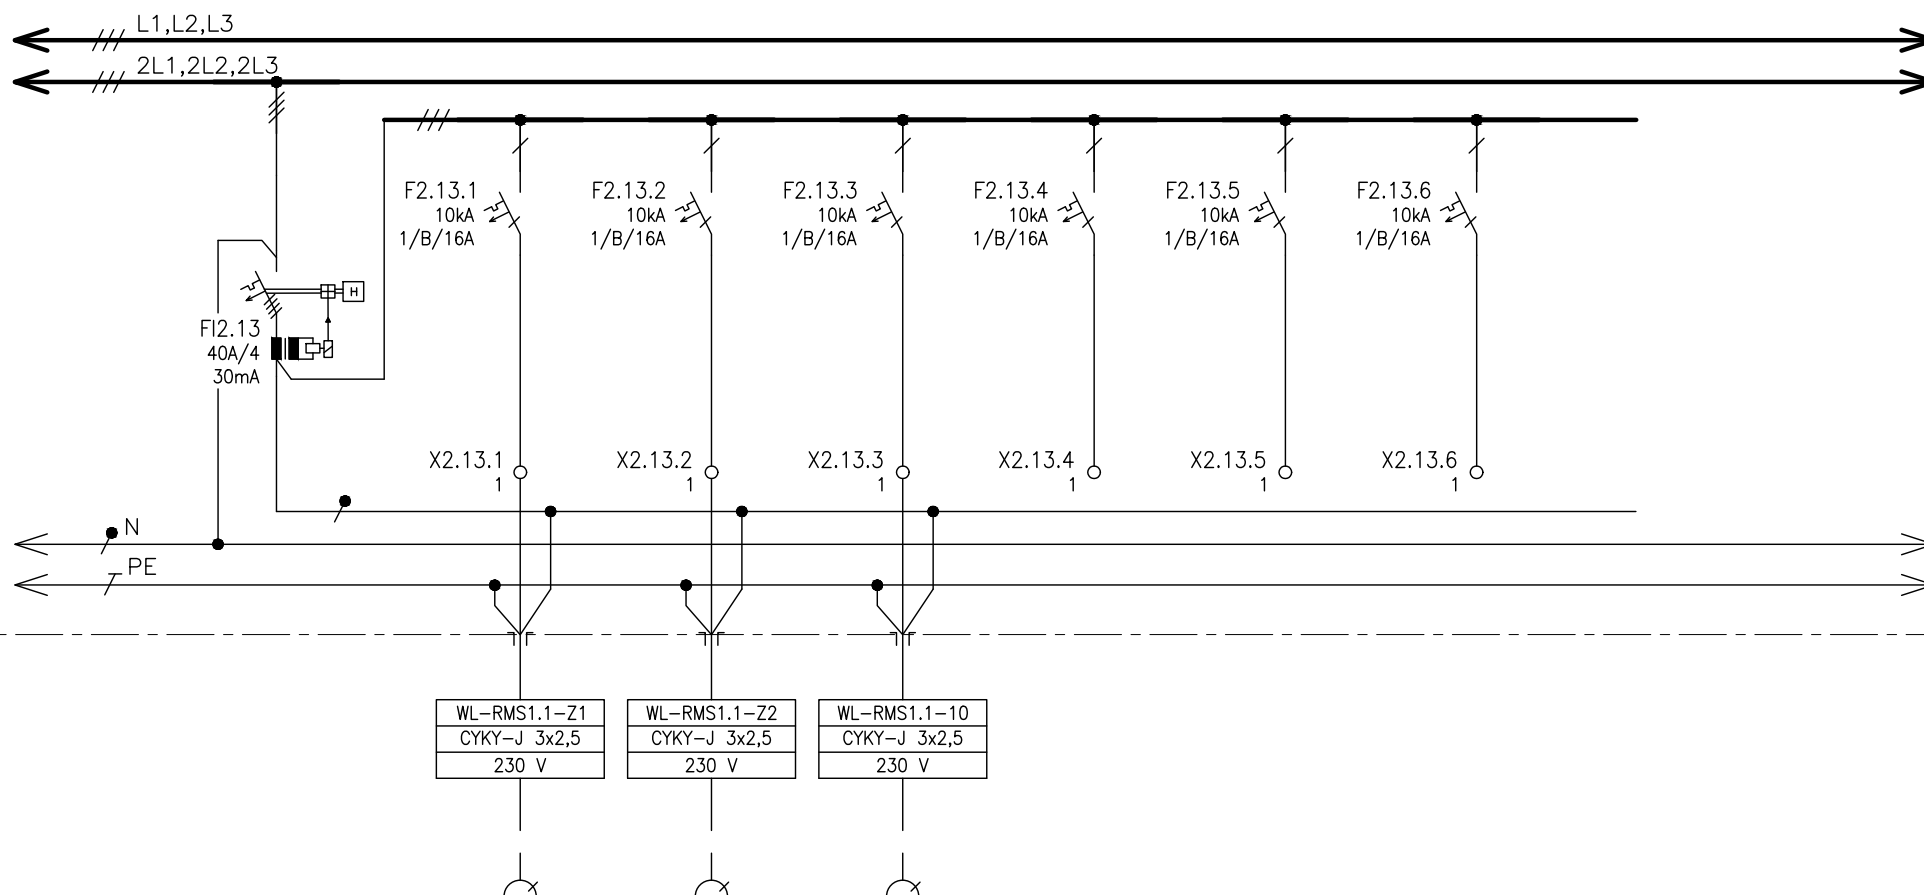

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

2.13.1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS1.1-Z1

2.13.2
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS1.1-Z2


2.13.3
VÝVOD PRO PROJEKTOR
-
RMS1.1-10

2.13.4
REZERVA
-
-

2.13.5
REZERVA
-
-

2.13.6
REZERVA
-
-

# 1. POLE

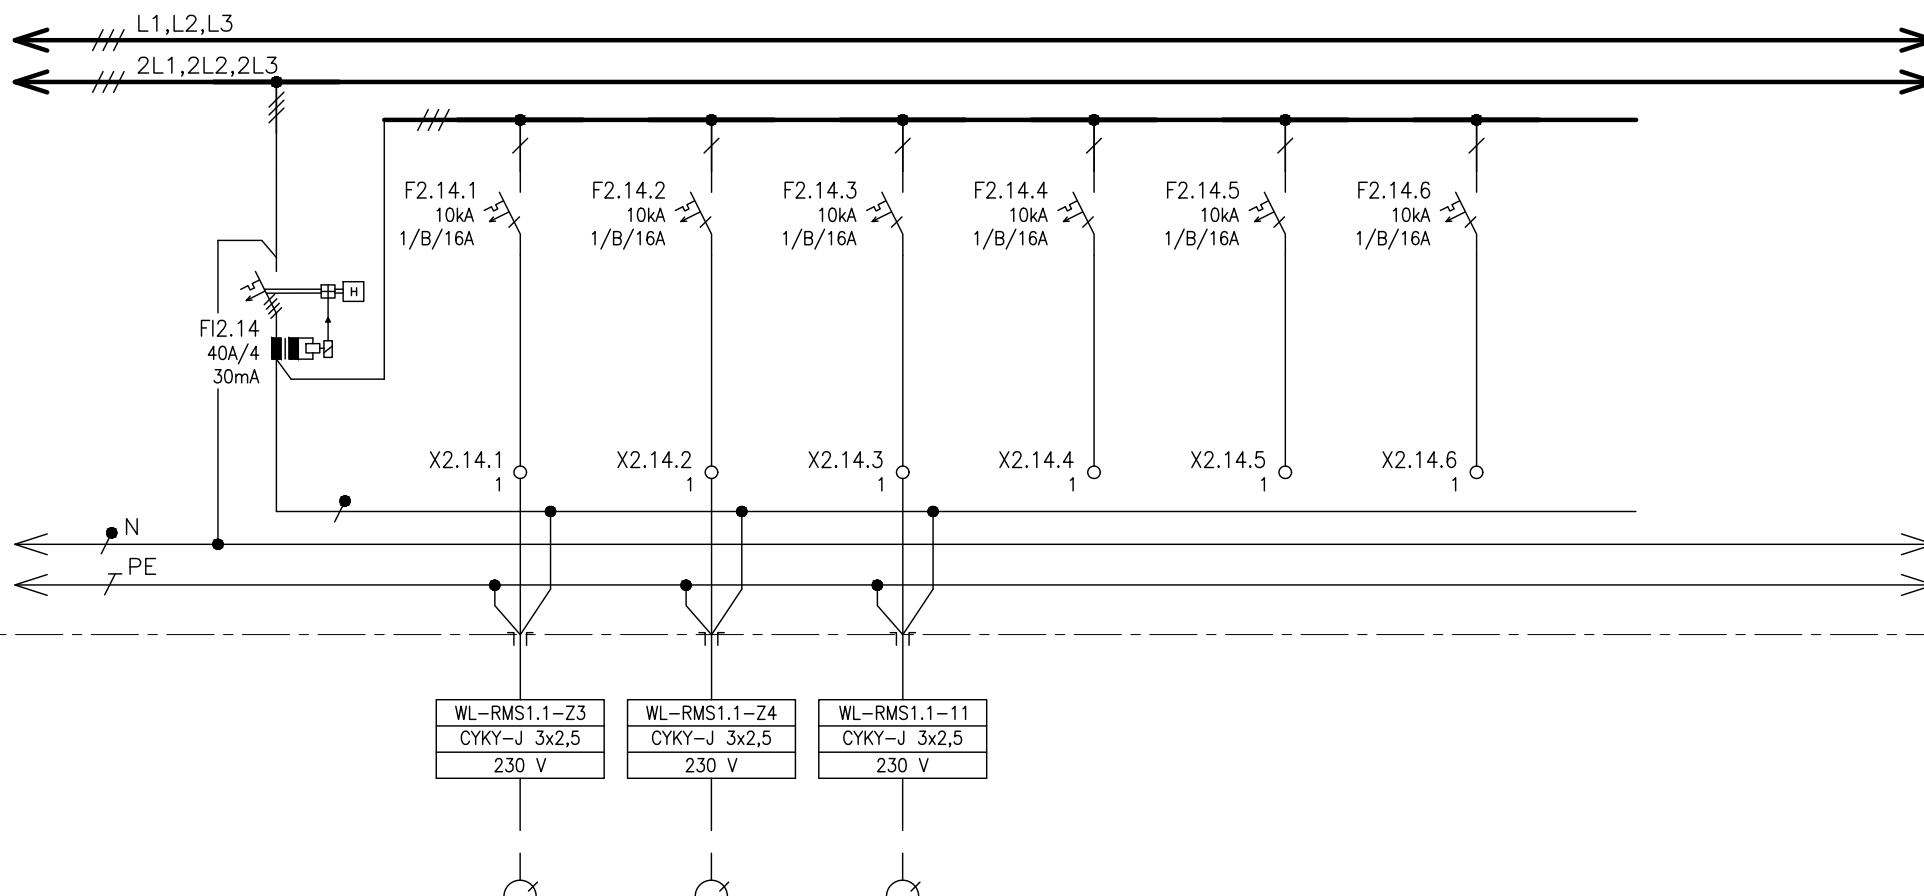

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

2.14.1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS1.1-Z3

2.14.2
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS1.1-Z4

2.14.3
VÝVOD PRO PROJEKTOR
-
RMS1.1-11

2.14.4
REZERVA
-
-

2.14.5
REZERVA
-
-

2.14.6
REZERVA
-
-

Tento dokument je duševním vlastnictvím  
Má povahu duševního tajemství dle  
ustanovení §17 obchodního zákoníku  
a nesmí být bez písemného souhlasu  
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:  
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU  
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI  
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE


NÁZEV VÝKRESU:  
ROZVADĚČ RMS1.1

0	10/2018
Č.	DATUM
REVIZE	

RPD	MATUŠKA
STUPEŇ PD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU:	D1.4.6.309
LIST Č.:	10 z 14
REVIZE:	00

## 1. POLE

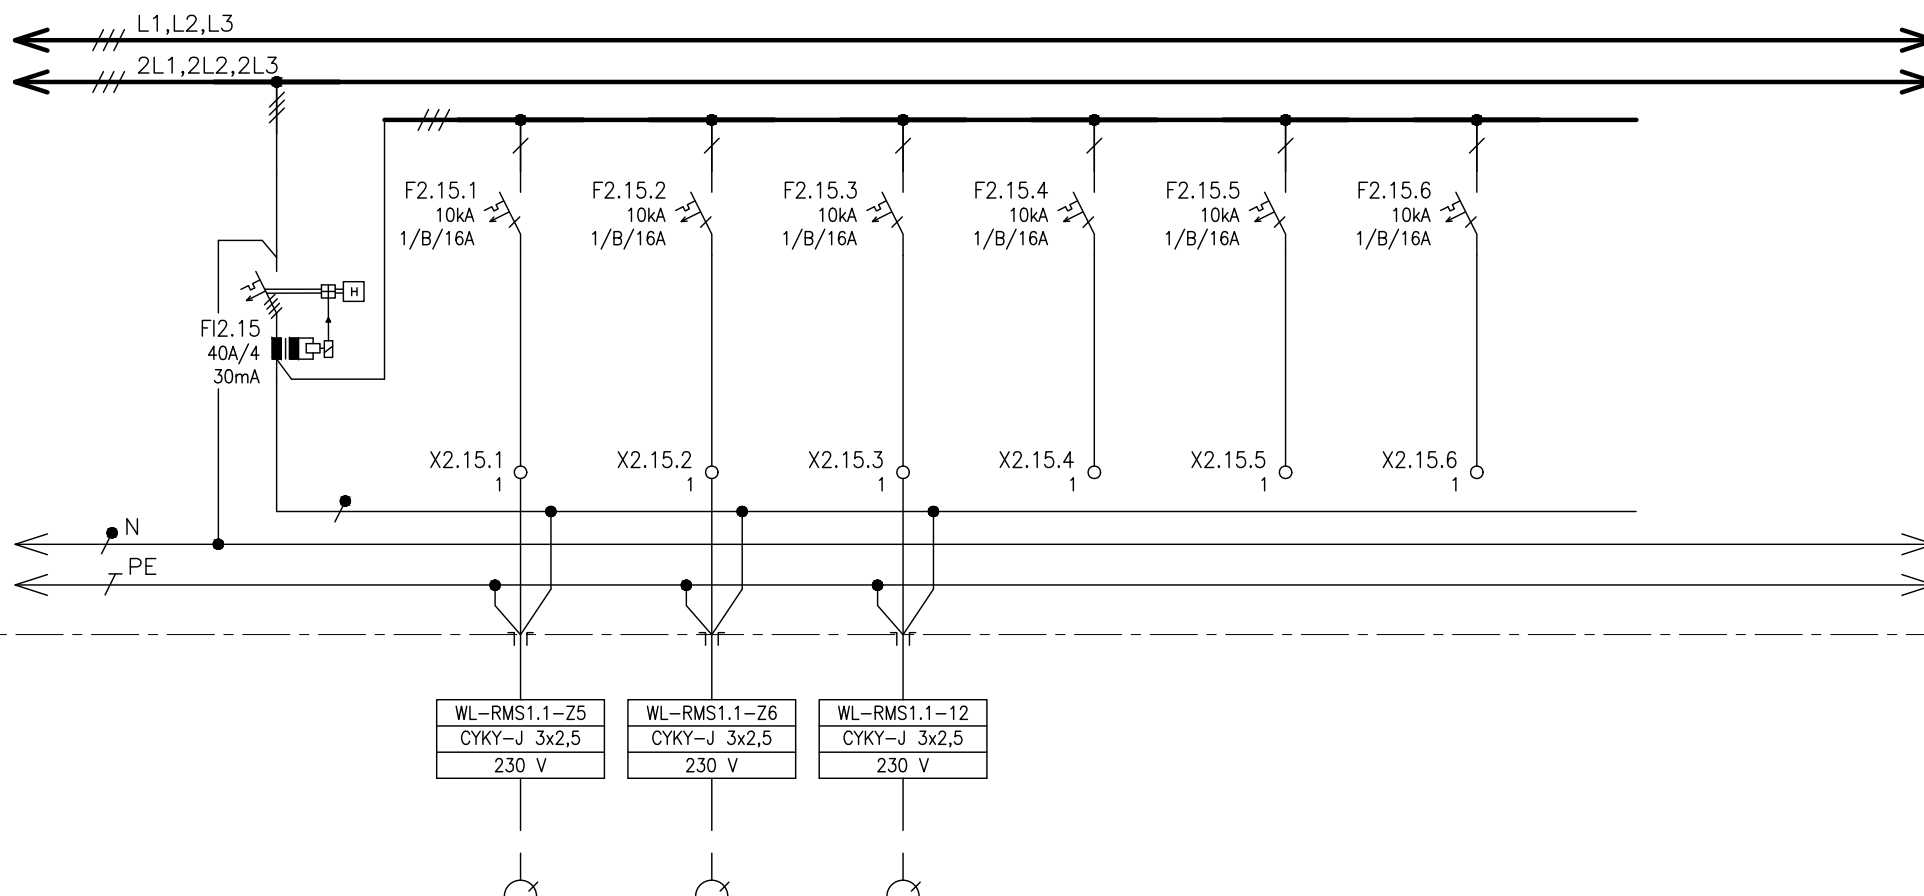

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

2.15.1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS1.1-Z5

2.15.2
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS1.1-Z6

2.15.3
VÝVOD PRO PROJEKTOR
-
RMS1.1-12

2.15.4
REZERVA
-
-

2.15.5
REZERVA
-
-

2.15.6
REZERVA
-
-

Tento dokument je duševním vlastnictvím  
Má povahu duševního tajemství dle  
ustanovení §17 obchodního zákoníku  
a nesmí být bez písemného souhlasu  
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:  
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU  
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI  
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:  
ROZVADĚČ RMS1.1


0	10/2018
Č.	DATUM
REVIZE	

RPD
STUPEŇ PD

MATUŠKA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU: D1.4.6.309
LIST Č.: 11 z 14
REVIZE: 00


1. POLE

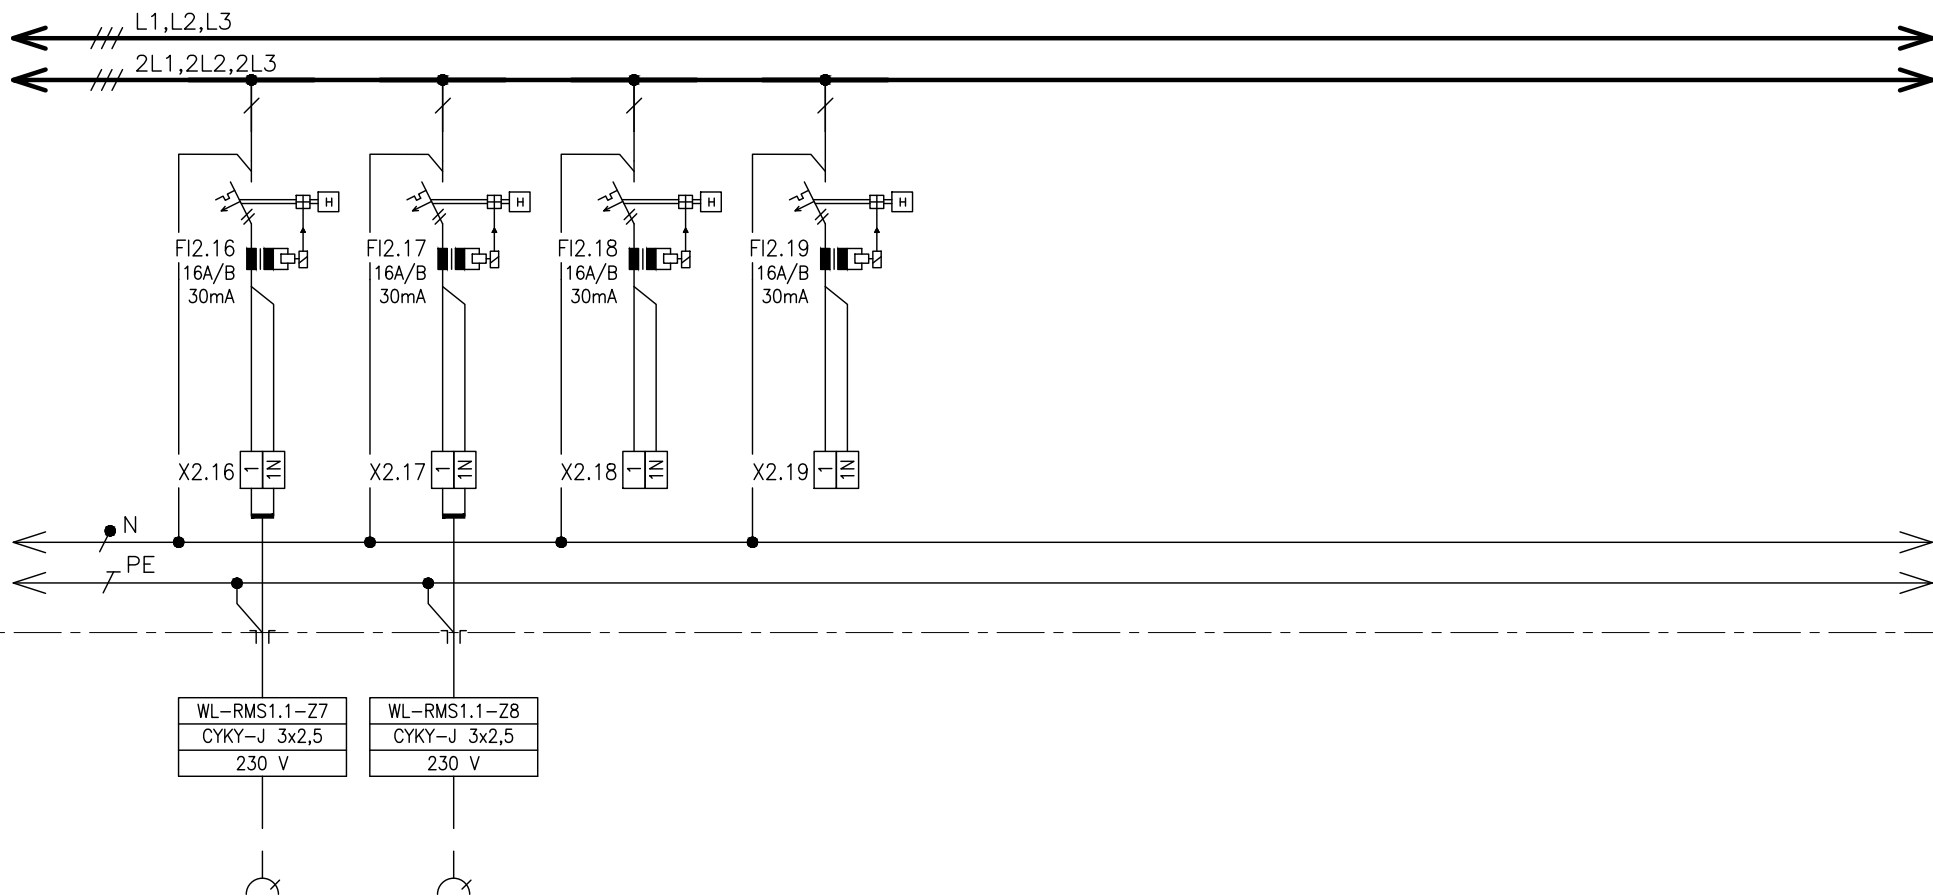

ČÍSLO VÝVODU	2.16	2.17	2.18	2.19
POPIS	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA
VÝKON	-	-	-	-
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE	RMS1.1-Z7	RMS1.1-Z8	-	-

Tento dokument je duševním vlastnictvím. Má povahu duševního tajemství dle ustanovení §17 obchodního zákoníku a nesmí být bez písemného souhlasu předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.	INVESTOR: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC	STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RMS1.1	0	10/2018	RPD	MATUŠKA	Č. VÝKRESU: D1.4.6.309	
				Č.	DATUM	STUPEŇ PD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	LIST Č.: 12 z 14	REVIZE: 00
				REVIZE					

## 1. POLE

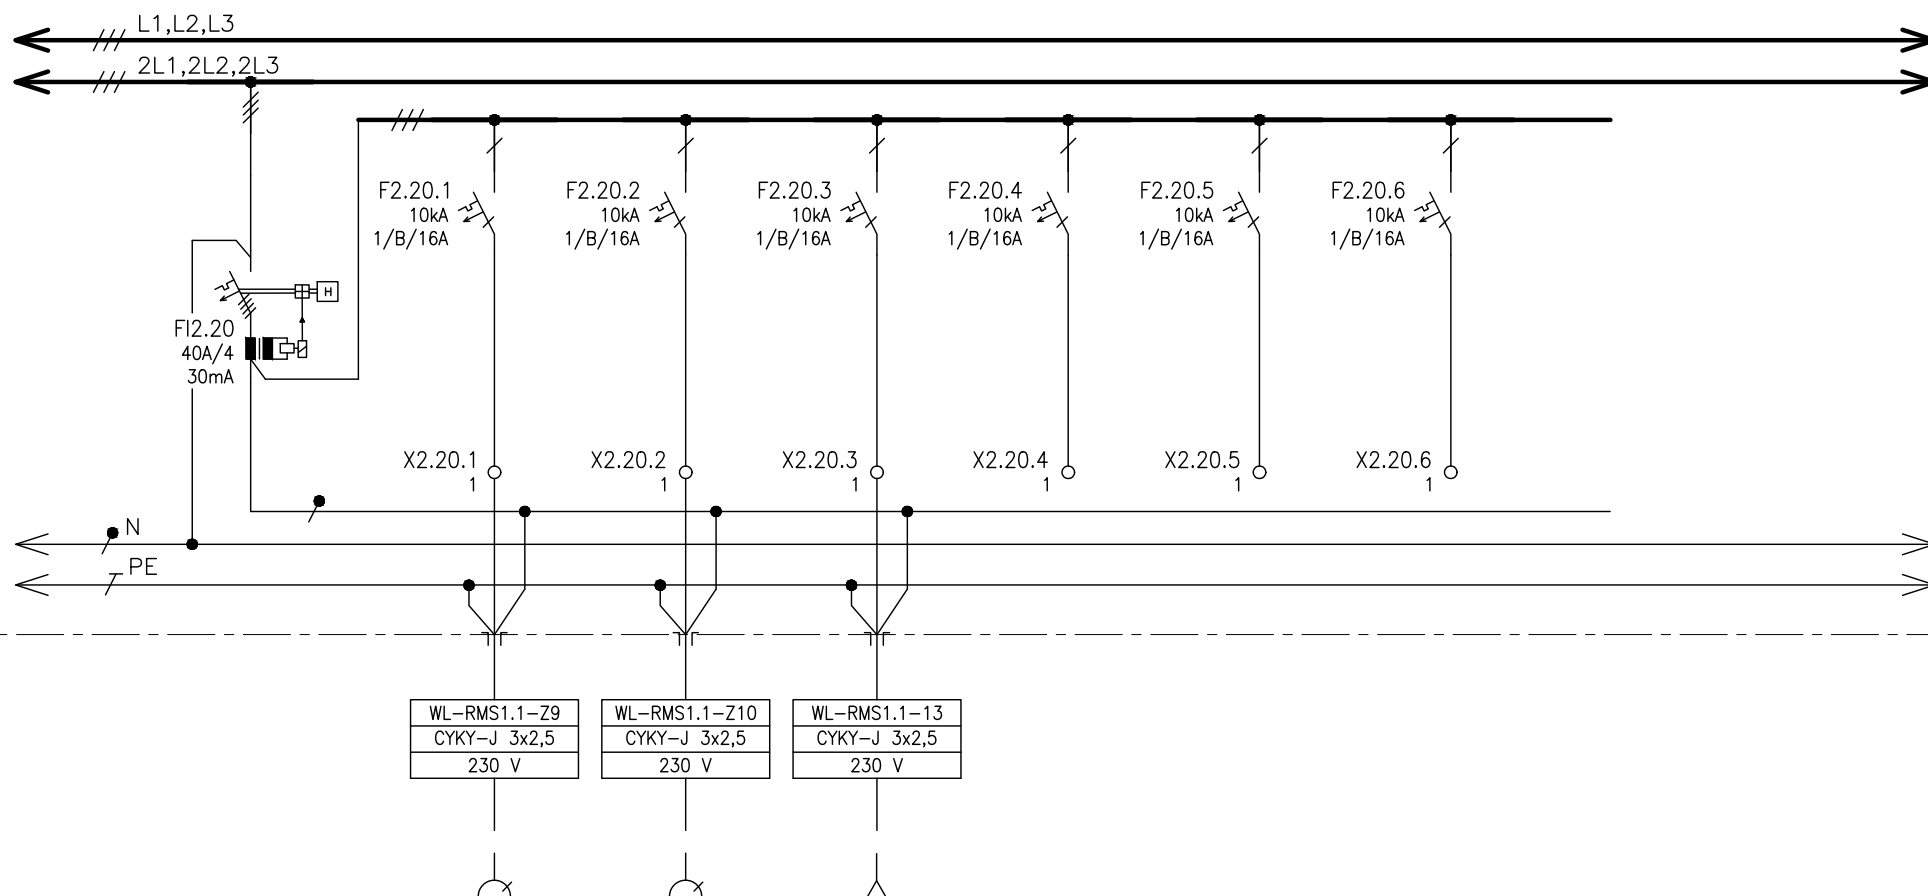

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

2.20.1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS1.1-Z9

2.20.2
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS1.1-Z10

2.20.3
VÝVOD PRO OSOUSEČ
-
RMS1.1-13

2.20.4
REZERVA
-
-

2.20.5
REZERVA
-
-

2.20.6
REZERVA
-
-

