




1 OZNAČENÍ ROZVADĚČE:	RMS3.1
2 ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:	3/PEN ~ 400/230V, 3/N/PE ~ 400/230V 1/N/PE ~ 230V
3 FREKVENCE A TOLERANCE:	50Hz, -1, +1%
4 PŘÍVODY:	VRCHEM
5 VÝVODY:	VRCHEM
6 STŘEDNÍ VODIČ:	ANO
7 MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD:	10kA
8 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	40°C
9 MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	+5°C
10 MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST:	80%
11 PROSTŘEDÍ:	VNITŘNÍ, SUCHÉ
12 CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY:	IP43 / IP20
13 NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP:	NE
14 BARVA:	RAL 7035
15 JAZYK:	ČEŠTINA
16 POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ:	0
17 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY:	-
18 TYP:	OCELOPLECHOVÝ, VESTAVNÝ, 414 MOD

POZNÁMKA : KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE ROZVADĚČE  
PROSTOROVÁ REZERVA MIN. 25%


±0,000=214,550 v systému Bpv

## Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci

<b>INVESTOR</b> Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 771 47 Olomouc  Univerzita Palackého v Olomouci		<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</b> T4T, s.r.o. Bratronice 119 273 63 Bratronice  T4T, s.r.o. Bratronice 119, 273 63, Bratronice IČ: 24299227, DIČ: CZ24299227 FIO banka, a.s., č.ú.:2900269899/2010	<b>PROJEKTANT</b> ENGIE Services a.s. Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4 Česká republika Tel. +420 267 054 909 www.engie.cz info.cz@engie.com 
<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</b> Mgr. Tomáš Burian	<b>HIP</b> Ing. Vlastimil Straka	<b>VYPRACOVAL</b> Ing. Miroslav Matuška	
<b>STUPEŇ DOKUMENTACE:</b> DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		<b>DATUM</b> 10/2018	<b>PARÉ</b>
<b>ČÁST DOKUMENTACE:</b> D1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		<b>MĚŘÍTKO</b> -	
<b>STAVEBNÍ OBJEKT (SO)</b> SO 01 01+15 (členění vyznačeno ve výkresech)		<b>FORMÁT</b> 14xA4	
<b>OBSAH:</b> ROZVADĚČ RMS3.1		<b>ČÍSLO VÝKRESU</b> D1.4.6. 321	<b>ČÍSLO REVIZE</b> 00



# 1. POLE

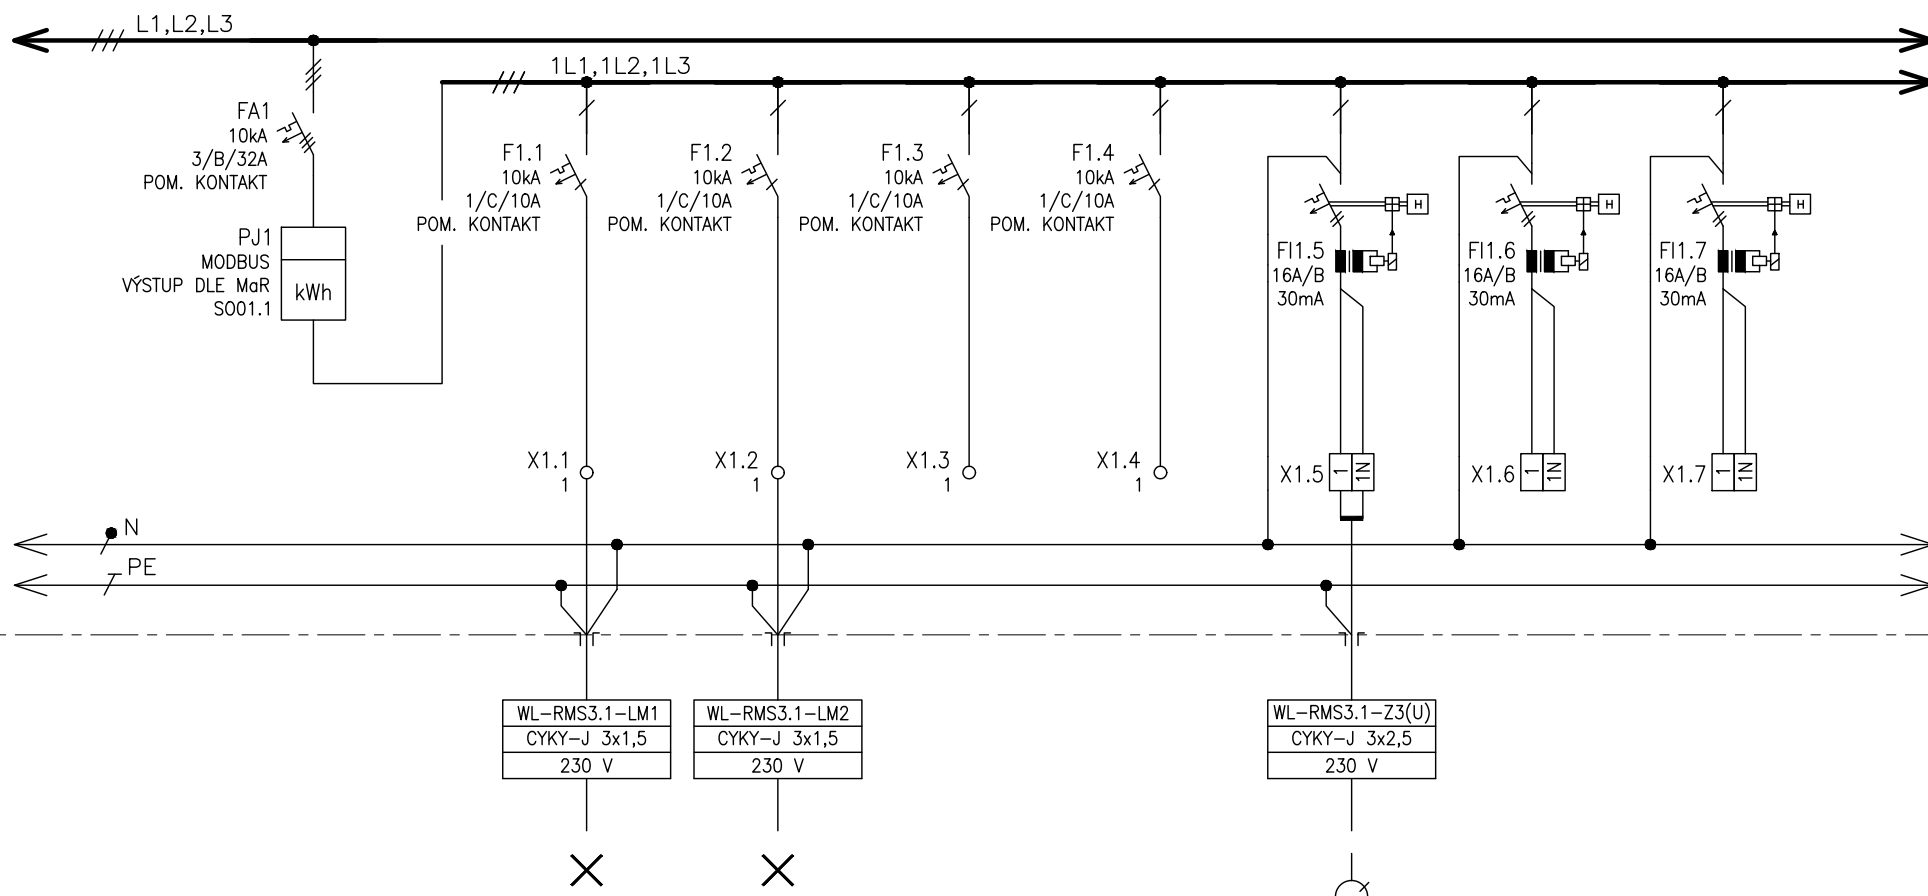

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

1.1
SVĚTELNÝ OBVOĐ
-
RMS3.1-LM1

1.2
SVĚTELNÝ OBVOĐ
-
RMS3.1-LM2


1.3
REZERVA
-
-

1.4
REZERVA
-
-


1.5
ZÁSUVKOVÝ OBVOĐ
ÚKLID
RMS3.1-Z3(U)

1.6
REZERVA
-
-

1.7
REZERVA
-
-



# 1. POLE

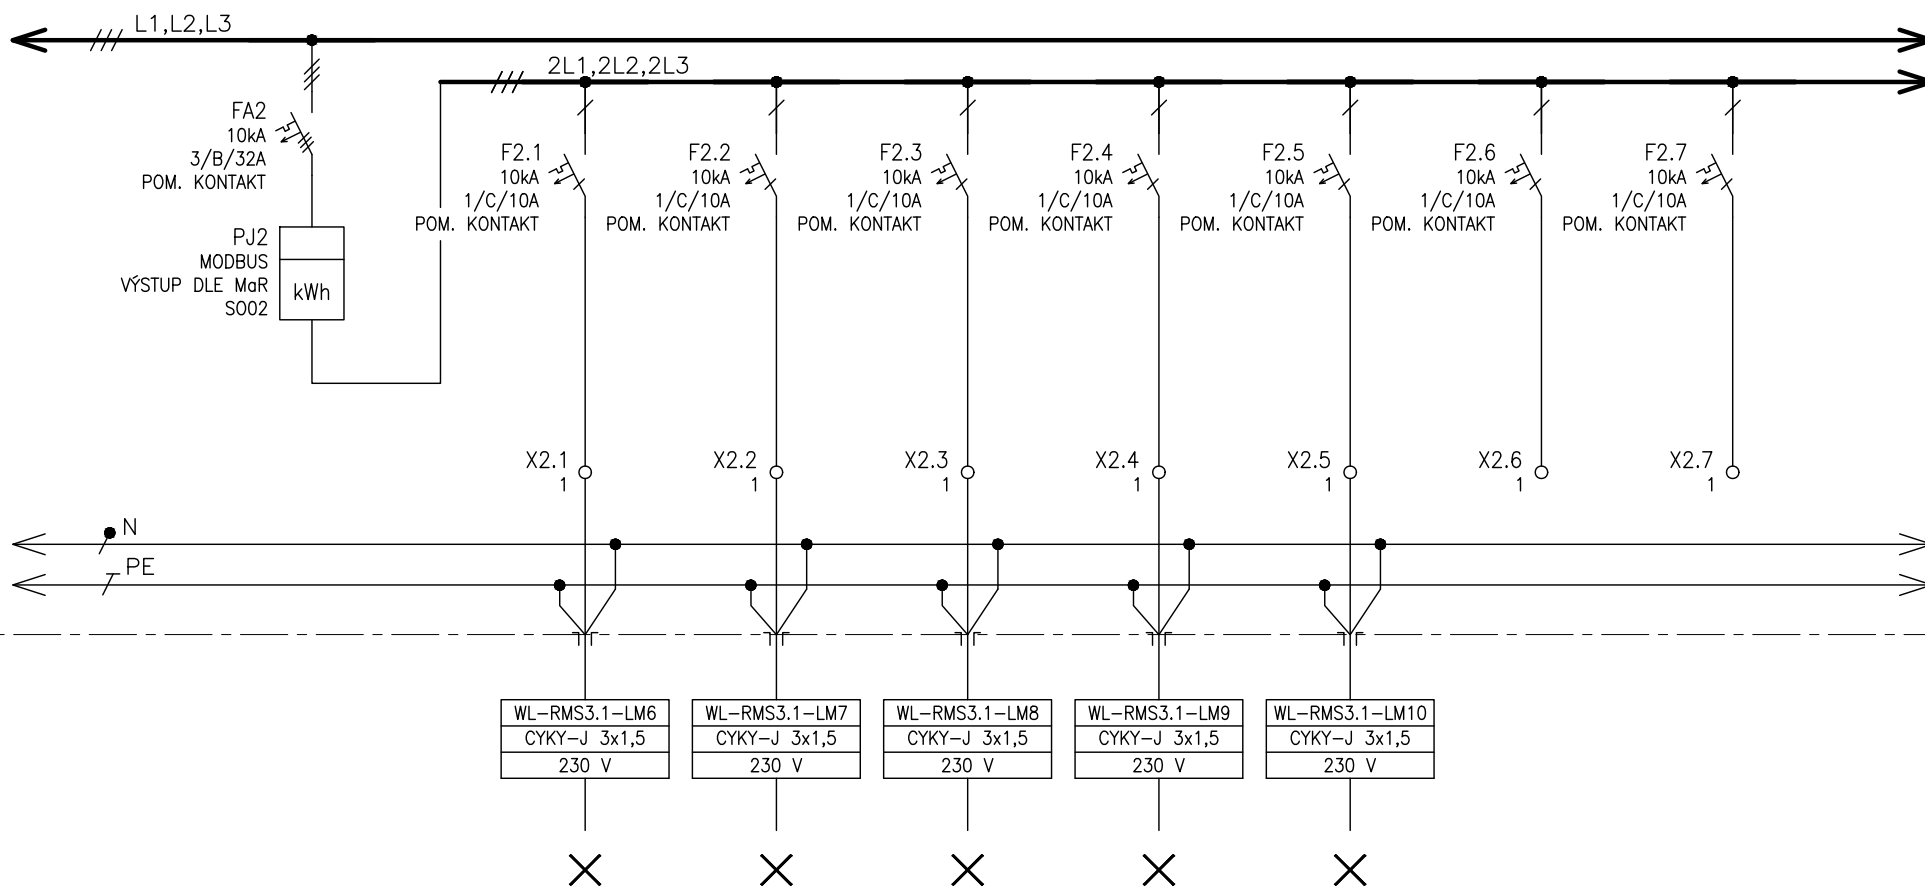

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7
SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA
-	-	-	-	-	-	-
RMS3.1-LM6	RMS3.1-LM7	RMS3.1-LM8	RMS3.1-LM9	RMS3.1-LM10	-	-

Tento dokument je duševním vlastnictvím  
Má povahu duševního tajemství dle  
ustanovení §17 obchodního zákoníku  
a nesmí být bez písemného souhlasu  
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:  
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU  
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI  
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:  
ROZVADĚČ RMS3.1


0 10/2018  
Č. DATUM  
REVIZE

RPD  
STUPEŇ PD

MATUŠKA  
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU: D1.4.6.321  
LIST Č.: 5 z 14 REVIZE: 00

## 1. POLE



ČÍSLO VÝVODU	2.8	2.9	2.10
POPIS	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA
VÝKON	ÚKLID	-	-
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE	RMS3.1-Z1(U)	-	-

Tento dokument je duševním vlastnictvím  
Má povahu duševního tajemství dle  
ustanovení §17 obchodního zákoníku  
a nesmí být bez písemného souhlasu  
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.


INVESTOR:  
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU  
TR.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI  
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:  
ROZVADĚČ RMS3.1

0	10/2018	RPD	MATUŠKA	Č. VÝKRESU: D1.4.6.321
Č.	DATUM	STUPEŇ PD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	LIST Č.: 6 z 14
REVIZE				REVIZE: 00

## 1. POLE

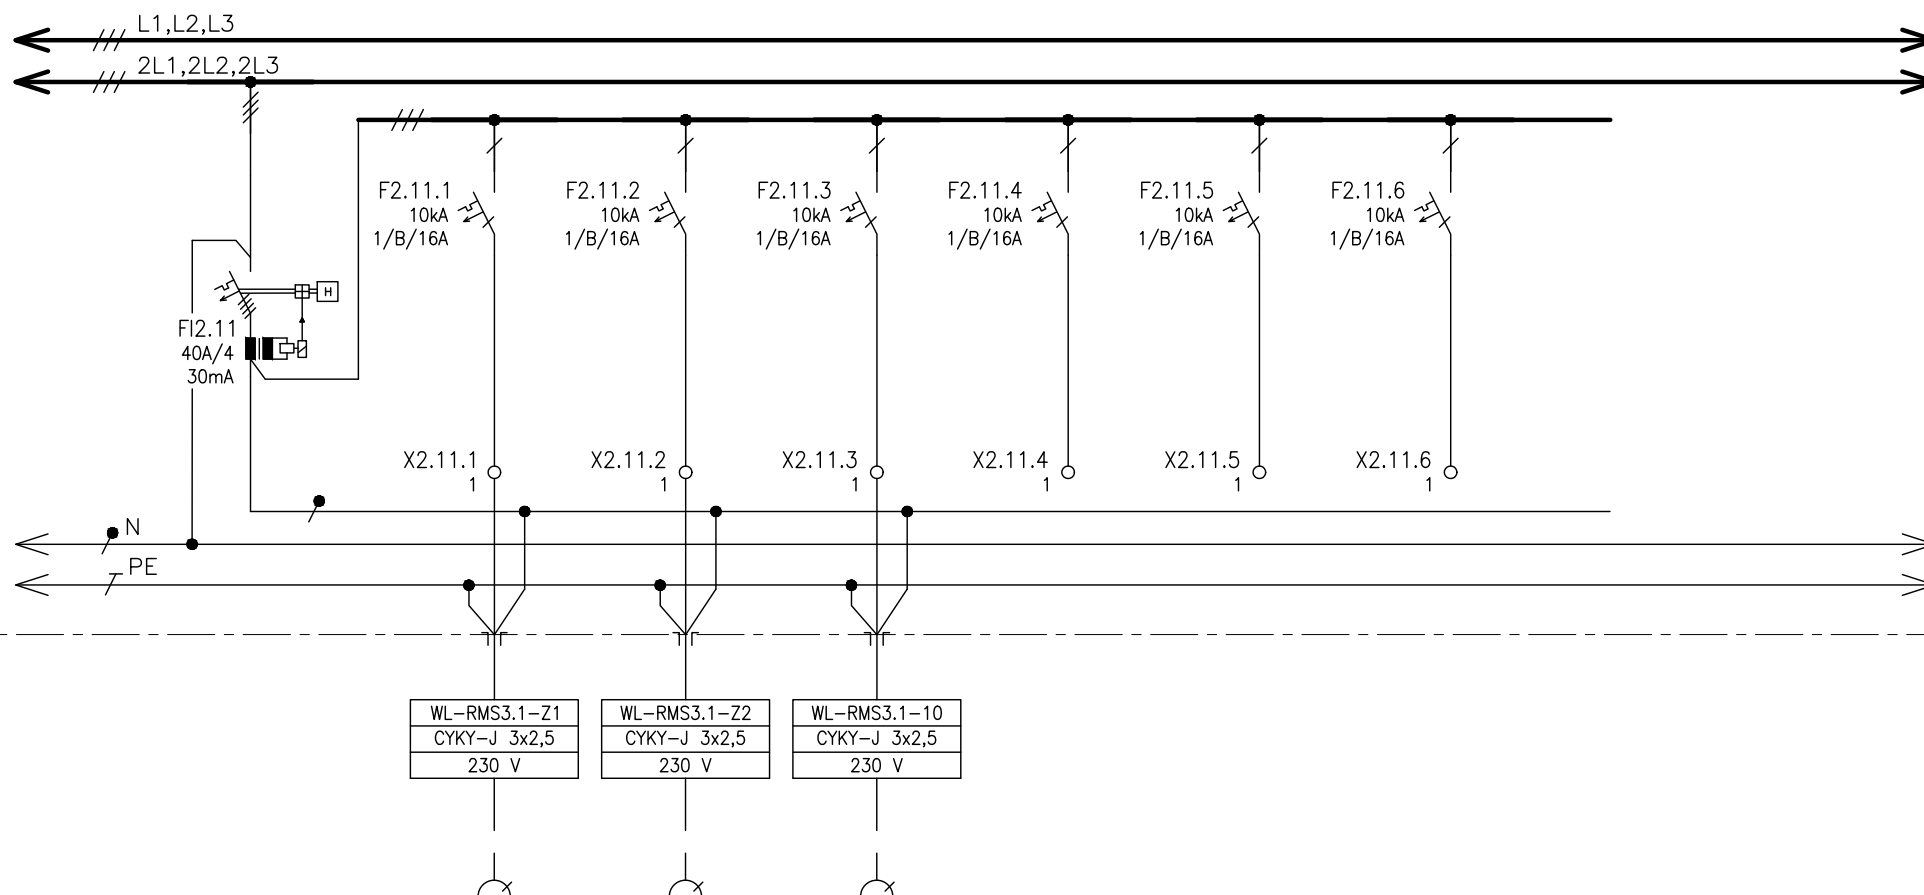

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

2.11.1	2.11.2	2.11.3	2.11.4	2.11.5	2.11.6
ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	VÝVOD PRO PROJEKTOR	REZERVA	REZERVA	REZERVA
-	-	-	-	-	-
RMS3.1-Z1	RMS3.1-Z2	RMS3.1-10	-	-	-

Tento dokument je duševním vlastnictvím  
Má povahu duševního tajemství dle  
ustanovení §17 obchodního zákoníku  
a nesmí být bez písemného souhlasu  
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:  
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU  
TR.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI  
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:  
ROZVADĚČ RMS3.1

0	10/2018
Č.	DATUM
REVIZE	

RPD

STUPEŇ PD


MATUŠKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU:  
**D1.4.6.321**

LIST Č.: 7 z 14 REVIZE: **00**

1. POLE

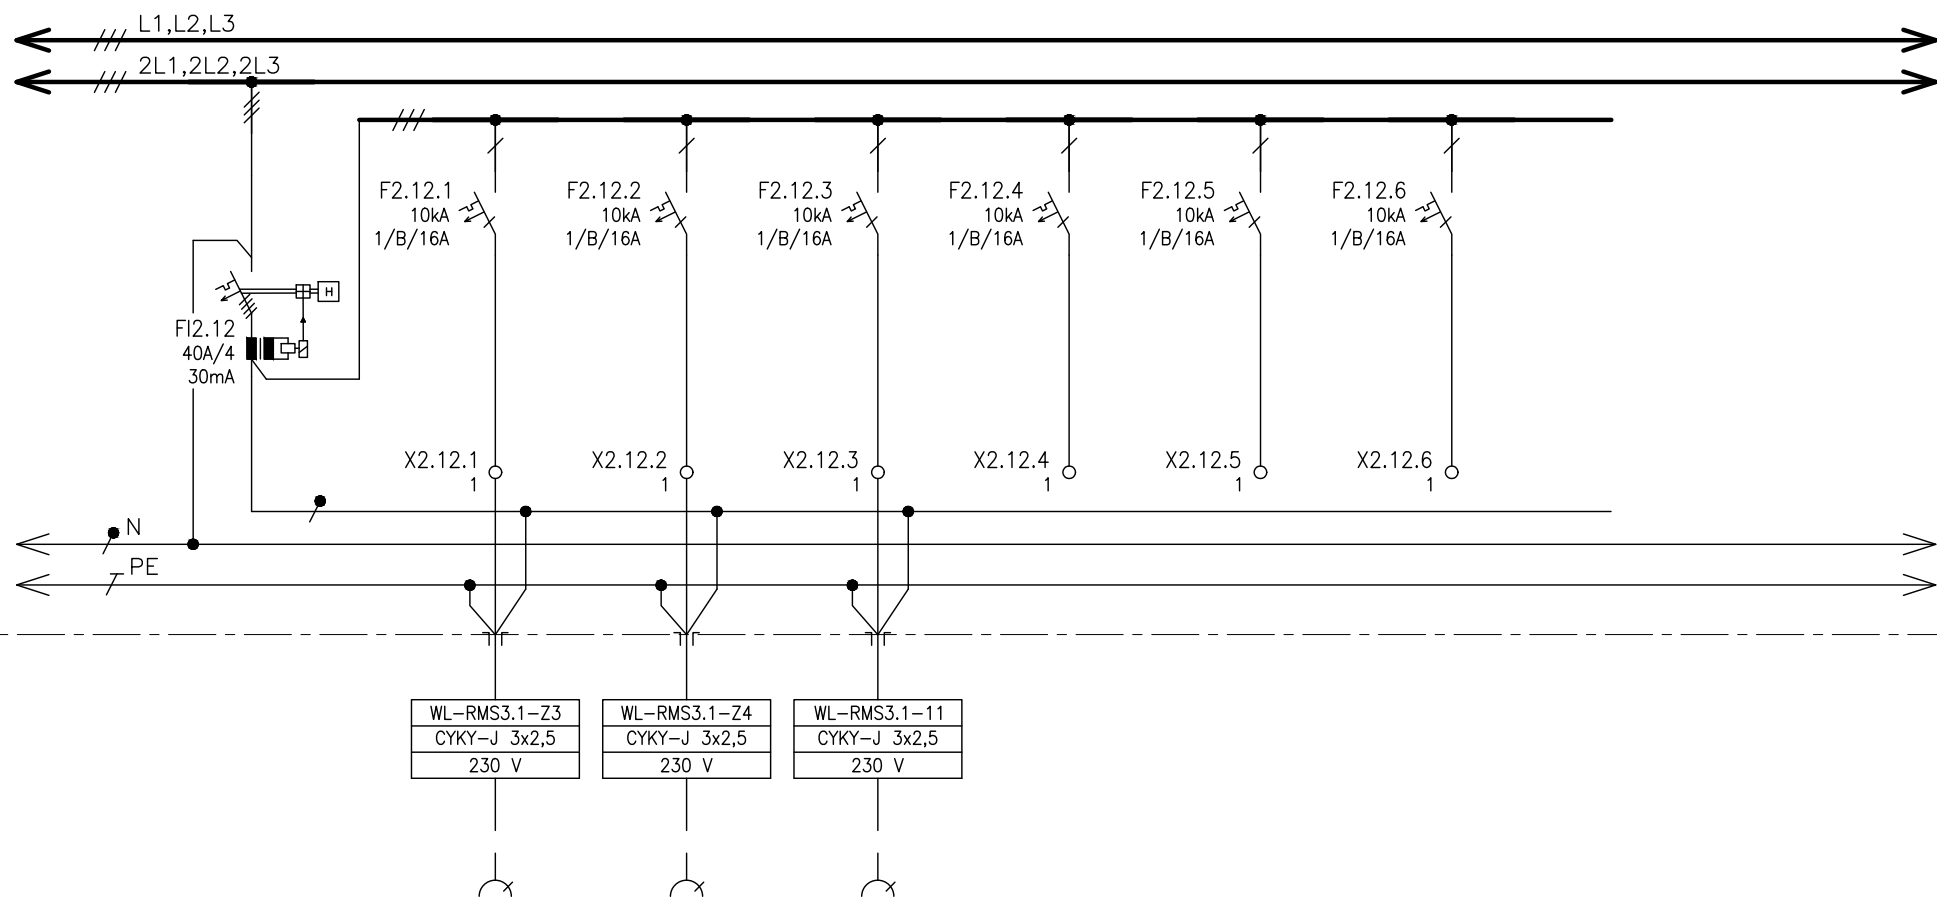

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

2.12.1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.1-Z3

2.12.2
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.1-Z4

2.12.3
VÝVOD PRO PROJEKTOR
-
RMS3.1-11


2.12.4
REZERVA
-
-

2.12.5
REZERVA
-
-

2.12.6
REZERVA
-
-



# 1. POLE

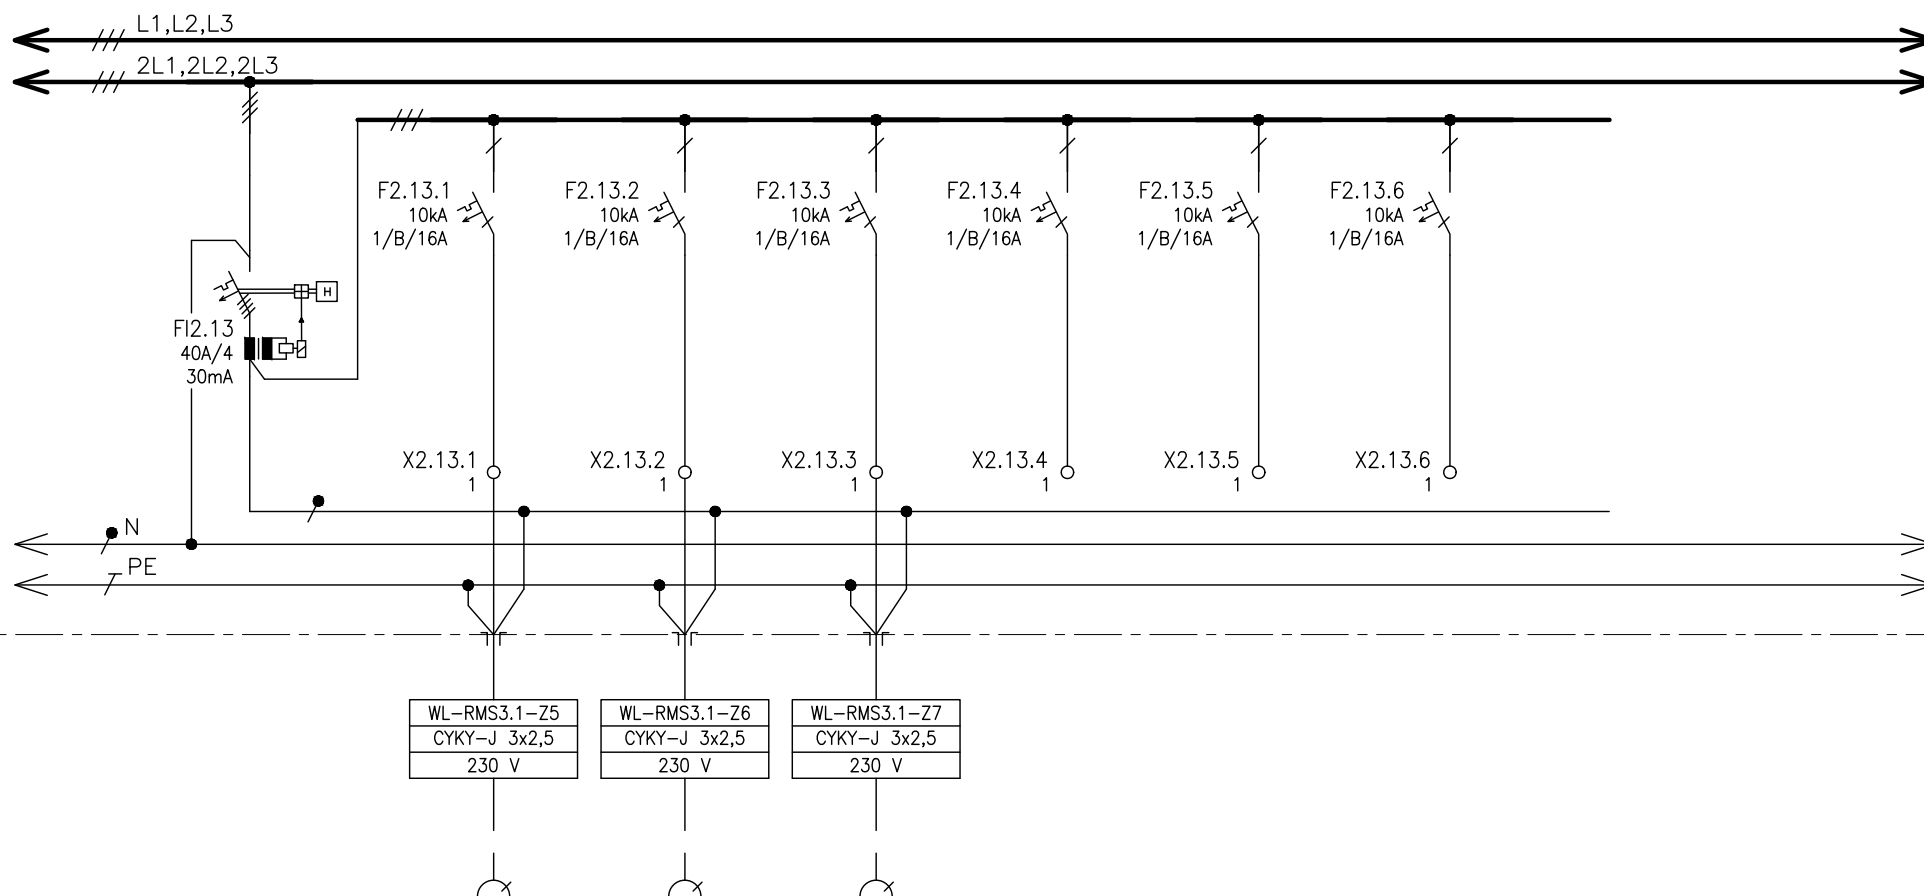

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

2.13.1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.1-Z5

2.13.2
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.1-Z6

2.13.3
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.1-Z7

2.13.4
REZERVA
-
-

2.13.5
REZERVA
-
-

2.13.6
REZERVA
-
-

Tento dokument je duševním vlastnictvím M6 povahu duševního tajemství dle ustanovení §17 obchodního zákoníku a nesmí být bez písemného souhlasu předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:  
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU  
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI  
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE


NÁZEV VÝKRESU:  
ROZVADĚČ RMS3.1

0	10/2018
Č.	DATUM
REVIZE	

RPD	MATUŠKA
STUPEŇ PD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU:	D1.4.6.321
LIST Č.: 9 z 14	REVIZE: 00

# 1. POLE

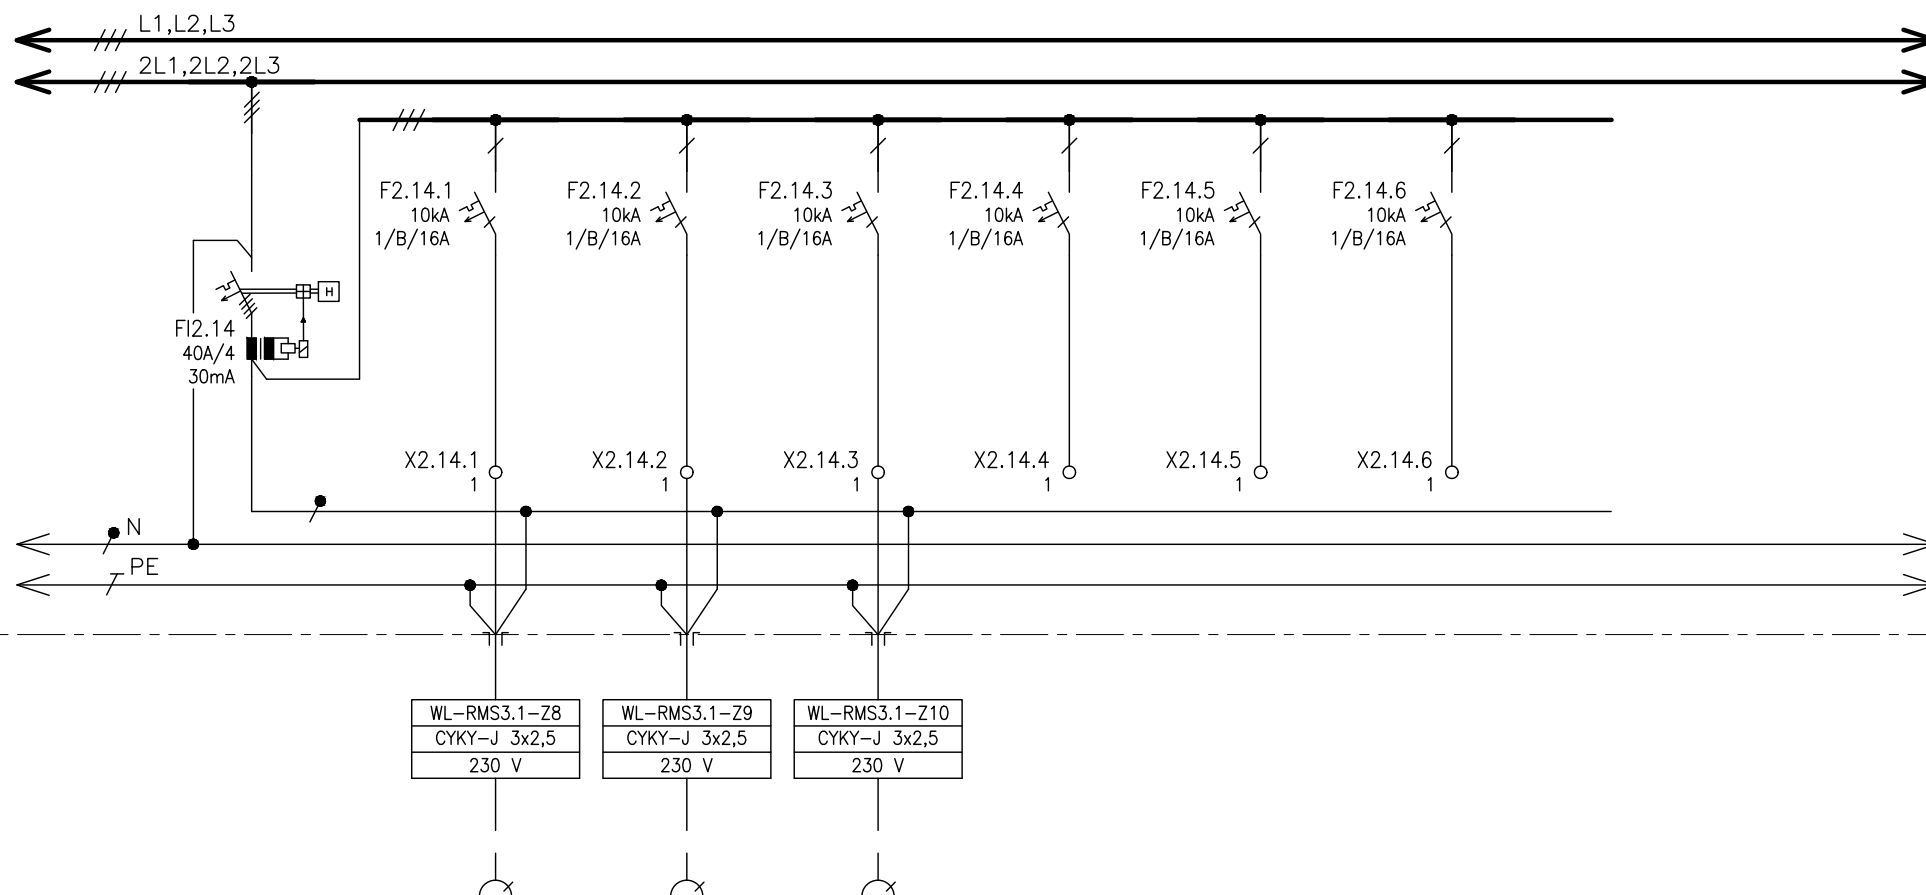

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

2.14.1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.1-Z8

2.14.2
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.1-Z9

2.14.3
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.1-Z10

2.14.4
REZERVA
-
-

2.14.5
REZERVA
-
-

2.14.6
REZERVA
-
-

Tento dokument je duševním vlastnictvím M6 povahu duševního tajemství dle ustanovení §17 obchodního zákoníku a nesmí být bez písemného souhlasu předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:  
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU  
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI  
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE


NÁZEV VÝKRESU:  
ROZVADĚČ RMS3.1

0	10/2018
Č.	DATUM
REVIZE	

RPD	MATUŠKA
STUPEŇ PD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU: D1.4.6.321
LIST Č.: 10 z 14 REVIZE: 00

## 1. POLE

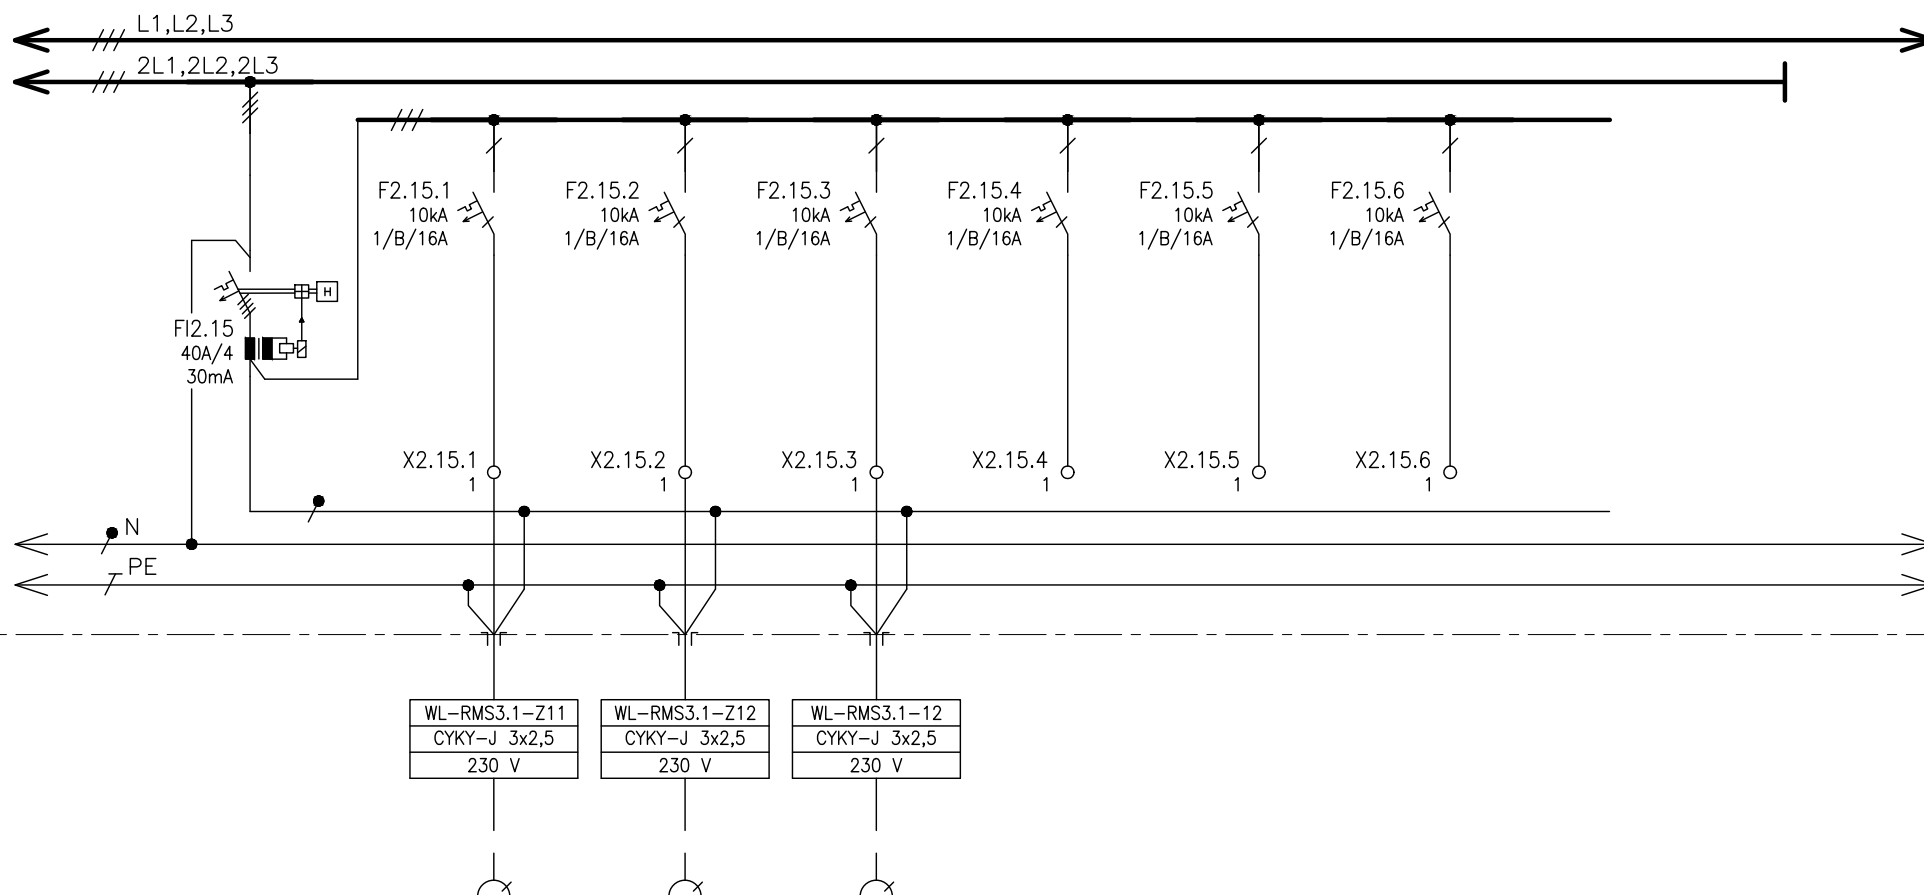

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

2.15.1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.1-Z11

2.15.2
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.1-Z12

2.15.3
VÝVOD PRO PROJEKTOR
-
RMS3.1-12

2.15.4
REZERVA
-
-

2.15.5
REZERVA
-
-

2.15.6
REZERVA
-
-

Tento dokument je duševním vlastnictvím  
Má povahu duševního tajemství dle  
ustanovení §17 obchodního zákoníku  
a nesmí být bez písemného souhlasu  
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:  
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU  
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI  
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:  
ROZVADĚČ RMS3.1

0	10/2018
Č.	DATUM
REVIZE	


RPD
STUPEŇ PD

MATUŠKA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU: **D1.4.6.321**

LIST Č.: 11 z 14 REVIZE: **00**

## 1. POLE

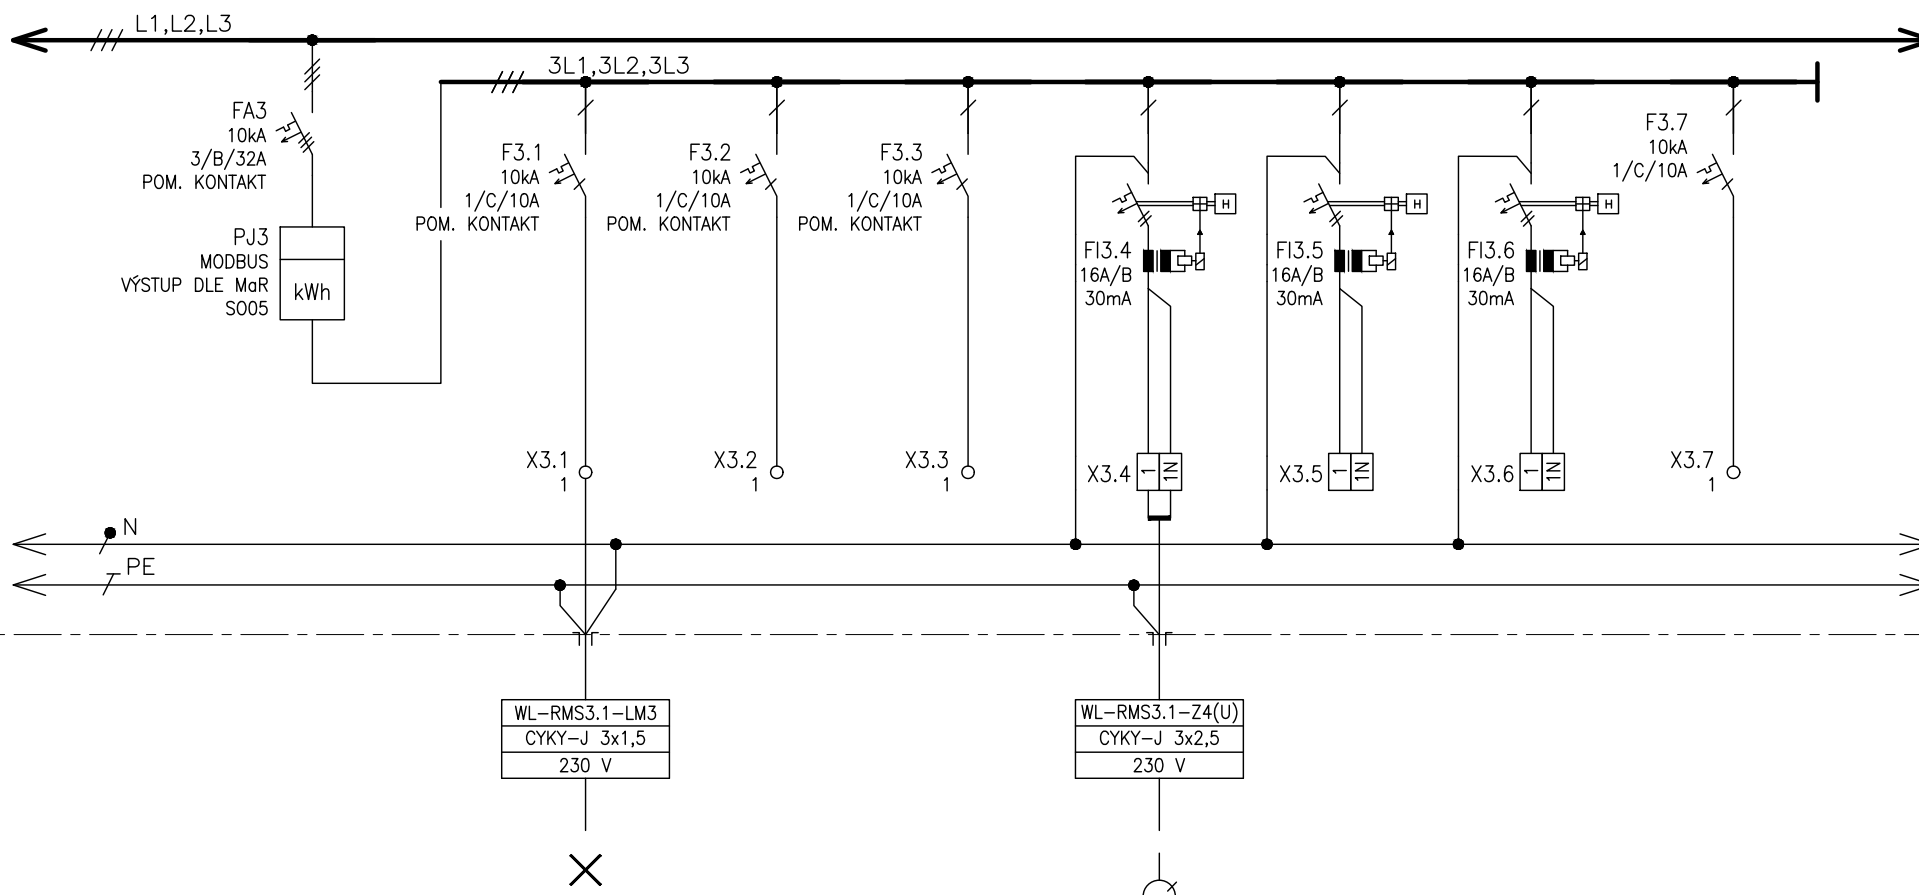

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

3.1
SVĚTELNÝ OBVOD
-
RMS3.1-LM3

3.2
REZERVA
-
-

3.3
REZERVA
-
-


3.4
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
ÚKLID
RMS3.1-Z4(U)

3.5
REZERVA
-
-

3.6
REZERVA
-
-

3.7
REZERVA
-
-

## 1. POLE

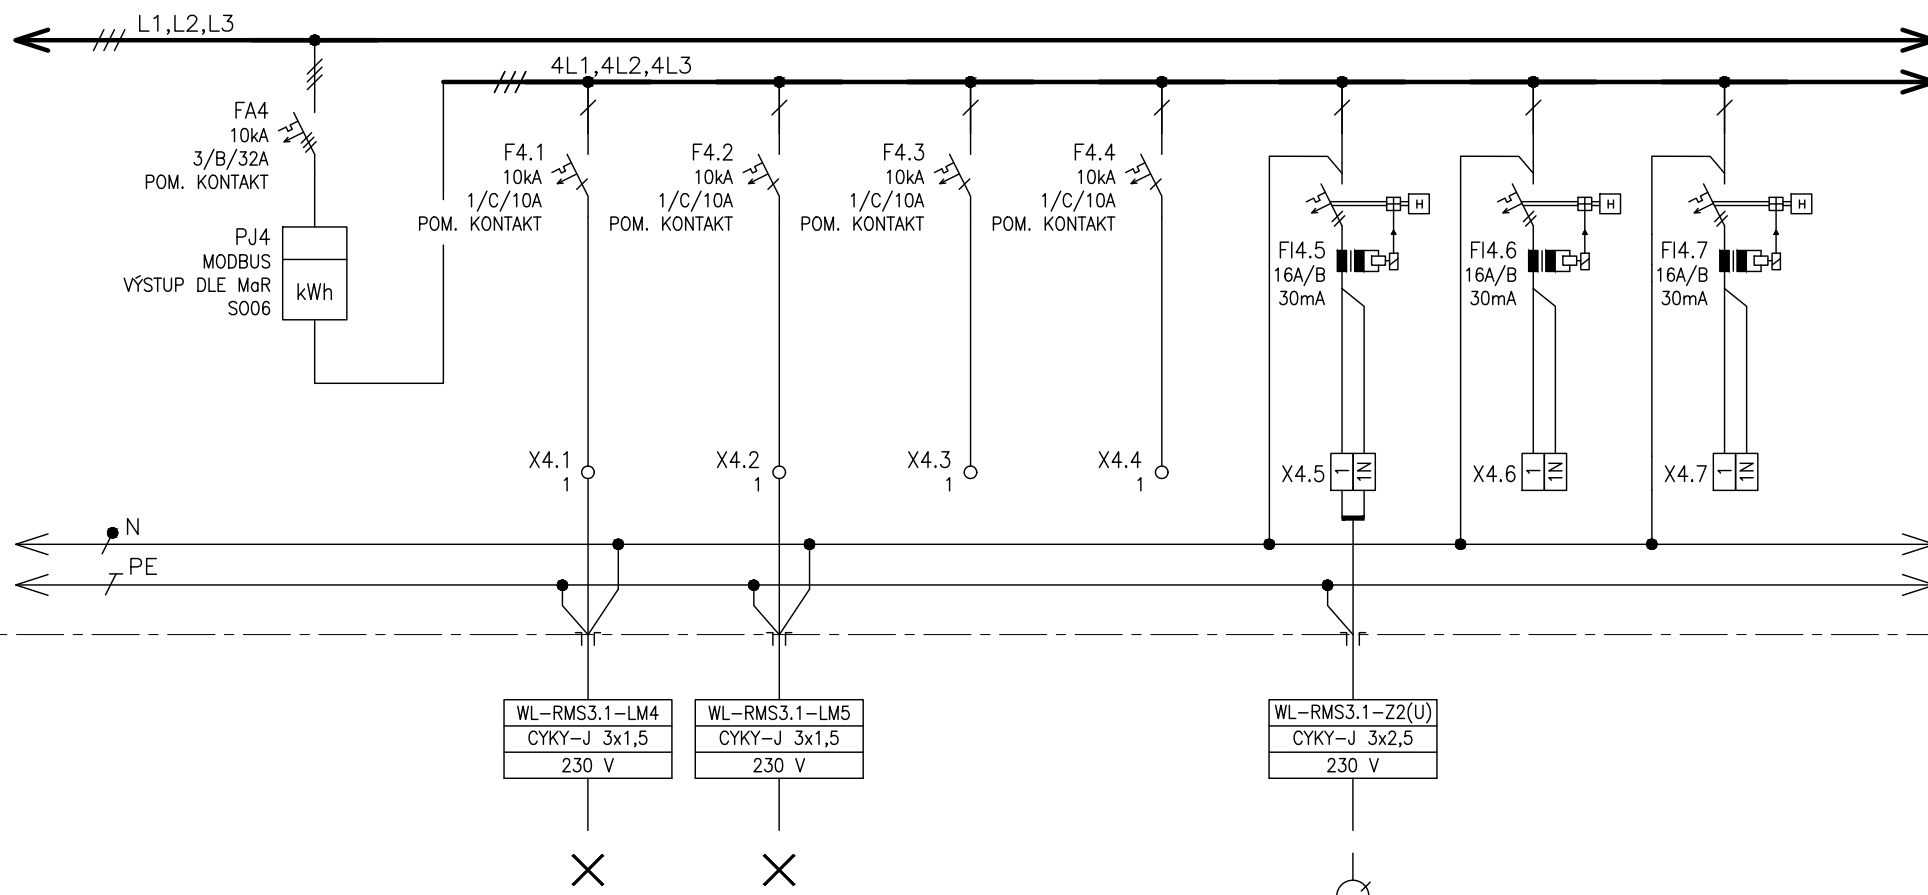

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

4.1
SVĚTLNÝ OBVOD
-
RMS3.1-LM4

4.2
SVĚTLNÝ OBVOD
-
RMS3.1-LM5

4.3
REZERVA
-
-


4.4
REZERVA
-
-

4.5
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
ÚKLID
RMS3.1-Z3(U)

4.6
REZERVA
-
-

4.7
REZERVA
-
-

# 1. POLE

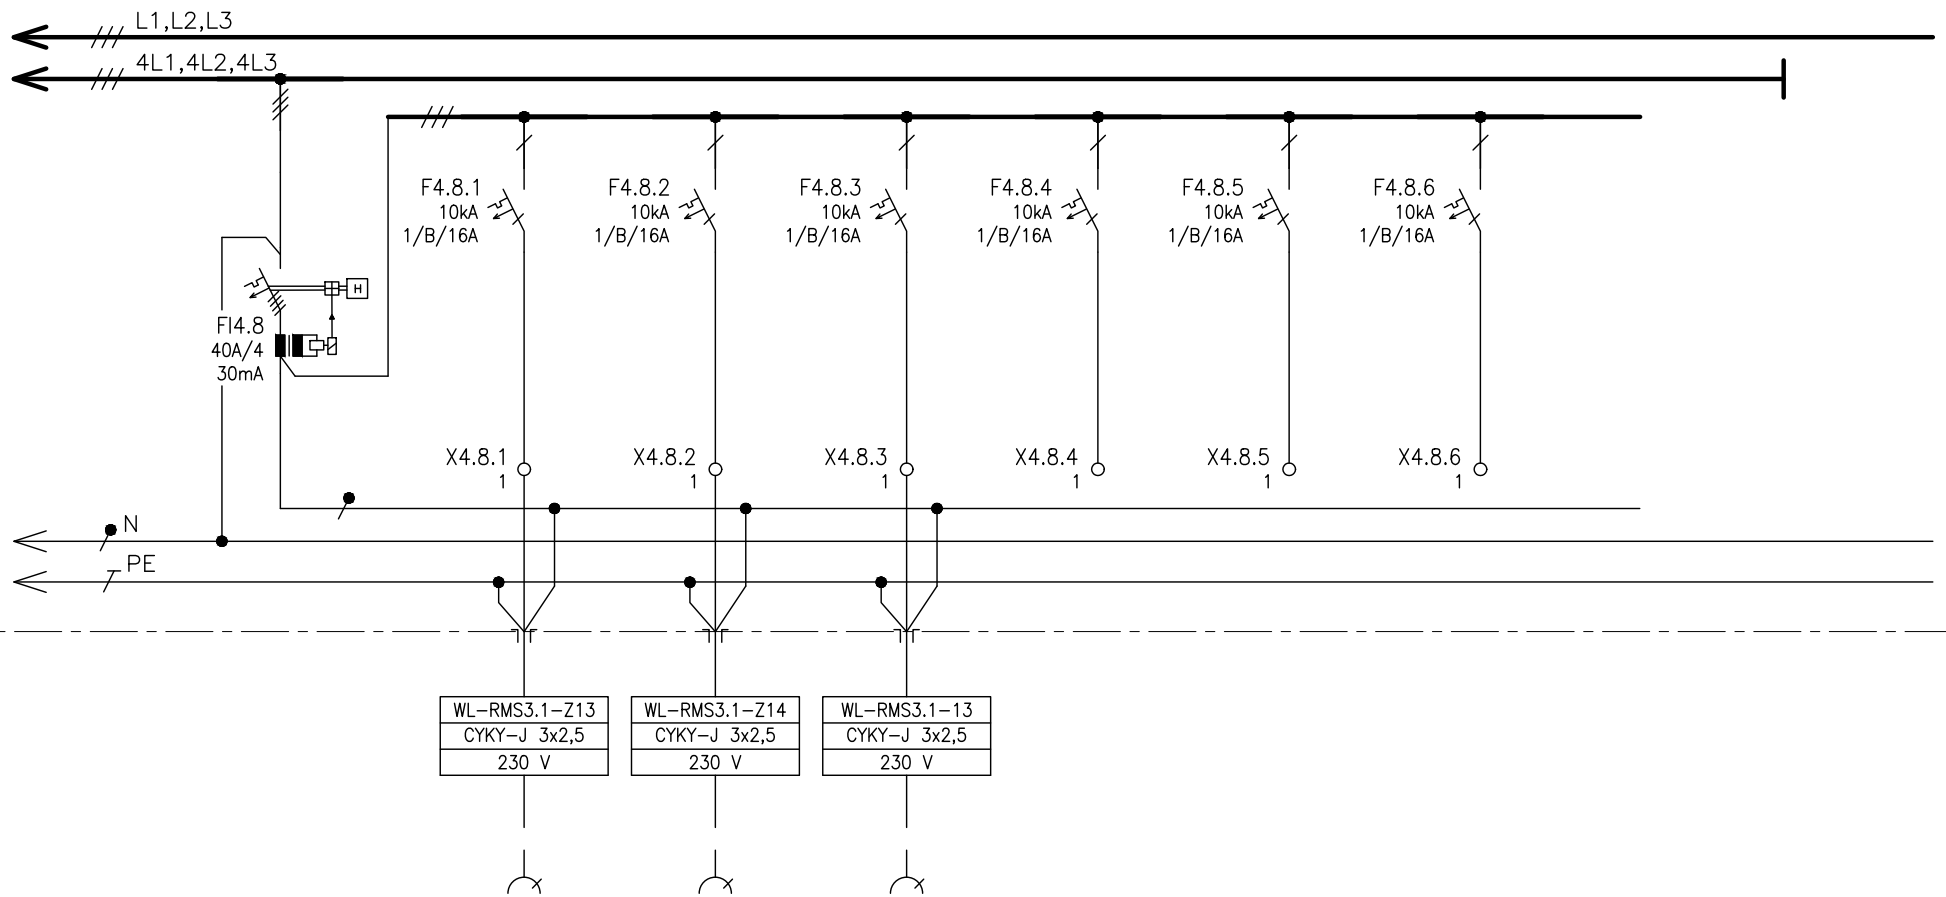

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

4.8.1	4.8.2	4.8.3	4.8.4	4.8.5	4.8.6
ZÁSUVKOVÝ OVBOD	ZÁSUVKOVÝ OVBOD	VÝVOD PRO PROJEKTOR	REZERVA	REZERVA	REZERVA
-	-	-	-	-	-
RMS3.1-Z13	RMS3.1-Z14	RMS3.1-13	-	-	-

Tento dokument je duševním vlastnictvím.  
Má povahu duševního tajemství dle  
ustanovení §17 obchodního zákoníku  
a nesmí být bez písemného souhlasu  
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:  
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTU  
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI  
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:  
ROZVADĚČ RMS3.1

0 10/2018  
Č. DATUM  
REVIZE

RPD  
STUPEŇ PD  
MATUŠKA  
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU: D1.4.6.321  
LIST Č.: 14 z 14 REVIZE: 00