








LEGENDA VZT

- 
- ODVODNÍ POTRUBÍ / EXHAUST DUCT







PŘÍVODNÍ POTRUBÍ / SUPPLY DUCT

VENTILÁTOR / FAN

FILTR / FILTER

OHŘÍVAČ / HEATER

TUMIČ HLUKU / SILENCER

CHLAZICÍ JEDNOTKA / COOLING UNIT
- 
- SERVOPOHON / SERVMOTOR


REGULAČNÍ KLAPEKÁ / DAMPER CONTROL

PROTIDĚŠŤOVÁ ŽALUZIE / SHUTTER

TALÍROVÝ VENTIL / DISK VALVE

DVEŘNÍ MŘÍŽKA / DOOR GRILLE

DIGESTOŘ / HOOD

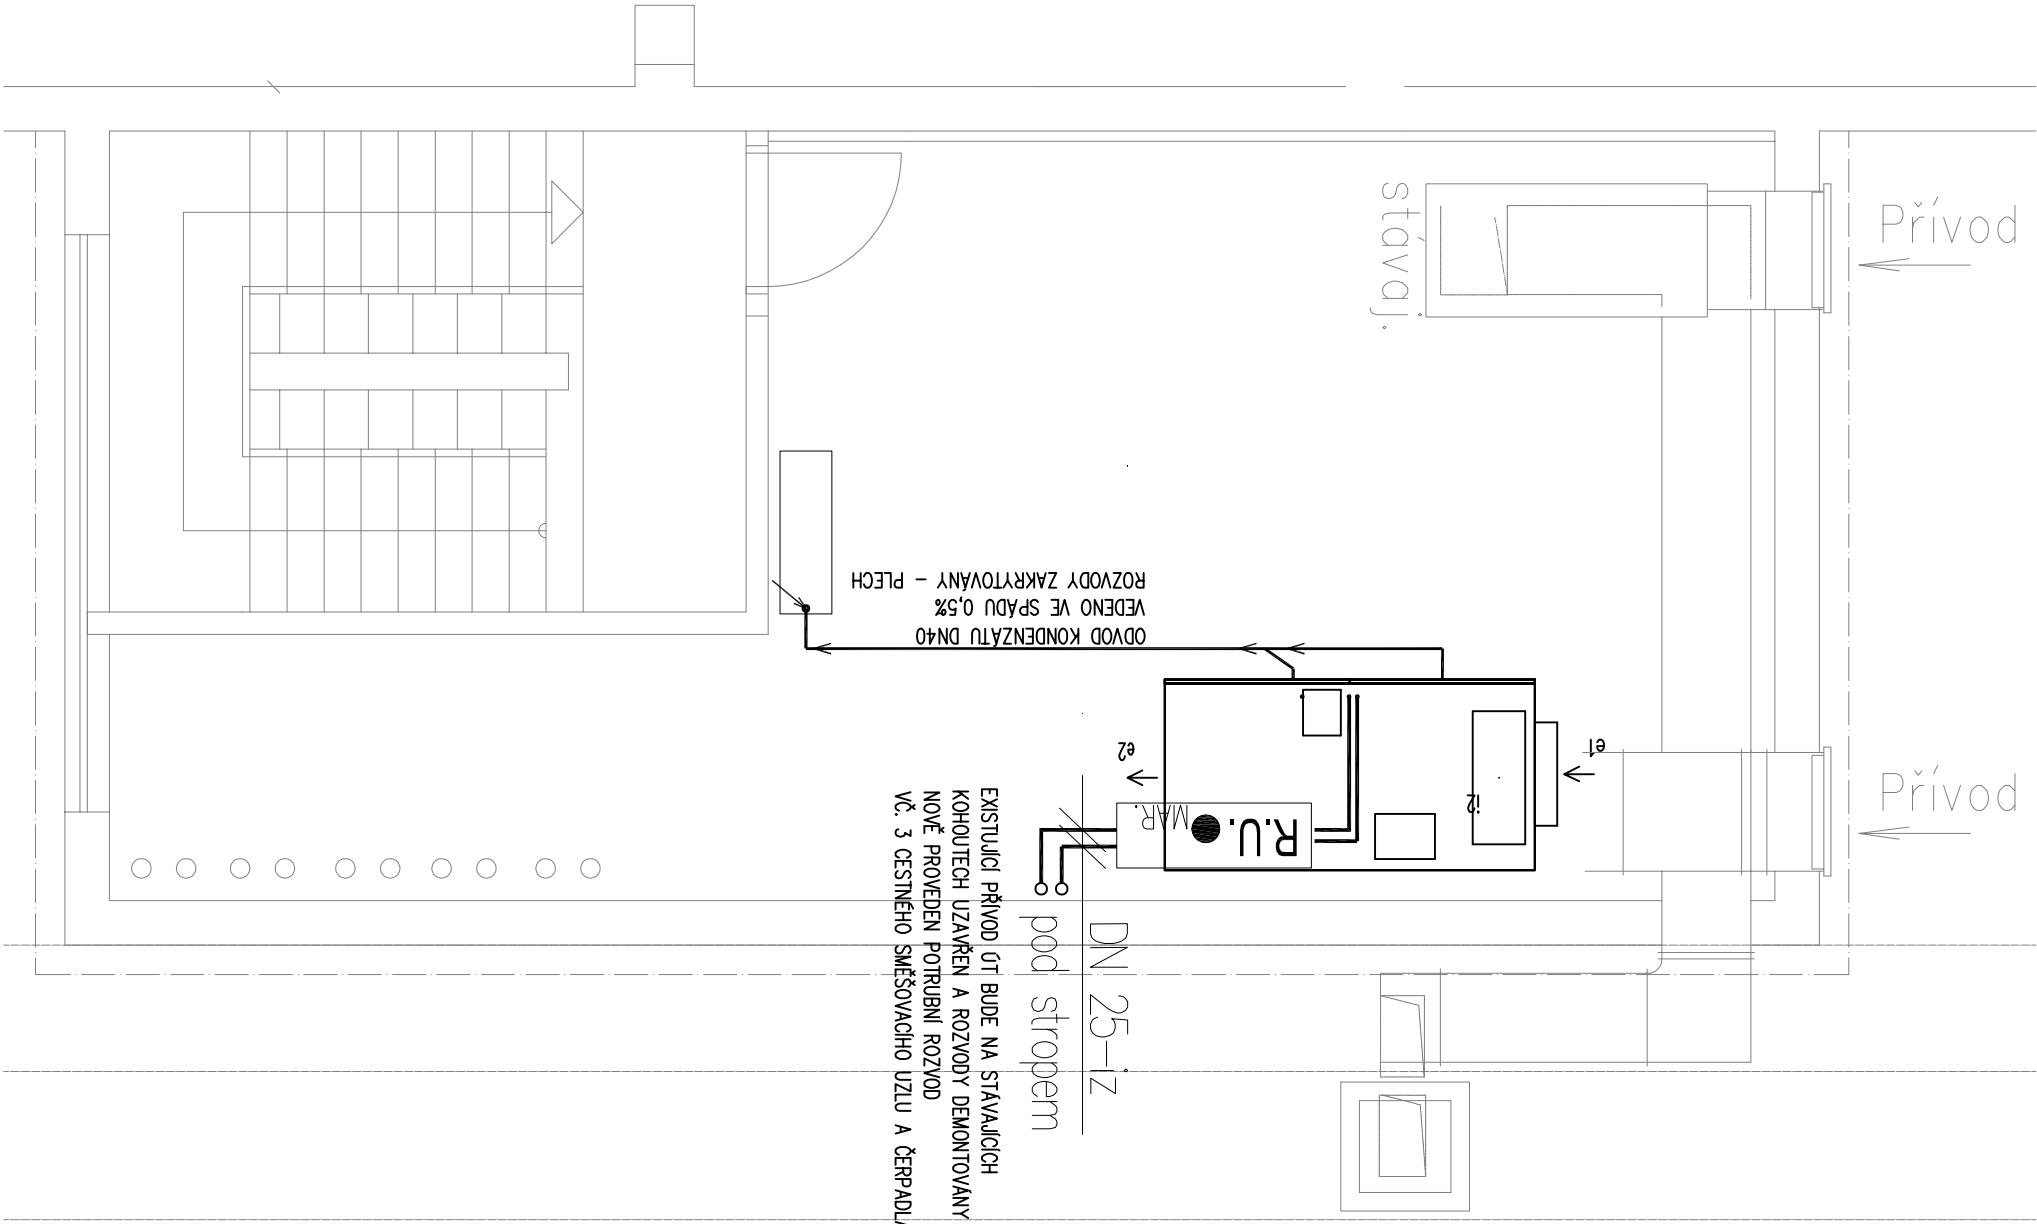

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant **FourClima**
národní Republiky 366/1, 614 00 Brno
Telefon 776 609 835
FourClima s.r.o.

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

**HEXAPLAN**
INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

MODERNIZACE BUDOV FTK UP OLOMOUC-NĚŘEDÍN
AULA S RESPIRIEM

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor UPOL Lokality Olomouc, Tř.Míru

Díleč část-profese

D.1.4.5 Zařízení vzduchotechniky

Výkres Půdorys 5. podlaží
část rozvodů k ÚT a ZTI

Měřítko 1:50 Datum ÚNOR 2019

Zpracoval Ing. Leoš Válek Kontroloval Ing. Petr Auf

Číslo akce Výkres číslo Revize

1076/1 08 00