

NEJMEŇŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI MEZI SOUBĚŽNÝMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI [cm]

	KABEL NN	KABEL VN DO 10kV	KABEL VN DO 35kV	KABEL SDĚLOVACÍ	PLYNOVOD nt	PLYNOVOD stl	VODOVOD	TEPLOVOD	STOKY	
SDĚL. KABEL	30 1) 10 2)	80 1) 30 2)	80 1) 30 2)	5	40	40	40	80	50	

1) NECHRANĚNÉ  
2) V KANÁLE NEBO V BETONOVÝCH CHRAŇIČKÁCH


NEJMEŇŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ [m] <sup>1)</sup>

	KABEL NN	KABEL VN DO 10kV	KABEL VN DO 35kV	KABEL SDĚLOVACÍ	PLYNOVOD nt	PLYNOVOD stl	VODOVOD	TEPLOVOD	STOKY	
SDĚL. KABEL	30 1) 10 2)	80 1) 30 2)	80 1) 30 2)	5	0,1	0,1	0,2	50 3) 15 4)	0,2	


- 1) NECHRANĚNÉ  
2) V KANÁLE NEBO V BETONOVÝCH CHRAŇIČKÁCH  
3) NECHRANĚNÉ  
4) V TECHNICKÉM KANÁLU NEBO BETONOVÝCH CHRAŇIČKÁCH PODLE USTANOVENÍ ČSN 33 3300.





VOZOVKA

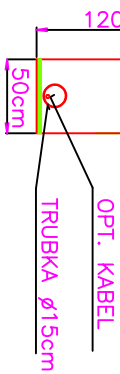


KŘÍŽOVATKA SDĚLOVACÍHO KABELU S KABLEM NN,VO  
ČSN 73 6005

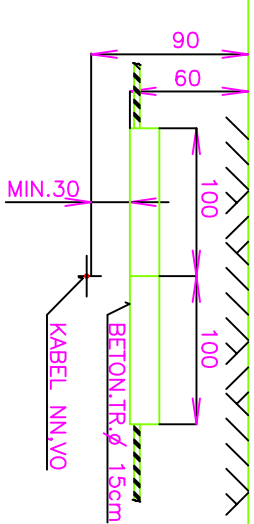


KŘÍŽOVATKA SDĚLOVACÍHO KABELU S VODOVODEM  
ČSN 73 6005

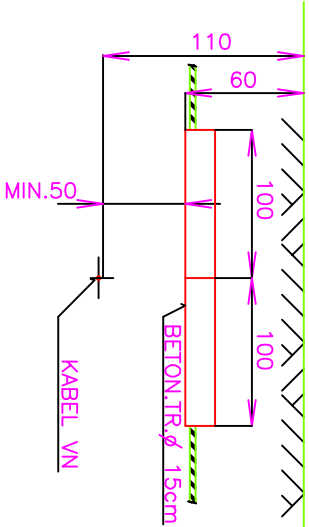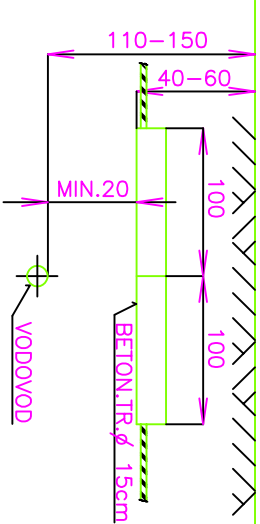


KŘÍŽOVATKA SDĚLOVACÍHO KABELU S TF KABLEM  
ČSN 73 6005

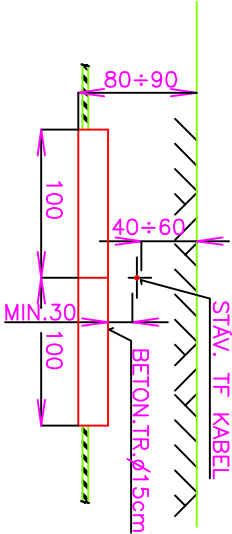

KŘÍŽOVATKA SDĚLOVACÍHO KABELU S PLYNOVODEM  
ČSN 73 6005

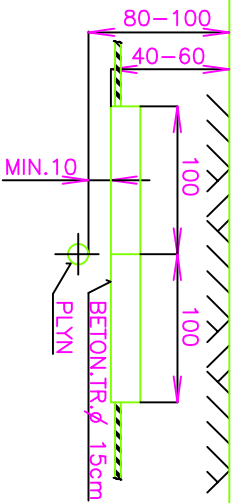

KŘÍŽOVATKA SDĚLOVACÍHO KABELU S KANALIZACÍ  
ČSN 73 6005

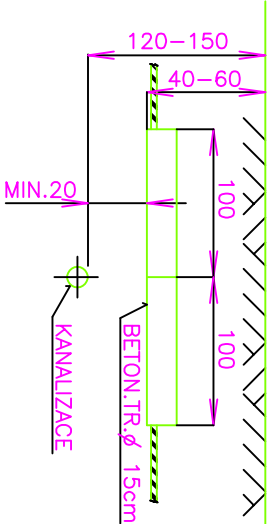





UPOZORNĚNÍ:

Před zohájením zemních prací je investor povinen zajistit vyřízení stávajících podzemních vedení u jejich správci. (Výň.z.10/74 Sb.;ČSN 733050,8;48,54,55)

Při provádění dodržet ČSN 733050,ČSN 736005 a souvisejících a příslušných normy a předpisy o bezpečnosti a ochraně pracujících ve stavebnictví  
Vyhloška č.324 Sb.z k. ze dne 10.8.1990

INDEX	DATUM, JMÉNO, PODPIS	TEXT A POPIS ZMĚNY

VYPRACOVAL	Michal Svoboda	
KONTROLOVAL	Michal Svoboda	
SCHVÁLIL	Michal Svoboda	
MÍSTO STAVBY	Olomouc, k.ú. Lazce	
INVESTOR	UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc	
STAVBA	Vjezdový systém do areálu Sportovní haly UP	
OBJEKT - PROVOZNÍ SOUBOR		
D.2. Venkovní rozvody elektronických komunikací		

 MERIT GROUP a.s. Březinova 7 779 00 Olomouc tel: +420 585 226 185 fax: +420 585 230 206 e-mail: merit@merit.cz			
DATUM	12/2019	MĚŘÍTKO	-
ZAKÁZKA	ZP-19-0686	FORMÁT	2xA4
OBSAH - NÁZEV VÝKRESU			
Uložení kabelů			

STUPEŇ dokumentace pro provádění stavby	ARCH. ČÍSLO	Č. VÝKRESU	Č. VÝTISKU
		D.2.4	



MERIT GROUP a.s.  
Břežinova 7  
779 00 Olomouc

tel: +420 585 226 185  
fax: +420 585 230 206  
e-mail: merit@merit.cz