




ROZVODNICE RH7-J

OCp SKŘÍŇ ZAPUŠTĚNA
14 PRO 14xTE
KRYTÍ IP 40/20

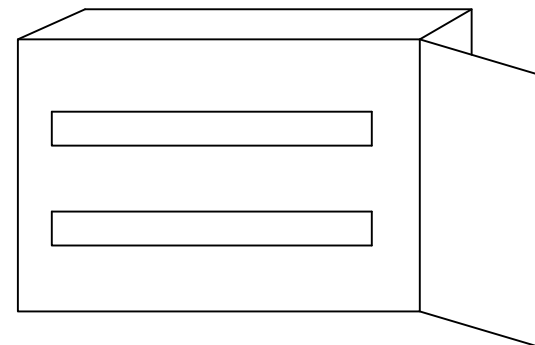

- ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
- normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
 - automatickým odpojením v případě poruchy
 - doplňená – doplňujícím pospojováním neživých částí
 - proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

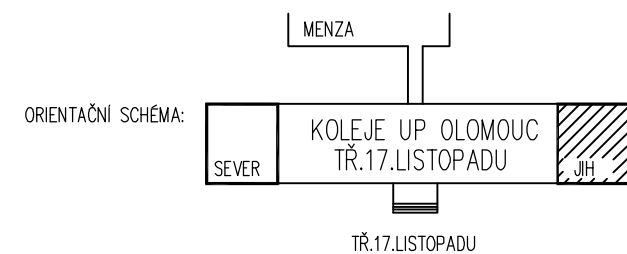

ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31y, 779 00 OLOMOUC Telefon: 585531111, E-mail: info@stavoprojekt.cz IČO: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZÍTKO:			
STUPEŇ DOKUMENTACE:		ŘEDITEL:	MANAŽER PROJEKTU:		
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		RNDr. Luděk Štastný	PaedDr. Zoja Štastná		
OBJEDNATEL:	Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, 771 00 Olomouc	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	VEDOUcí PROJEKTANT:	ZAK.ČÍSLO:	PARÉ: 31-174/340 04/2019 - -
MÍSTO STAVBY:	VŠ kolej UP Olomouc tr. 17 Listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc	.	.	DATUM:	
PARCELA:	st.1364, k.ú. Olomouc-město	Ing. Miroslav Kadmožka	Ing. Miroslav Kadmožka	FORMÁT:	
KRAJ:	Olomoucký			MÉRITKO:	
ZAKÁZKA:					
Olomouc, VŠK, SKM, vestavba kolejí					
OBJEKT:	SO.01 PŮDNÍ VESTAVBA - JIH SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			ČÁST:	D.1.4.f
VÝKRES:	ROZVADĚČ STUPAČKY RH7-J			ČÍSLO VÝKRESU:	05