


VZT - PŮDORYS STŘECHY 1:50

D.1.4.b ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB

D.1.4.c ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

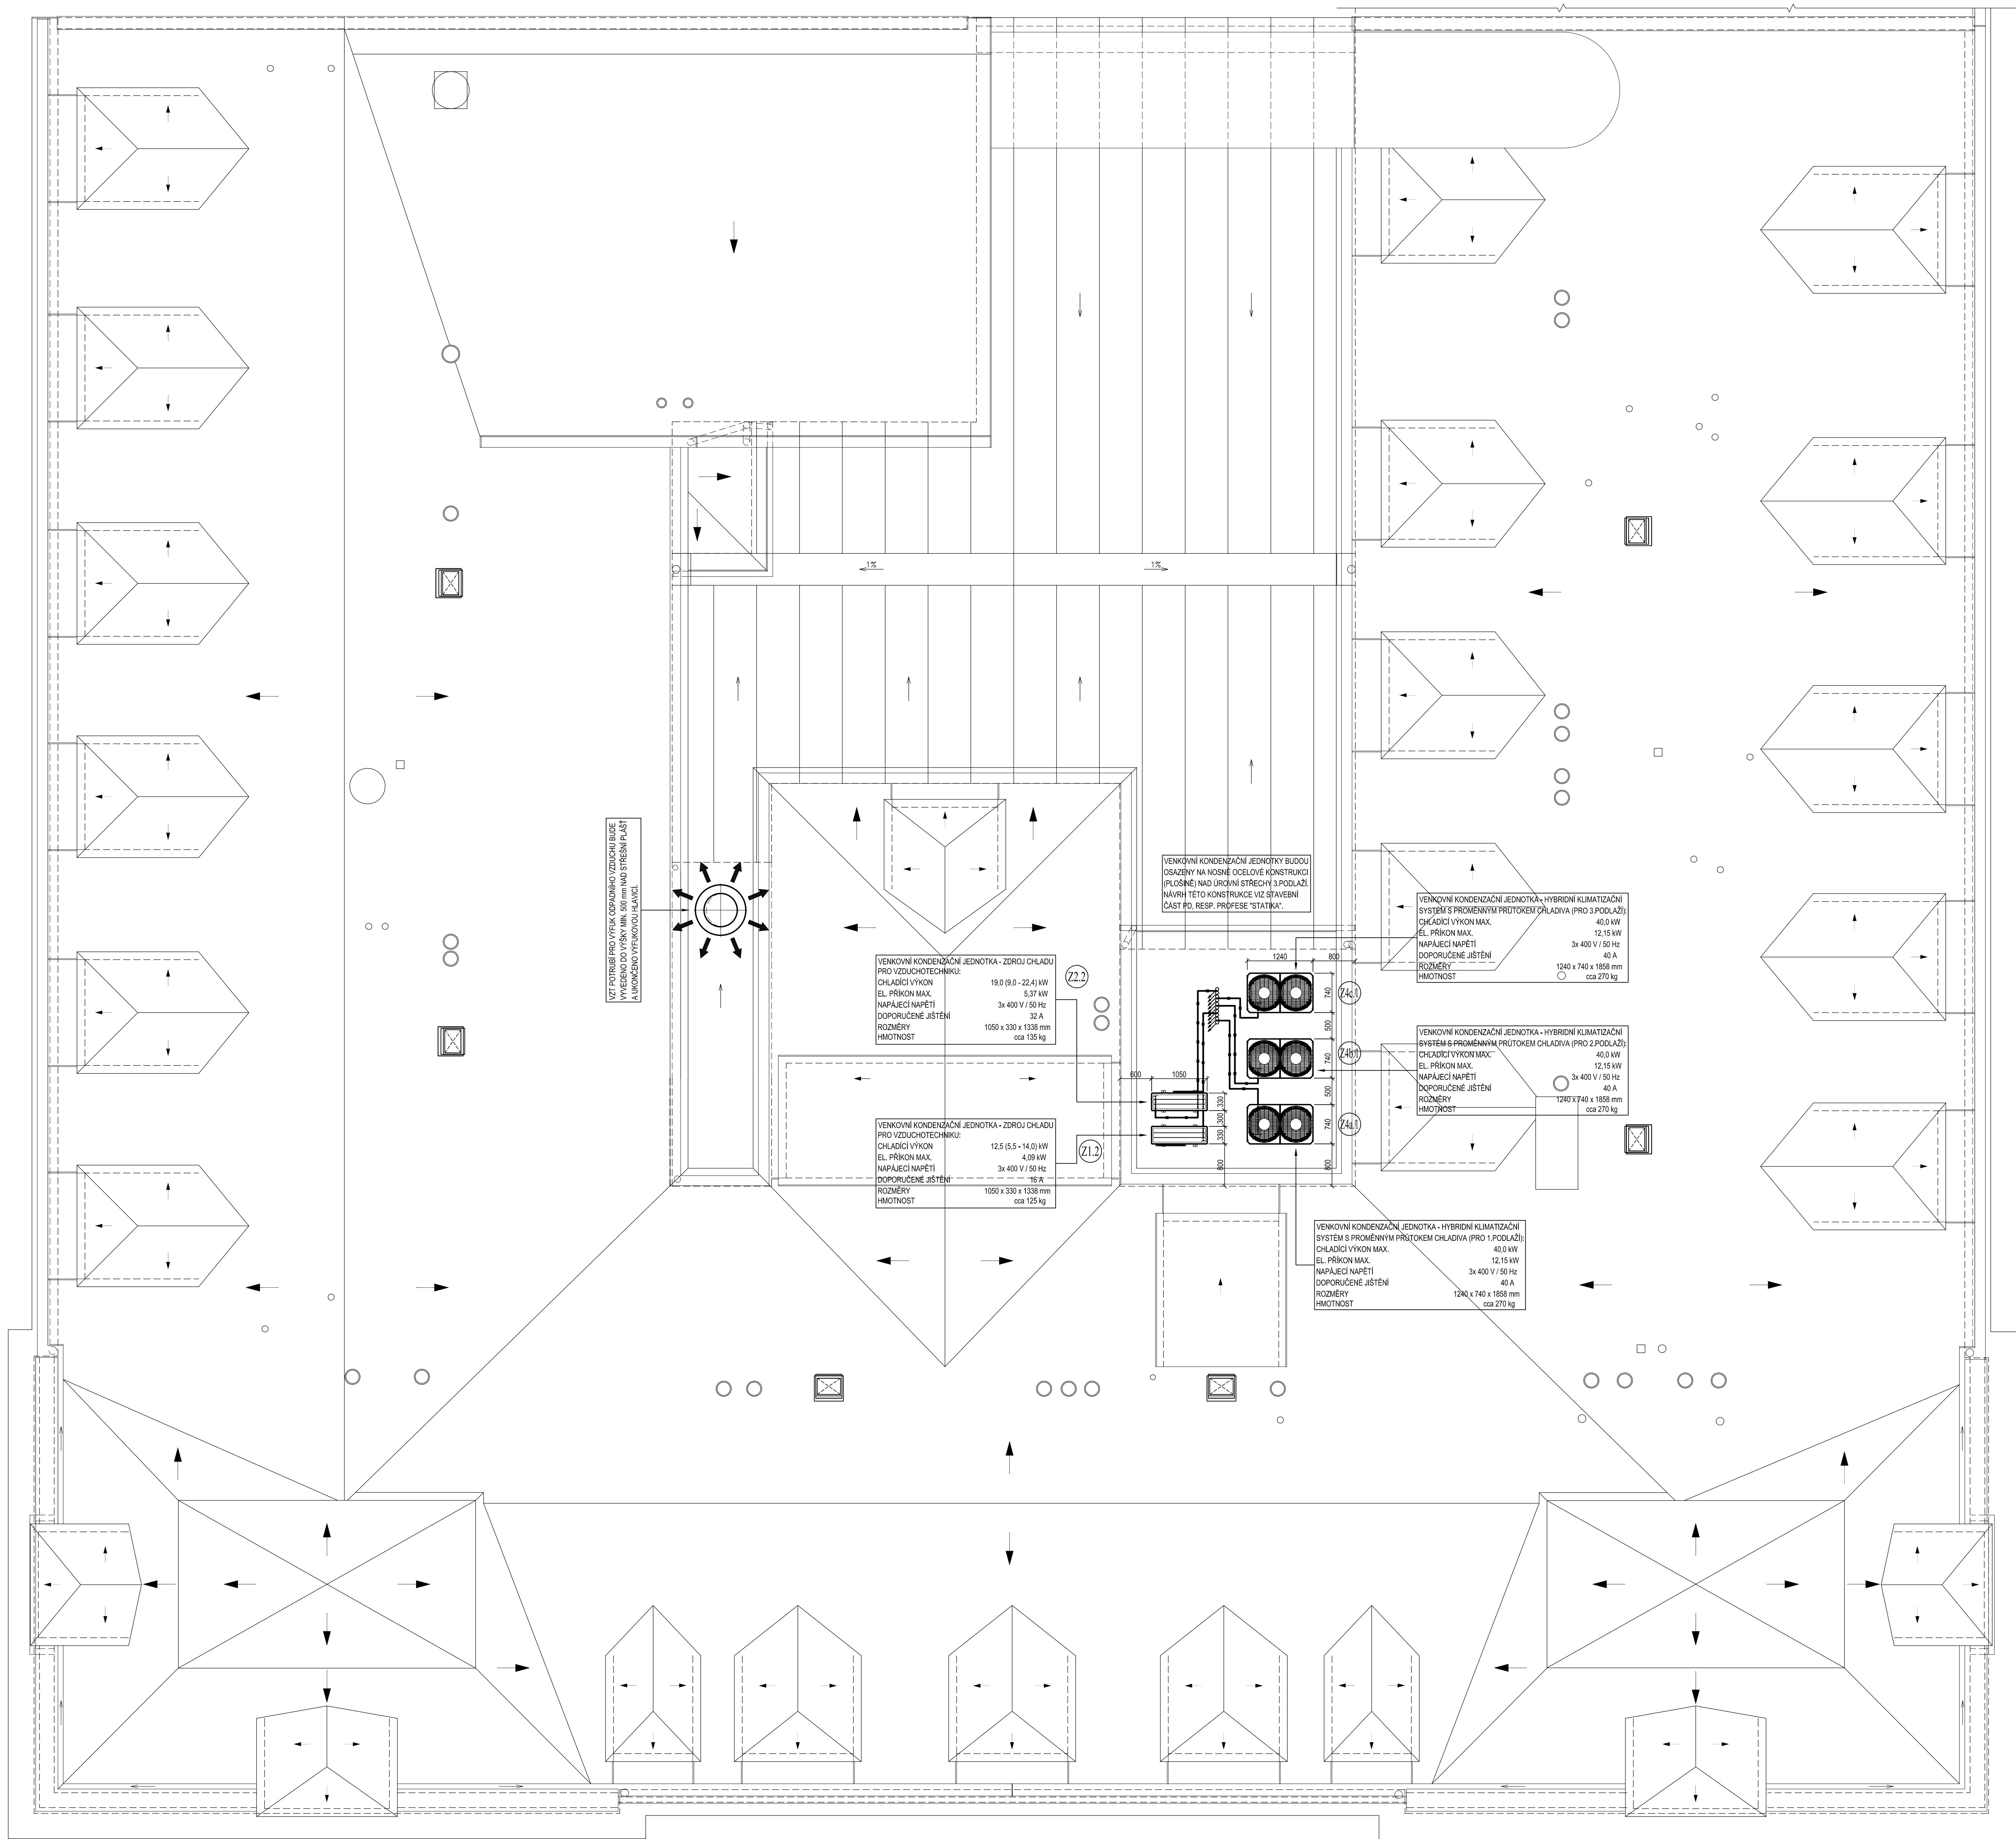

LEGENDA ZAŘÍZENÍ



- Z1 VĚTRÁNÍ STUDOVNY, KNIŽNÍHO FONDU A HYG. ZAŘÍZENÍ - 1.PP
- Z2 VĚTRÁNÍ DVORANY, CHODEB A HYG. ZAŘÍZENÍ - 1.NP, 2.NP
- Z3 VĚTRÁNÍ HYG. ZAŘÍZENÍ - 3.NP
- Z4 OCHLAZOVÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR - 1.NP AŽ 3.NP
- Z5 OCHLAZOVÁNÍ SERVEROVNY - 2.NP
- Z6 POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ - CHUC A
- Z7 VĚTRÁNÍ KOTELNY - 1.PP

LEGENDA POTRUBÍ

- VZT POTRUBÍ - SÁNÍ VENKOVNÍHO NEUPRAVENÉHO VZDUCHU
- VZT POTRUBÍ - VÝFUK ODSÁVANÉHO ODPAVNÍHO VZDUCHU
- VZT POTRUBÍ - PŘÍVOD UPRAVENÉHO VENKOVNÍHO VZDUCHU
- VZT POTRUBÍ - ODVOD ODSÁVANÉHO VZDUCHU
- VZT POTRUBÍ - ODVOD ODPAVNÍHO VZDUCHU (HYG. ZAŘÍZENÍ)
- CHLADIVOVÉ IZOLOVANÉ CU POTRUBÍ PRO ROZVODY CHLADIVA R32, R410A (KAPALINA, PLYN)
- CHLADIVOVÉ IZOLOVANÉ CU POTRUBÍ PRO ROZVODY CHLADIVÉ VODY 7/12°C KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM PRO 1.PODLAŽÍ
- CHLADIVOVÉ IZOLOVANÉ CU POTRUBÍ PRO ROZVODY CHLADIVÉ VODY 7/12°C KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM PRO 2.PODLAŽÍ
- CHLADIVOVÉ IZOLOVANÉ CU POTRUBÍ PRO ROZVODY CHLADIVÉ VODY 7/12°C KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM PRO 3.PODLAŽÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

- VENKOVNÍ PŘÍVADENÝ VZDUCH - NEUPRAVENÝ
- VENKOVNÍ PŘÍVADENÝ VZDUCH - UPRAVENÝ (FILTRACE, ZT, OHŘEV, CHLÁZENÍ)
- VENKOVNÍ PŘÍVADENÝ VZDUCH - POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ
- ODVÁDĚNÝ ODPAVNÍ VZDUCH - PŘED ZT
- ODVÁDĚNÝ ODPAVNÍ VZDUCH - VÝFUK DO VENKOVNÍHO PROSTORU
- PŘÍVADENÝ VZDUCH - PŘÍSAVÁNÍ Z OKOLNÍCH PROSTOR
- DISTRIBUCE VZDUCHU - PŘÍVOD / ODVOD
- PŘÍVOD / ODVOD VZDUCHU V m³/hod



Projekční dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 139/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 462/2017 Sb. za účelem vydání stavebního povolení. V případě přání této dokumentace nenahrazuje projektovnu dokumentaci pro provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 15 vyhlášky č. 139/2006 Sb.

ZODP. PROJEKTANT Ing. Roman ROLENC	VYPRACOVAL Ing. Roman ROLENC	KRESLIL Ing. DesignJet 500
KRAJ: OLOMOUCKÝ	STAV. ÚŘ.: OLMOUC	OBEC. ÚŘ.: OLMOUC
ZADAVATEL AKCE: CENTRUM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE UP OLMOUC, TR. SVOBODY 8	ZADAVATEL Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 5118, 779 00 Olomouc	
OBSAH: VZT - PŮDORYS STŘECHY	STUPĚŇ: DATUM: FORMÁT: ZAK. ČÍSLO: MĚRITKO:	DSP 08 / 2020 15 A4 190520 1:50

V-PROJEKT
Prostějov, v.o.s.
Újezd 2175-9a, 796 01 Prostějov
tel. 783 313 111, email: v-projekt@v-projekt.cz