


PŮDORYS MEZIPODLAŽÍ MEZI 1NP – 2NP

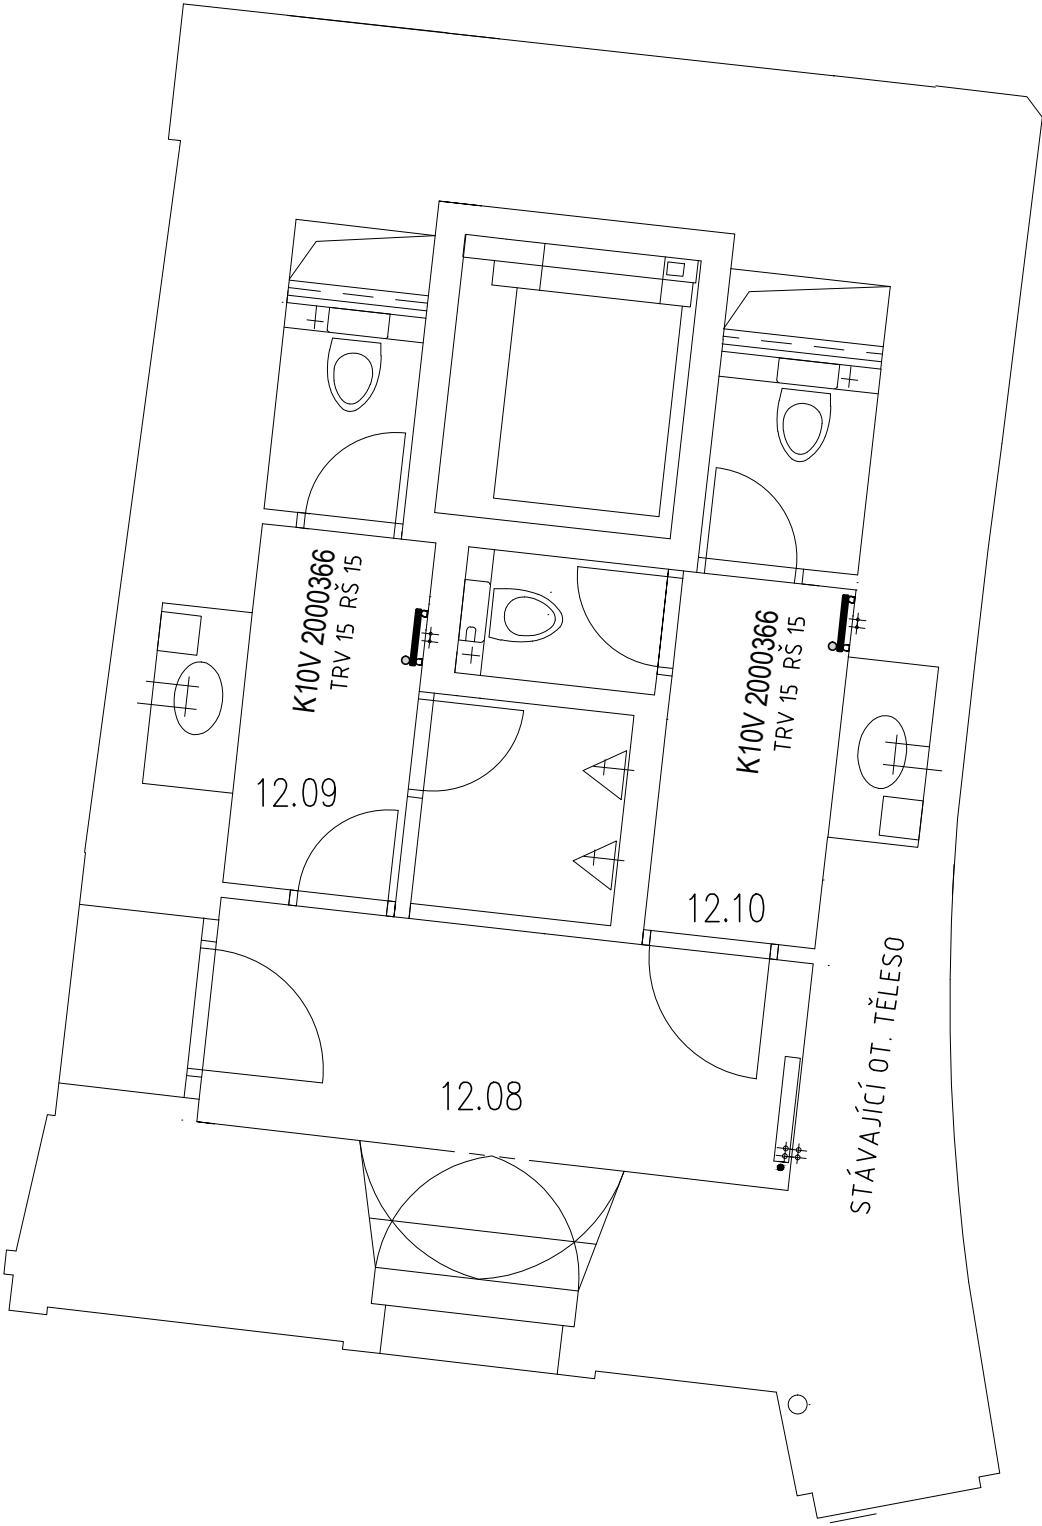

LEGENDA:

K10V 2000366
TRV 15 RŠ 15

DESKOVÁ OTOPNÁ DESIGNOVÁ STĚNA
NA PŘÍVOD BUDE OSAZEN PŘÍMÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL DN 15 S RUČNÍ HLAVICÍ
NA ZPÁTEČNU PŘÍMÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ DN 15 S UZAVÍRACÍ A VYPOUŠTĚCÍ FUNKCÍ

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

držitel certifikátu ISO 9001:2001

Generální projektant		ATELIER		
ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@quick.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092				
Zodpovědný projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE - ČKA 00 231		
	Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE - ČKAIT 1301711		
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC			
Projektant	Ing. Judita Bravencová			
Vypracoval	Ing. Judita Bravencová			
Projekt - název stavby				
UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI				
OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ				
Univerzitní 225/3, par.č. st 216/2 k.ú. Olomouc- město				
Investor		Číslo vyhotovení		
		Univerzita Palackého v Olomouci		
Adresa	Křížkovského 511/8, Olomouc 779 00	IČO		
Místo	Univerzitní 225/3, par.č. st 216/2 k.ú. Olomouc- město	Kraj		OLOMOUCKÝ
Status dok.	dokumentace pro ohlášení stavby a provedení stavby	Datum		2020-06
Část dok.		Měřítko		1:50
Číslo zakázky	14/2020	Jazyk		CZ
PŮDORYS MEZIPODLAŽÍ MEZI 1NP - 2NP			D.1.4.2-04	