















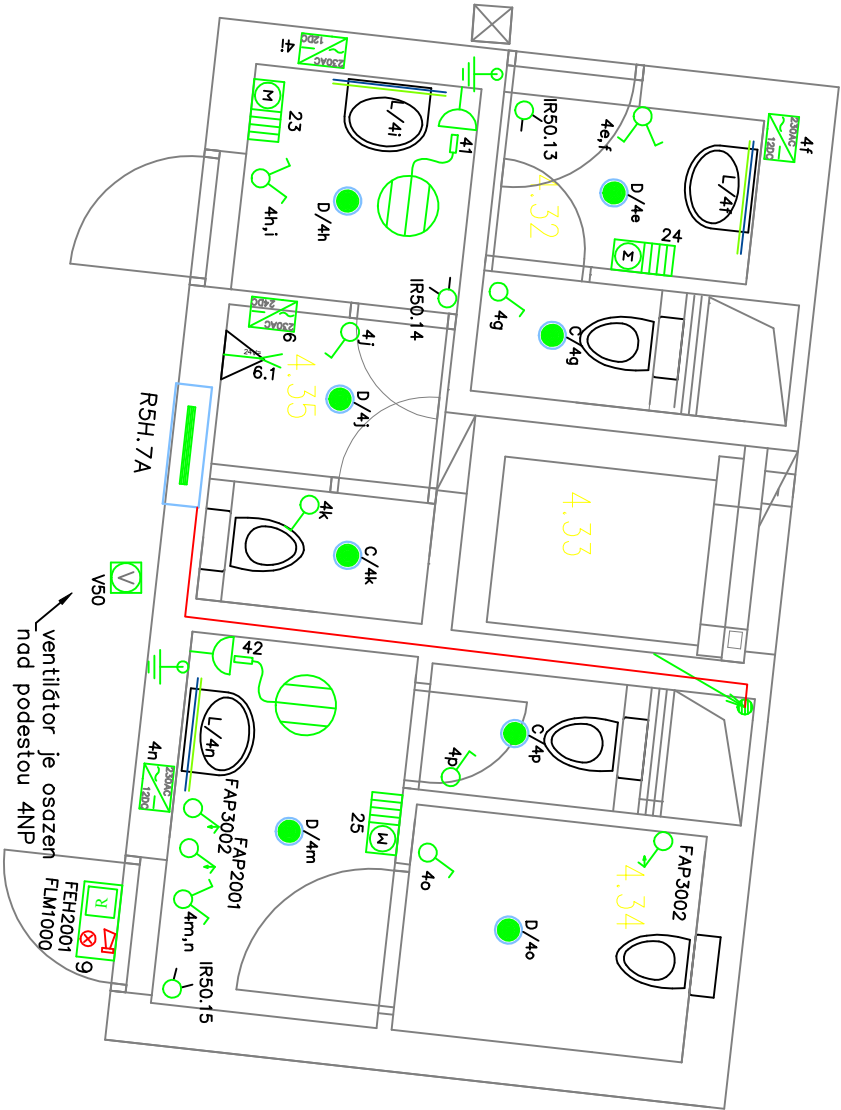



Legenda značek

značka	popis
	Rozvodnice
	Přisazené svítidlo LED 15W
	Přisazené svítidlo LED 19W
	Přisazené svítidlo LED 15W IP44, tř.II

LED páska 12V, 14W/m vč. Al profilu a opal difuzoru

	Zdroj pro LED páska 12V/20W
	Zdroj pro pisoáry (dodávka ZTI)
	Vývod pro připojení splachovače pisoáru
	Ventilátor, dodávka VZT
	Zásuvka 230V IP20/IP44
	Ovladače řaz. čí. 5; 6
	IR spínač nástěnný
	Ochranné pospojování
	Stoupací / klesací vedení
	Ořívač vody
	Osoušeč rukou JET DRYER
	Přesčerpávací zařízení, dodávka ZTI



Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
4.32	WC + PŘEDSÍN	3.32 m ²
4.33	VÝTAH	3.38 m ²
4.34	WC TP	7.91 m ²
4.35	WC MUŽ	5.54 m ²

POZNÁMKA:

Kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY s uloženíím v elektroinstalačních pod omítkou, nad podhledem, ve stavebních konstrukcích, v trubkách, stěnových stupních atp.

Pro uložení kabelů budou dodrženy ustanovení ČSN 33 2130 ed. 3 a ČSN 33 2000–5–52 ed. 2.

- ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000 4–41 ed.3
- ŽIVÉ ČÁSTI: IZOLACÍ, KRYTEM, POLOHOU
- NEŽIVÉ ČÁSTI: ZÁKLADNÍ

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

SOUSTAVA: 3+PEN 50HZ 400/230V/TN–C–S
VNĚJŠÍ VLVVY: DLE ČSN 33 2000–5–51 ED.3 VIZ. TZ

Index měřny	Popis měřny	Datum	Provedl

dle žití certifikátu ISO 9001:2001

Generální projektant		ATELIER POLÁČEK & BRAVENEČ s.r.o.	
MAHAEROVA 15, 772 00 OLOMOUČ, tel/fax 585 225 509, e-mail atelierp@quick.cz, IČ 25870092, DIČ CZ 25870092		POLÁČEK & BRAVENEČ s.r.o.	
Zodpovědný projektant		Ing.arch. Jan POLÁČEK	AUTORIZACE - ČKA 00 231
Autor		Ing. Robert BRAVENEČ	AUTORIZACE - (0411) 181111
Projektant		Ing. arch. Jan POLÁČEK	Ing. Robert BRAVENEČ
Vypísal		Ing. Dušan Skopal	Ing. Dušan Skopal
Projekt - název stavby		UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERSITY PALACKÉHO V OLOMOUCI OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ Univerzitní 225/3, par.č. st 216/2 k.ú. Olomouc – město	
Investor		Univerzita Palackého v Olomouci	
Adresa		Křižkovského 511/8, Olomouc 779 00	IČO
Místo		Univerzitní 225/3, par.č. st 216/2 k.ú. Olomouc – město	Kraj
Stavba dok		dokumentace pro ohlášení stavby a provedení stavby	Datum
Číslo dok		TZB – ELEKTROINSTALACE	Měřitelo
Číslo záležitosti		14/2020	Jazyk
Přiděl		ČZ	
Přiděl		D.14.3-09	