

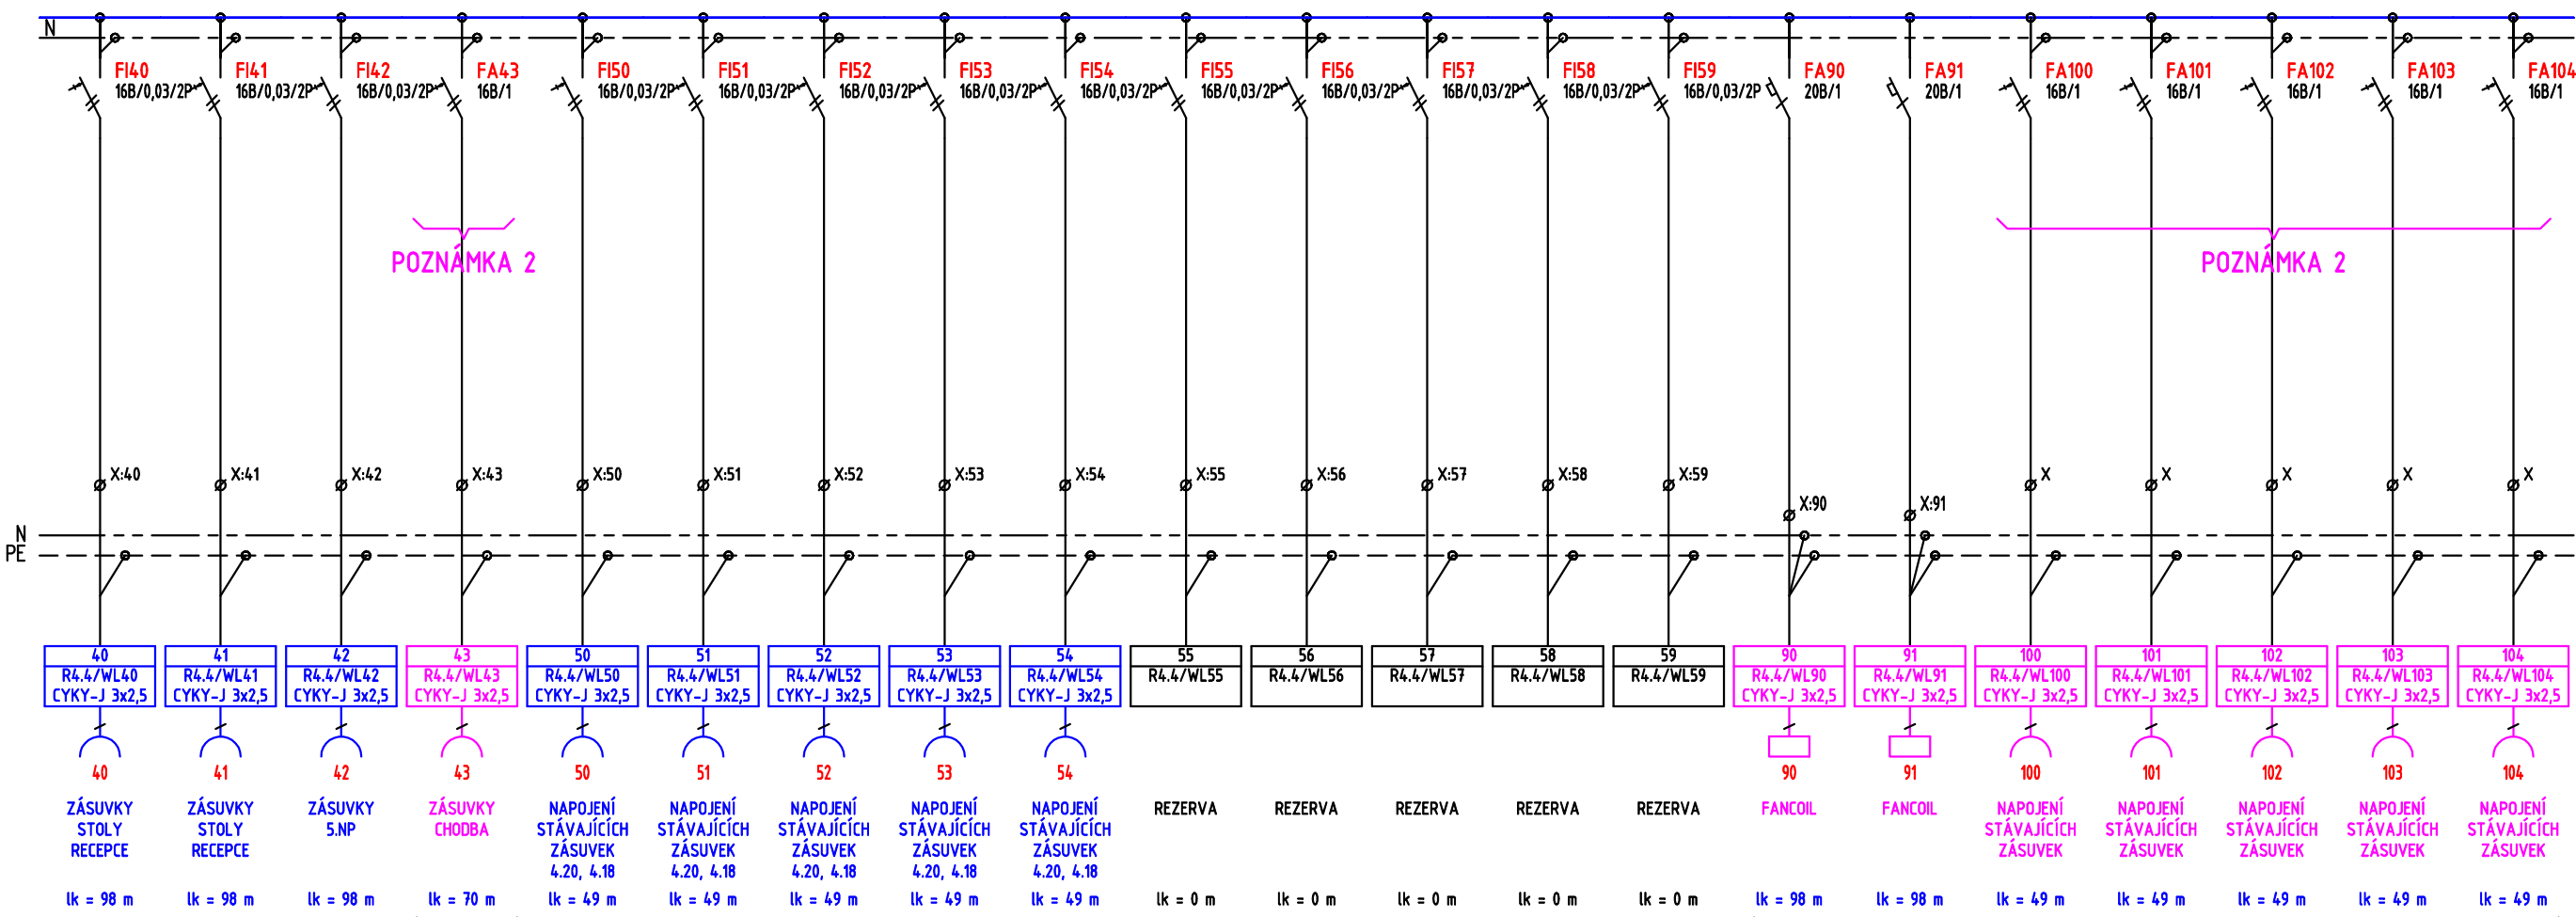


POZNÁMKA 3



POZNÁMKA 3

POZNÁMKA 3



- POZNÁMKY:
1) JEDNOFÁZOVÉ DVOUPÓLOVÉ JISTIČÍ PRVKY (JISTIČOCHRÁNIČE) V JEDNOMODULOVÉM PROVEDENÍ
2) STÁVAJÍCÍ JISTIČE PRO "REKONSTRUKCI" NAHRADIT JISTIČOCHRÁNIČEMI.
3) KABELY PRO "REKUNSTRUKCI" NATAŽENY A UKONČENY V CHODBĚ U MÍSTNOSTI.

TYP PROVEDENÍ: ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE
KRYTÍ: IP40/IP20
ROZMĚRY: 800xV2000xH250mm
DĚLENÍ: -
NÁTER: -
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y): SHORA
VÝVODY: NAHORU

MODERNIZACE BUDOV FTK UP V OLOMOUCI NEŘEDN
REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ DĚKANÁTU

STÁVAJÍCÍ NEŘEŠENÁ ELEKTRONSTALACE

REVIZE KDO KDY REV.

Zodpovídný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN INTERNATIONAL

Zodpovídný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Alce

REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ DĚKANÁTU FTK UPOL

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor UPOL FTK Lokality Olomouc, Tr.M1ru

D.1.4.3 Zařízení slinoproudé elektrotechniky

Výkres ROZVADĚČ R4.4

Měřtko Datum OND 2021

Zpracoval Kontroloval Ing. Pálka

Číslo okna Výkres číslo Revize

1187 D.1.4.3-17 00