

POZNÁMKY:

Napěťová soustava:

1+N+PE AC ~ 50 Hz 230V TN – C – S – jednofázová instalace

3+N+PE AC ~ 50 Hz 400/230V TN – C – S – třífázová instalace

3+PEN AC ~ 50 Hz 400/230V TN – C – přívod

Ochrana před úrazem:

ZÁKLADNÍ – izolací, kryty


PŘI PORUŠE – automatickým odpojením od zdroje dle

ČSN 33 200–4–41 ed.3,


ZVÝŠENÁ – dvojitou izolací

DOPLŇKOVÁ – doplňujícím ochranným pospojováním, proudovým chráničem

ZHOTOVITEL DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE: PETR VODÁČEK Boční 660, 783 72 VELKÝ TÝNEC IČ: 64634752, DIČ: CZ7007195316 mobil: 774190770 e-mail: vodacekp@seznam.cz	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	RAZÍTKO:	
	Petr Vodáček		
	VYPRACOVAL:		
	Petr Vodáček ZAK.ČÍSLO: 2019-11		

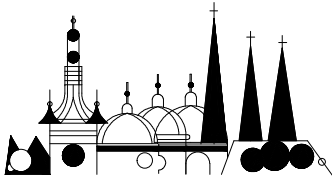ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31y, 779 00 OLOMOUC Telefon: 585531111, E-mail: info@stavoprojekt.cz IČO: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZÍTKO:		 STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.	
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		ŘEDITEL: RNDr. Luděk Štastný	MANAŽER PROJEKTU: PaedDr. Zoja Štastná		
OBJEDNATEL: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, 771 00 Olomouc		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: .	VEDOUcí PROJEKTANT: Ing. Yvona Hoppová		
MÍSTO STAVBY: VŠ kolej UP Olomouc tř. 17 Listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Petr Vodáček	ZAK.ČÍSLO: 31-174/341		
PARCELA: st.1364, 94/63; k.ú. Olomouc - město 710504		VYPRACOVAL: Petr Vodáček	PARÉ: DATUM: 10/2019		
KRAJ: Olomoucký			FORMÁT: 4xA4		
ZAKÁZKA:		MĚŘÍTKO: --			
Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, opravy Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, nový výtah					
ČÁST: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			ČÁST: D.1.4.f		
VÝKRES: ROZVADĚČE R2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1			ČÍSLO VÝKRESU: 13		


TN-C-S, 230/400V, 50Hz, In=63A
L1, L2, L3

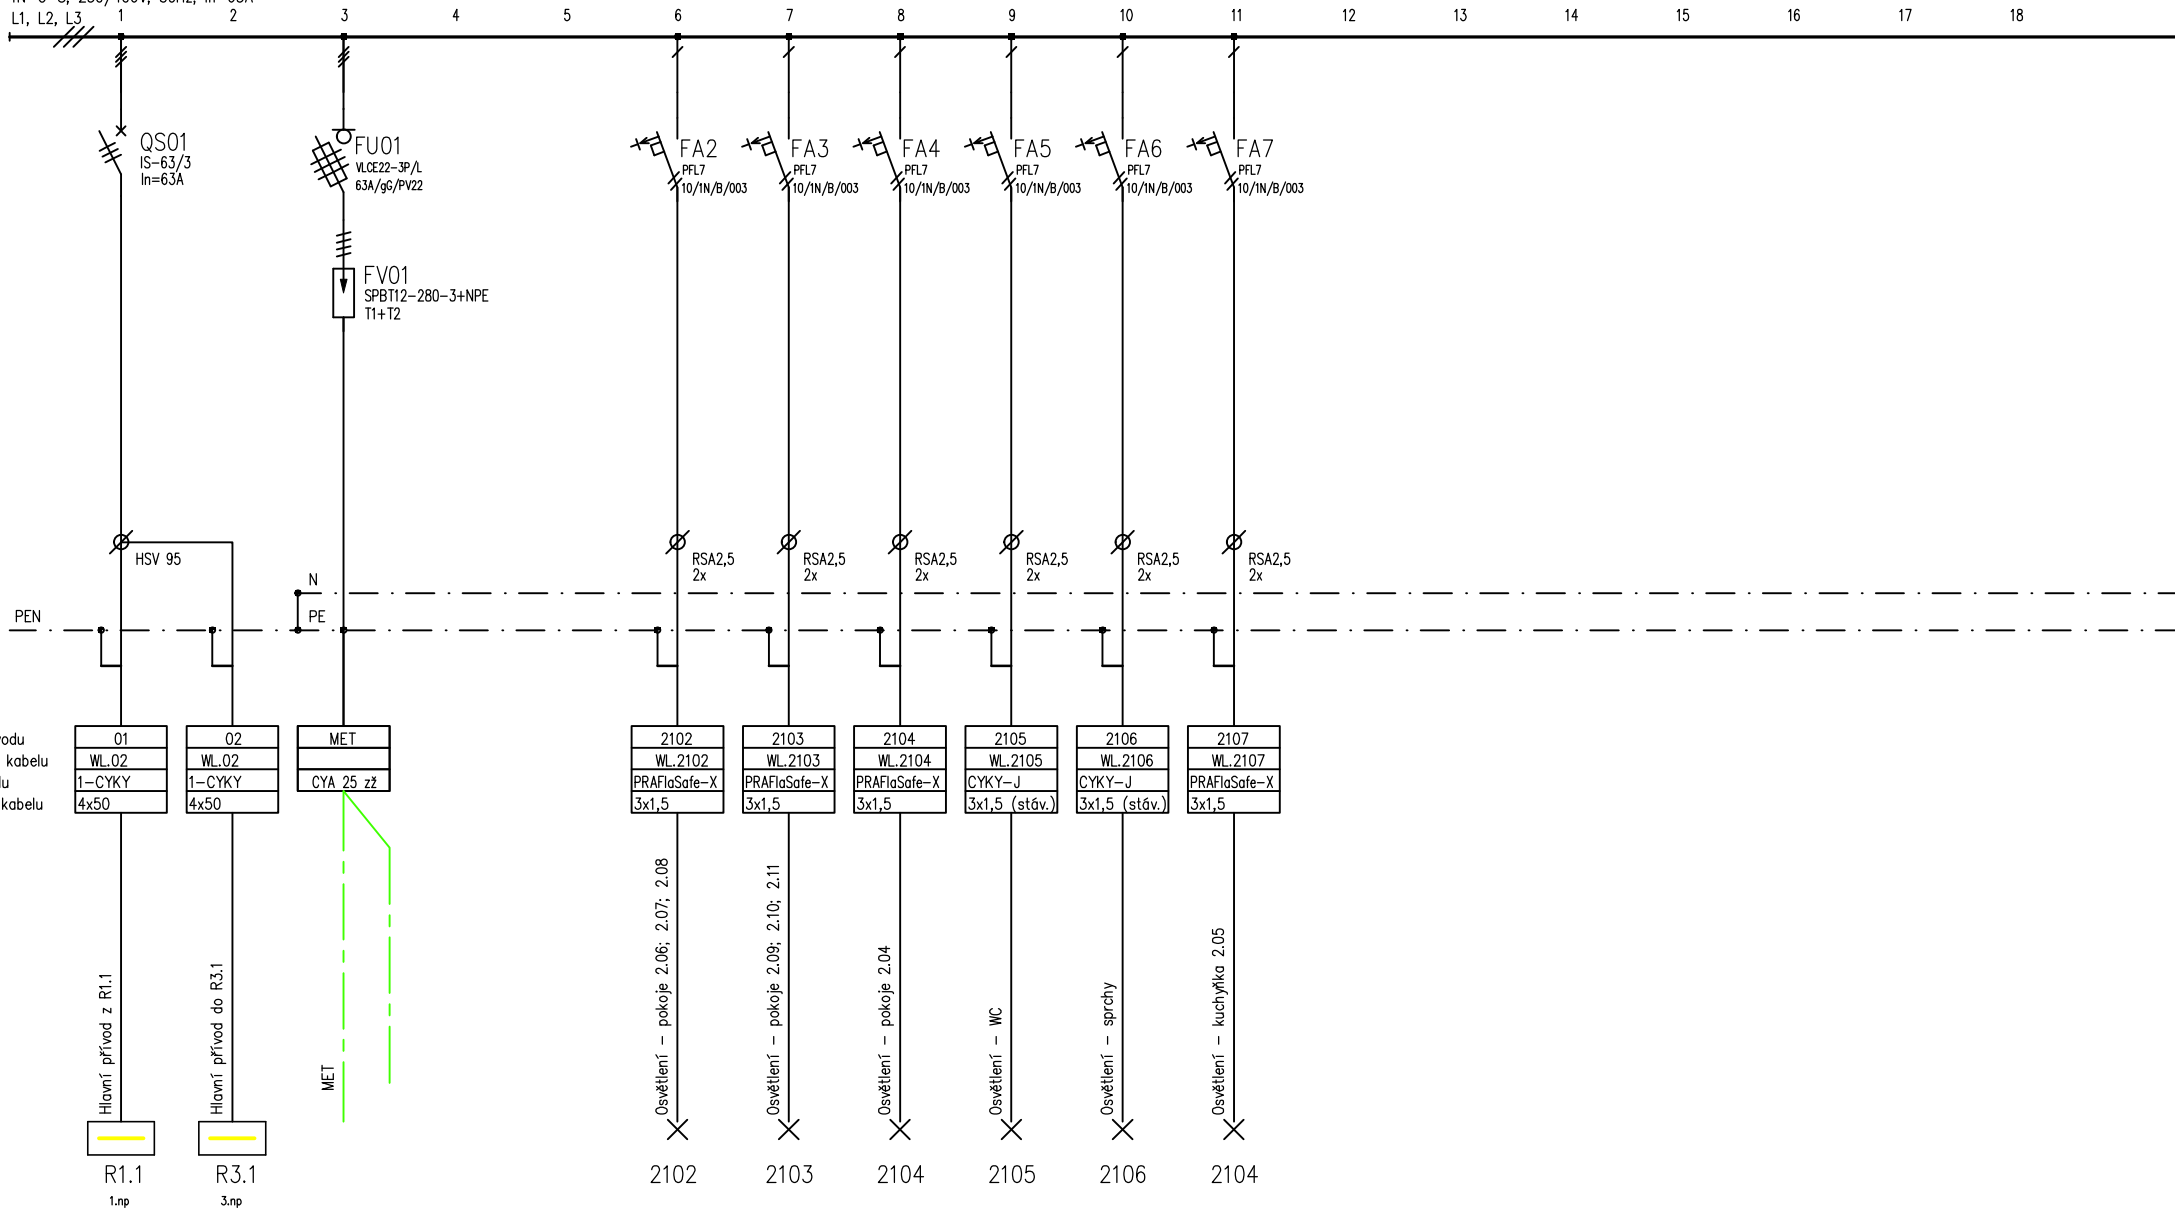

číslo obvodu
označení kabelu
typ kabelu
dimenze kabelu

01	02	MET
WL.02	WL.02	CYA 25 zz
1-CYKY	1-CYKY	
4x50	4x50	
Hlavní přívod z R1.1	Hlavní přívod do R3.1	MET
R1.1	R3.1	
1.np	3.np	

2102	2103	2104	2105	2106	2107
WL.2102	WL.2103	WL.2104	WL.2105	WL.2106	WL.2107
PRAFIaSafe-X	PRAFIaSafe-X	PRAFIaSafe-X	CYKY-J	CYKY-J	PRAFIaSafe-X
3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5 (stáv.)	3x1,5 (stáv.)	3x1,5
Osvětlení - pokoje 2.06; 2.07; 2.08	Osvětlení - pokoje 2.09; 2.10; 2.11	Osvětlení - pokoje 2.04	Osvětlení - WC	Osvětlení - sprchy	Osvětlení - kuchyňka 2.05
2102	2103	2104	2105	2106	2104

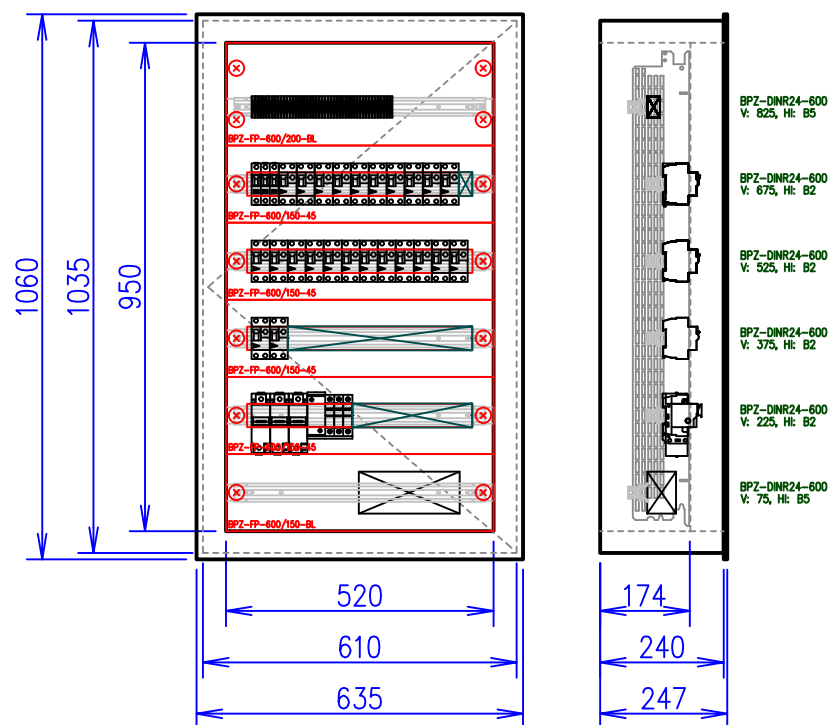

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
 Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)
 Stupeň krytí: IP30
 Požární klasifikace: Žádná
 Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámek, jednokřídlé
 Vnější rozměry: 635 x 1060 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Vnitřní rozměry: 520 x 950 (Šířka x Výška)
 Výklenek: 610 x 1035 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Podstavec: Žádný
 Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.
 Konstrukce: Uchytení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
 Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměřových van) 6 (modulů 144).