


PŮDORYS 7.NP - NAVRŽENÝ STAV
M 1:100

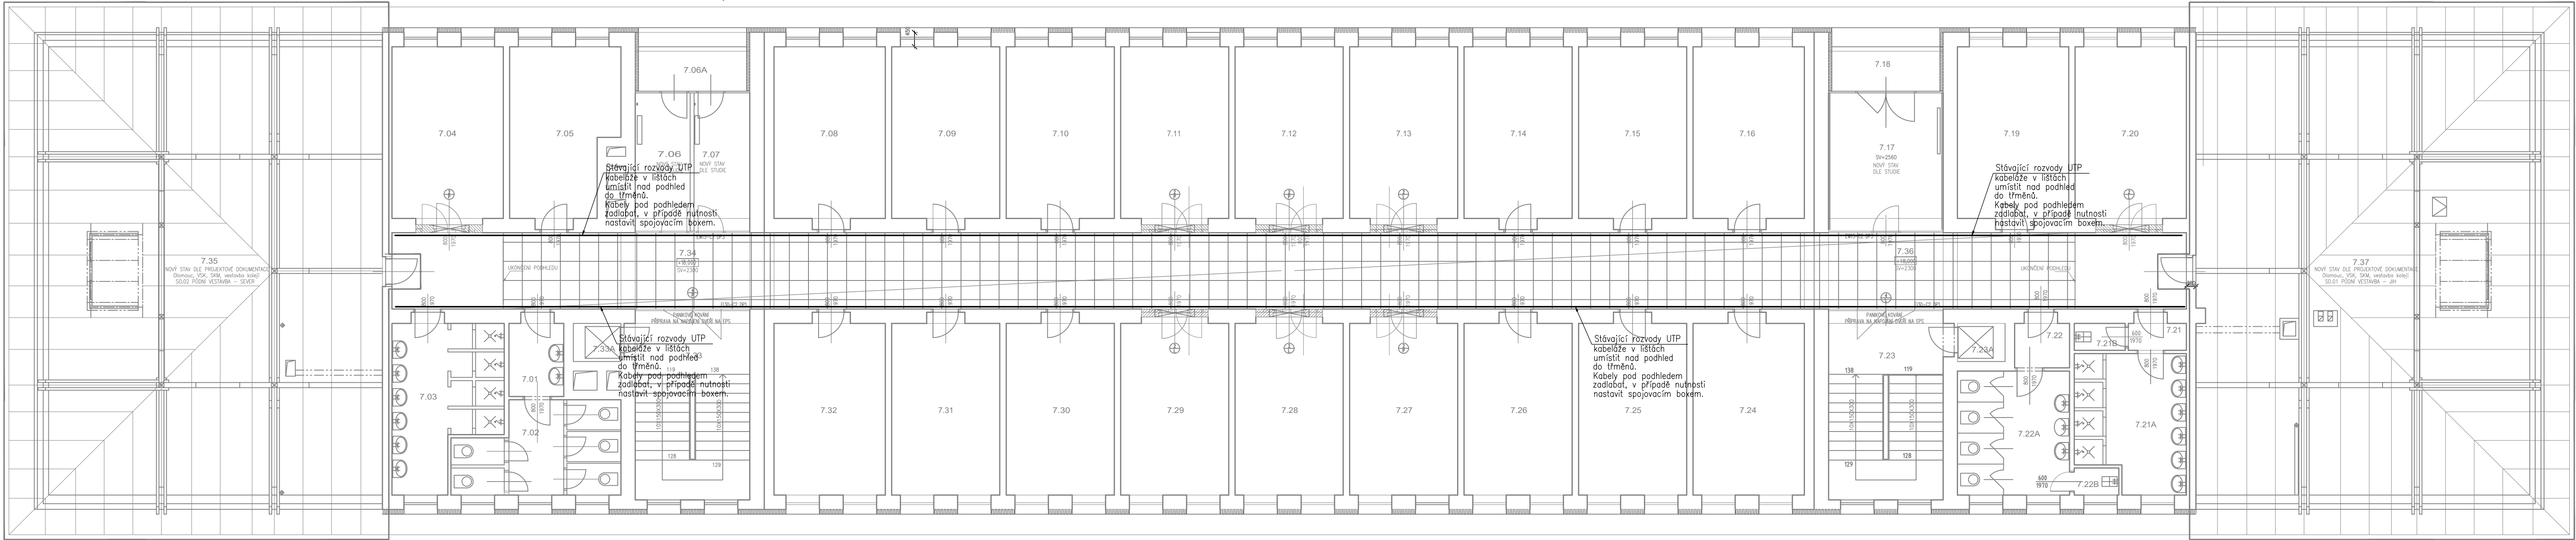

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Slaboproudé rozvody a zařízení oddělené od rozvodu NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena malým napětím SELV nebo PELV.

Zařízení slaboproudých rozvodů napájených z rozvodů NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena izolací, případně doplňkovou ochranou proudovým chráničem (řeší projektová dokumentace rozvodu NN).
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena samostatným odpojením od zdroje (v návaznosti na typ sítě rozvodu NN, řeší projektová dokumentace rozvodu

LEGENDA MÍSTNOSTI

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	STROP
7.01	PŘEDSÍRNA	4,33			
7.02	WC	8,20			
7.03	UM. + SPRCHOY	15,36			
7.04	POKJ	19,64			
7.05	POKJ	17,41			
7.06	STUOVNA		NOVÝ STAV DLE STUDIE		
7.06A	LOUŽE	5,04	NEREŠENO		
7.07	KUCHYNKA	15,50	NOVÝ STAV DLE STUDIE		
7.08	POKJ	19,32	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY
7.09	POKJ	16,78	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	STROP
7.10	POKJ	19,10	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY
7.11	POKJ	19,10	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY
7.12	POKJ	19,10	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY
7.13	POKJ	19,10	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY
7.14	POKJ	18,78	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY
7.15	POKJ	18,78	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY
7.16	POKJ	19,32	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY
7.17	KUCHYNKA	15,56	NOVÝ STAV DLE STUDIE		
7.18	LOUŽE	5,04	NEREŠENO		
7.19	POKJ	19,32	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	STROP
7.20	POKJ	19,64	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY
7.21	PŘEDSÍRNA	1,92			
7.21A	UM. + SPRCHOY	13,88			
7.22	OKLD. KOMORA	1,26			
7.22A	PŘEDSÍRNA	2,78			
7.22B	WC	13,75			
7.22C	OKLD. KOMORA	1,19			
7.23	SCHODIŠTĚ	21,42			
7.23A	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1,80	NEREŠENO		
7.24	POKJ	19,32	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	STROP
7.25	POKJ	18,78	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY
7.26	POKJ	18,78	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY
7.27	POKJ	19,10	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY
7.28	POKJ	19,10	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY
7.29	POKJ	19,10	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY
7.30	POKJ	19,10	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY
7.31	POKJ	18,78	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY
7.32	POKJ	19,32	VYNIL A2	nerozvedl kabel v lištách OMLOUC-SPRCHOY	OMLOUC-SPRCHOY
7.33	SCHODIŠTĚ	21,42			
7.33A	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1,80	NEREŠENO		

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	STROP
7.34	CHODBA	118,63	VYNIL A1	opt. kabel v lištách OLEJOVÝ MATERIÁL OMLOUC-SPRCHOY	KAZETOVÝ KROVÍK OMLOUC-SPRCHOY
7.36	CHODBA			NOVÝ STAV MUSÍ BYT UPOZORNĚN PO OMLOUC-SPRCHOY	
7.35	PÓDA	148,05		NOVÝ STAV DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OMLOUC-SPRCHOY	
7.37	PÓDA	147,08			

ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31y, 779 00 OLOMOUC Telefon: 585531111, E-mail: info@stavoprojekt.cz IČO: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZITKO:	
STUPĚŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		REDITEL: RNDr. Luděk Štránský MANAŽER PROJEKTU: PaedDr. Zoja Štránská	
OBJEDNATEL: Správa kolejí a menz UP Šmerádkova 12, 771 00 Olomouc		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: VEDOUCÍ PROJEKTANT:	
MÍSTO STAVBY: VŠ kolej UP Olomouc tř. 17 Listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:	
PARCELA: st. 1364, 94/63 a 94/62, k.ú. Olomouc-město (710504)		Ing. Miroslav Kadmožba Ing. Miroslav Kadmožba	
KRAJ: Olomoucký		MĚRITKO: 1:100	
ZAKÁZKA: Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, opravy Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, nový výťah			
ČÁST: SLABOPROUD		ČÁST: D.1.4.5	
VÝKRES: PŮDORYS 7.NP - SK		ČÍSLO VÝKRESU: b.12	