

Obsah: SCHÉMA ROZVADĚČE R–VZT

Akce: OLOMOUC, Třída 17. listopadu 1131/8a
VĚDECKOTECHNICKÝ PARK UPOL, BLOK D – I. ETAPA
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Specifikace skříně:

Řadová rozváděčová skříň, krytí IP55/20, jednokřídlové dveře, V x Š x H 1800 x 600 x 500, modulární systém, zdvěsná okna, sokl 100mm

POZNÁMKY:


Před realizací prováděcí firma ověří, zda skutečně dodávaná zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové dokumentaci a v případě nutnosti upraví zapojení a zohlední jej ve výrobní dokumentaci.

U kabelů CXKH–R uvedených v kabelových rámečcích není vzhledem k omezenému místu uvedena celá jejich specifikace. Jedná se o kabely s třídou reakce na oheň minimálně B2ca,s1,d1 splňující podmínky vyhlášky č.268/2011 Sb.


U kabelů CXKH–V uvedených v kabelových rámečcích není vzhledem k omezenému místu uvedena celá jejich specifikace. Jedná se o kabely s třídou reakce na oheň minimálně B2ca,s1,d1 a se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy P60–R. Kabel splňuje podmínky vyhlášky č.268/2011 Sb..

Číslo vyhlášení:


Vypracoval:	Radek Vyrobil: <i>Radek Vyrobil</i>	Změna č. –	--	Investor:		Výkres číslo:	Lištů: 4
Datum:	28.04.2021	Změna č. –	--	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI		DPS_S001_SIL_306_RVZT_00	Lišt: 1
Zakázka číslo:	20008	Změna č. –	--				

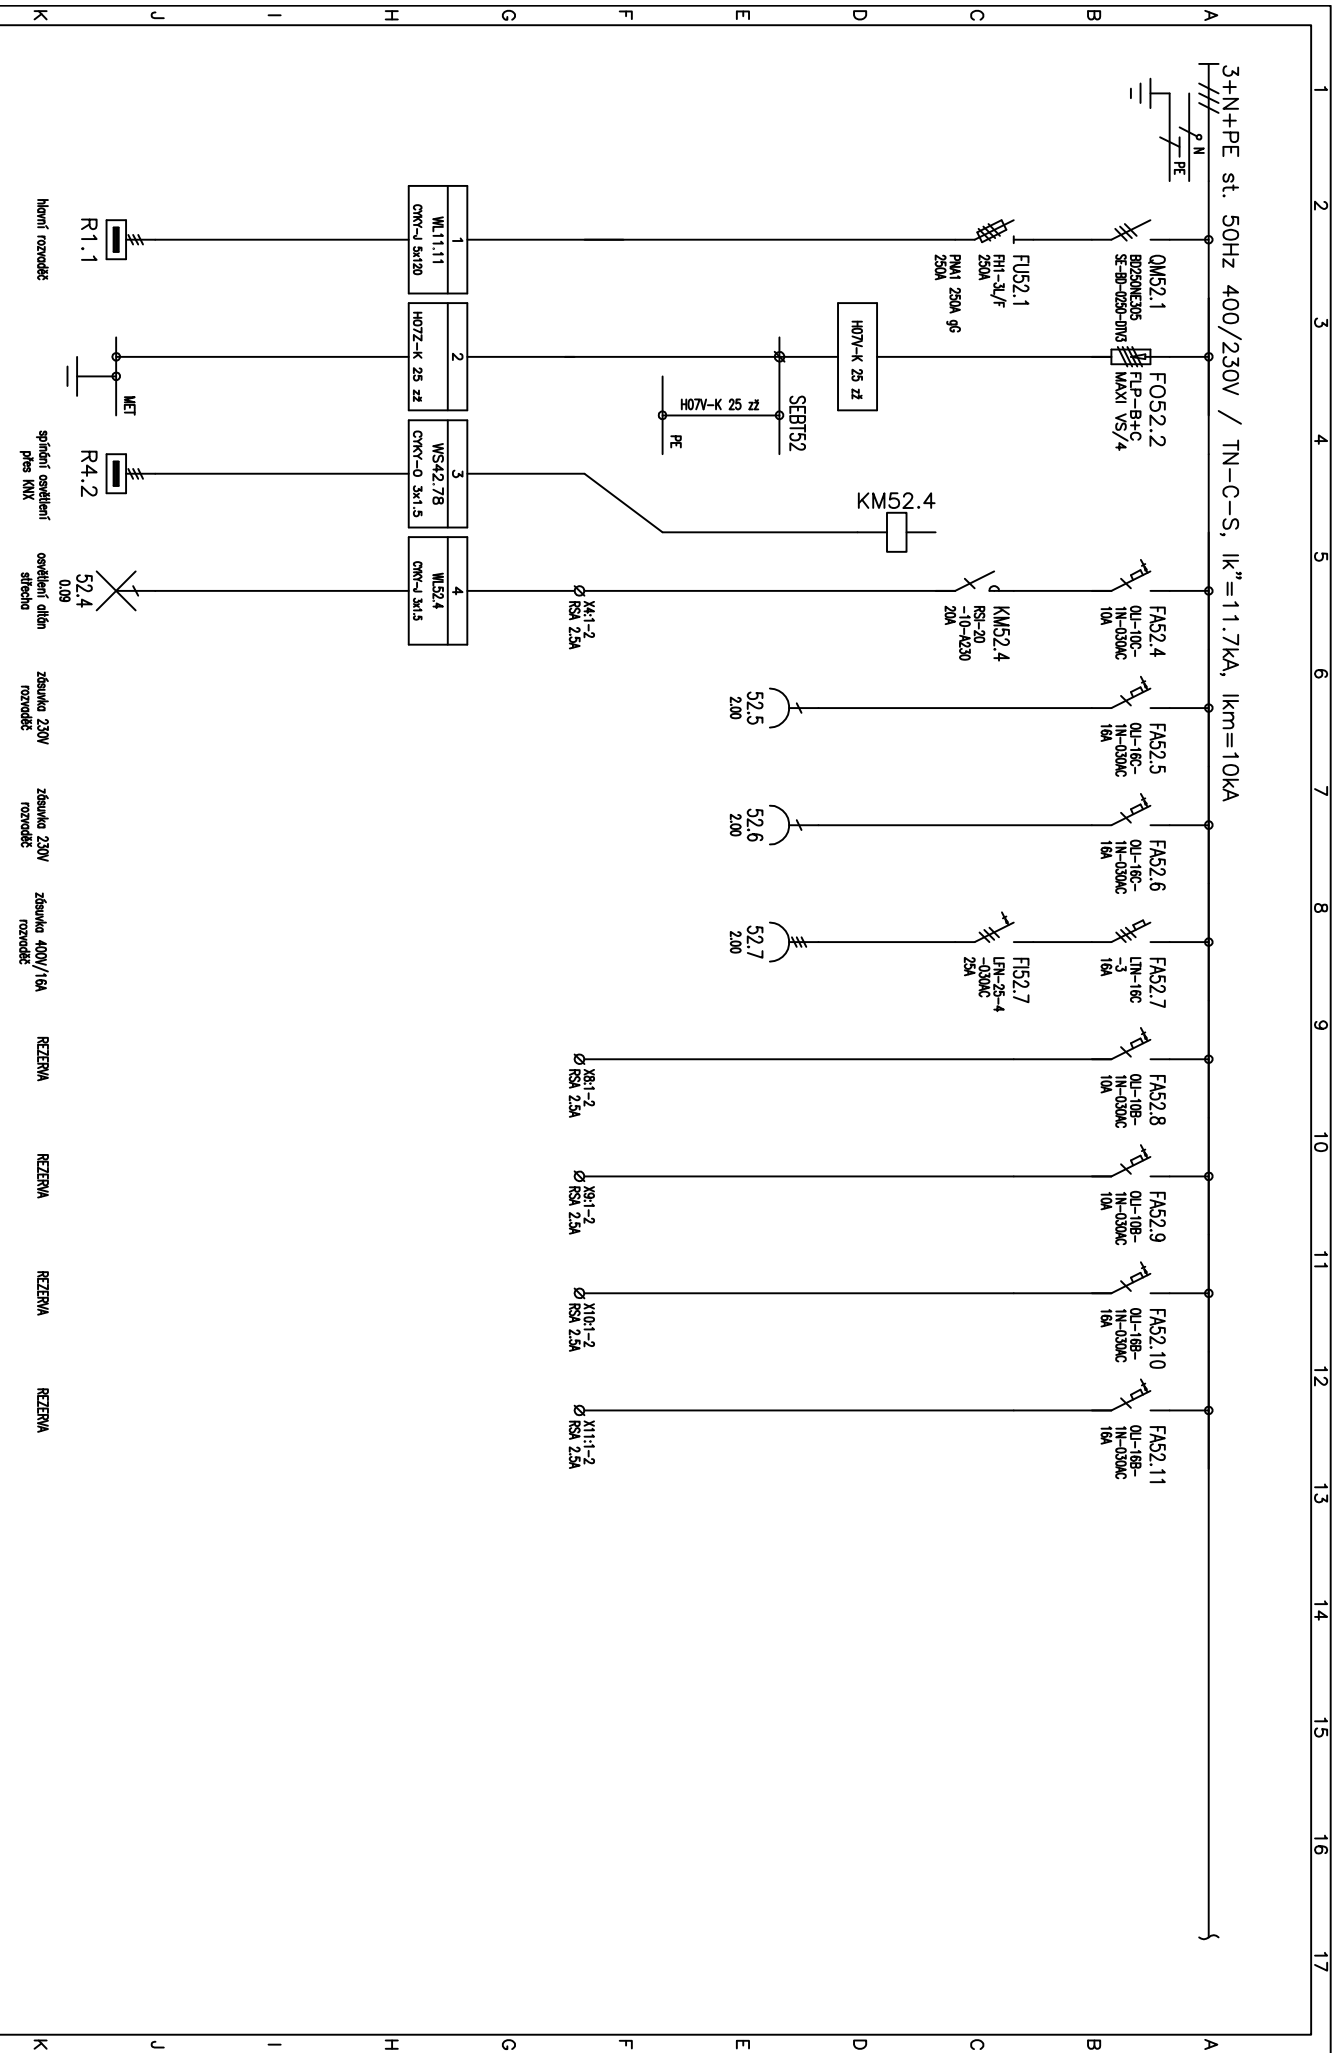

Vypracoval: Radek Vyrobil: <i>Radek</i>	AKCE: OLOMOUČ, Trída 17, Listopadu 1131/8a	Investor: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI	Výkres číslo: DPS_S001_SIL_306_RVZT_00	Listů: 4
Datum: 28.04.2021	VEDECKOTECHNICKÝ PARK UPOL, BLOK D – I. ETAPA	Obsah: SCHÉMA ROZVADEČE R-VZT		List: 2
Zak. číslo: 20008	SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA			

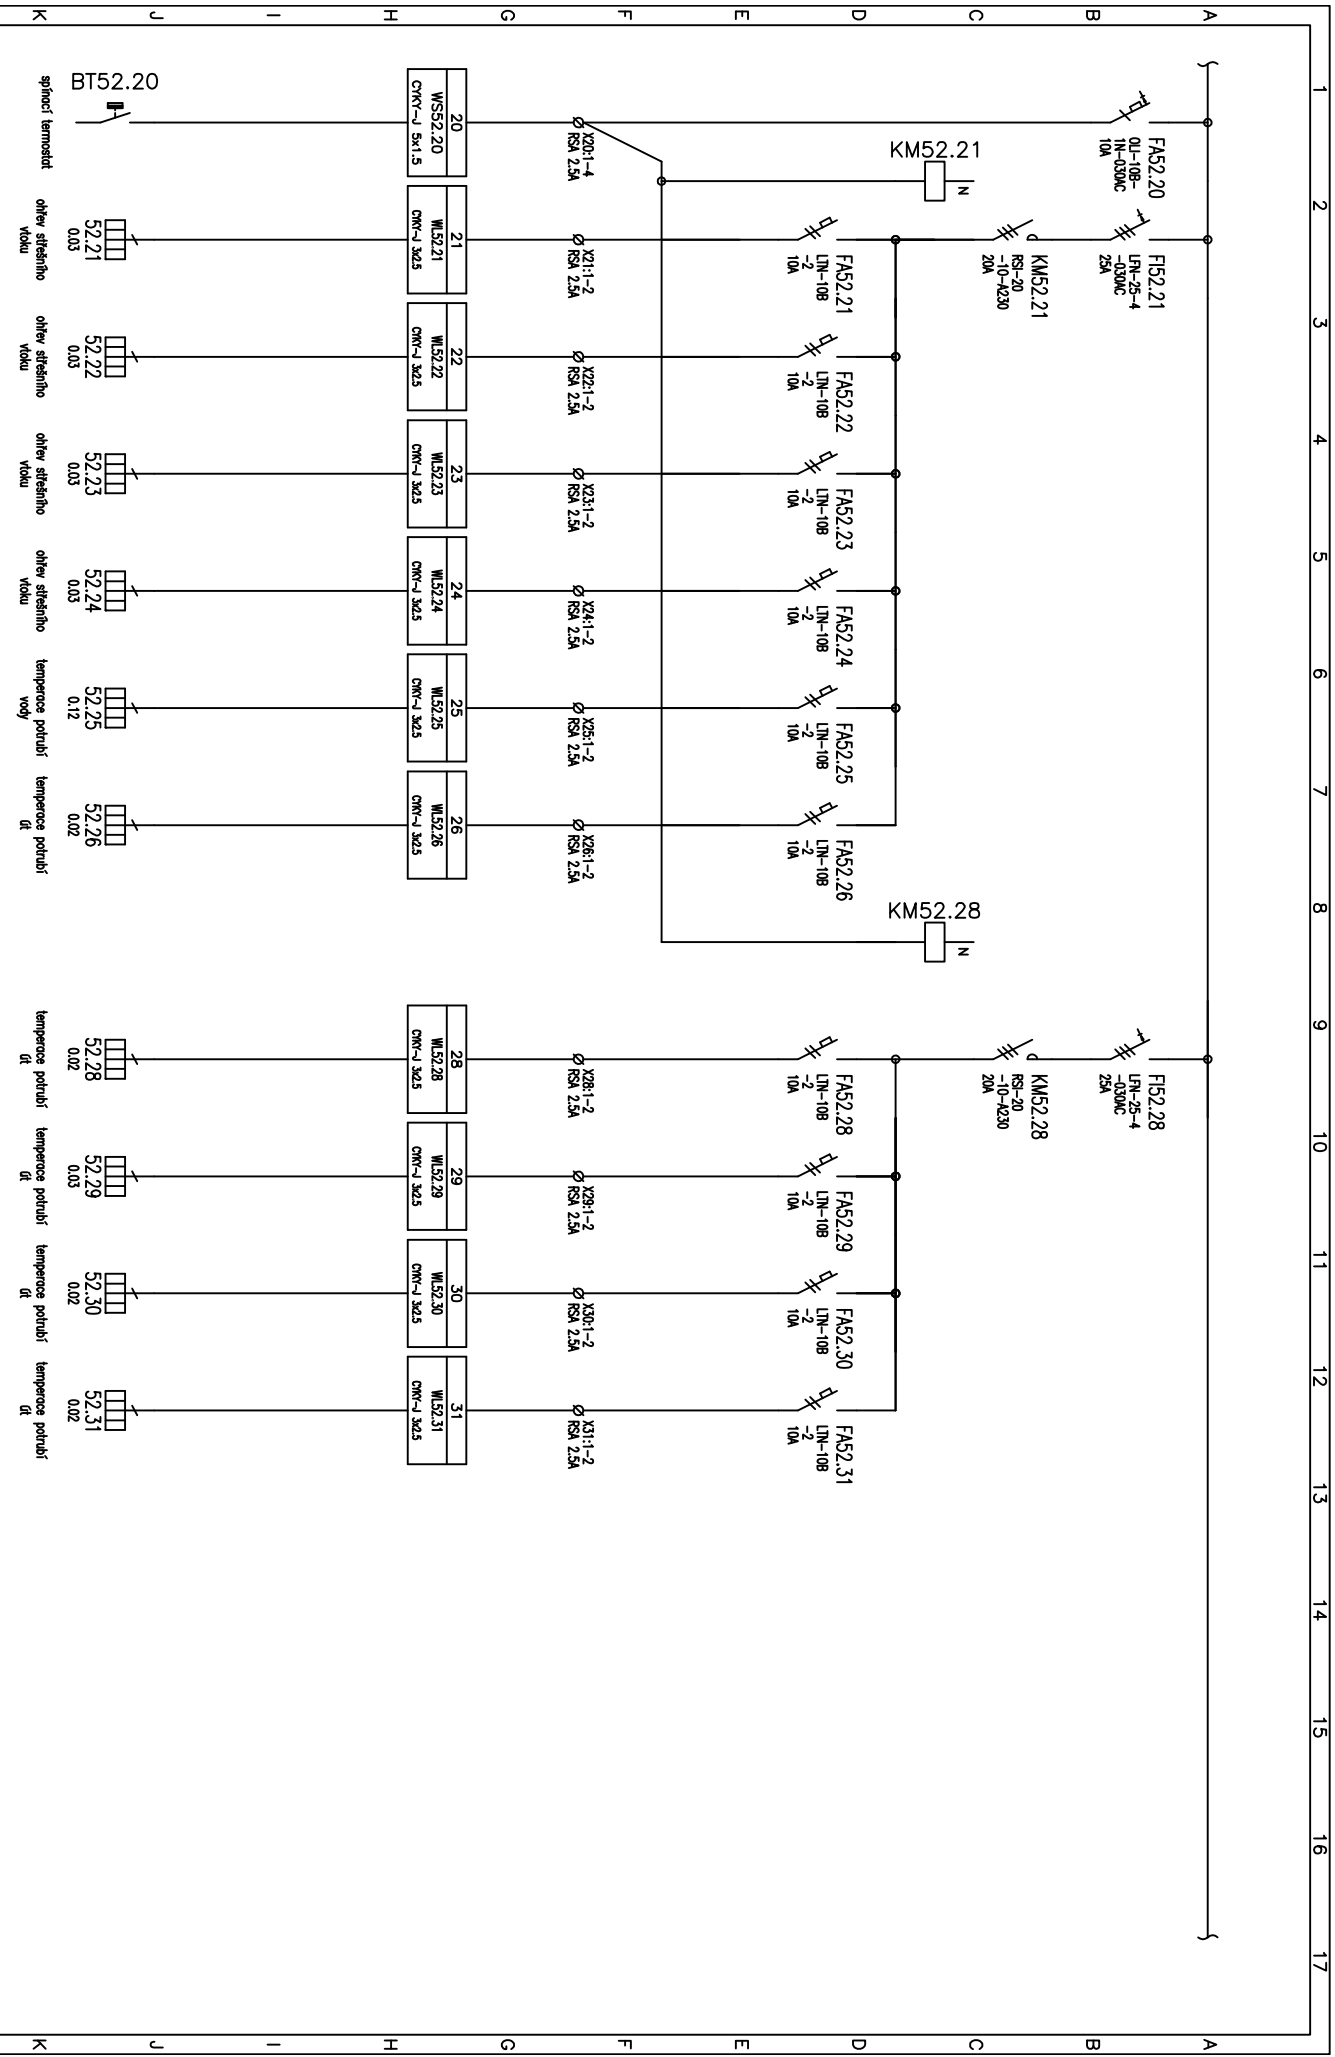

Výpracovki: Radek Vyrobai		AKCE: OLOMOU, Trída 17, Listopadu 1131/8a		Investor: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI		Výkres číslo:		Listů: 4	
Datum : 28.04.2021		VEDECKOTECHNICKÝ PARK UPOL, BLOK D – I. ETAPA		Obsah:		DPS_S001_SIL_306_RVZT_00		List: 3	
Zak. číslo: 20008		SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA		SCHÉMA ROZVADĚČE R-VZT					

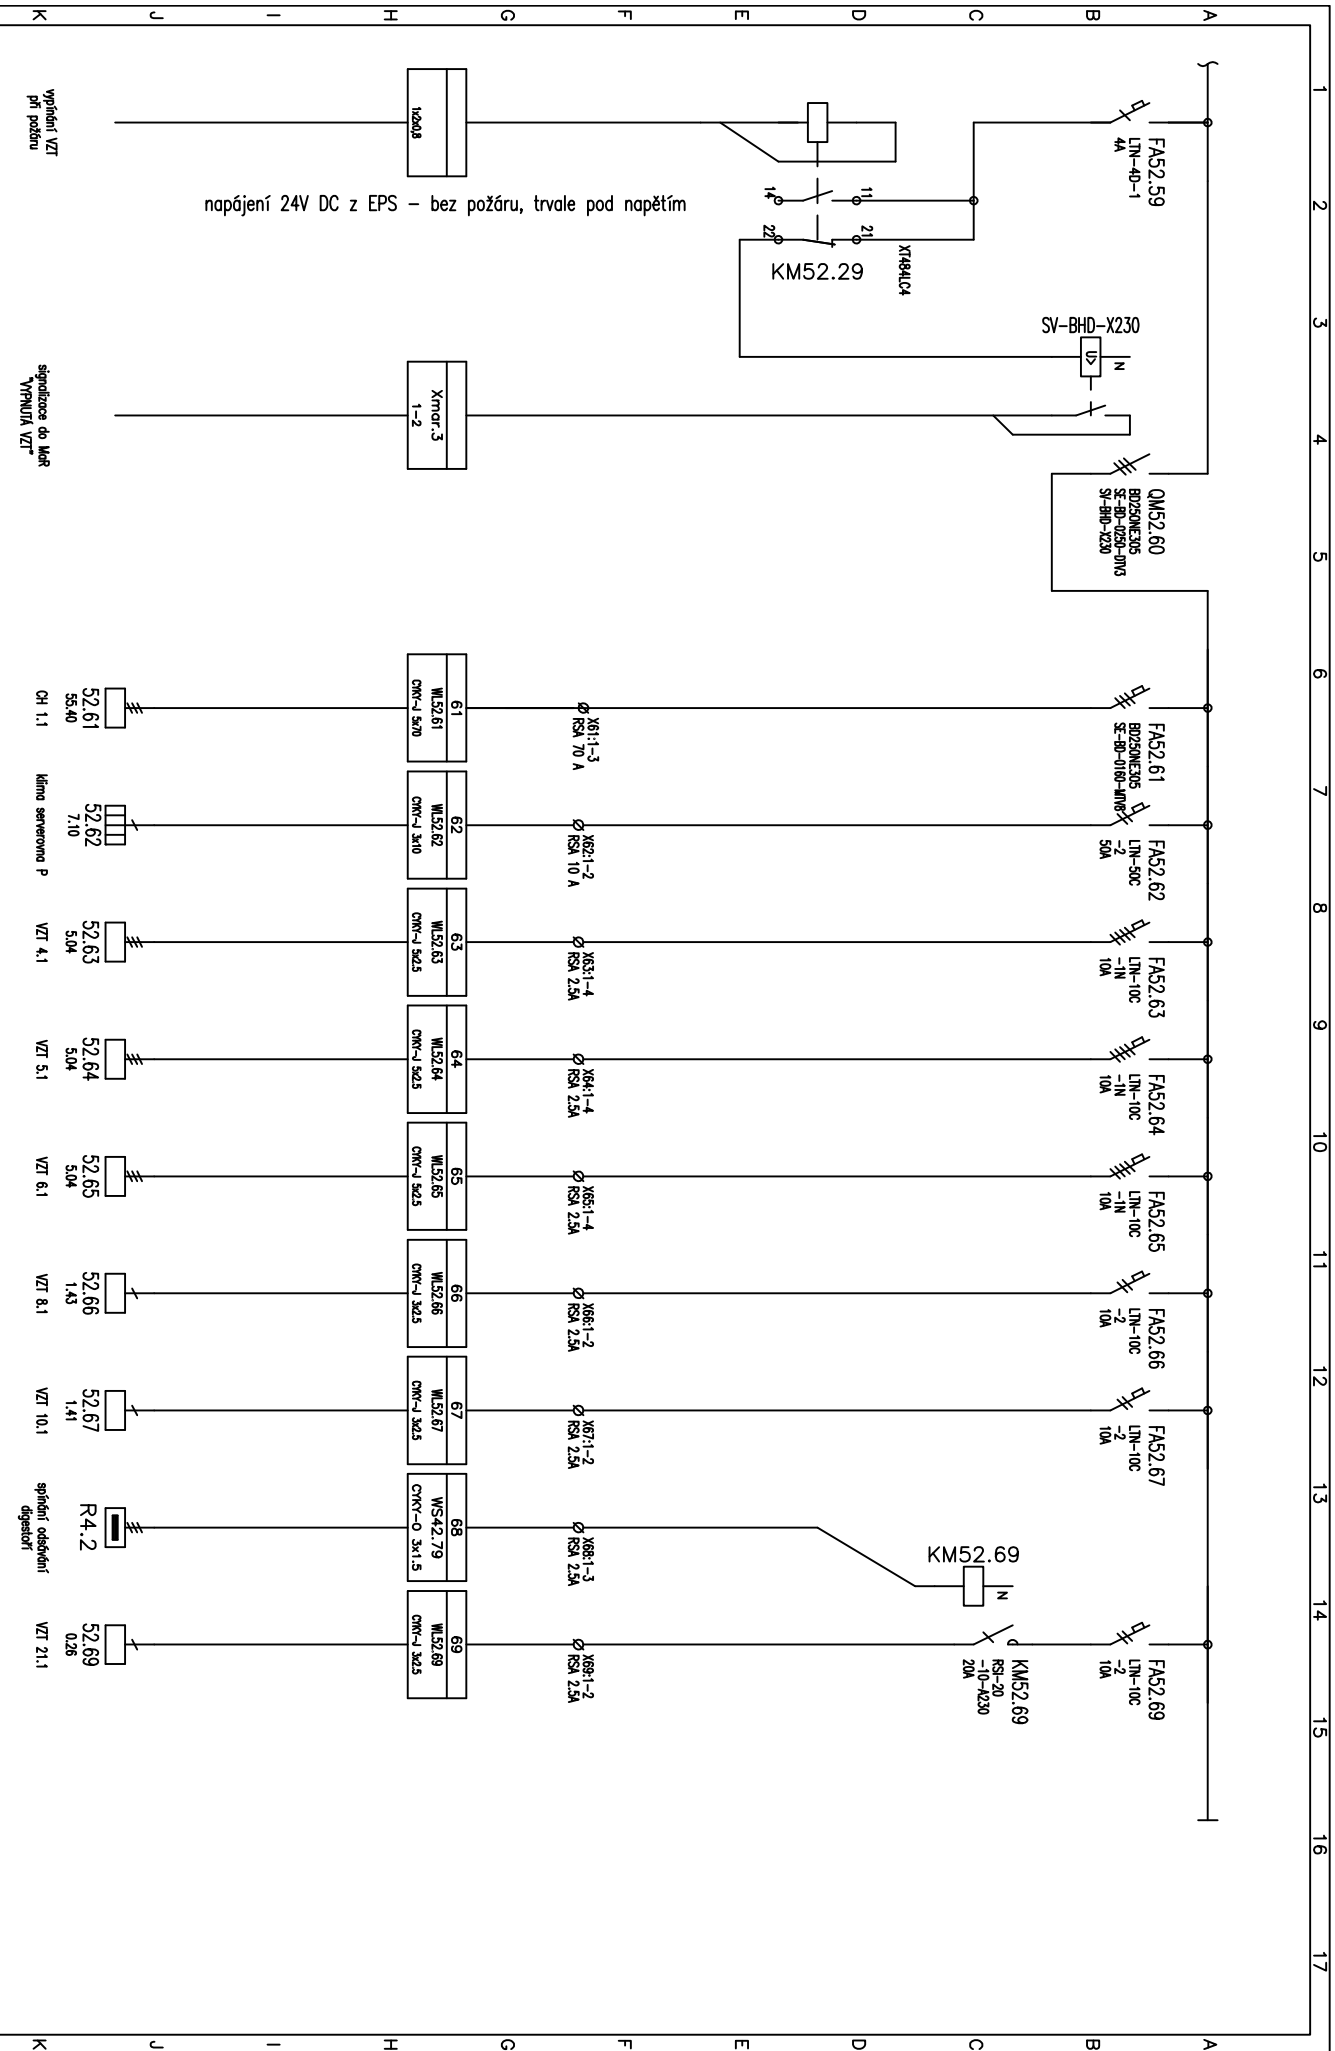

Vypracoval: Radek Vyrobil: <i>Radk. Vrbil</i>	AKCE: OLOMOUČ, Tráta 17, Listopadu 1131/8a	Investor: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI	Výkres číslo: DPS_S001_SIL_306_RVZT_00	Listů: 4
Datum: 28.04.2021	VEDECKOTECHNICKÝ PARK UPOL, BLOK D – I. ETAPA	Obsah: SCHÉMA ROZVADĚČE R-VZT		List: 4
Zak. číslo: 20008	SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA			