


STŘECHA

4.NP

3.NP

2.NP

1.NP

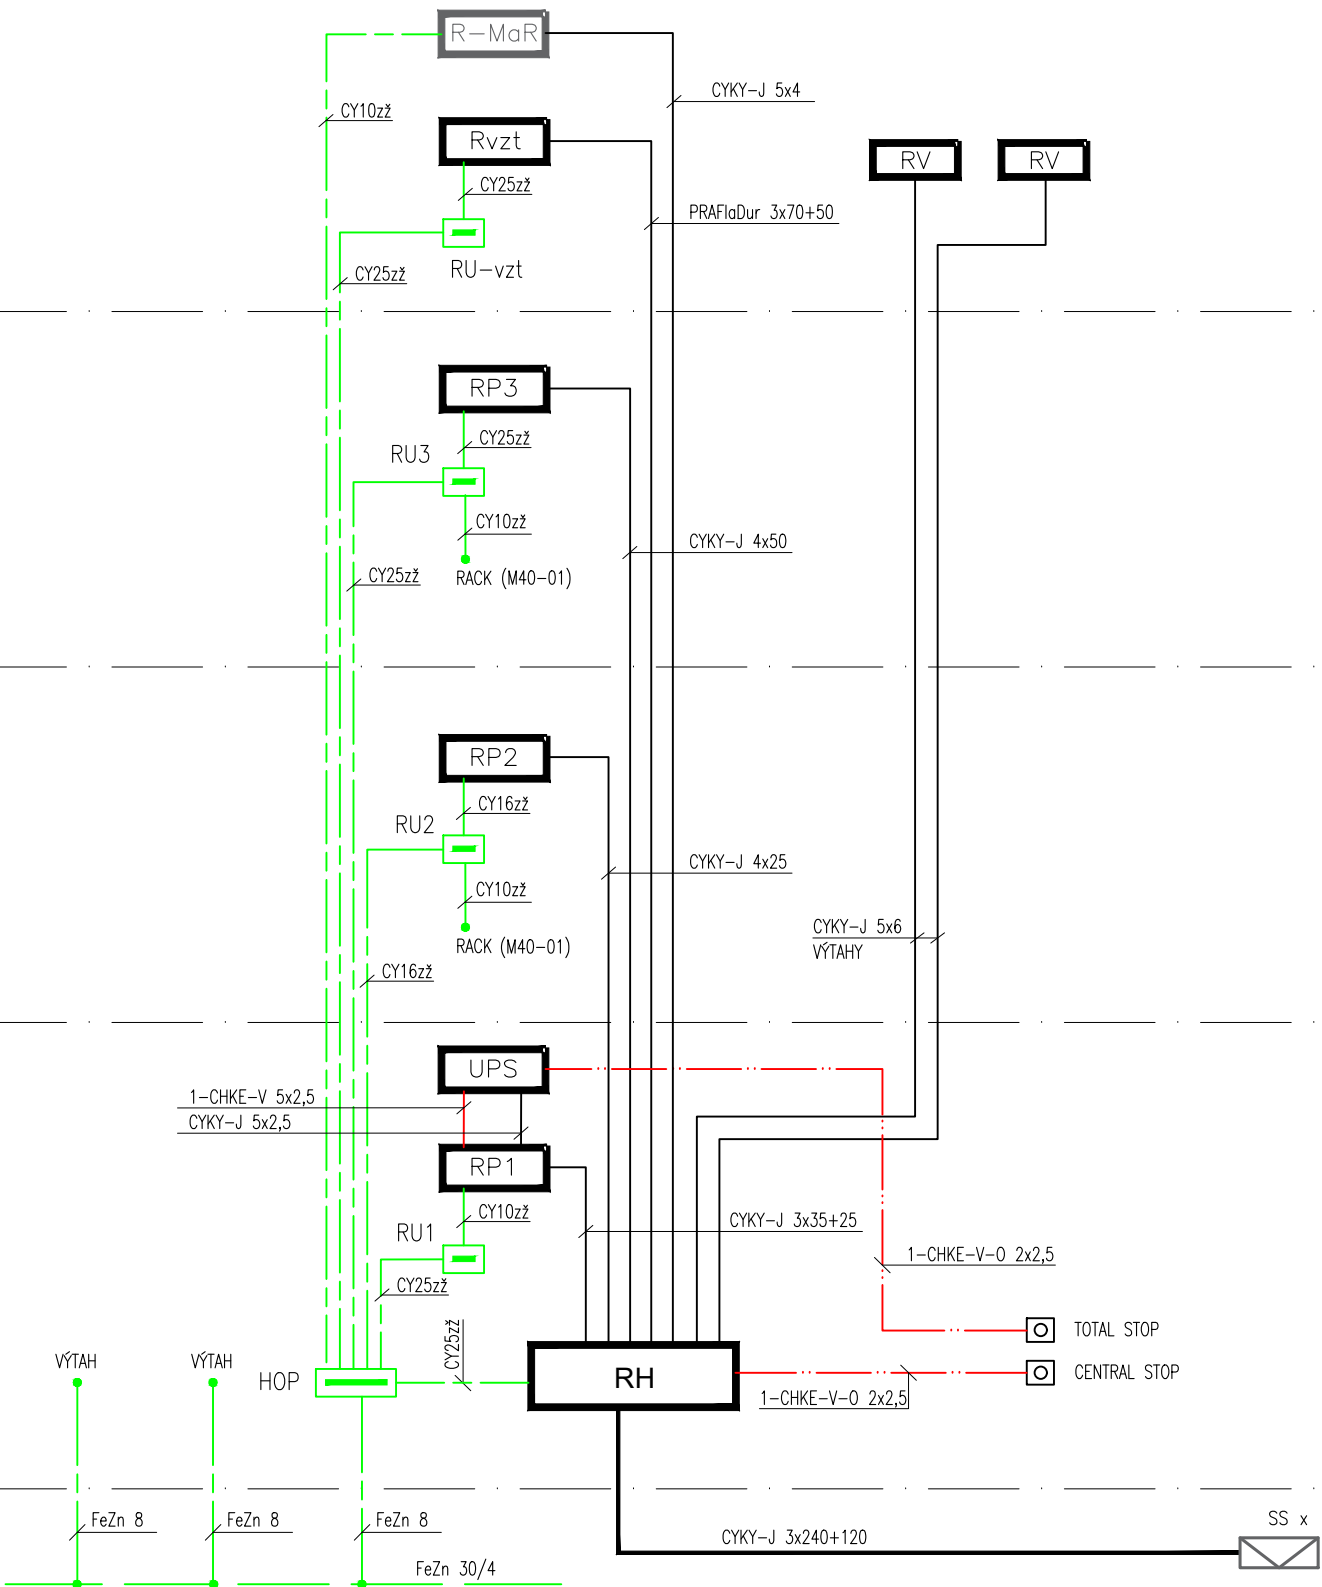

SOUSTAVA : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN-C
3x400/230V; 50Hz; AC; TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000-4-41 ed.3:
NORMÁLNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ;
DOPLŇENÝ STUPEŇ : OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PRODOVÝM CHRÁNIČEM 30mA

DATUM	VYPRACOVAL	POPIS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE
-------	------------	---------------------	-----------

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
±0,000=262,550m n. m.

Název a stupeň projektu		Archiv UP v Olomouci	
		-	
		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Datum zpracování projektu:	10/2019	Kat. území:	Neředín
		Zakázkové číslo GP:	8-019/116/04

Generální projektant	Architekt projektu
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.	Ing. ARCH. JAROSLAV ŠTĚPÁN
Tylova 1136/4; 772 00; Olomouc	
tel.: 585 206 060; fax: 585 227 166	
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com	Manažer projektu
IČ: 258 49 280	Ing. FRANTIŠEK BABICA
	Hlavní inženýr projektu
	Ing. PETR ZACHRDLE

Zodpovědný projektant	Autorizace	Zpracovatel části projektu	
VLADIMÍR POKORNÝ		ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.	
Vypracoval		Tylova 1136/4; 772 00; Olomouc	
VLADIMÍR POKORNÝ		tel.: 585 206 060; fax: 585 227 166	
Objekt/Soubor		e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com	
SO01 ARCHIV		IČ: 258 49 280	
		Zakázkové číslo: 8-019/116/04	
Část dokumentace		Formát:	2xA4
Technika prostředí staveb		Měřítko:	--
Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Datum 1. vydání:	20.12.2019
Název přílohy		Kód části	Paré
SCHEMA SPOJENÍ		D.1.1.4.4	
		Číslo přílohy	
		302	

Stupeň	DPS	Objekt	SO01	Část	SIL	Číslo přílohy	302	Příloha	SSP	Revize	00
--------	-----	--------	------	------	-----	---------------	-----	---------	-----	--------	----