

Stavba - akce	Obsah výkresu	Investor	Datum	Číslo zakázky	Číslo listu
Rekonstrukce zdroje tepla v objektu VŠK E. Rošického v Olomouci	Rozvaděč DT1	Univerzita Palackého v Olomouci Šmeralova 12, 771 11 Olomouc	10/2020	2210320	1

L1, L2, L3, PE, N, ~, 50Hz, 400/230V, TN-C-S

F04
2C/1
2A

PK2

F05
2C/1
2A

PK3

F06
2C/1
2A

PK4

F07
1C/1
1A

PK5

KA2/1

KA3/1

KA4/1

KA5/1

N

PE

X1:

3

3

4

5

PG11

PG11

PG11

PG11

CYKY 3Cx1,5

WL4

CYKY 3Cx1,5

WL5

CYKY 3Cx1,5

WL6

CYKY 3Cx1,5

WL7

Čerpadlo

vytápění byt

ALPHA 2 25-40 0,18A

M2

Čerpadlo

vytápění východ

Magna 3 25-60 0,75A

M3

Čerpadlo (N7)

nabíjení

Magna1 32-100 N 0,74A

M4

Čerpadlo (C7)

cirkulace

Magna1 25-80 N 0,74A

M5

Stavba - akce

Rekonstrukce zdroje tepla v objektu
VŠK E. Rošického v Olomouci

Obsah výkresu

Rozvaděč DT1

Investor

Univerzita Palackého v Olomouci
Šmeralova 12, 771 11 Olomouc

Datum


10/2020

Číslo zakázky

2210320

Číslo listu


2

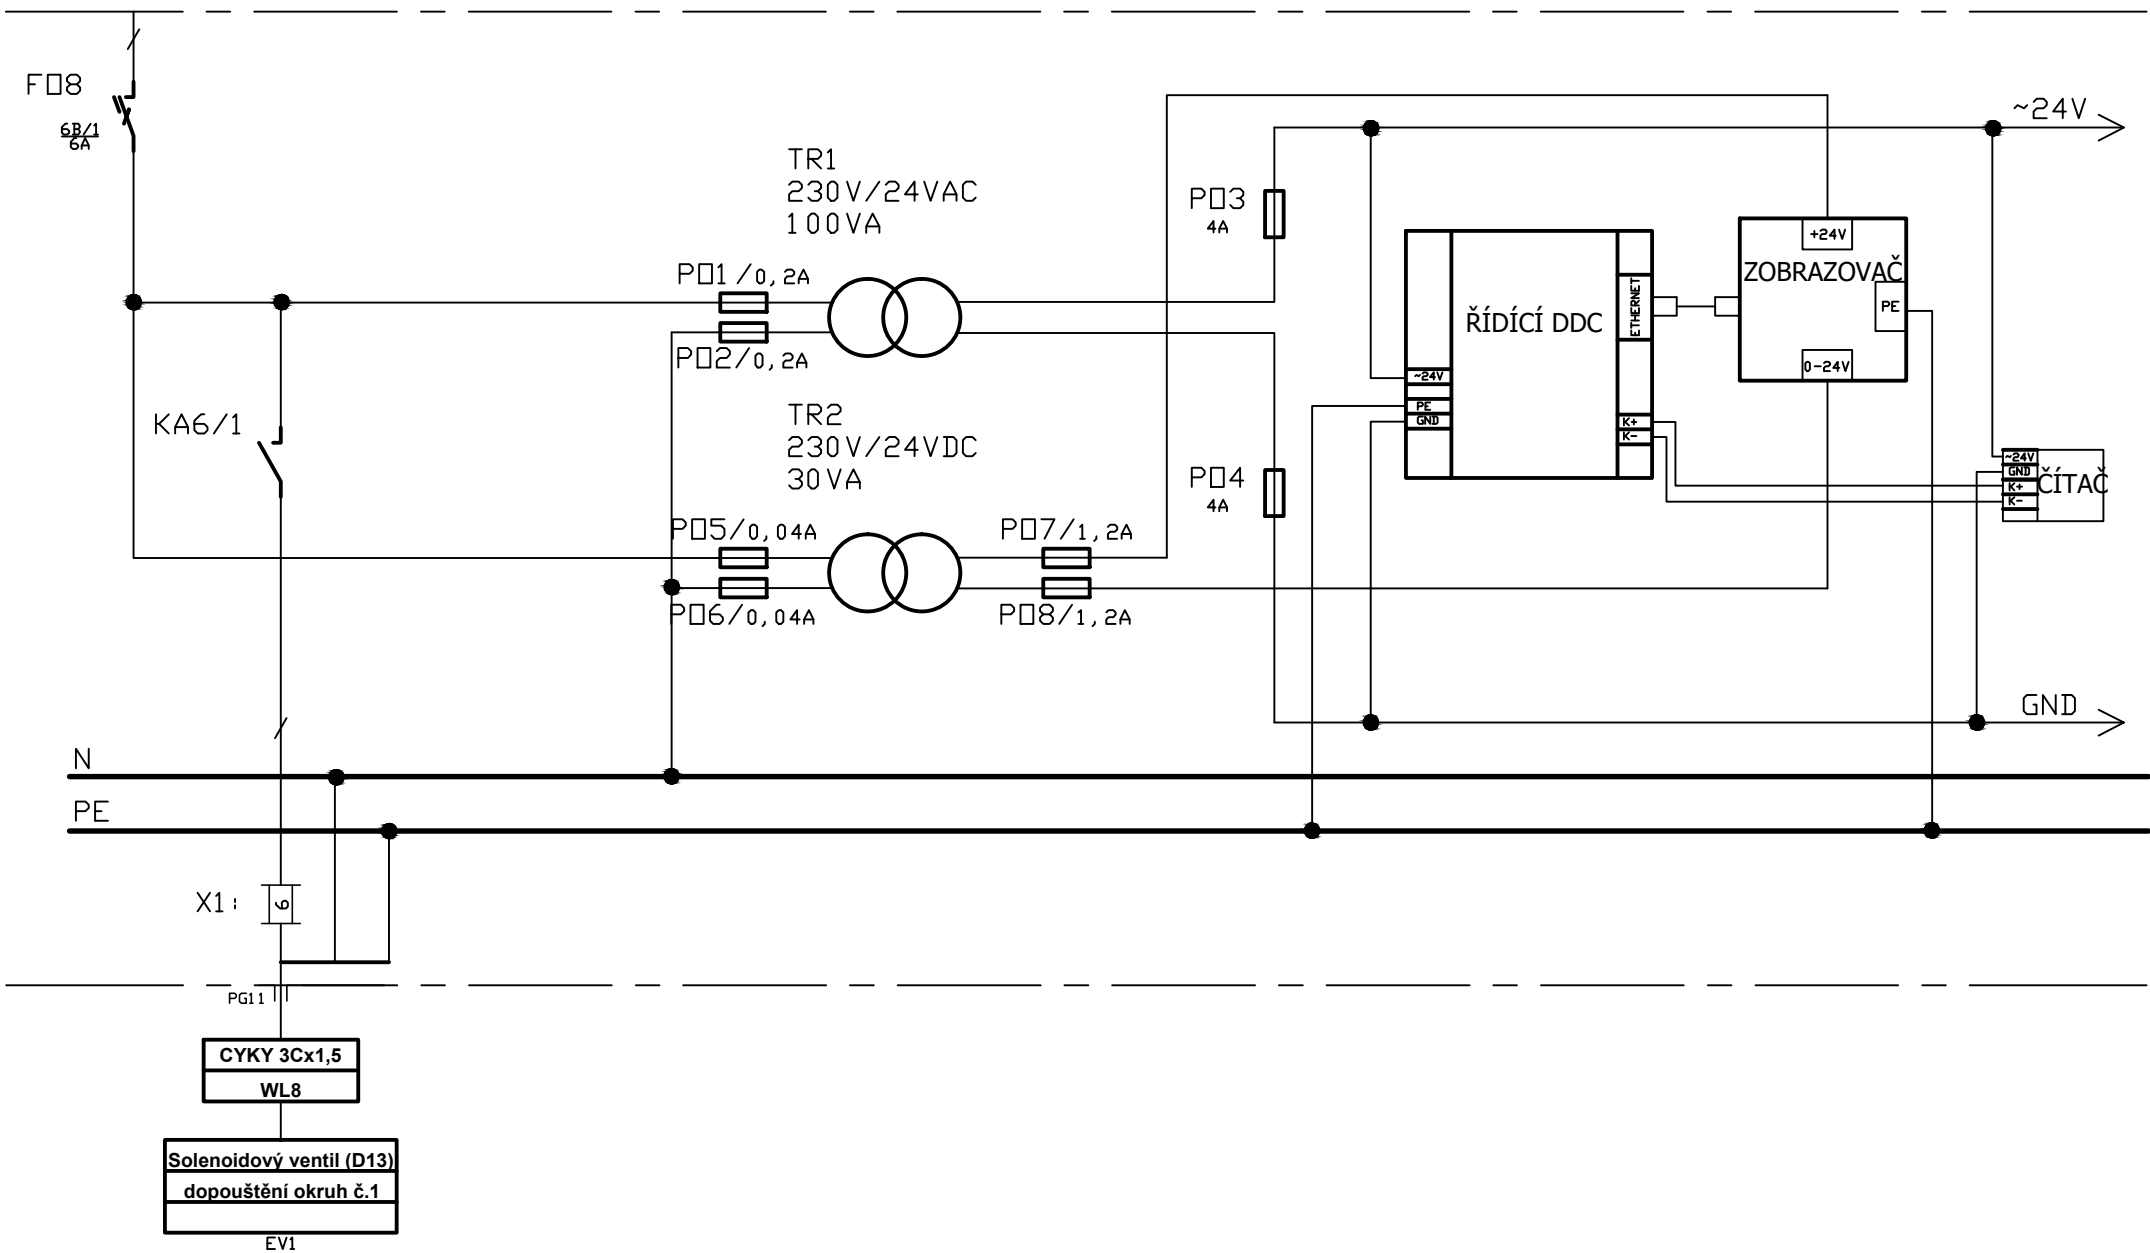

Stavba - akce	Obsah výkresu	Investor	Datum	Číslo zakázky	Číslo listu
Rekonstrukce zdroje tepla v objektu VŠK E. Rošického v Olomouci	Rozvaděč DT1	Univerzita Palackého v Olomouci Šmeralova 12, 771 11 Olomouc	10/2020	2210320	3

ŘÍDÍCÍ DDC STANICE


AI

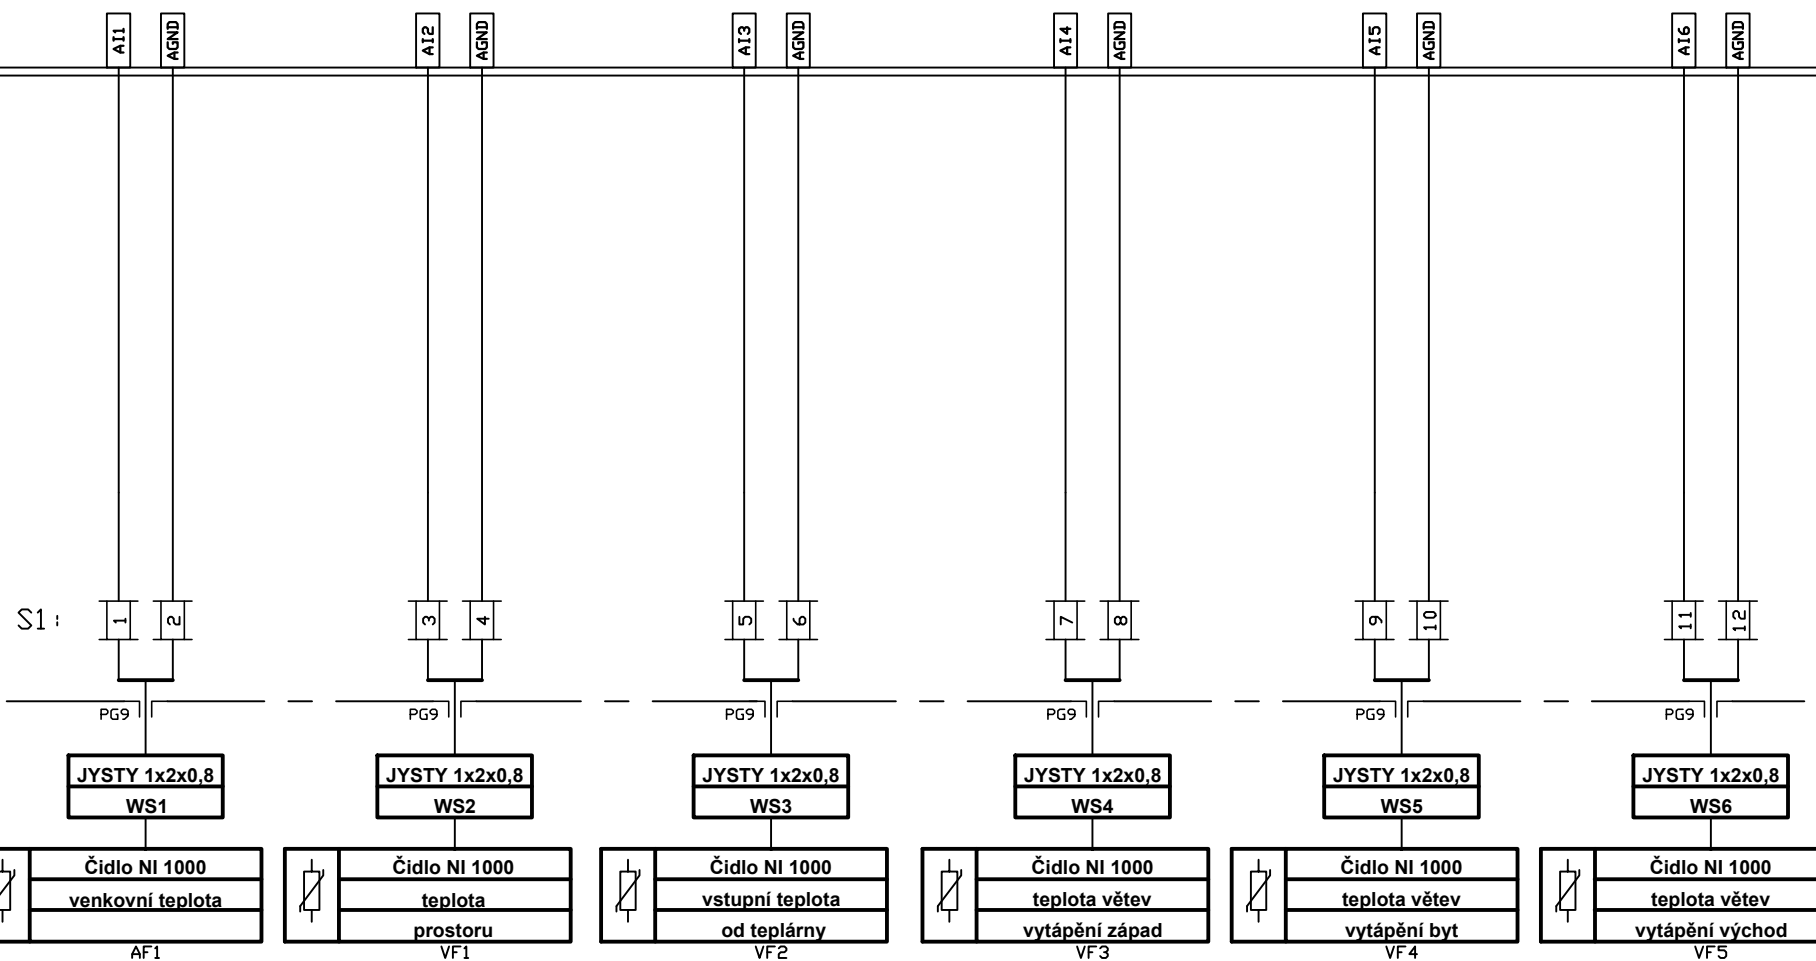

	Stavba - akce	Obsah výkresu	Investor	Datum	Číslo zakázky	Číslo listu
	Rekonstrukce zdroje tepla v objektu VŠK E. Rošického v Olomouci	Rozvaděč DT1	Univerzita Palackého v Olomouci Šmeralova 12, 771 11 Olomouc	10/2020	2210320	4

ŘÍDÍCÍ DDC STANICE

AI

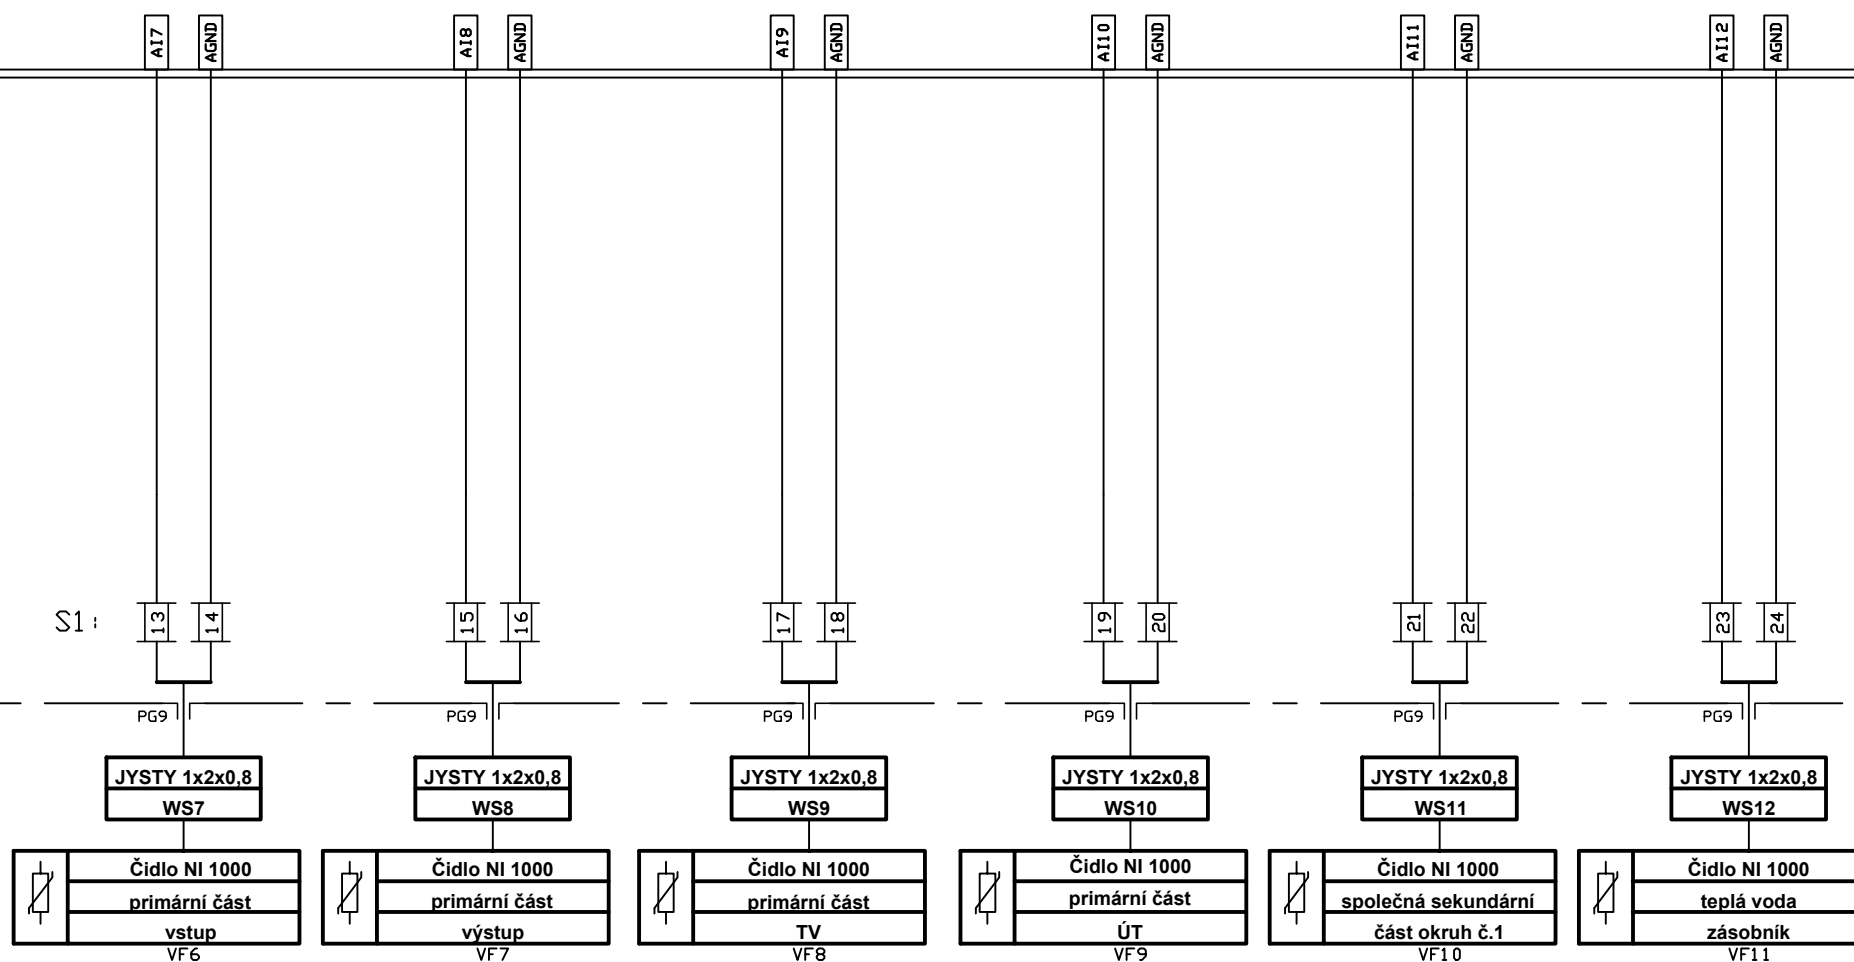

Stavba - akce

Rekonstrukce zdroje tepla v objektu
VŠK E. Rošického v Olomouci

Obsah výkresu

Rozvaděč DT1

Investor

Univerzita Palackého v Olomouci
Šmeralova 12, 771 11 Olomouc

Datum

10/2020

Číslo zakázky


2210320

Číslo listu

5

ŘÍDÍCÍ DDC STANICE

AI

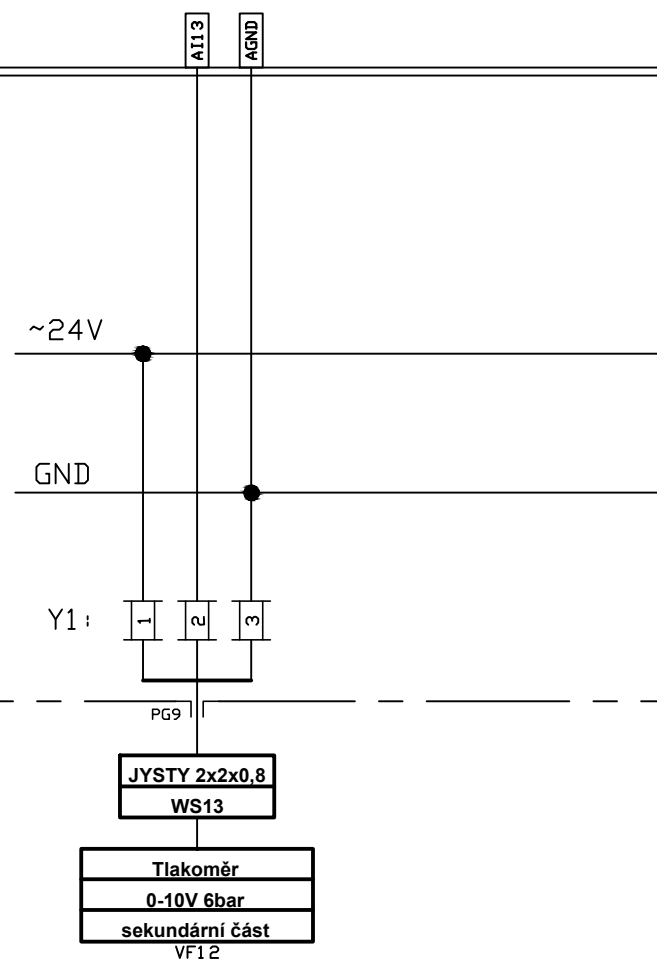

Stavba - akce

Rekonstrukce zdroje tepla v objektu
VŠK E. Rošického v Olomouci

Obsah výkresu

Rozvaděč DT1

Investor

Univerzita Palackého v Olomouci
Šmeralova 12, 771 11 Olomouc

Datum

10/2020

Číslo zakázky


2210320

Číslo listu

6

ŘÍDÍCÍ DDC STANICE

DO

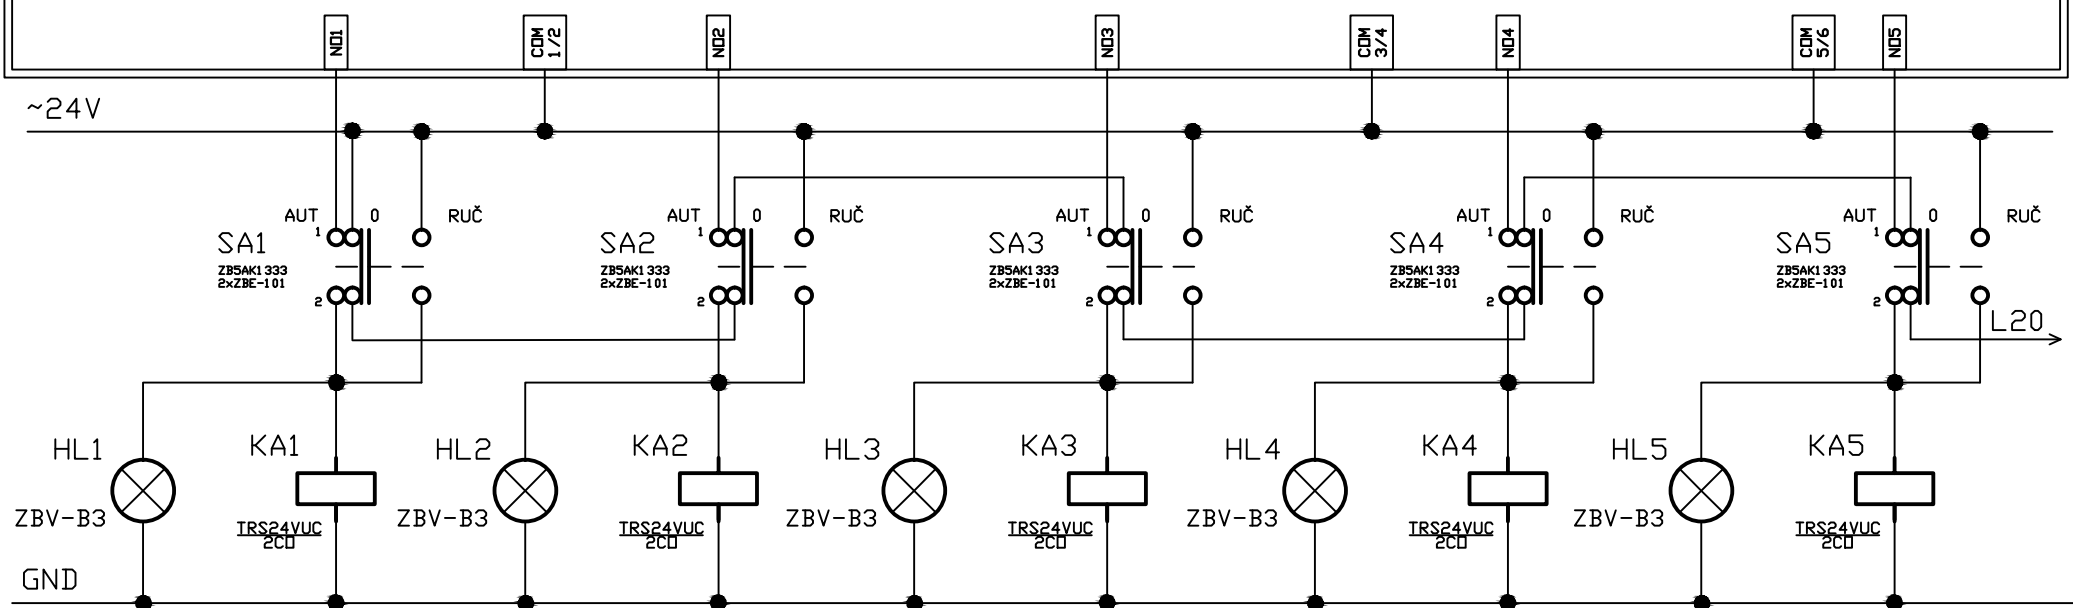

Čerpadlo
vytápění
západ

Čerpadlo
vytápění
byt

Čerpadlo
vytápění
východ


Čerpadlo (N7)
nabíjení
Magna1 32-100 N 0,74A

Čerpadlo (C7)
cirkulace
Magna1 25-80 N 0,74A

Stavba - akce	Obsah výkresu	Investor	Datum	Číslo zakázky	Číslo listu
Rekonstrukce zdroje tepla v objektu VŠK E. Rošického v Olomouci	Rozvaděč DT1	Univerzita Palackého v Olomouci Šmeralova 12, 771 11 Olomouc	10/2020	2210320	7

ŘÍDÍCÍ DDC STANICE

DO

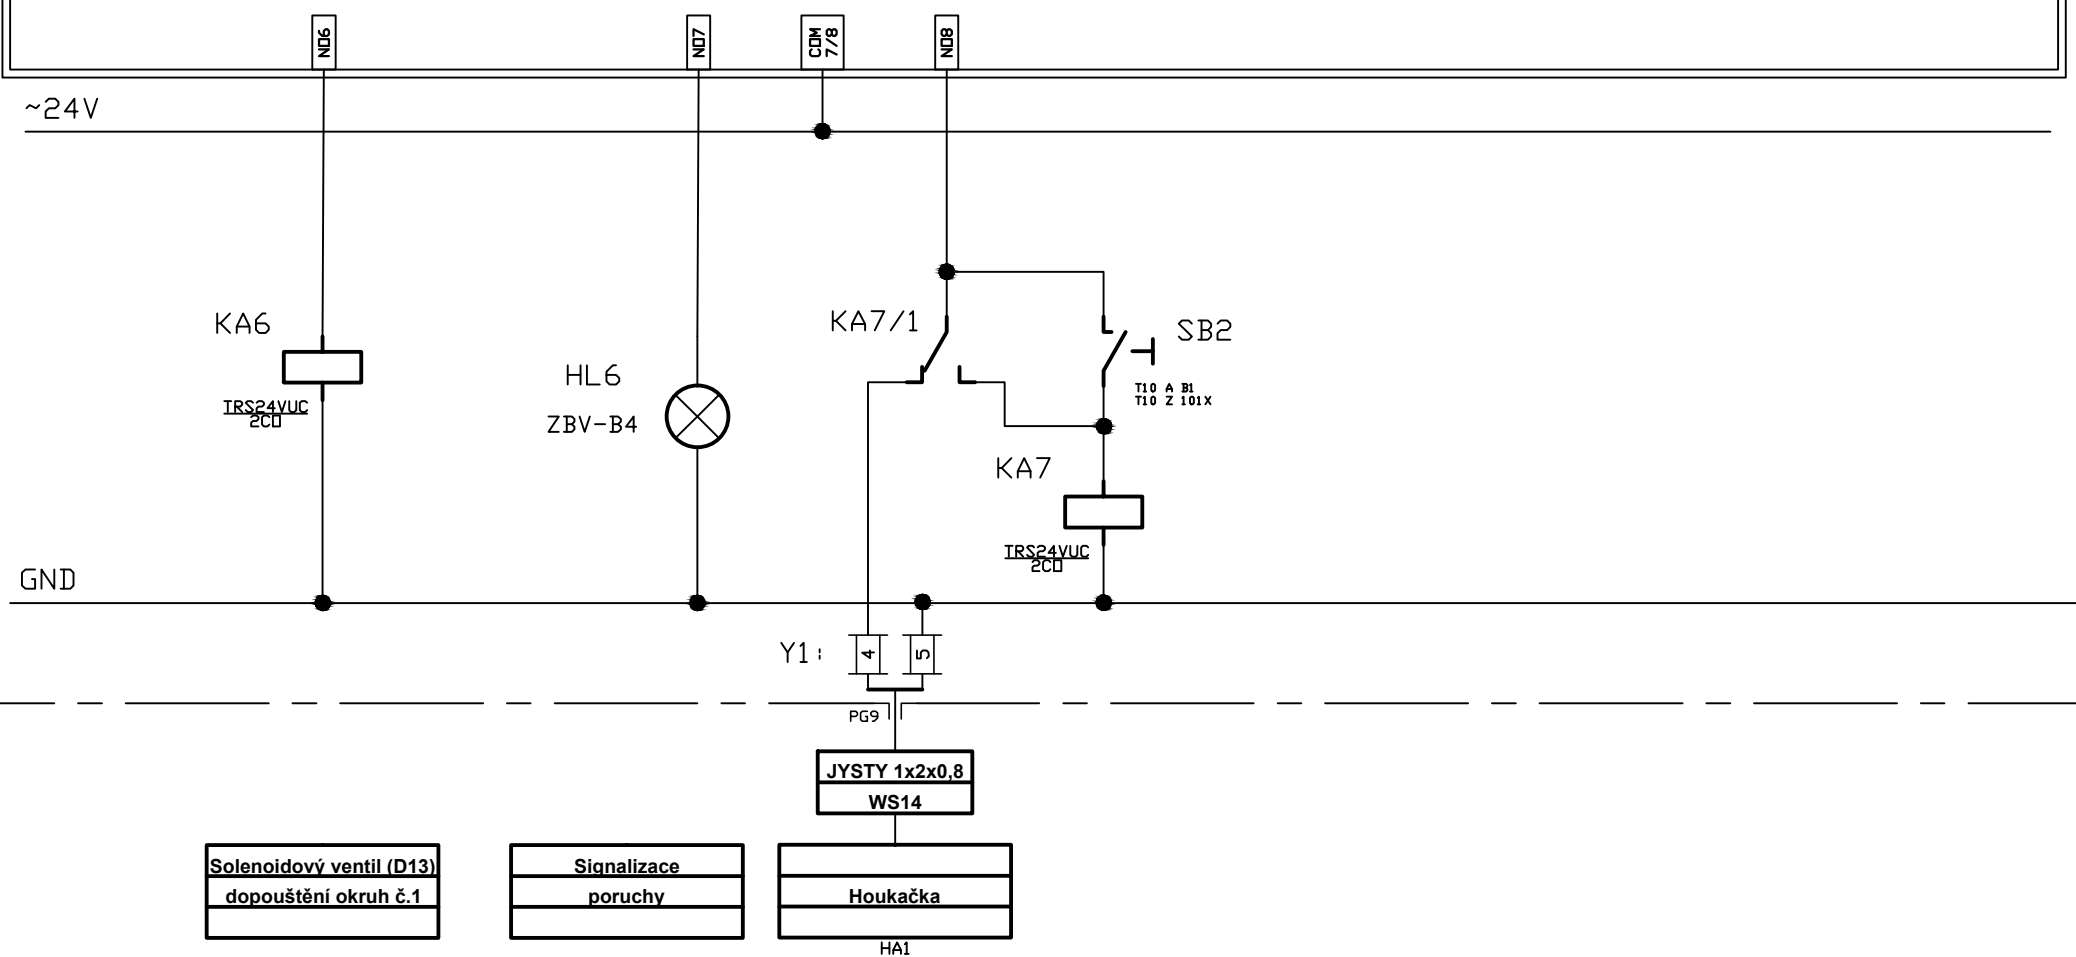

Stavba - akce

Obsah výkresu

Investor

Datum

Číslo zakázky

Číslo listu

Rekonstrukce zdroje tepla v objektu
VŠK E. Rošického v Olomouci

Rozvaděč DT1

Univerzita Palackého v Olomouci
Šmeralova 12, 771 11 Olomouc


10/2020

2210320

8

ŘÍDÍCÍ DDC STANICE

DI

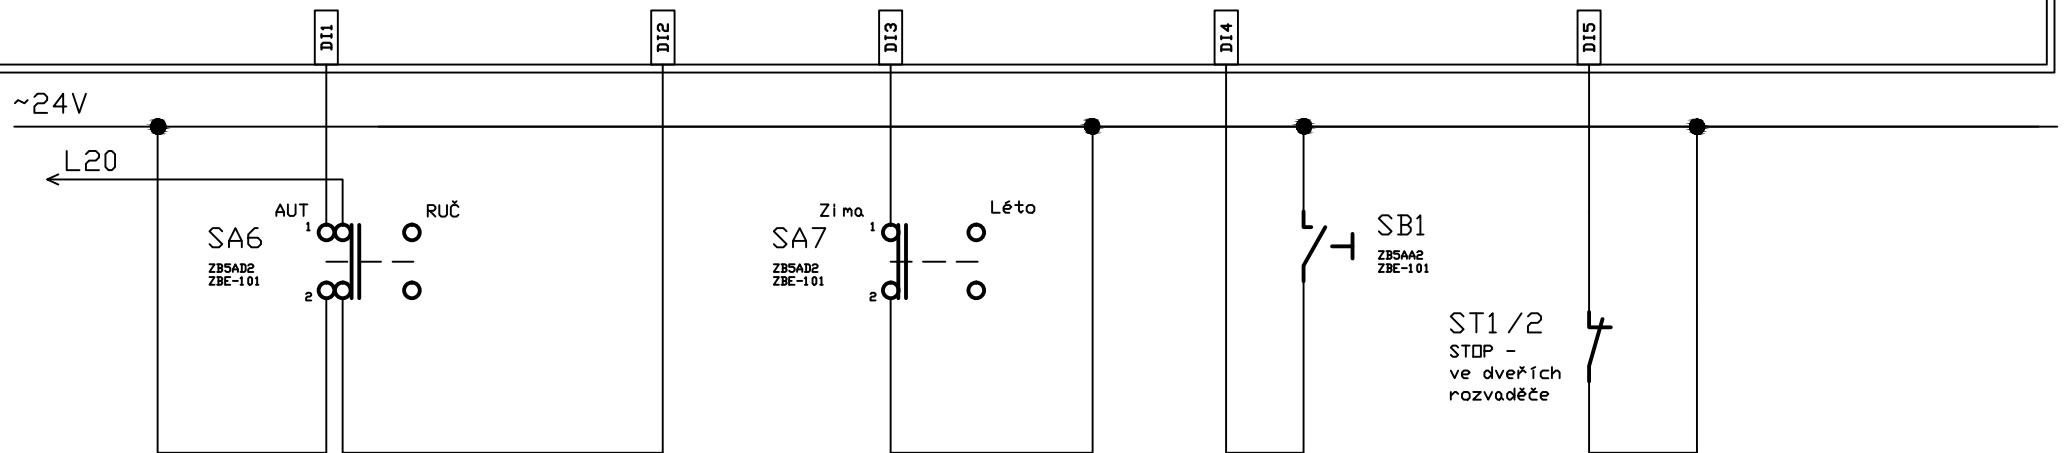

Ovládání
AUT-RUČ

Přepínače v
poloze AUT

Ovládání
Zima - Léto


Deblok
poruchy

Centrál stop

Stavba - akce	Obsah výkresu	Investor	Datum	Číslo zakázky	Číslo listu
Rekonstrukce zdroje tepla v objektu VŠK E. Rošického v Olomouci	Rozvaděč DT1	Univerzita Palackého v Olomouci Šmeralova 12, 771 11 Olomouc	10/2020	2210320	9

ŘÍDÍCÍ DDC STANICE

DI

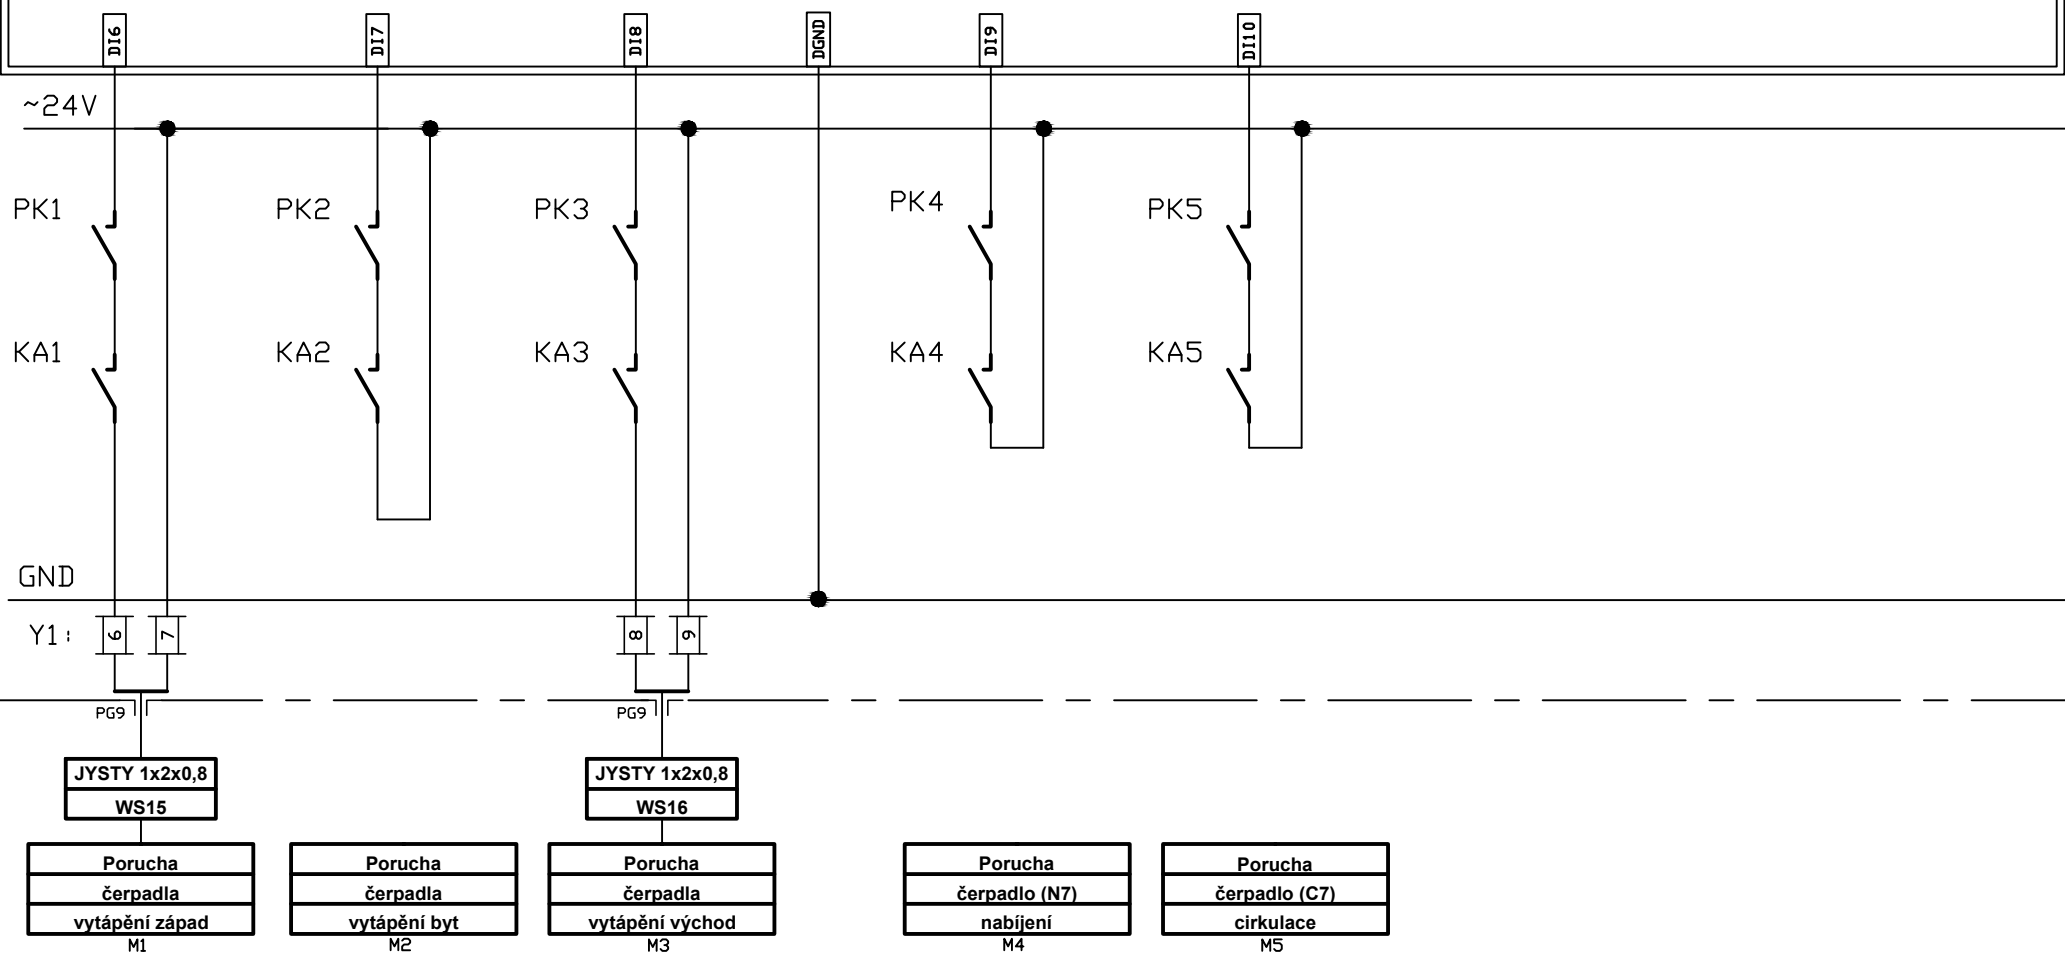

Stavba - akce

Rekonstrukce zdroje tepla v objektu
VŠK E. Rošického v Olomouci

Obsah výkresu

Rozvaděč DT1

Investor

Univerzita Palackého v Olomouci
Šmeralova 12, 771 11 Olomouc

Datum

10/2020

Číslo zakázky


2210320

Číslo listu

10


ŘÍDÍCÍ DDC STANICE

DI

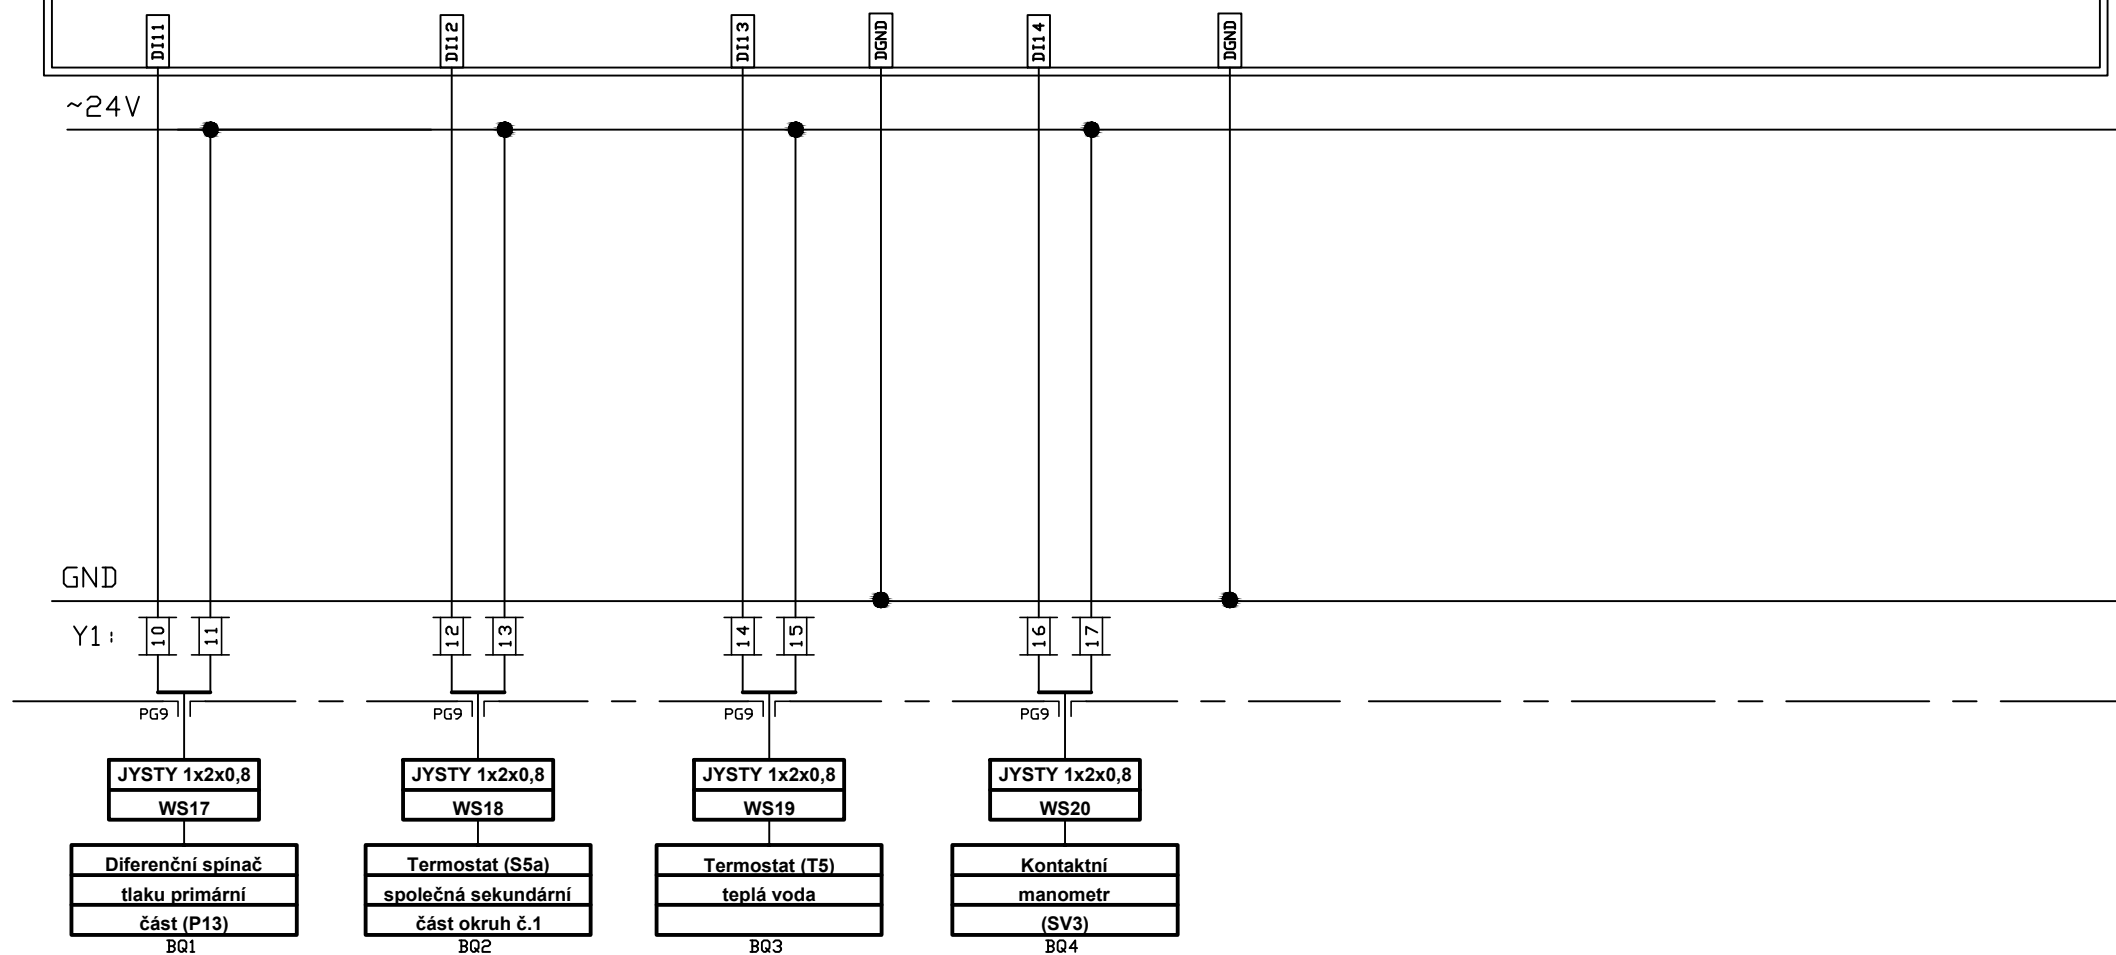

	Stavba - akce	Obsah výkresu	Investor	Datum	Číslo zakázky	Číslo listu
	Rekonstrukce zdroje tepla v objektu VŠK E. Rošického v Olomouci	Rozvaděč DT1	Univerzita Palackého v Olomouci Šmeralova 12, 771 11 Olomouc	10/2020	2210320	11


ČÍTAČ

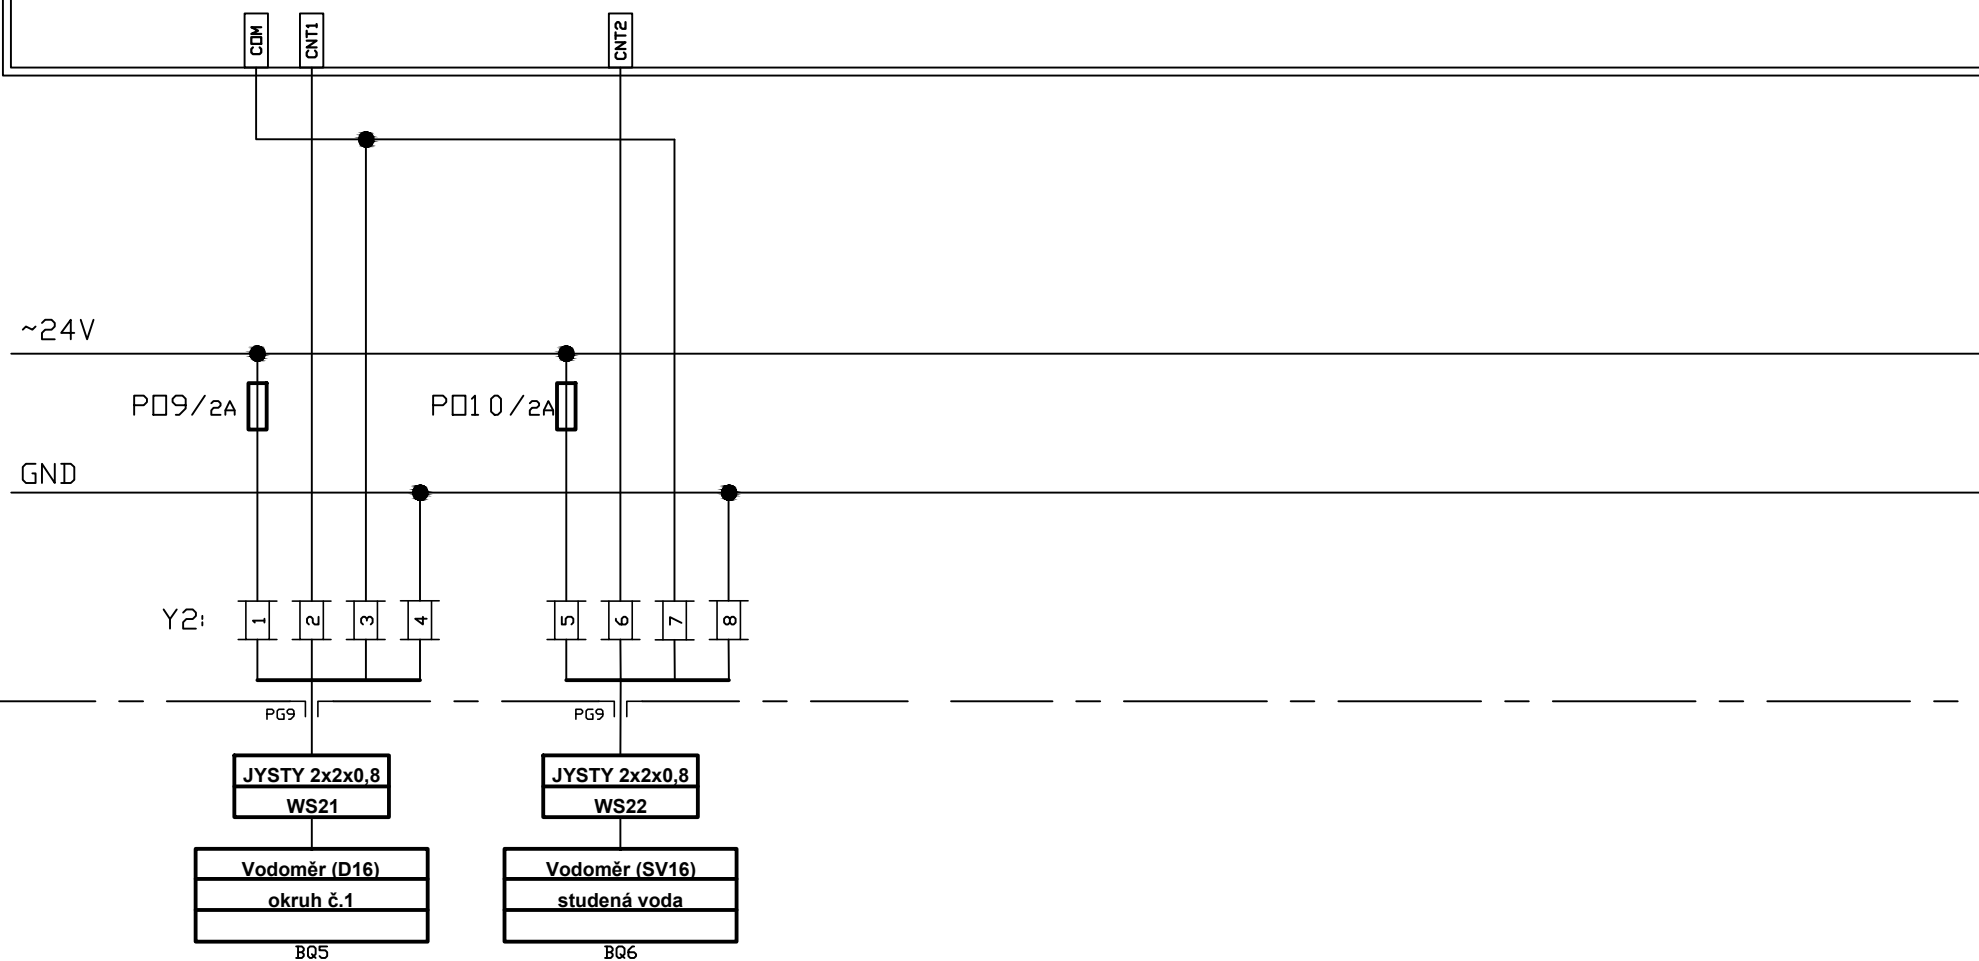

	Stavba - akce	Obsah výkresu	Investor	Datum	Číslo zakázky	Číslo listu
	Rekonstrukce zdroje tepla v objektu VŠK E. Rošického v Olomouci	Rozvaděč DT1	Univerzita Palackého v Olomouci Šmeralova 12, 771 11 Olomouc	10/2020	2210320	12

ŘÍDÍCÍ DDC STANICE

A0

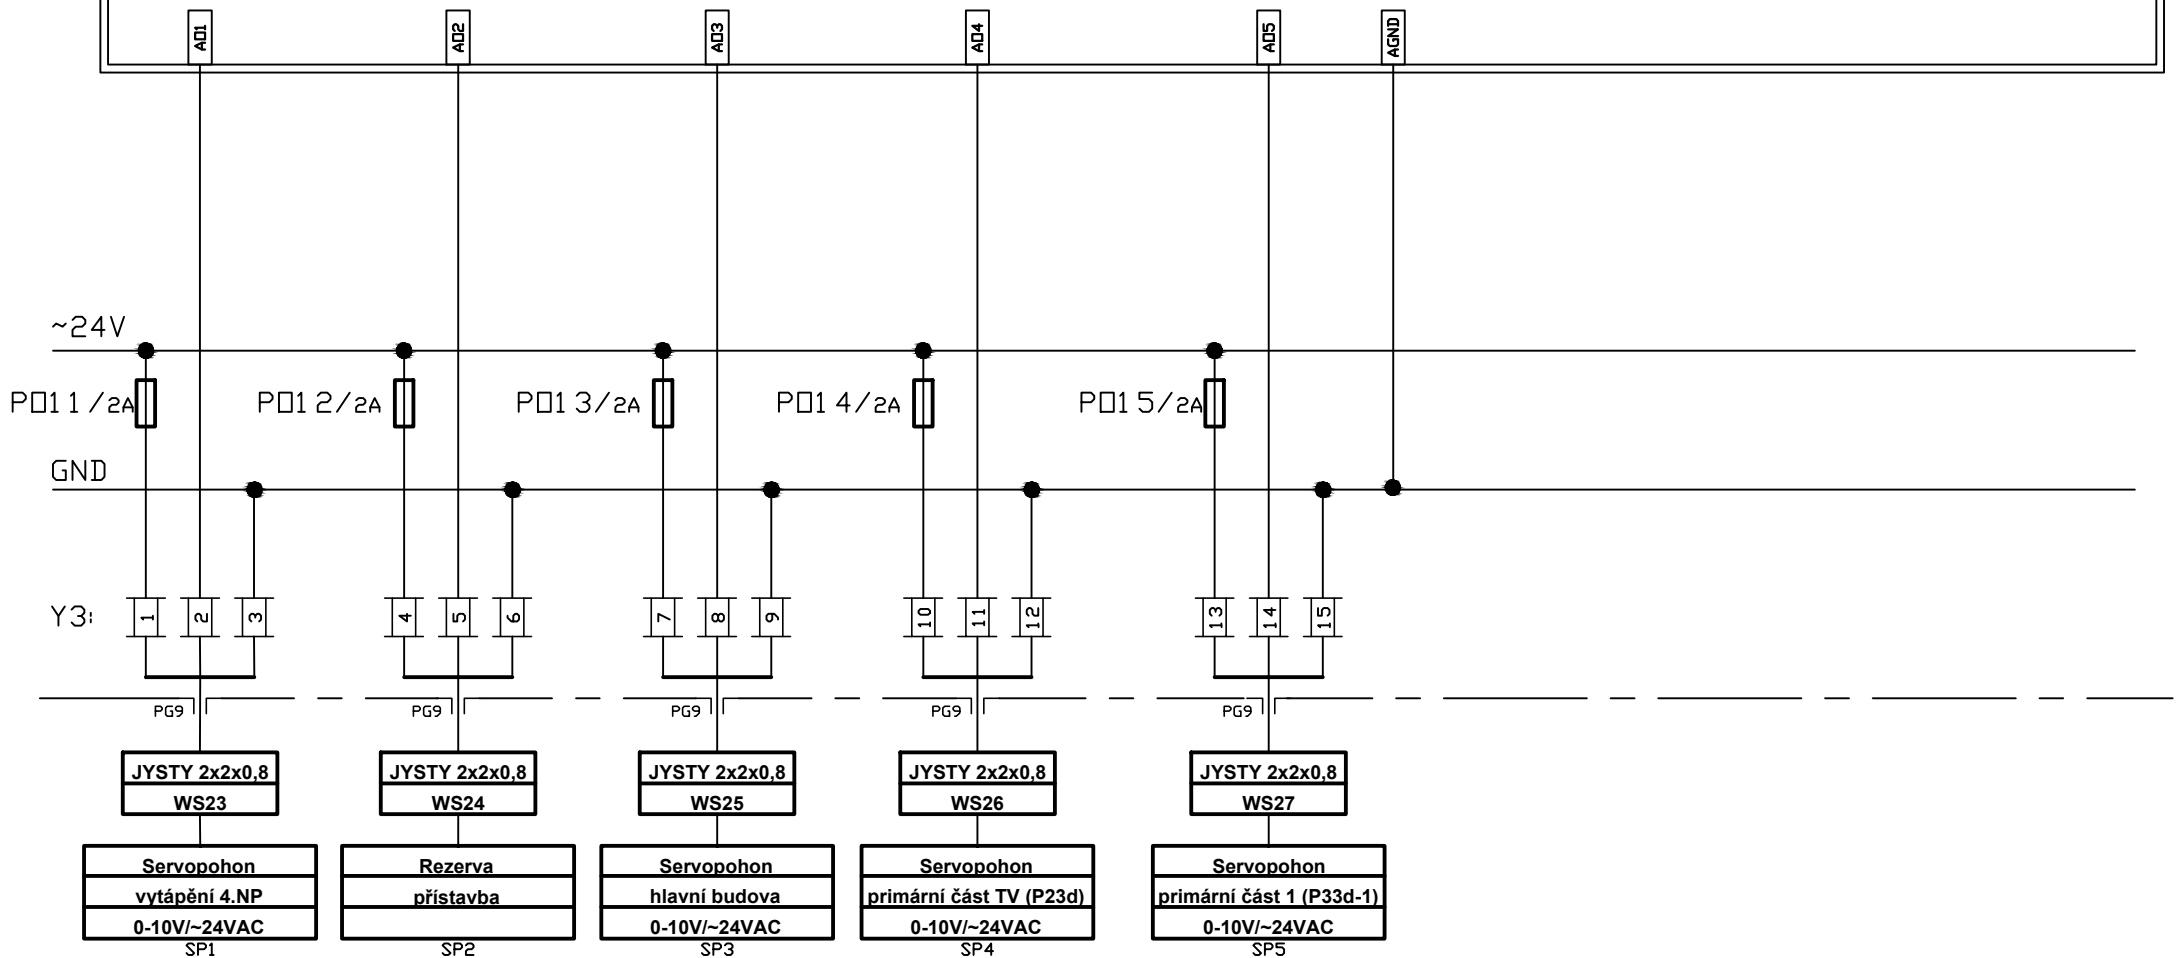

Stavba - akce

Rekonstrukce zdroje tepla v objektu
VŠK E. Rošického v Olomouci

Obsah výkresu

Rozvaděč DT1

Investor

Univerzita Palackého v Olomouci
Šmeralova 12, 771 11 Olomouc

Datum


10/2020

Číslo zakázky

2210320

Číslo listu

13

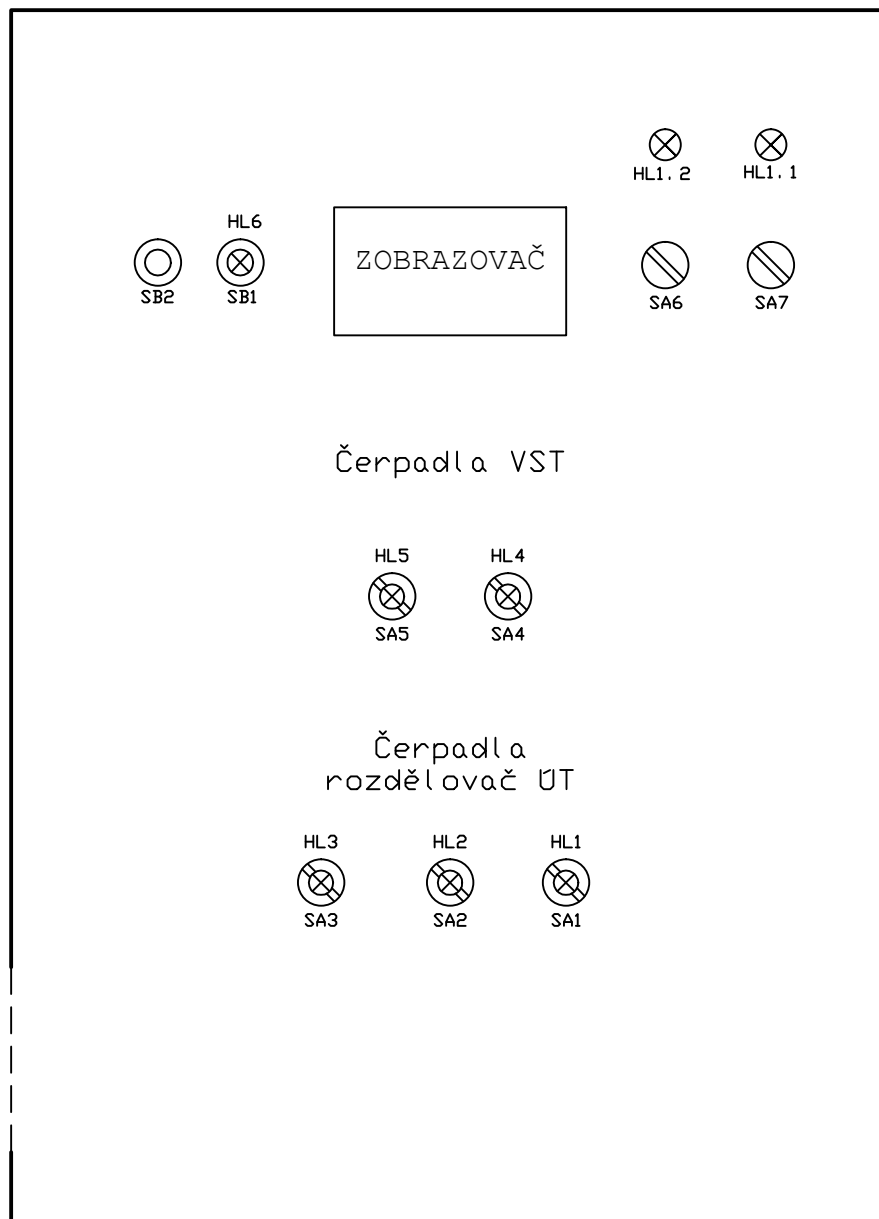

ROZVADĚČ

Celoplechová skříň SCHNEIDER 1200x800x350

Krytí min - IP 44

Označení DT1

Svorkovnice nahoře

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3+PE, N, 400/230V, ~, 50Hz, TN-S

24VAC, 50Hz, 100VA

24VDC, 50Hz, 30VA

0VL. NAPĚŤÍ

0-10V DC

OCHRANA PROTI NEBEZPEČ. NAPĚŤÍ

Samočinným odpojením od zdroje dle

ČSN 33 2000-4-41

DOPLNĚNÍ DO ROZVADĚČE

Přidat kabelový žlab perfor. 120x100mm nad svorkovnice.

+2 ks PG13,5

+4 ks PG11

Stavba - akce

**Rekonstrukce zdroje tepla v objektu
VŠK E. Rošického v Olomouci**

Obsah výkresu

Rozvaděč DT1

Investor

**Univerzita Palackého v Olomouci
Šmeralova 12, 771 11 Olomouc**

Datum


10/2020

Číslo zakázky

2210320

Číslo listu

14

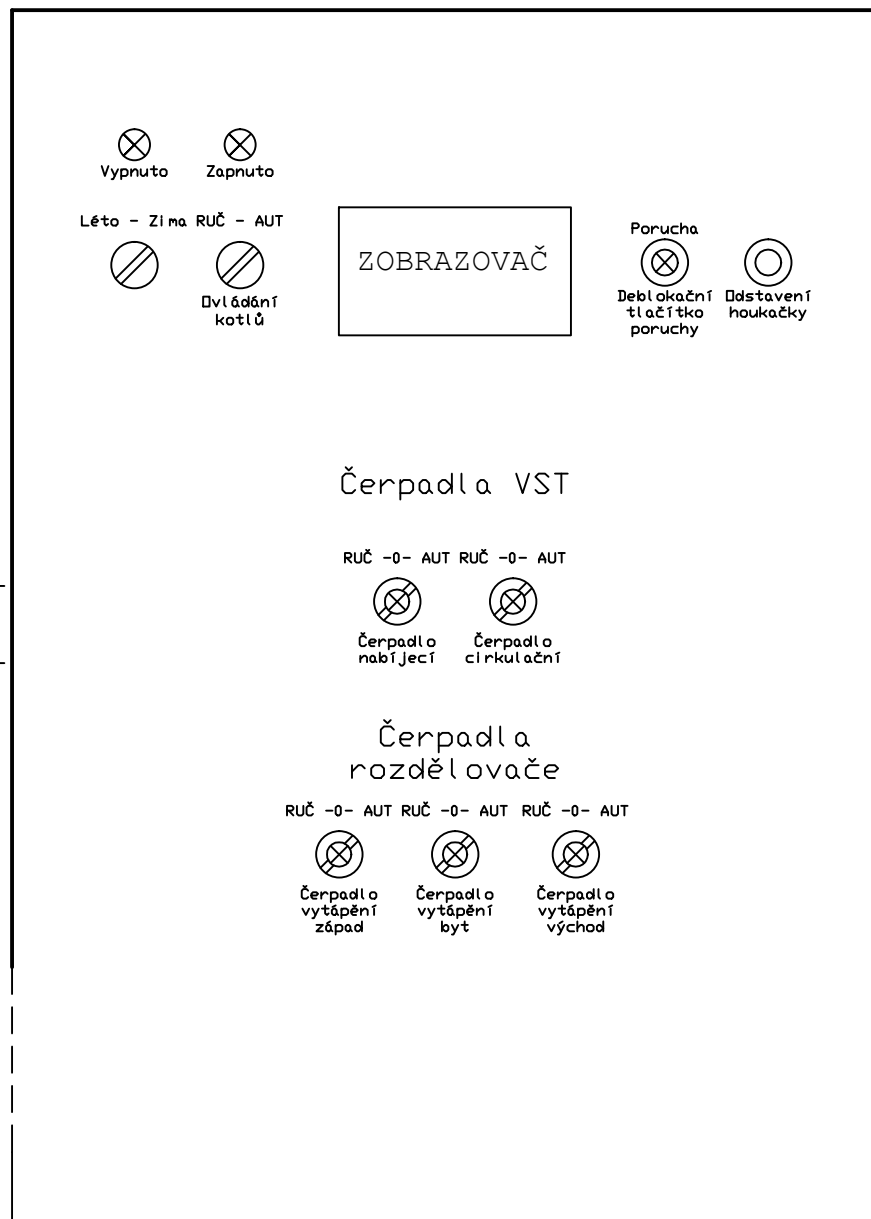

	Stavba - akce	Obsah výkresu	Investor	Datum	Číslo zakázky	Číslo listu
	Rekonstrukce zdroje tepla v objektu VŠK E. Rošického v Olomouci	Rozvaděč DT1	Univerzita Palackého v Olomouci Šmeralova 12, 771 11 Olomouc	10/2020	2210320	15