


GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

ATELIÉR VELEHRADSKÝ

Výstaviště 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 /
atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936

SCHÉMA OBJEKTU:

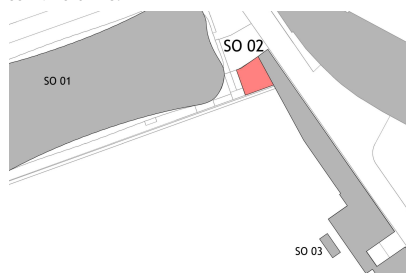

Č. PARÉ:

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE: Dostavba kampusu LF UP v Olomouci

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. arch. Tomáš Velehradský

DATUM: 6.5.2020 MĚŘÍTKO:
FORMÁT: 297 x 210 POČET A4: 1 x A4

STAVEBNÍK: Univerzita Palackého v Olomouci

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
Ing. Karel Cihlář

STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
STAVEBNÍ OBJEKT: TRAFOSTANICE, STAVEBNÍ ÚPRAVA
OBJEKTU Č. 17

MÍSTO STAVBY: Olomouc, Hněvotínská

VYPRACOVAL:
Ing. Jan Michal

ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ **D.1.1**

SUBDODAVATEL:

PROFESNÍ ČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ČÍSLO REVIZE:

1449

DPS

SO02,
SO06

D.1.1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

AS 404

-JE-LI V PODKLADECH DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MÁ SE ZA TO, ŽE JE JÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD. VÝROBEK MŮŽE BÝT NAHRAZEN VÝROBKEM SROVNATELNÝM, NESMÍ SE VŠAK SNÍŽIT NAVRHOVANÝ STANDARD (SPECIFIKACE NOVĚ NAVRHOVANÉHO VÝROBKU PAK MUSÍ OBSAHOVAT DOSTATEK ÚDAJŮ PRO OVĚŘENÍ VÝŠE ZMÍNĚNÉHO POŽADAVKU). ZA SOUČÁST STANDARDU SE POVAŽUJE I DESIGN VÝROBKU. VÝROBKY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DALŠÍ NAVRŽENÉ MATERIÁLY UVEDENÉ V SEZNAMU VZORKŮ MUSEJÍ BÝT PŘED STAVBOU VYVZORKOVÁNY A PÍSEMNĚ SCHVÁLENY INVESTOREM. VIDITELNÉ VÝROBKY PODLÉHAJÍ ODSOUHLASENÍ AUTORSKÉHO DOZORU, RESPEKTIVE GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA. DODAVATEL MUSÍ POČÍTAT S TÍM, ŽE PŘEDLOŽENÉ VZORKY NEMUSEJÍ BÝT ODSOUHLASENÝ A TUTO PROCEDURU ZAHÁJÍ V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU. NEODSOUHLASENÉ VÝROBKY NESMĚJÍ BÝT ZABUDOVÁNY. KOTEVNÍ MATERIÁL, ZPŮSOB SPOJOVÁNÍ A DALŠÍ PODROBNOSTI JSOU SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.

-DODAVATEL ZAJISTÍ V RÁMCI SVÉ VÝROBNÍ PŘÍPRAVY VYPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH, DÍLENSKÝCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ, KTERÉ JE POVINEN NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM. ROZMĚRY A DETAILS VÝROBKŮ BUDOU UPŘESNĚNY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VŽDY VÝROBEK VČETNĚ OSAZENÍ. DODÁVANÉ KONSTRUKCE A PRVKY JSOU FUNKČNÍM KOMPLETEM VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ A NÁSLEDNOU SPRÁVNOU FUNKCI. DODAVATEL BUDE POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, TECHNICKÝCH NOREM, NORMALIZAČNÍCH INFORMACÍ, TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCE, PRAVIDEL SPRÁVNÉ PRAXE A DALŠÍCH OBECNĚ PLATNÝCH PRAVIDEL SMĚŘUJÍCÍCH KE KVALITNÍMU A DLOUHODOBĚ FUNKČNÍMU VÝSLEDKU.

-VŠECHNY NORMY A JINÉ PŘEDPISY BUDOU UPLATNĚNY V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ V DOBĚ REALIZACE STAVBY, PŘÍPADNĚ VE ZNĚNÍ PŘEDPISU NEBO NORMY NAHRAZUJÍCÍ PŮVODNÍ TEXT.

-VÝROBNÍ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, ZA KTERÉ BERE PLNOU ZODPOVĚDNOST DODAVATEL STAVBY.

-PŘESNÁ BAREVNÁ SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

-PŘI REALIAZCI JE ZEJMÉNA NUTNÉ DODRŽET ČSN 73 36 10 - NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ, ČSN 73 1901 - NAVRHOVÁNÍ STŘECH.


-KLEMPÍŘSKÉ PRVKY OHRANIČUJÍCÍ A ŘEŠÍCÍ NÁVAZNOSTI FASÁDNÍCH PLÁŠTŮ NA NAVAZUJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY TĚCHTO PLÁŠTŮ.

- POKUD JE NAVRŽENÝ POZINKOVANÝ PLECH LAKOVANÝ JE TÍM MYŠLENA OBOUSTRANNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PLECHU VE SKLADBĚ: OCELOVÉ JÁDRO+ POZINK+PASIVAČNÍ VRSTVA+ FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PU NÁTĚR. DODAVATEL GARANTUJE TECHNICKOU ZÁRUKU MIN. 30 LET. NENÍ PŘÍPUSTNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA POUZE Z POHLEDOVÉ STRANY. Z NEPOHLEDOVÉ STRANY MŮŽE NEMUSÍ BÝT DODRŽENA POŽADOVANÁ BARVA.


VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

| OZN | POPIS | MATERIÁL | SPECIFIKACE | CELKOVÁ DÉLKA [m] |
|------|---|----------------|--|-------------------|
| K 01 | OPLECHOVÁNÍ ZHLAVÍ ATIKY, KRYCÍ ŠÍŘKA 350 mm. | PLECH LAKOVANÝ | PLECH MIN. 0,6 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ, TECHNICKÁ ZÁRUKA MIN. 30 LET, R.Š. 550 mm | 28,5 m |
| K 02 | PLECHOVÝ PARAPET, KRYCÍ ŠÍŘKA 400mm. | PLECH LAKOVANÝ | PLECH MIN. 0,6 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ, TECHNICKÁ ZÁRUKA MIN. 30 LET, R.Š. 520 mm | 7,7 m |
| K 03 | OPLECHOVÁNÍ ZHLAVÍ ATIKY, KRYCÍ ŠÍŘKA 280 mm. | PLECH LAKOVANÝ | PLECH MIN. 0,6 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ, TECHNICKÁ ZÁRUKA MIN. 30 LET, R.Š. 520 mm | 9,2 m |
| K 04 | OPLECHOVÁNÍ ZHLAVÍ ATIKY, KRYCÍ ŠÍŘKA 500 mm. | PLECH LAKOVANÝ | PLECH MIN. 0,6 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ, TECHNICKÁ ZÁRUKA MIN. 30 LET, R.Š. 700 mm | 8,0 m |
| K 05 | PLECHOVÝ PARAPET, KRYCÍ ŠÍŘKA 100 - 200 mm. | PLECH LAKOVANÝ | PLECH MIN. 0,6 mm, BARVA DTTO STÁVAJÍCÍ OBKLAD. SYSTÉMOVÉ UKONČENÍ HORNÍ HRANY PLECHOVÉHO OBKLADU, TL. OBKLADU 100-200 mm, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 220 - 320 mm. | 26,3 m |


K 01 - ŘEZ




K 02 - ŘEZ



K 03 - ŘEZ



K 04 - ŘEZ



K 05 - ŘEZ

