


 HRANICE KOUŘOVÉ SEKCE
 PRŮVOD VZDUCHU PRO ZOKT
 DŘEVNÝ/VRATY NAPOJENÝMI NA EPS
 NAPOJENÉ NA ZÁLOHOVÁNÍ PRÍVOD EL. ENERGIE

 POŽÁRNÍ VENTILÁTOR S KRYCÍ ZATEPLENOU KLAPKOU
 TEPL. ODOLNOST F300, 7,0M/5080Pa
 HMOTNOST SESTAVY 160KG
 SPEC: 2,2kW/6,1A, PROSTUP STŘECHOU 800x800MM
 OVLADA ROZVÁDEČ R.ZOKT





 ROZVÁDEČ R.ZOKT
 UMÍSTEN V MÍSTNOSTI ČÍSLO 1.063
 VČETNĚ BATERIOVEHO POLE 36,0kW/30 MINUT
 NAPOJENÍ NA EPS-AKTIVACE 24V, Nc, beznap.
 CHOD ZOKT-SIGNAL DO EPS, 24V
 PORUCHA ZOKT-SIGNAL DO EPS, 24V
 MOŽNOST REŽIMU PROV. VETŘÁNÍ-NAPOJENÍ MaR



 MANUÁLNI OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU ZOKT
 TLAČÍTKO PRO MANUÁLNI AKTIVACI ZOKT
 TLAČÍTKO PRO VYPNUTÍ SYSTÉMU ZOKT

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY
A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

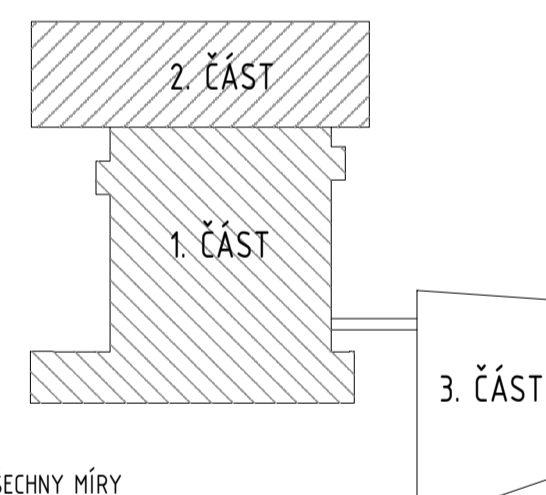


±0,000 SPORTOVNÍ HALY = 213,500 m n.m.,
±0,000 PARKOVACÍHO DOMU = 213,020 m n.m.


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

ZMĚNY	c	DATUM	PODPIS
	b		
	a		

INVESTOR:

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
tel.: +420 585 631 111
e-mail: e-podstela@upol.cz

PROJEKTANT ČÁSTI:		 COLT International, s.r.o. Strakonická 3363/2d 150 00 Praha 5 tel. 777 874 095 www.colt.cz
ZODP. PROJEKTANT:	Josef JAROŠ	
VYPRACOVAL:	Ing. Tomáš MIHAL	
KONTROLOVAL:		

PROJECTANT:			 <p>TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/5 746 03 Opava tel: 553 760 979 info@technico.cz</p>
ZODP. PROJECTANT:			
VÝPRAVOVAL:			
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHÝ		

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.3.2. SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

<h1 style="text-align: center;">Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci</h1>		FORMAT 8×A4
		DATUM 12/2022
		STUPEŇ DZS
		ZAKAZKOVÉ ČÍSLO TO-520-DZS
K.á. Látnice, parc.č. st. 49201, st. 49202, st. 657, st. 633, st. 301, 3010, 3011, 3012, 3014, K.á. Hejblín, parc.č. 974, 975, 976		MĚŘÍTKO <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> 1 : 200 </div> <div style="text-align: center;"> D.1.3.2.b.02. </div> </div>
<h2>PŮDOYSR.2.NP</h2>		