

Poznámka:


Stávající vývody zakresleny dle projektové dokumentace z 09/2011 Oprava budovy "A"

Vědeckotechnického parku UP v areálu Olomouc - Holice - část B


a dle konzultace s vedoucím správy budov panem Huslarem.

Před objednávkou rozváděče nutno provést průzkum a ověření vhodnosti zapojení jednotlivých vývodů pro stávající technologii.


Projektant	Ing. Jan Novotný	SUBTECH Slovinská 29, 612 00 Brno +420 732 387 999 www.subtech.cz	
Zodpovědný projektant	Ing. Jan Novotný		
Vypracoval	Bc. Josef Adamec		
Investor	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc		
Akce: UPOL - VTP blok A - Modernizace rozvodny Místo stavby: VTP blok A, v areálu UP v Olomouci, Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice		Datum	06/2023
		Formát	10xA4
		Zakázka číslo	20_160
		Stupeň	DPS
Část dokumentace (profese)	Silnoproudá elektroinstalace	Kód dokumentace	D.1.4.5
Dokument (výkres) Rozváděč RH-MDO		měřítko -	č. výkresu 111

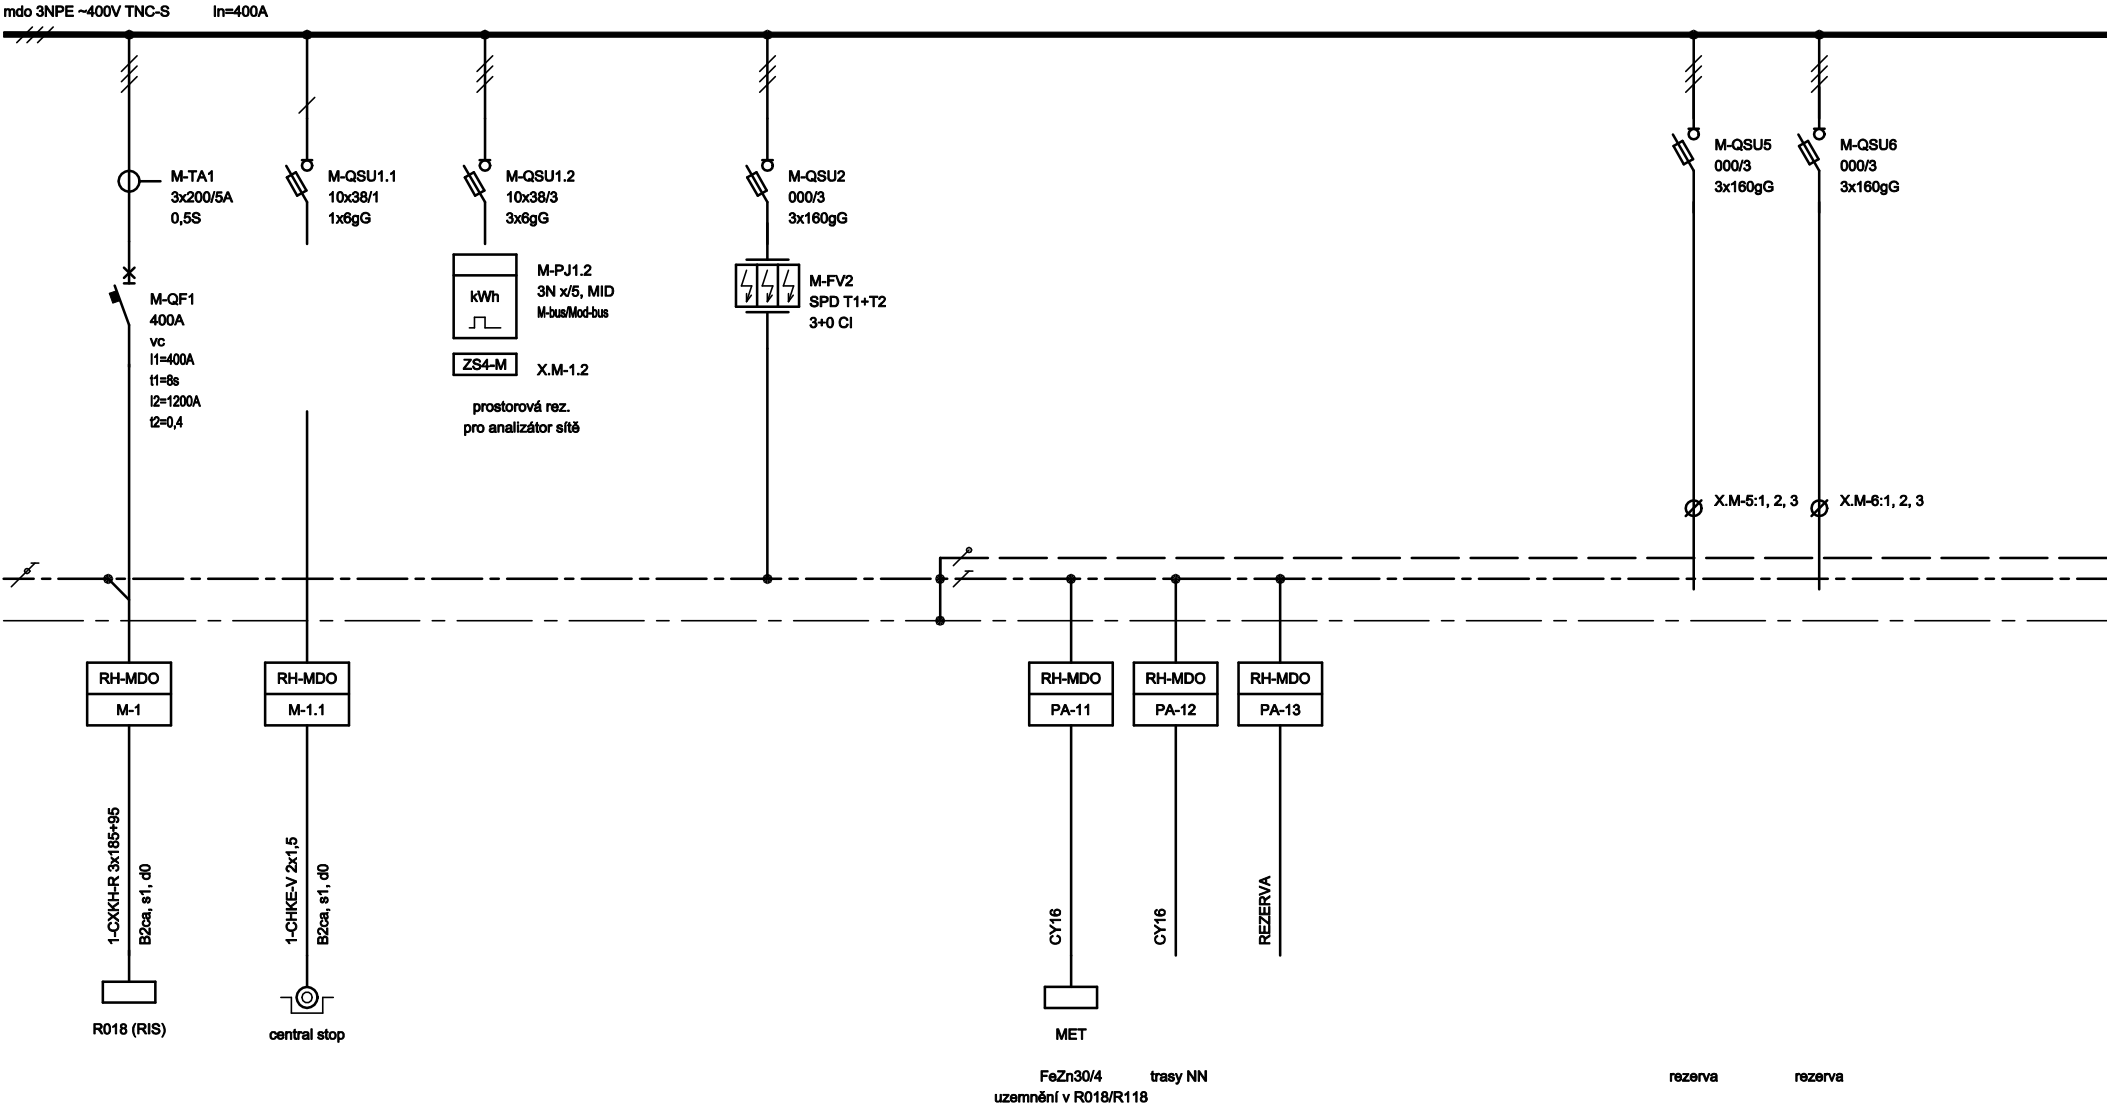


Oddělení Elektro	Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný	Druh dokumentu Výkres rozváděče	Status dokumentu Vydáno
SUBTECH Slověnská 29, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz	Vypracoval Bc. Josef Adamec	Název, doplňující název Olomouc VTP UP	Číslo dokumentu D.1.4.5.111
	Kontroloval Ing. Jan Novotný	Rozváděč RH-MDO	Změna Datum vydání 2023-06
			Líst 1

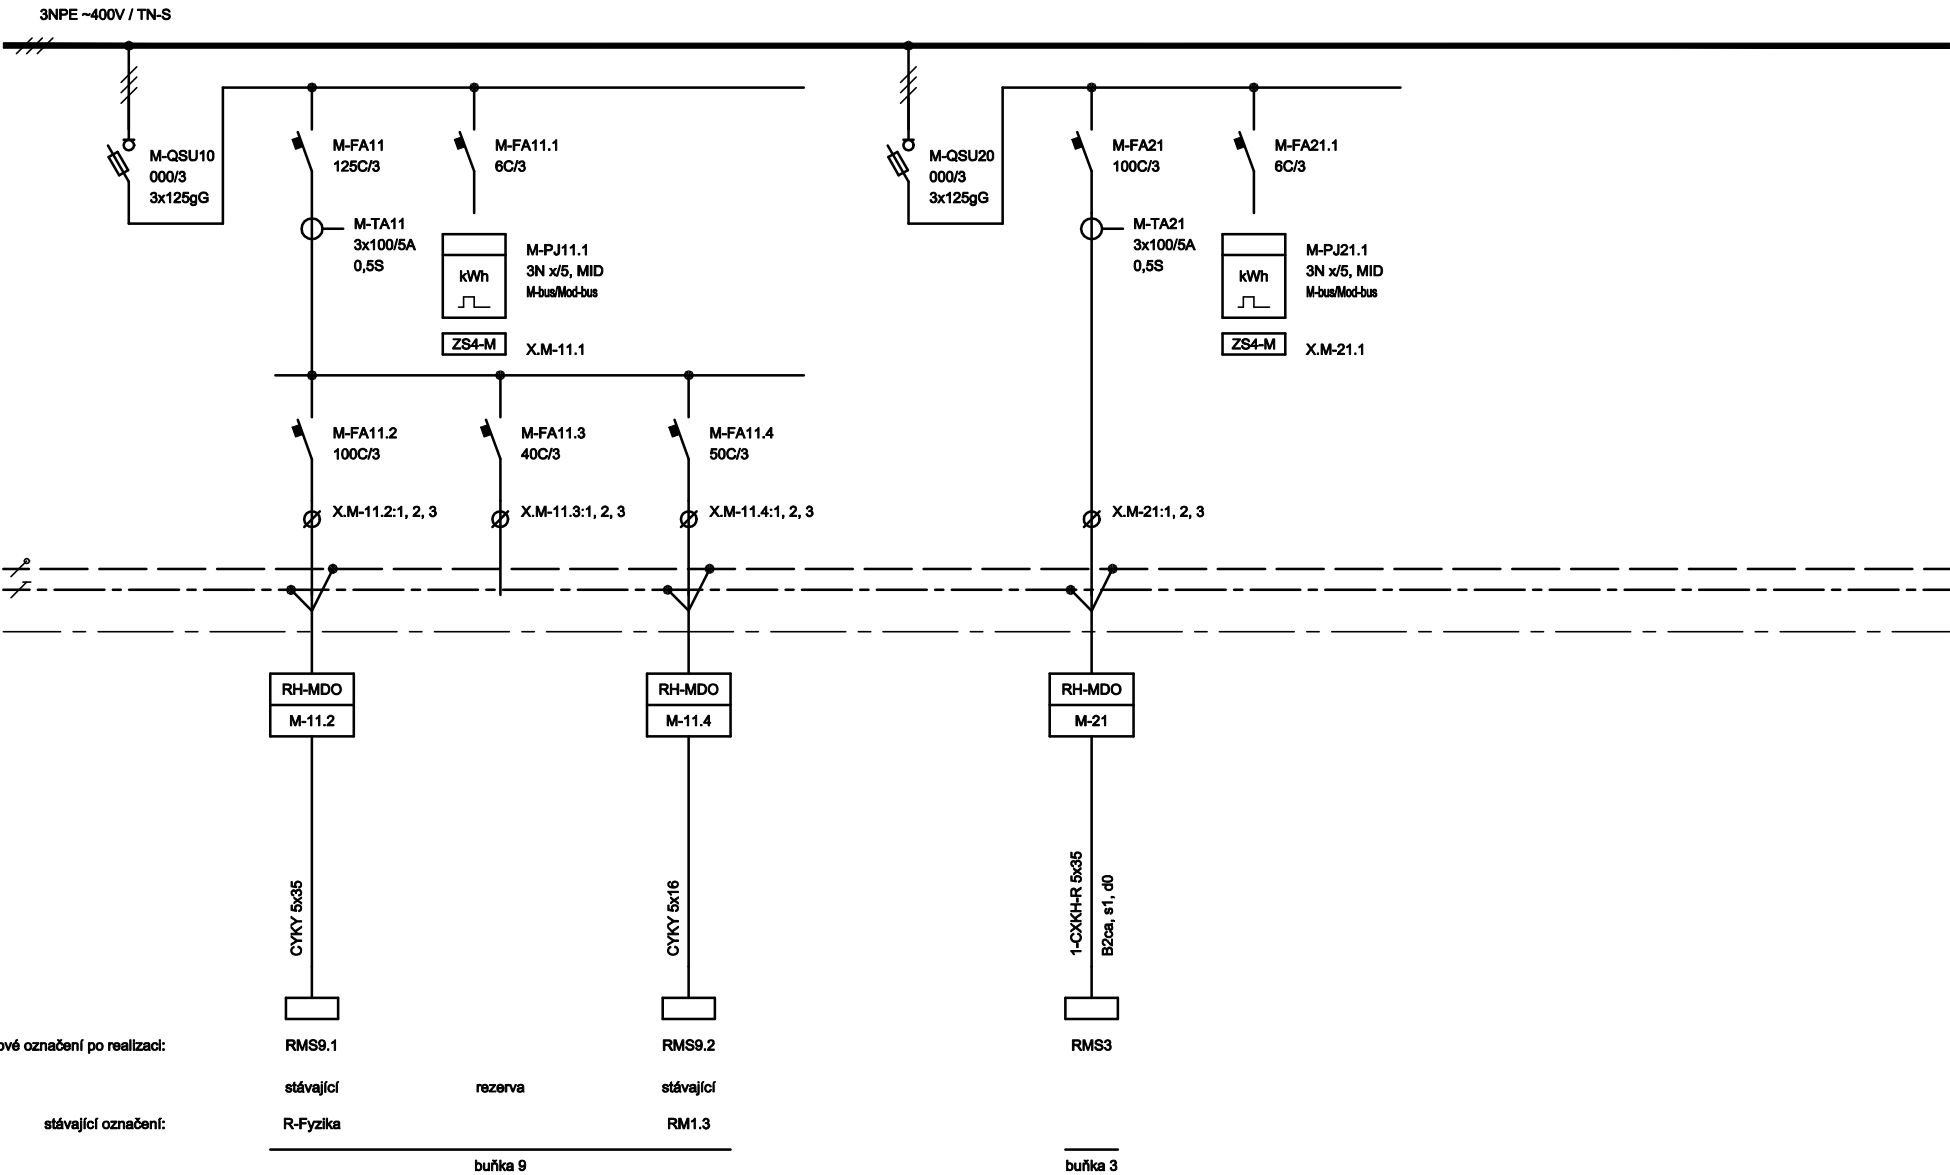



Oddělení Elektro	Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný	Druh dokumentu Výkres rozváděče	Status dokumentu Vydáno
SUBTECH Slověnská 29, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz	Vypracoval Bc. Josef Adamec	Název, doplňující název Olomouc VTP UP	Číslo dokumentu D.1.4.5.111
	Kontroloval Ing. Jan Novotný	Rozváděč RH-MDO	Změna Datum vydání 2023-06 List 2

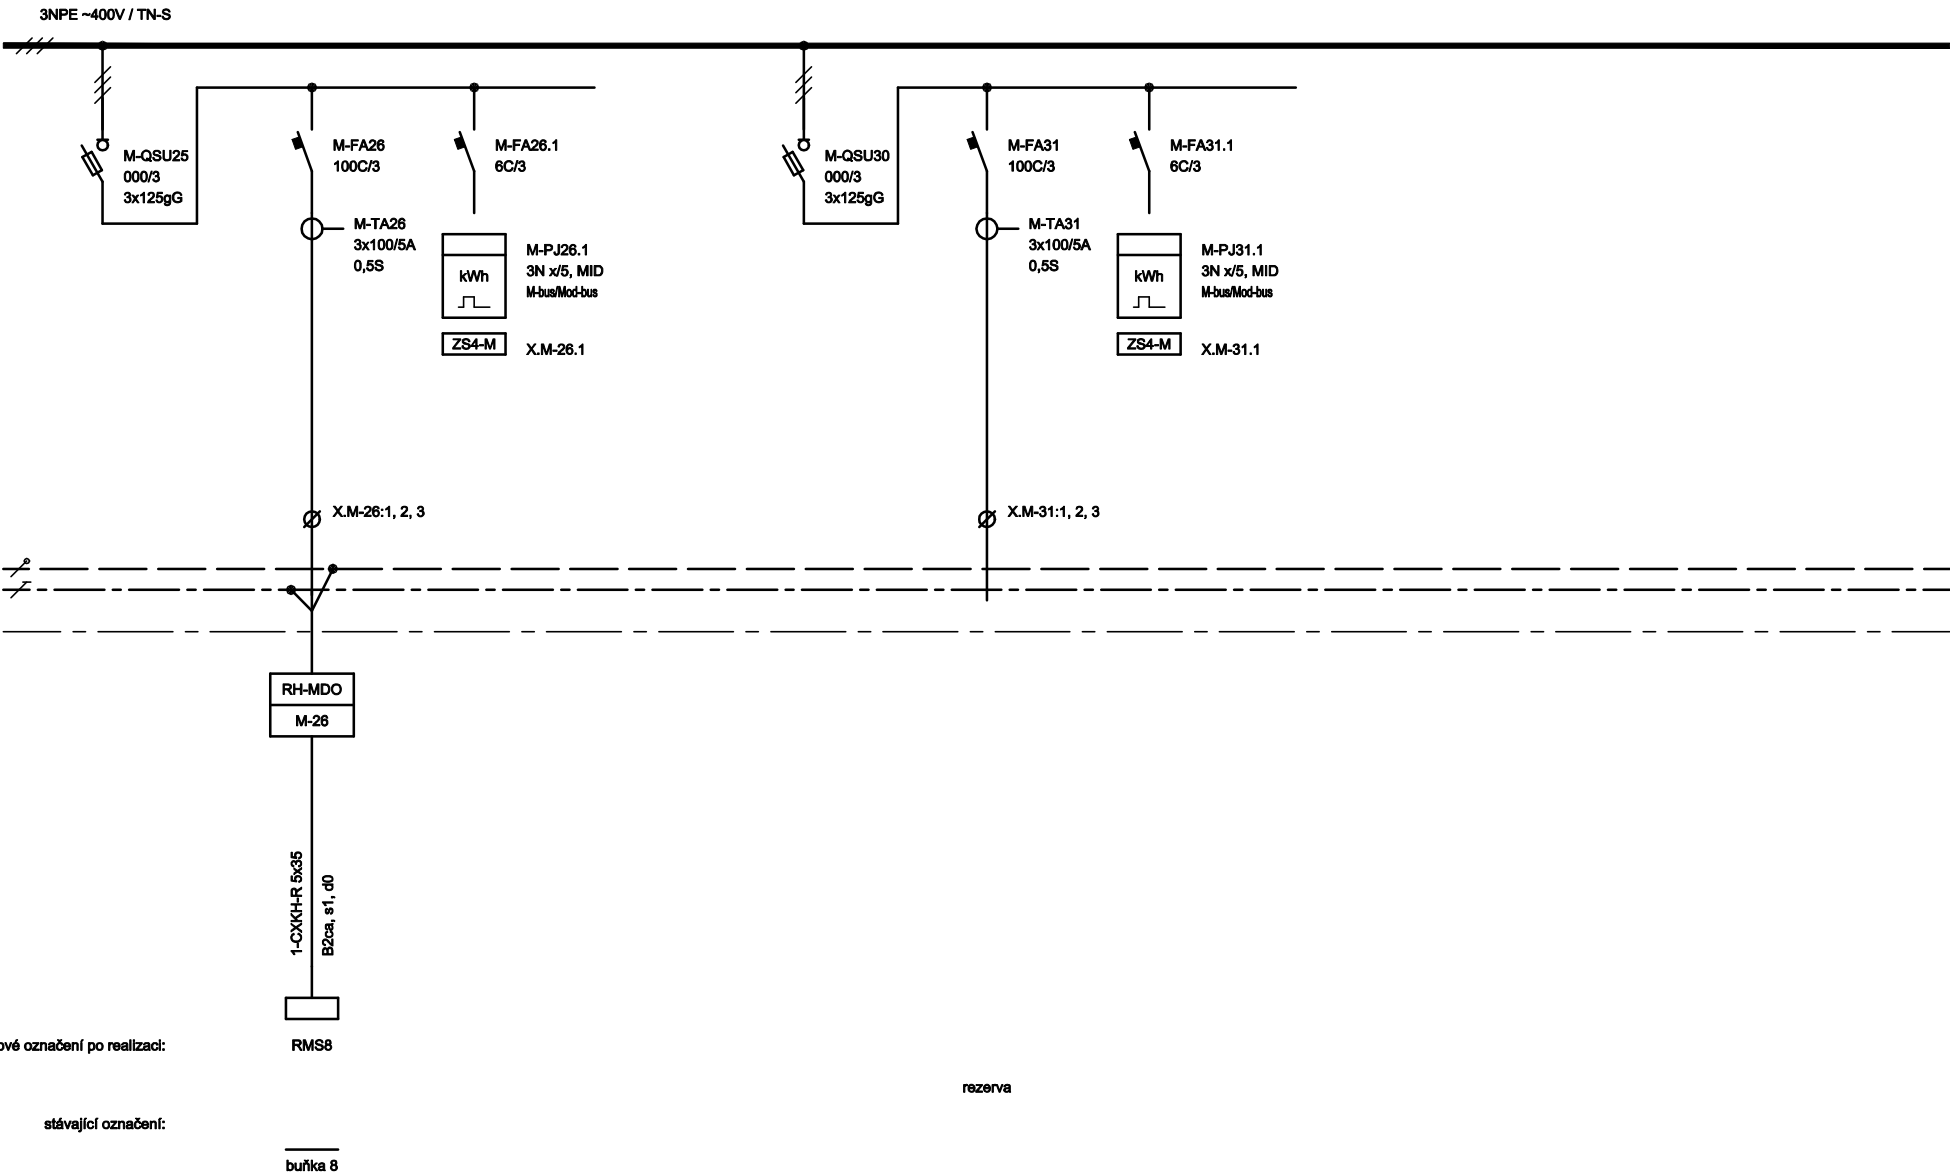


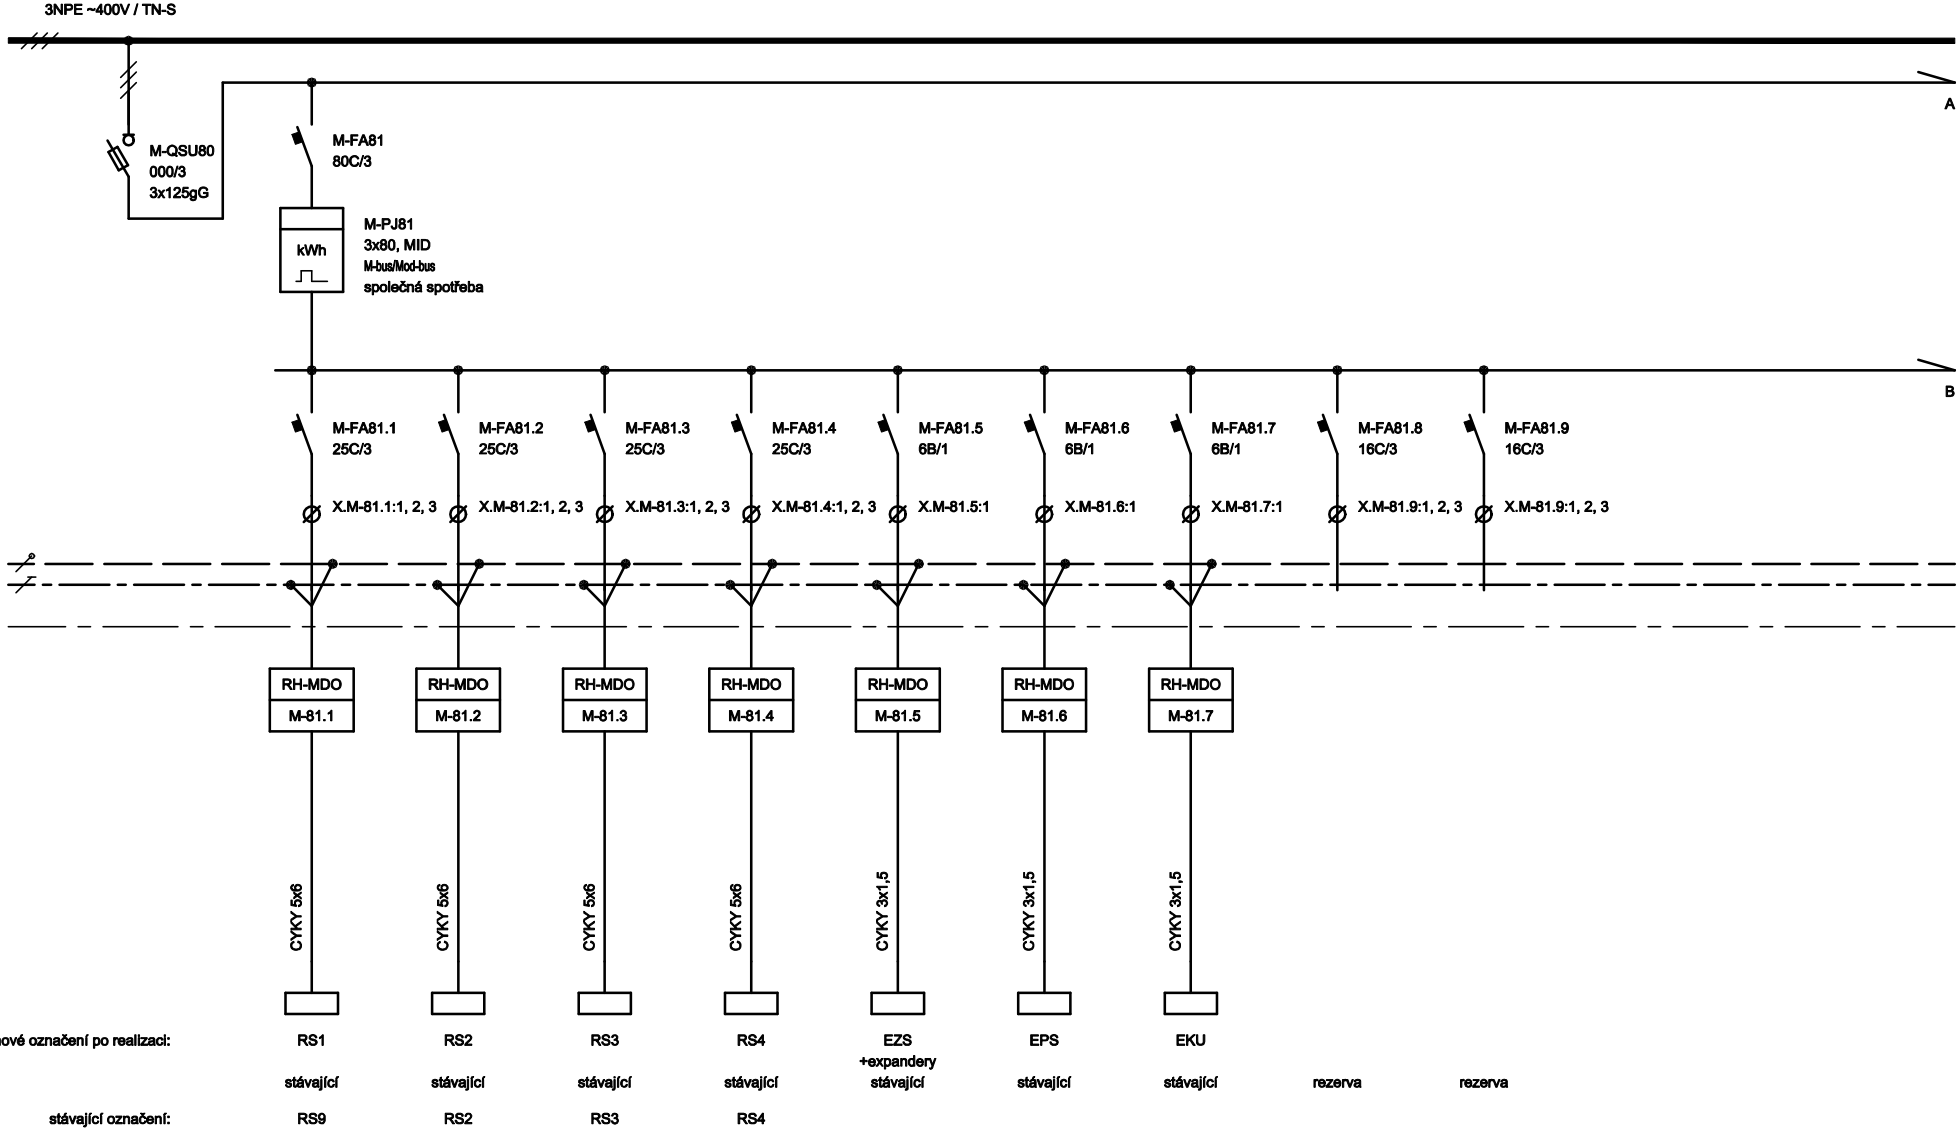
Oddělení Elektro	Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný	Druh dokumentu Výkres rozváděče	Status dokumentu Vydáno
SUBTECH Slovácká 29, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz	Vypracoval Bc. Josef Adamec	Název, doplňující název Olomouc VTP UP	Číslo dokumentu D.1.4.5.111
	Kontroloval Ing. Jan Novotný	Rozváděč RH-MDO	Změna Datum vydání 2023-06 List 3

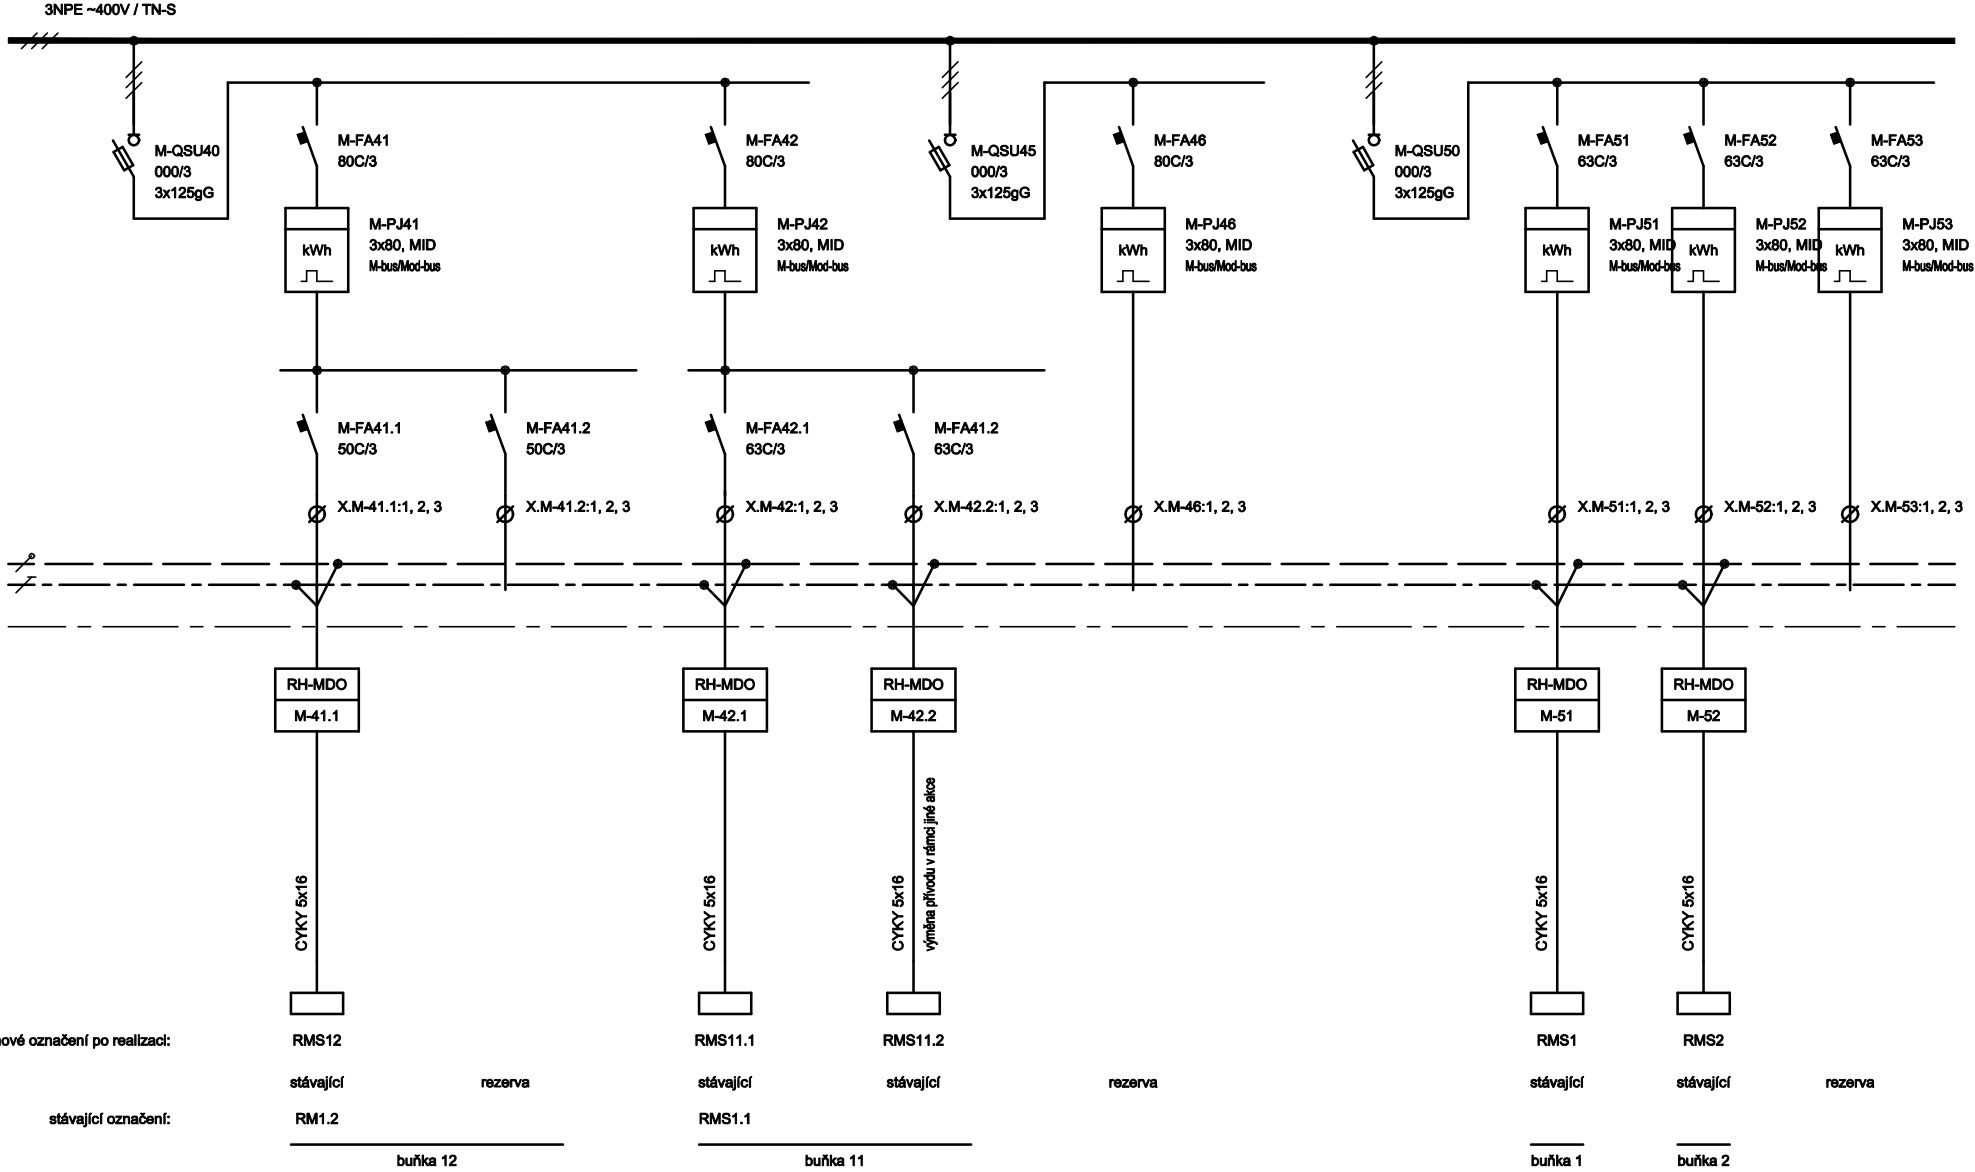


Oddělení	Zodpovědný projektant	Druh dokumentu	Status dokumentu
Elektro	Ing. Jan Novotný	Výkres rozváděče	Vydáno
 Slověnská 29, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz	Vypracoval	Název, doplňující název	Číslo dokumentu
	Bc. Josef Adamec	Olomouc VTP UP	D.1.4.5.111
	Kontroloval	Rozváděč RH-MDO	Změna
	Ing. Jan Novotný		Datum vydání
			2023-06
			List
			4




Oddělení Elektro	Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný	Druh dokumentu Výkres rozváděče	Status dokumentu Vydáno		
 Slovinská 29, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz	Vypracoval Bc. Josef Adamec	Název, doplňující název Olomouc VTP UP	Číslo dokumentu D.14.5.111		
	Kontroloval Ing. Jan Novotný	Rozváděč RH-MDO	Změna	Datum vydání 2023-06	List 5




Oddělení Elektro	Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný	Druh dokumentu Výkres rozváděče	Status dokumentu Vydáno		
SUBTECH Slověnská 29, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz	Vypracoval Bc. Josef Adamec	Název, doplňující název Olomouc VTP UP	Číslo dokumentu D.1.4.5.111		
	Kontroloval Ing. Jan Novotný	Rozváděč RH-MDO	Změna	Datum vydání 2023-06	List 6

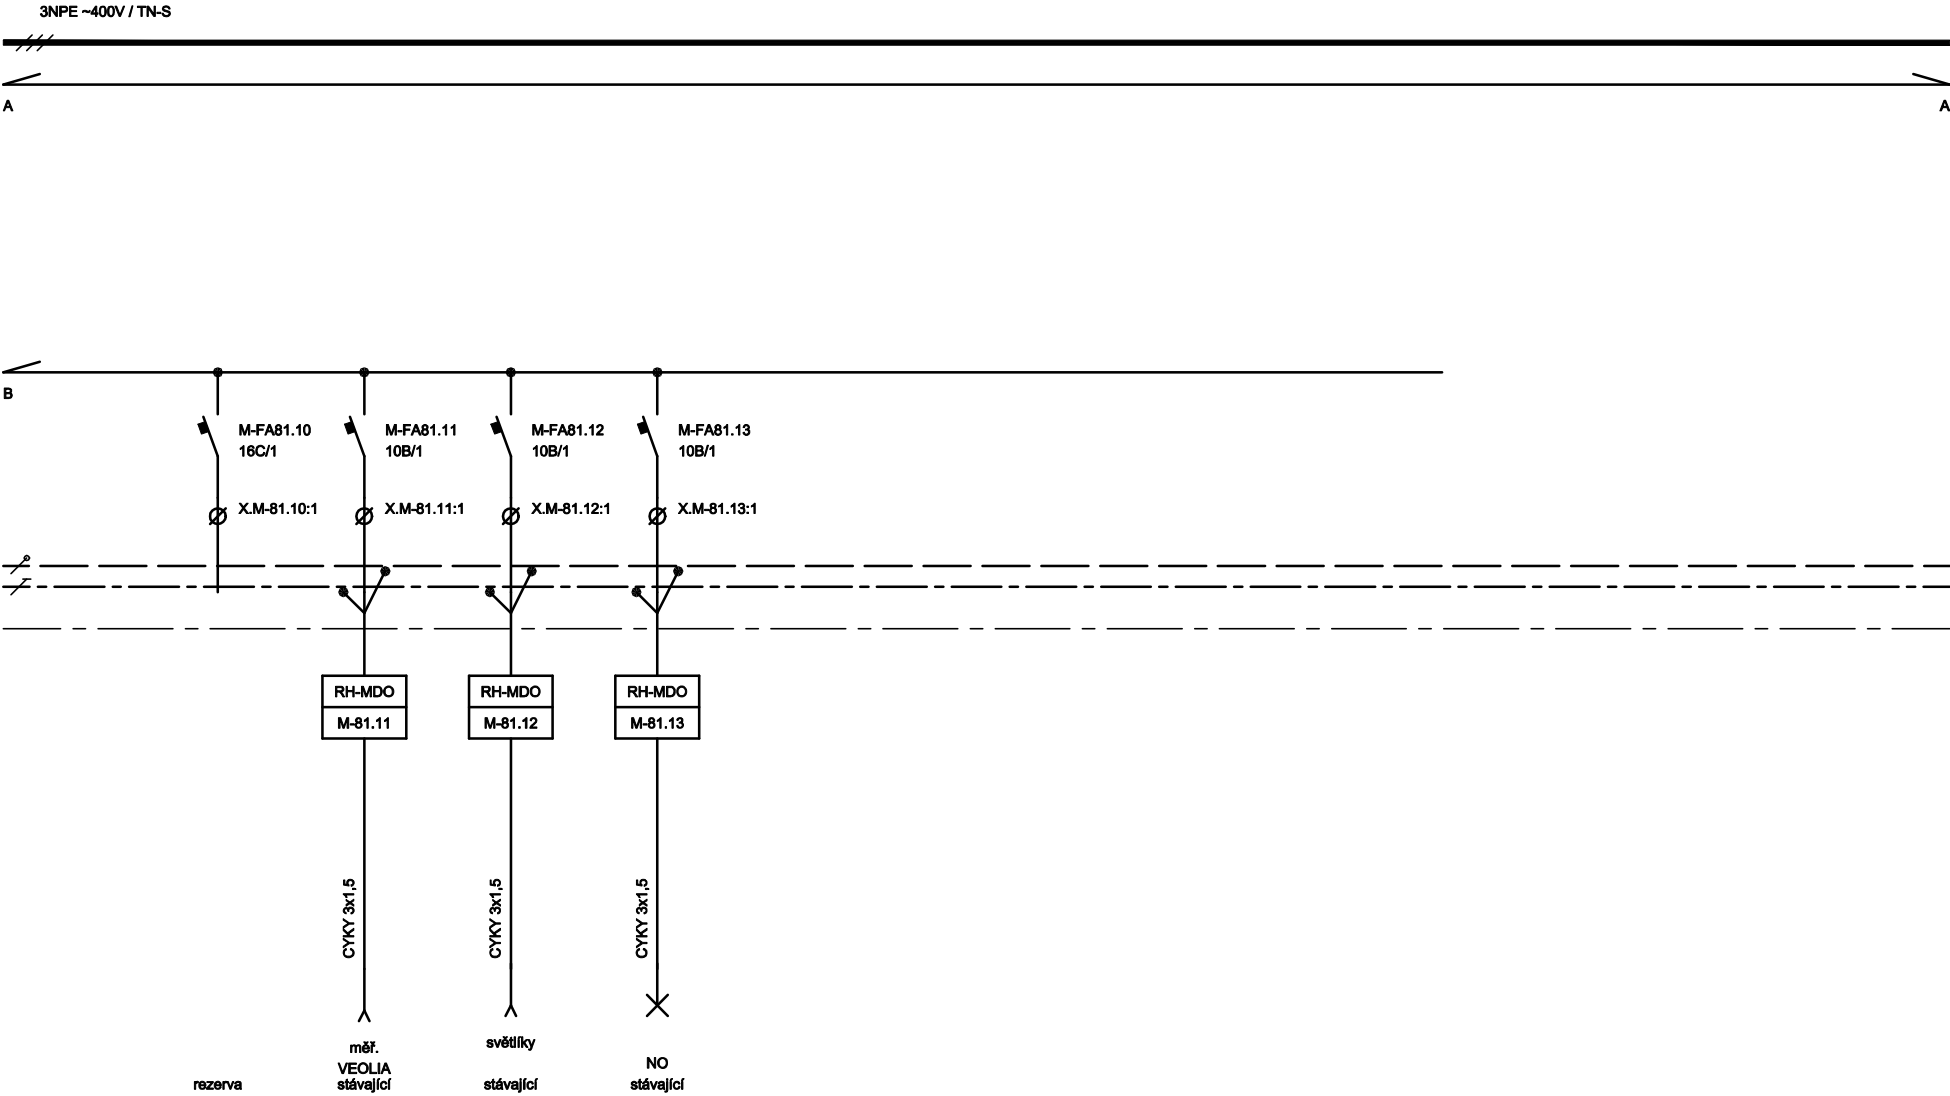

Oddělení Elektro	Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný	Druh dokumentu Výkres rozváděče	Status dokumentu Vydáno		
SUBTECH Slověnská 29, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz	Vypracoval Bc. Josef Adamec	Název, doplňující název Olomouc VTP UP	Číslo dokumentu D.1.4.5.111		
	Kontroloval Ing. Jan Novotný	Rozváděč RH-MDO	Změna	Datum vydání 2023-06	List 7

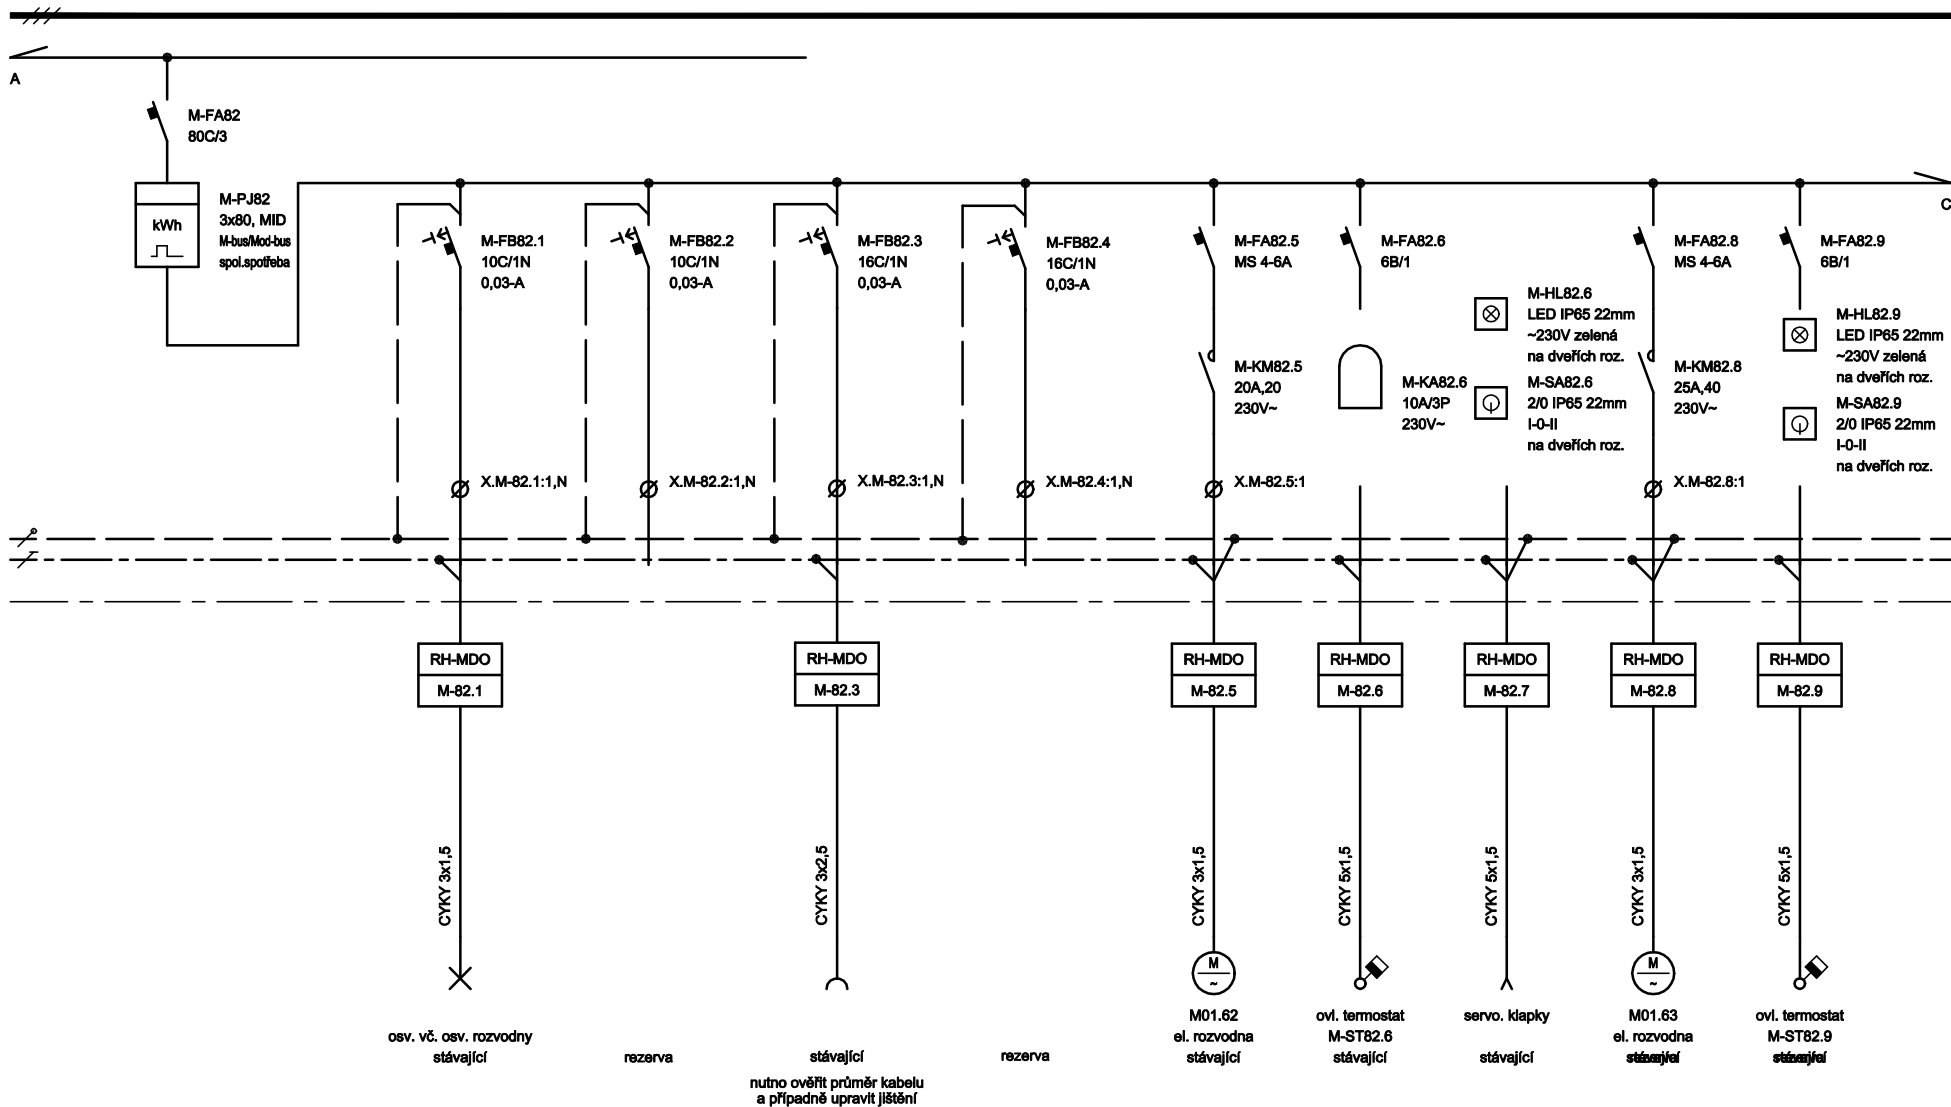


Oddělení Elektro	Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný	Druh dokumentu Výkres rozváděče	Status dokumentu Vydáno
SUBTECH Slověnská 29, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz	Vypracoval Bc. Josef Adamec	Název, doplňující název Olomouc VTP UP	Číslo dokumentu D.1.4.5.111
	Kontroloval Ing. Jan Novotný	Rozváděč RH-MDO	Změna Datum vydání 2023-06 List 8

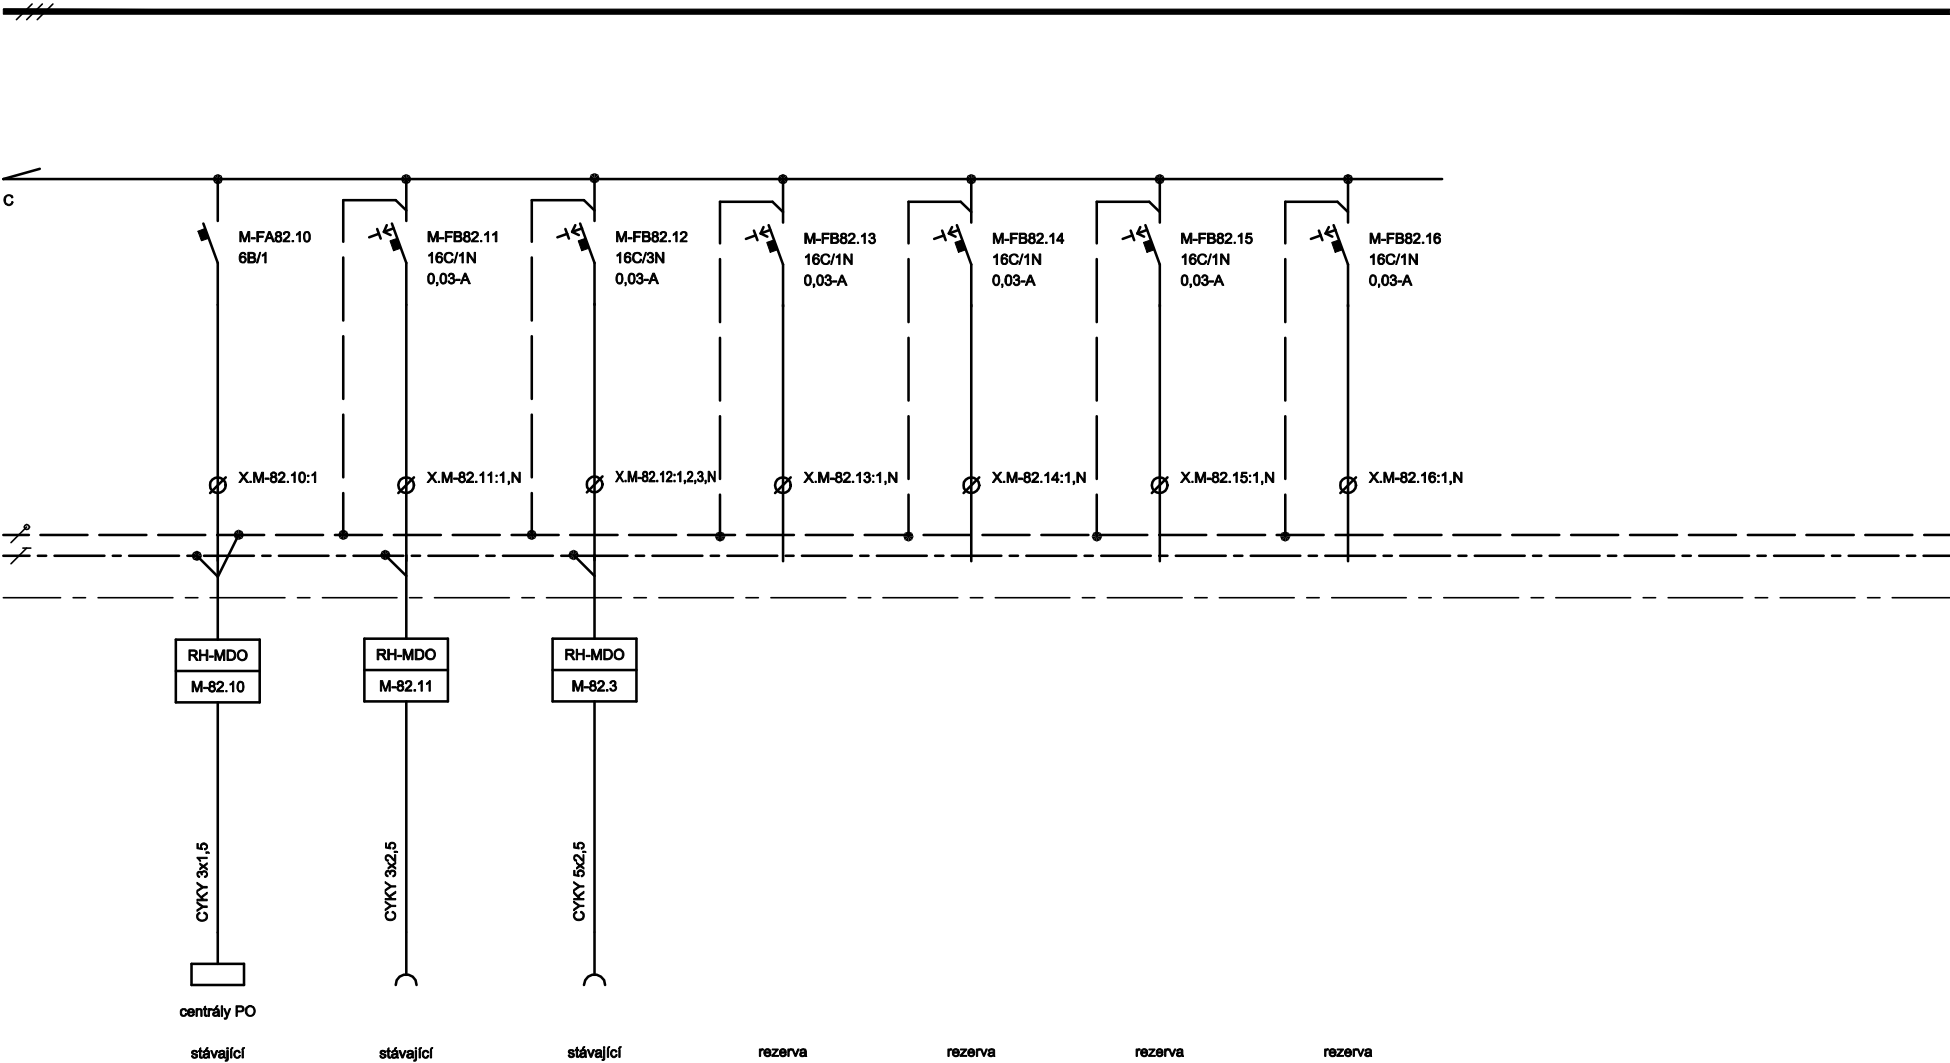


Oddělení Elektro	Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný	Druh dokumentu Výkres rozváděče	Status dokumentu Vydáno		
SUBTECH Slovácká 29, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz	Vypracoval Bc. Josef Adamec	Název, doplňující název Olomouc VTP UP	Číslo dokumentu D.1.4.5.111		
	Kontroloval Ing. Jan Novotný	Rozváděč RH-MDO	Změna	Datum vydání 2023-06	Líst 9



dálkové vypnutí přívodních jističů rozváděčů RH-MDO, RH-MDOD





kompaktní jističe jsou vybaveny napětovou spouštěcí a pomocným spínačem
zapojení a nastavení provést dle návodu výrobce

RP1 skříňka pro PO vypínání (central stop, total stop)

Oddělení Elektro	Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný	Druh dokumentu Výkres rozváděče	Status dokumentu Vydáno		
 Slověnská 29, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz	Vypracoval Bc. Josef Adamec	Název, doplňující název Olomouc VTP UP	Číslo dokumentu D.1.4.5.111		
	Kontroloval Ing. Jan Novotný	Rozváděč RH-MDO	Změna	Datum vydání 2023-06	List 10



Oddělení Elektro	Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný	Druh dokumentu Výkres rozváděče	Status dokumentu Vydáno		
 Stovnětská 28, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz	Vypracoval Bc. Josef Adamec	Název, doplňující název Olomouc VTP UP	Číslo dokumentu D.1.4.5.111		
	Kontroloval Ing. Jan Novotný	Rozváděč RH-MDO	Změna	Datum vydání 2023-06	List 11



Pozor:

Zvolená velikost rozváděče je maximální možná která lze umístit do požadovaného prostoru. V případě, že není možné umístit požadovanou výzbroj do zvolené skříňe je nutné po dohodě s investorem omezit počet rezervních vývodů nebo připojit elektroměry pro nepřímé měření bez zkušební svorkovnice apod.

Rozváděč RH-MDO
skříňový rozváděč, třída I, IP40/20
rozměry celkem (Š×V×H)
1800×2120×450
pole 1: 1000×2120×450
pole 2: 800×2120×450
přívody zespodu a vývody nahoru
barva šedá RAL 7035

Oddělení Elektro	Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný	Druh dokumentu Výkres rozváděče	Status dokumentu Vydáno		
SUBTECH Slověnská 29, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz	Vypracoval Bc. Josef Adamec	Název, doplňující název Olomouc VTP UP	Číslo dokumentu D.1.4.5.111		
	Kontroloval Ing. Jan Novotný	Rozváděč RH-MDO	Změna	Datum vydání 2023-06	List 12