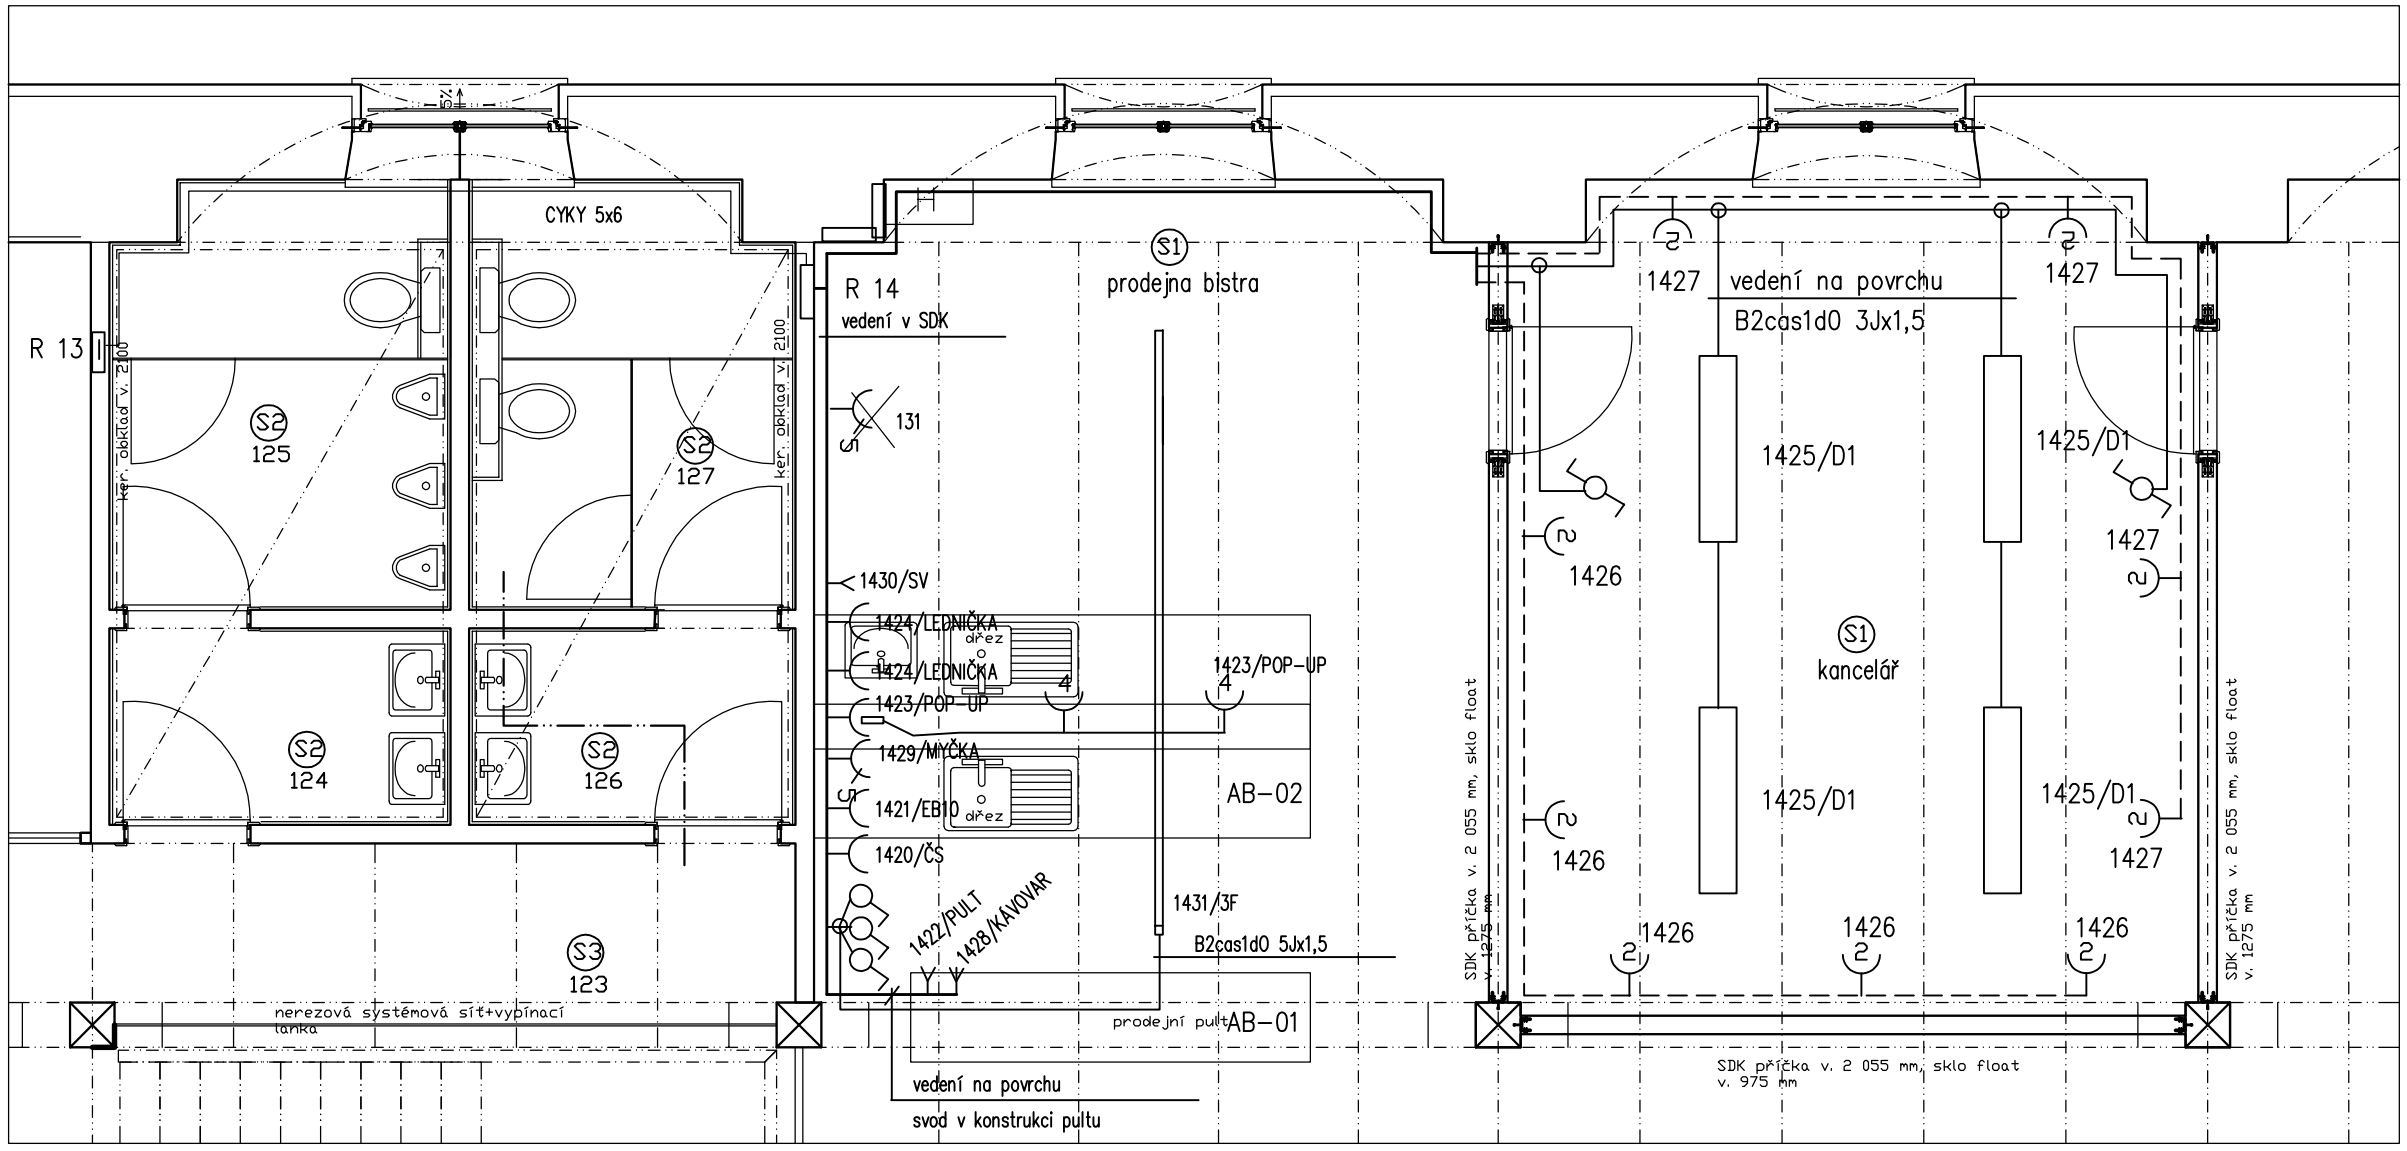

vypínač, řaz. 1, IP30, p.o.

vypínač, řaz. 6, IP30, p.o.

zás. 230V, 16A, IP30

zás. 230V, 16A, dvojitá s natoč. dutinkami, IP30

4 vestav. krabice pop-up – 8 modulů, nerez
počty zás. 230V a RJ 45 upřesní uživatel před montáží

5 designová zásuvka nástěnná 400V, 16A, typ 865-6v
stáv. zás. 400V/16A – demontovat

R13 stávající podružný rozvaděč 1.NP

R14 podružný rozvaděč bistro

SV vývod pro světlo zápultí –B2cas1d0 3Jx1,5 – l=5m
– upřesnit dle architekt. řešení

ČS čerpací stanice 230V u dřezu

EB10 el. ohřívací zásobník vody, 230V, 10 l, 2kW

D1 kancelářské závěsné zářivk. svítidlo 2x54W, IP21
upřesnit dle architekt. řešení

3F 3F lišta pro osvětlení vč. koncovky
osadit svítidly dle arch. řešení
stávající lištu ukončit dle arch. řešení

vedení – pod omítkou
v SDK
na povrchu – kabel. příchytky 6700
v konstrukci pultu – vývod l=5m

vodiče – zás. 230V – CYKY 3Jx2,5
zás. 400V – CYKY 5Jx2,5
světlo – CYKY 3Jx1,5, CYKY 5x1,5
na povrchu – kabelem B2cas1d0

výška el. přístrojů – dle investora

Klasifikace vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51ed.3
z hlediska působení vnějších vlivů jsou vnitřní prostory – normální

Umývací prostory dle ČSN 332130 ed. 3

Před započetím montáží upřesněte návaznosti na ostatní profese,
dodavatele technologií a architektonické řešení

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE, 50 Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed. 3 – AUT. ODPOJENÍ OD SÍTĚ, PROUD. CHRÁNIČEM

Zodpověd. projektant: Hrabal Jan	Vypracoval: Hrabal Jan IČO 18962076	JAN HRABAL DR. HORÁKOVÉ 5 PSČ 77900, TEL.603475658
Místo: Olomouc		
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc		
Akce: Úprava části přízemí objektu Pevnosti poznání SO 01 Objekt Pevnost poznání	Zak.č. 06/21 Datum 02/2022 Stupeň PDS Měřítko 1:100	
Název: D 1.4 – silnoproudá elektrotechnika 1.NP – obvody nn	Číslo kopie	Číslo výkresu D.1.4.1