

Váš dopis zn.: **elektronické podání**  
Ze dne: **03.12.2019**  
Naše značka: **MOVOZAD12266**  
Vy izuje: **Filip Novák**  
Telefon: **585 536 245**  
E-mail: **filip.novak@smv.cz**  
Datum: **05.12.2019**

Adresa žadatele:  
**VHRoušar, s.r.o.**  
**294**  
**53354 Rybitví**

## Informace k žádosti o poskytnutí dat DGN provozovaných společností

### Moravská vodárenská, a.s., region Olomouc

Tato poskytnutá informace má pouze informativní charakter a nenahrazuje stanovisko k vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s. k případné stavební či jiné činnosti žadatele a není ji možno použít pro jakýkoliv stupeň územního nebo stavebního řízení.

Účel informace:	Poskytnutí dat DGN	
Lokalizační údaje:	Okres:	Olomouc
	Obec:	Olomouc
	Název k.ú.:	Olomouc-město
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*	
Kontaktní osoba:	Ladislav Roušar	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	773085535, rousar@vhrousar.cz	
Platnost vyjádření:	Jeden rok ode dne vyhotovení	
Název stavby:	Studie technické proveditelnosti pro nakládání se srážkovými vodami ze zpevněných ploch areálu	
Účel:	Envelopa	
	studie	

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace

#### nachází

síť v provozování společnosti Moravská vodárenská, a.s. a jejich ochranná pásma.

Konkrétně se jedná o: Kanalizace DN<500, Kanalizace DN≥500, Vodovodní řad DN<500  
Provozovatel sítě: MOVO, Jiný  
Vlastník sítě: SM Olomouc, Jiný

Poskytujeme Vám datový soubor ve formátu DGN, Referenční systém: S-JTSK, Bpv

Případné připomínky jsou zakresleny orientačně, Moravská vodárenská, a.s. není jejich vlastníkem a ani provozovatelem (viz §3 odstavec 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění)

Zakresleny jsou pravděpodobně průběhy sítí, které nelze použít pro návaznou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřeními před zahájením stavebních/projektových prací.

Převzetím dat se zavazujete, že žádným způsobem nebudete poskytovat předaná data třetí straně a po jejich použití pro účel deklarovaný ve Vaší žádosti poskytnutá data zabezpečíte proti jejich zneužití.

**V zájmovém území se nachází část dešťové kanalizace kterou neprovozujeme. Její zakres je pouze orientační. Tato část je vyznačena v příloženém DGN.**

Zájmové území spadá do působnosti regionu Olomouc.

- kontaktní místo, adresa, mapa, otevírací doba, rezervace schůzky  
<http://www.smv.cz/zakaznici/kontakty-pro-zakazniky/kontaktni-mista-spolecnosti/>
- napojení na vodovodní síť <http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-vodovodni-sit/>
- napojení na kanalizační síť <http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-kanalizacni-sit/>
- vyjádření - stanovisko k projektové dokumentaci, uzavření smlouvy - napojení na vodovodní a kanalizační řad  
<http://www.smv.cz/sluzby/vyjadeni/>

Filip Novák  
referent - operátor GIS

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.  
Tovární 41, 779 00 Olomouc  
(T) +420 585 536 245  
(M) +420 702 196 416  
(E) filip.novak@smv.cz  
[www.smv.cz](http://www.smv.cz)


\*Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne:

03.12.2019

Naše značka: **MOVOZAD12266**

### Situace zájmového území

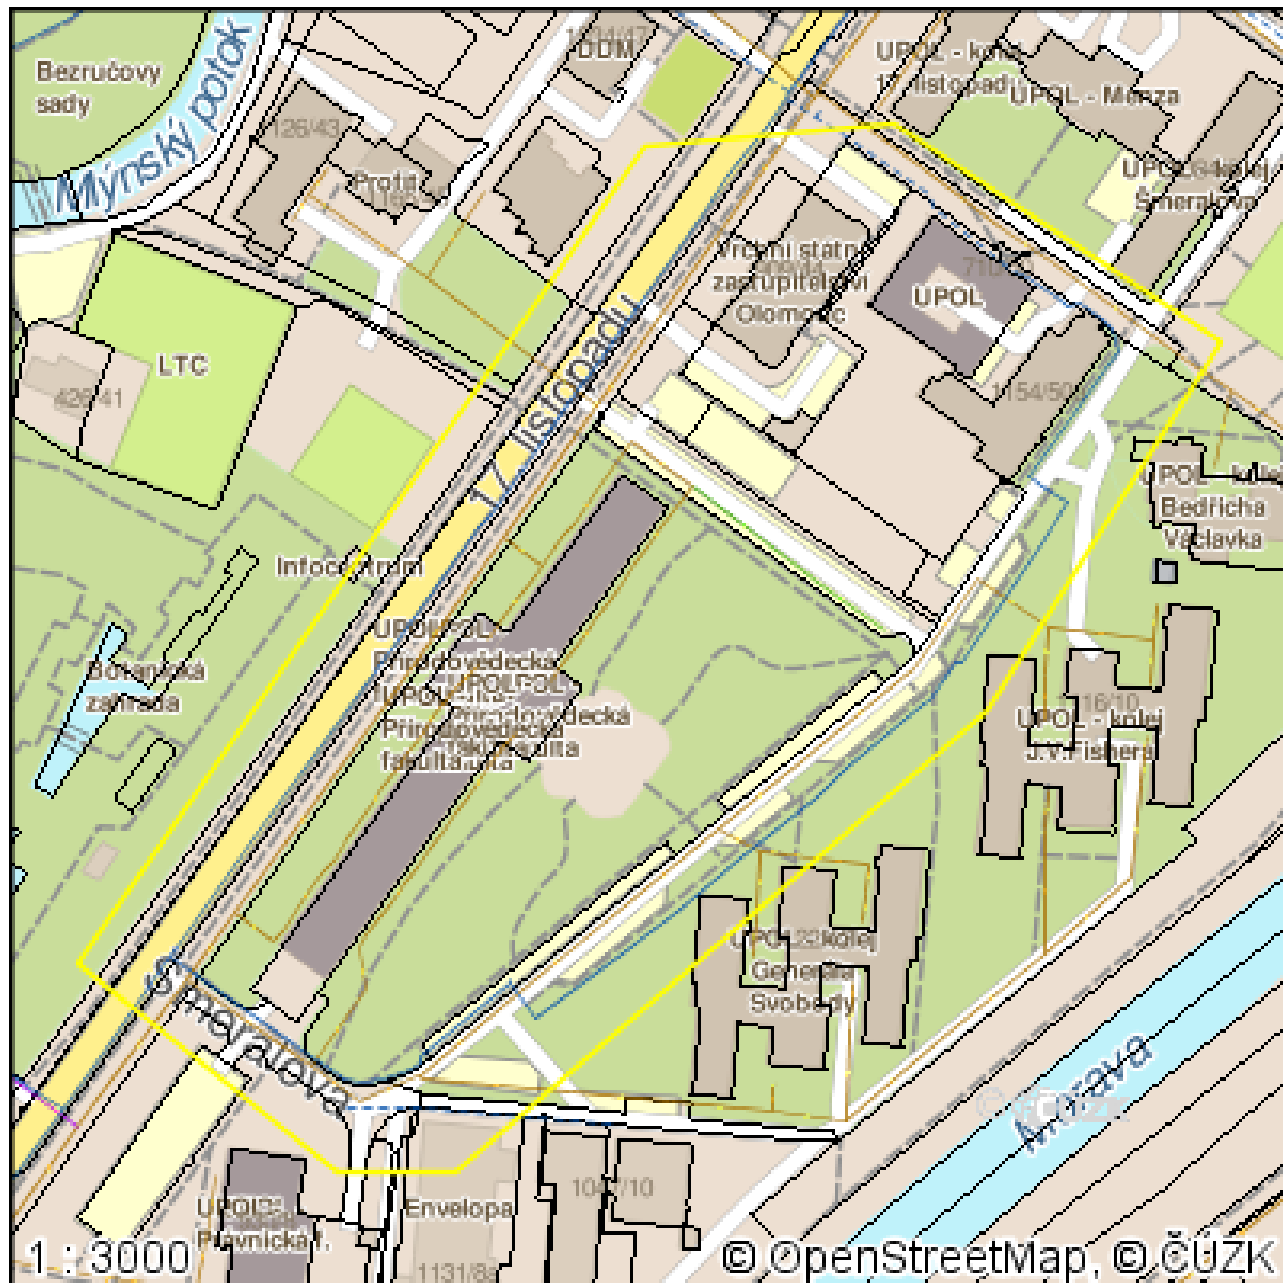

Úsek vodovodní přípojky  
Úsek vodovodního řádu  
Linie elektro

Úsek kanalizační stoky : dešťová  
Úsek kanalizační stoky : splašková  
Úsek kanalizační stoky : jednotná

Úsek kanalizační přípojky : dešťová  
Úsek kanalizační přípojky : splašková  
Úsek kanalizační přípojky : jednotná

Ochranné pásmo : I. stupeň  
Ochranné pásmo : II. stupeň  
Ochranné pásmo : III. stupeň  
Ostatní  
Vámi vymezená oblast