
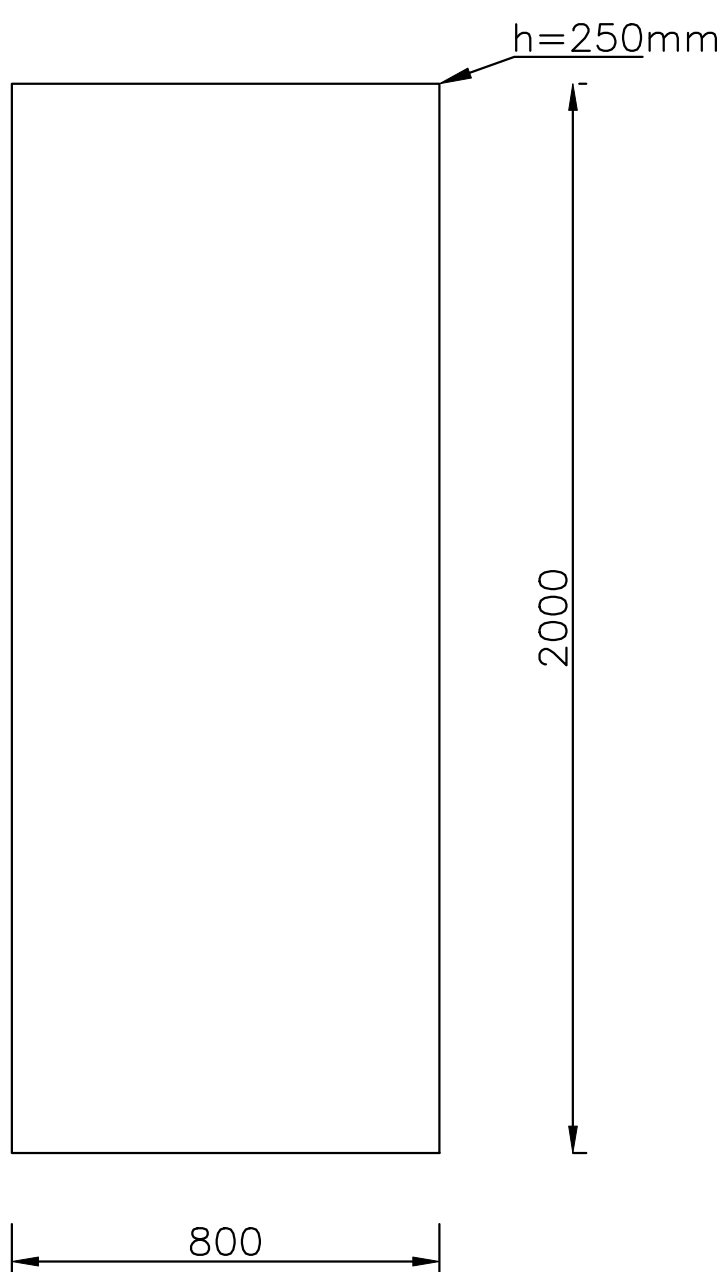


SCHEMA OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ CHODBY

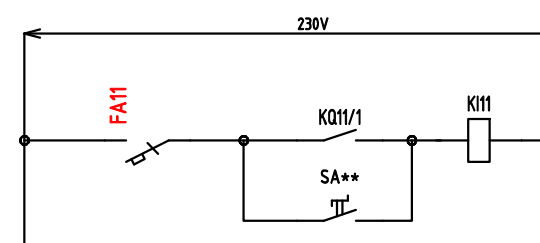

TYP PROVEDENÍ:
KRYTÍ:
ROZMĚRY:
DĚLENÍ:
MATER:
OBSLUHA:
PŘÍVOD (Y):
VÝVODY:

ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE
IP40/IP20
5800xV2000xH250mm
-
PRAC. POUŽITÝMI
SHORA
NAHORU

POZNÁMKY:
1) JEDNOFÁZOVÉ DVOUPÓLOVÉ JISTIČÍ PRVKY (JISTIČOCHRÁNIČE) V JEDNOMODULOVÉM PROVEDENÍ
2) JISTIČE PRO "REKONSTRUKCI" BUDOU NAHRAZENY V BUDOUCNÍ JISTIČOCHRÁNIČEMI.
3) KABELY PRO "REKONSTRUKCI" NATAŽENY A UKONČENY V CHODBĚ U MÍSTNOSTI.
STÁV. OBVODY PRO "REKONSTRUKCI" BUÐOU V RAMCI MODERNIZACE PROVIZORNĚ PŘEPOJENY V ROZVADEČI

Legend and project information:

- PROSTRAHA STUJENÝ PROSTOR 010203
- MODERNIZACE BUDOV FTK UP V OLOMOUCI NEŘEŠEN
- REKONSTRUKCE PRACOVNĚ V BUDOUCÍ EDNANÍ
- STAVAJÍCÍ NEŘEŠENÁ ELEKTROINSTALACE

Project details:

- PROJEKTANT: ING. ARCH. JOSEF PÁLKA
- ALFA
- MODERNIZACE BUDOV FTK UP V OLOMOUCI - NEŘEŠEN
- DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
- INVESTOR: UPOL FTK
- LOKALITA: Olomouc, TT-Mfu
- DÍLO: 084-profese
- D.1.4.3 Zařízení silnaproudé elektrotechniky
- VÝKRES: ROZVADEČ R2.1
- 1156 D.1.4.3-11 02