


VZOROVÝ ŘEZ 1:50

PVC - PP - DN150

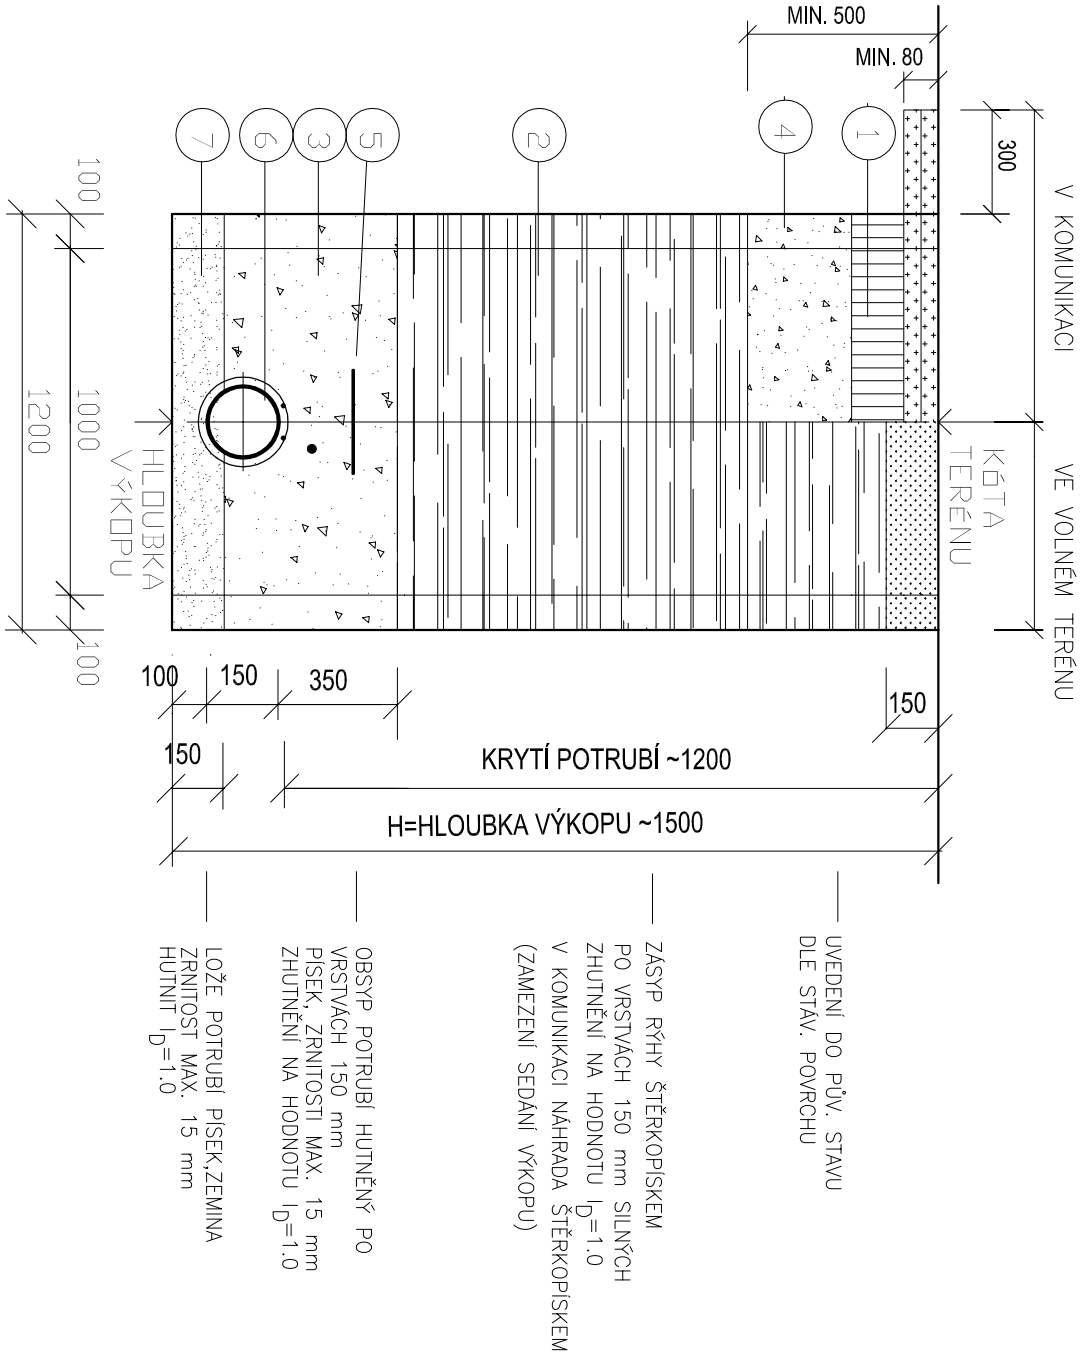

- LEGENDA:
- OBNOVENÍ TERÉNU V PŮVODNÍCH VRSTVÁCH:
 - CHODNÍK – ZADLAŽDĚNÍ PŘÍP. ASFALT
 - ZATRAVNĚNÍ – 150mm OHUMUSOVÁNÍ
 - KOMUNIKACE – V PŮVODNÍCH VRSTVÁCH NEBO:
 - OK II – 150mm
 - ŠTĚRK 32/63mm – 300mm
 - HUTNĚNÝ ZÁSYP NESOUDRŽNOU ZEMINOU
 - HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM (ŠTĚRKODRTI)
 - PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ, PODLE POTŘEBY ZÁTĚŽNÉ
 - VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BÍLÁ
 - NOVÝ VODOVOD LITINA 150 + 2x VYHLEDÁVACÍ VODIČ Cu–6 mm²
 - HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE DO VELIKOSTI ZRN 2 mm

POZNÁMKA:

PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PVC DODRŽET VE VOLNÉM TERÉNU A V CHODNÍKU MIN. KRYTÍ 1200 mm VE VOZOVCE MIN. KRYTÍ 1500 mm NUTNO DODRŽET ČSN 755401, ČSN 755402, ČSN 755411, ČSN 736632

LEGENDA:

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení stávajících podzemních vedení u jejich správců.

/Sb.zák.č. 200/1994 o prov. vyhláška č. 365/2001 Sb.; ČSN 733050, čl.48,54,55/

PŘED ZAHÁJENÍM RUČNÍHO VÝKOPU BUDE PROVEDENO PROVĚŘENÍ TRASY VYHLEDÁVACÍM PŘÍSTROJEM-OVĚŘENÍ A RUČNÍ NASONDOVÁNÍ KABELŮ VYTÝČENÝCH SPRÁVCI-VYJÁDRĚNÍM SPRÁVCŮ JE NUTNO SE ŘÍDIT

PŘI KŘÍŽENÍ S KABELY DODRŽET PŘESNÉ VYTÝČENÍ SPRÁVCI NÁŘÍZEN POUZE RUČNÍ VÝKOP min. 2m OBOUSTRANNĚ OD KŘÍŽ. VEDENÍ KABELŮ, NEOSTRÝM /dřevěným/ NÁŘADÍ – K ZÁSYPU PŘÍZVAT SPRÁVCE

Při provádění dodržet ČSN 755401, ČSN 755402, ON 755411, ČSN 733050, ČSN 756101, ČSN 736005, ČSN 386410-EN 1594, ČSN 386413-EN 12007-1-4, ČSN 386414-EN 12327, ČSN 386417-EN 12186, ČSN 038370-6, ČSN 736822, ČSN EN 12279, ČSN EN 12327, a předpisy o bezpečnosti a ochraně pracujících ve stavebnictví Vyhláška č.324 Sb.zák. ze dne 10.8.1990

DODRŽET ČSN-EN 1610 – PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZ. PŘÍPOJEK A JEJICH ZKOUŠENÍ DODRŽET ČSN 756909 – ZKOUŠENÍ VODOTĚSNOSTI STOK VÝKOPY BUDOU PAŽENÍM PŘÍLOŽNÝM /ZÁTĚŽNÝM/

PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU SE STÁVAJÍCÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO DODRŽET NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005 – PROSTOROVÁ ÚPRAVA VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PRO REALIZACI STAVBY NUTNO DOKUMENTACI DOPRACOVAT DLE PŘÍLOHY č. 12 VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. V NOVELE VYHLÁŠKY č.405 /2017 Sb.

M 1 :-

Projektant	Ing. KUNERT R.	Odd.projektant	Ing. MÁDR J.	Ing. Roman KUNERT IČO : 649 55 028 DIČ : CZ-6602030612 Bryksova 489/36 tel : OLOMOUC 783 01 +420 608708002 rkpv@volny.cz
Obec	OLOMOUC	Stav. úřad	OLOMOUC	
Investor	UP Olomouc, SKM Šmeralova 12, 771 11 OLOMOUC			
AKCE	NÁSTAVBA VŠK GEN. SVOBODY A VŠK J.L. FISCHERA, OLOMOUC			
	parc.č. 94/64 , st. 1575, st. 1574, k.ú. Olomouc - Město			
OBJEKT	IO.01 VSAKOVACÍ JÍMKY			
NÁZEV	ŠACHTA ŠRO - REGULACE ODTOKU			Arch.číslo 24 - 1941 - 10 / 16