

Obsah: doplnění rozvaděče RH3L – (v)

Akce: Pdf/UPOL – Modernizace komunikačních prostor
budovy Žižkovo nám. 5
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Specifikace skříně:

rozsudě stávající

POZNAMKY:

Před realizací prováděcí firma ověří, zda skutečně dodávaná zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové dokumentaci a v případě nutnosti upraví zapojení a zohlední jej ve výrobní dokumentaci.


U kabelů CXKH–R uvedených v kabelových rámečcích není vzhledem k omezenému místu uvedena celá jejich specifikace. Jedná se o kabely s třídou reakce na oheň minimálně B2ca.s1.d1 splňující podmínky vyhlášky č.268/2011 Sb.

U kabelů CXKH–V uvedených v kabelových rámečcích není vzhledem k omezenému místu uvedena celá jejich specifikace. Jedná se o kabely s třídou reakce na oheň minimálně B2ca.s1.d1 a se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy dle popisu v půdorysech/technické zprávě. Kabel splňuje podmínky vyhlášky č.268/2011 Sb..


Součástí dodávky rozsudě je výrobní dokumentace, ověření návrhu a kusová zkouška dle souboru IEC 61439.

Číslo vyhotovení:

Vypracoval:	Radek Vyrobil:	<i>Radek Vyrobil</i>	Změna: --	--	Investor:	Výkres číslo:		Lístů: 5
Datum:		05.12.2023	Změna: --	--	Univerzita Palackého v Olomouci			List: 1
Zakázka číslo:		20025	Změna: --	--		d.1.4.3.310		1

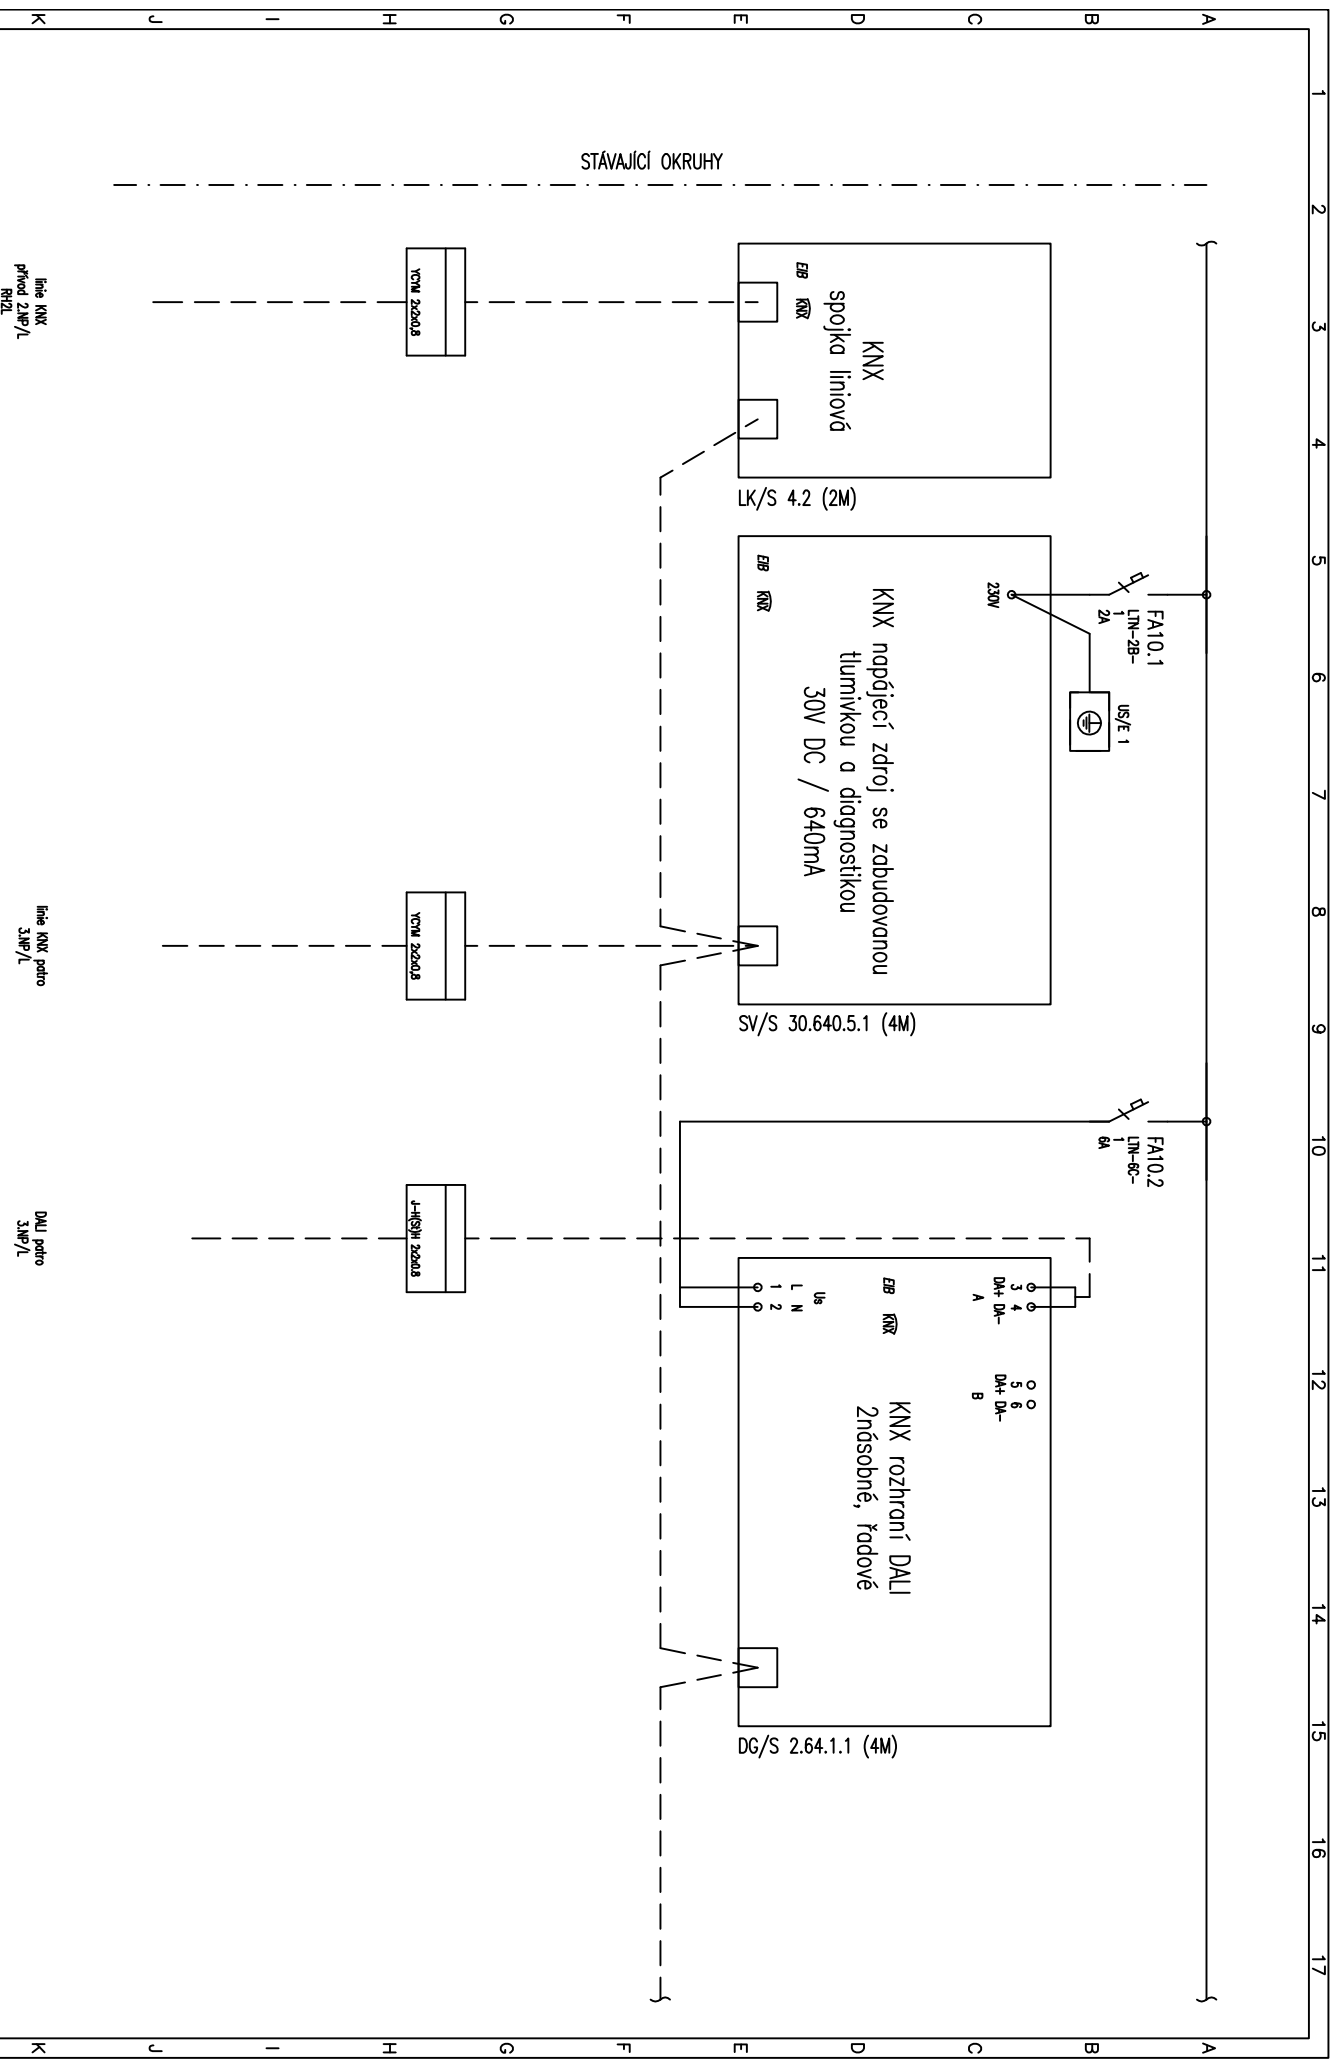


Vyráběcí: Radek Vyráběl		AKCE: Pdf/JPOL – Modernizace komunikačních prostor		Investor: Univerzita Palackého v Olomouci		Výkres číslo:		Listů: 5	
Datum : 05.12.2023		budovy Žitkovo nám. 5		Obsah:		d.1.4.3.310		Listů: 2	
Zak. číslo: 20025		SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		doplňení rozvaděče RH3L – (V)					

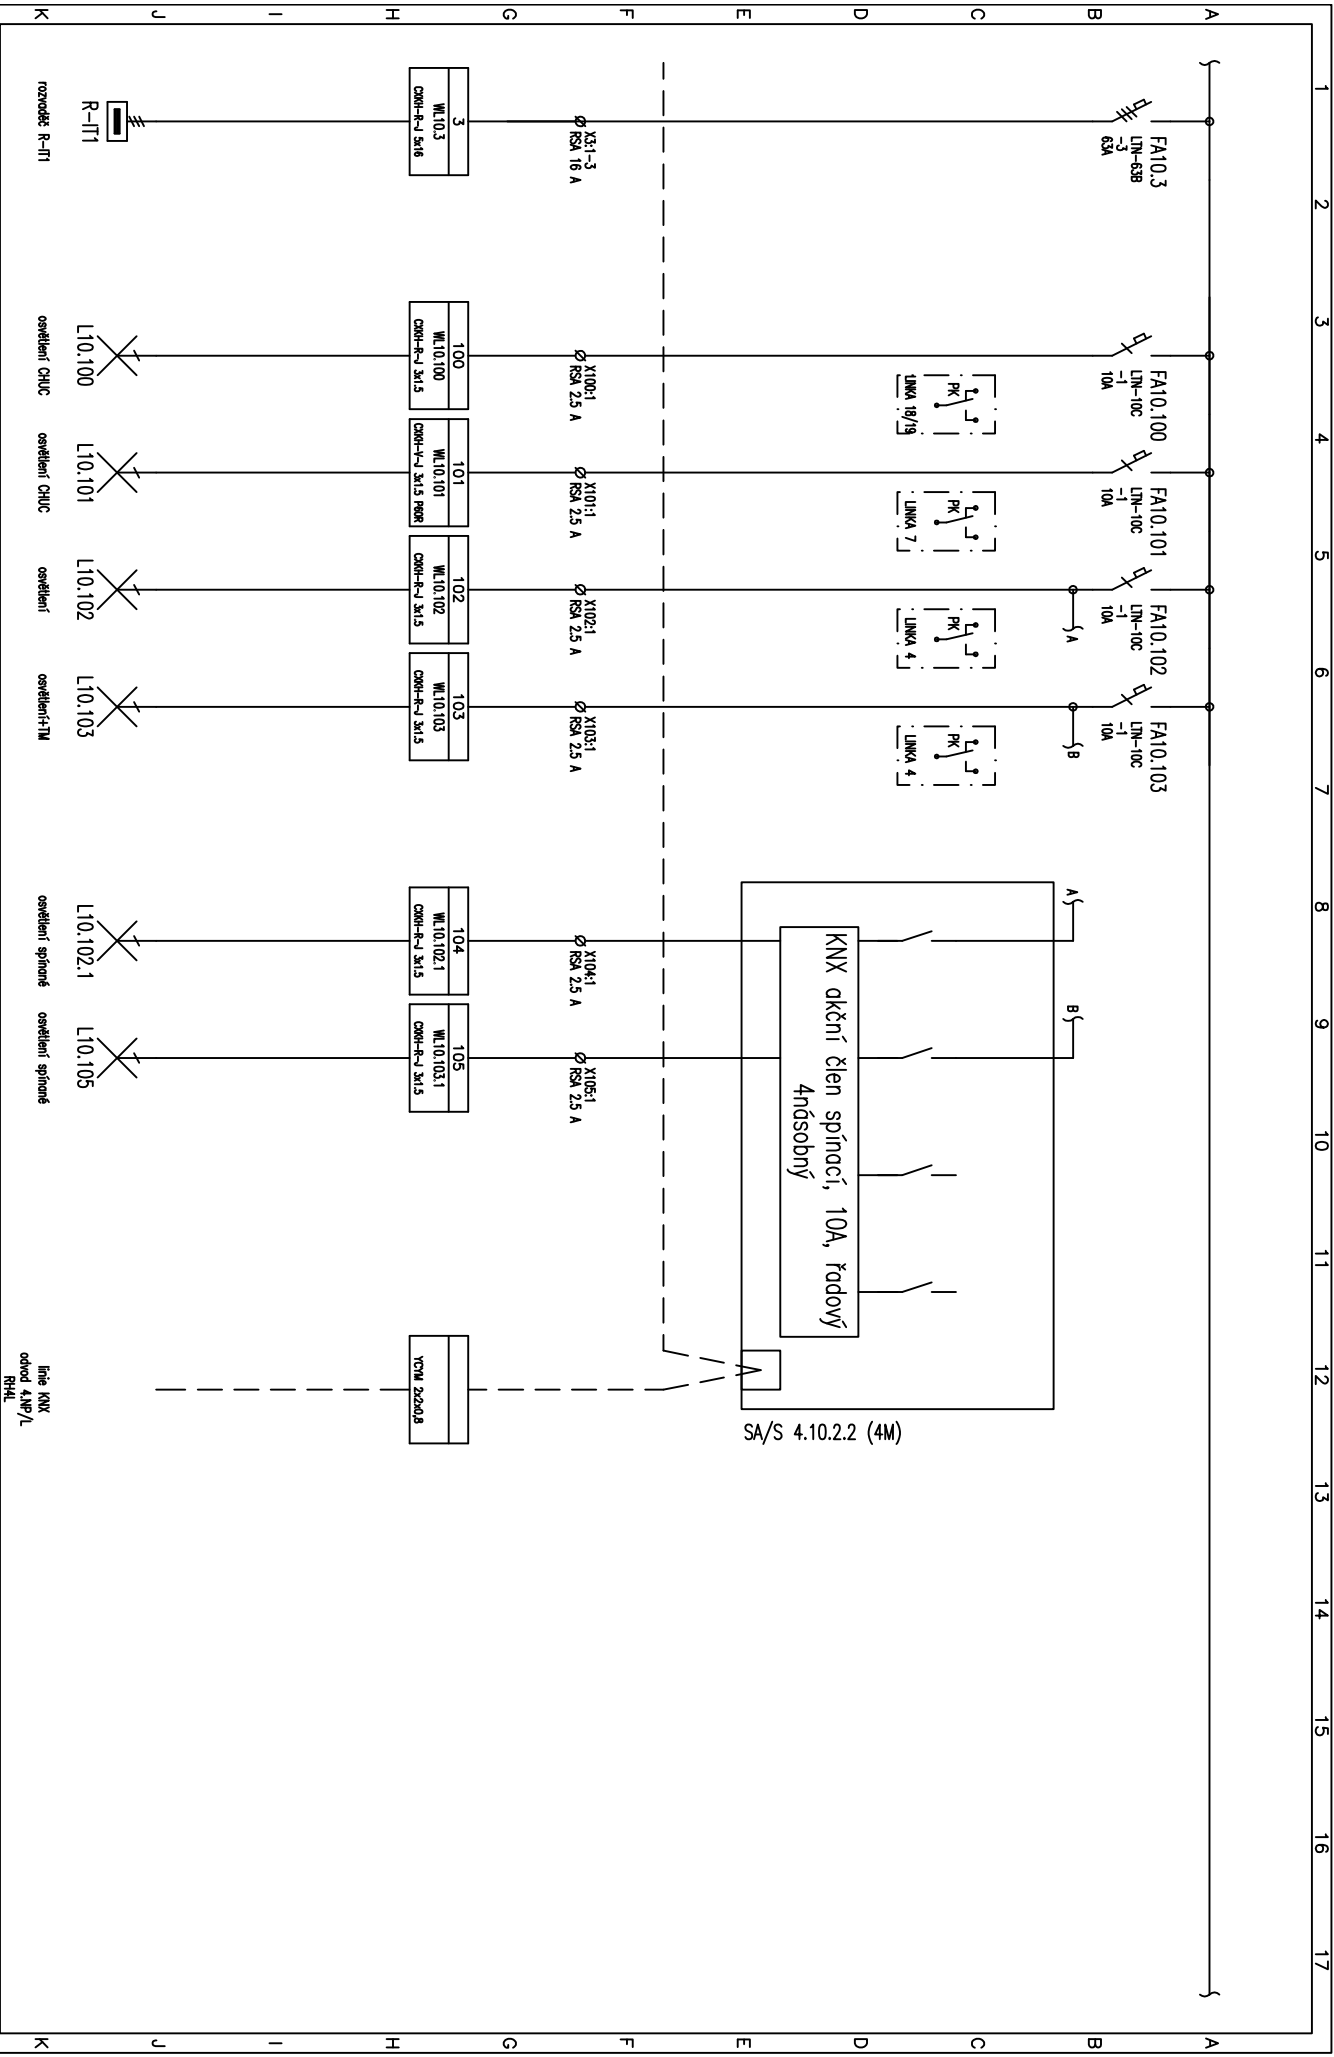

Vyracoval: Radek Vyrubal		AKCE: Pdf/JPOL – Modernizace komunikačních prostor		Investor: Univerzita Palackého v Olomouci		Výkres číslo:		Líst: 5	
Datum : 05.12.2023		budovy Žitkovo nám. 5		Obsah:		doplňení rozvaděče RH3L – (V)		Líst: 3	
Zak.číslo:		20025		SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Výpracovali: Radek Vyroubal			AKCE: Pdf/JPOL – Modernizace komunikačních prostor budovy Žitkovo nám. 5 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Investor: Univerzita Palackého v Olomouci			Výkres číslo: d.1.4.3.310			Listů: 5				
Datum : 05.12.2023						Obsah: doplnění rozvaděče RH3L – (V)						List: 5				
Zak. číslo: 20025																

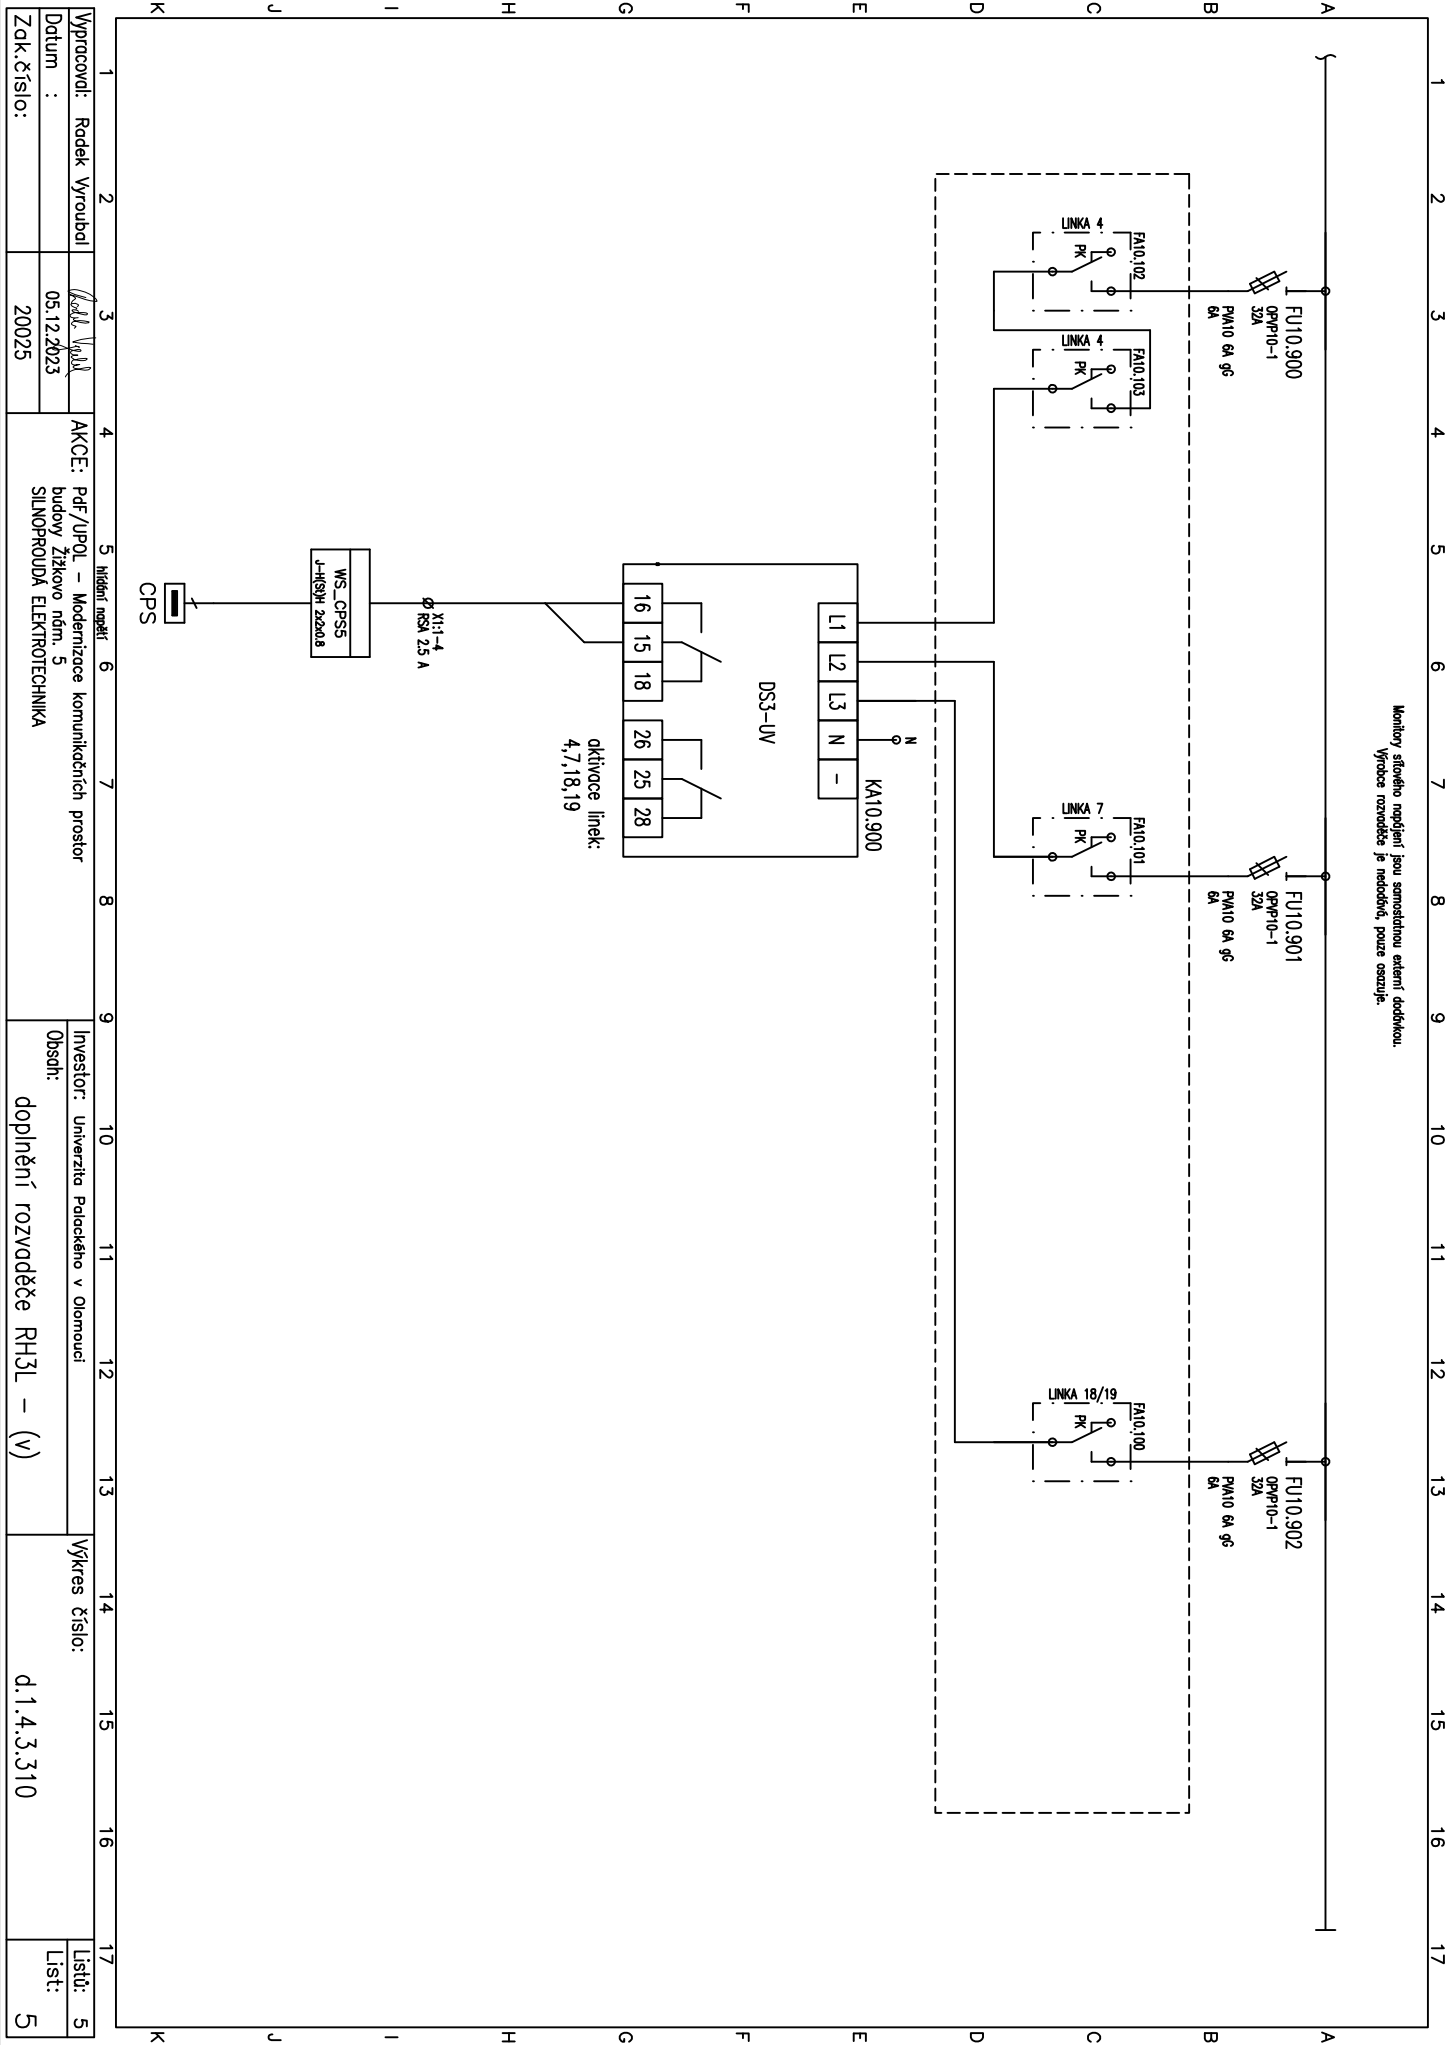

Montovaný síťového napájení jsou samostatnou etáží dodávkou. Výrobce rozvaděče je neověřeno, pouze osazuje.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Výrobce: Radek Vyrobil			AKCE: Pdf/JPOL – Modernizace komunikačních prostor budovy Žitkovo nám. 5 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Investor: Univerzita Palackého v Olomouci			Výkres číslo: d.1.4.3.310			List: 5				
Datum : 05.12.2023						Obsah: doplnění rozvaděče RH3L – (V)										
Zak. číslo: 20025																