

Obsah:      Úprava rozvaděče RH a HR1 – (v)

Akce:      Pdf/UPOL – Modernizace komunikačních prostor  
budovy Žižkovo nám. 5  
SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA

Specifikace skříně:  
rozvaděč stávající

POZNÁMKY:

Před realizací prováděcí firma ověří, zda skutečně dodávané zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové dokumentaci a v případě nutnosti upraví zapojení a zohlední jej ve výrobní dokumentaci.


U kabelů CKH–R uvedených v kabelových rámečcích není vzhledem k omezenému místu uvedena celá jejich specifikace. Jedná se o kabely s třídou reakce na oheň minimálně B2ca.s1.d1 splňující podmínky vyhlášky č.268/2011 Sb.

U kabelů CKH–V uvedených v kabelových rámečcích není vzhledem k omezenému místu uvedena celá jejich specifikace. Jedná se o kabely s třídou reakce na oheň minimálně B2ca.s1.d1 a se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy dle popisu v půdorysech/technické zprávě. Kabel splňuje podmínky vyhlášky č.268/2011 Sb..


Součástí dodávky rozvaděče je výrobní dokumentace, ověření návrhu a kusová zkouška dle souboru IEC 61439.

Číslo vyhotovení:

Vypracoval: Radek Vyrobení	<i>Radek Vondrák</i>	Změna: --	Investor: Univerzita Palackého v Olomouci	Výkres číslo: d.1.4.3.301	Lištů: 3
Datum: 05.12.2023	Změna: --	List: 1			
Zakázka číslo: 20025	Změna: --				

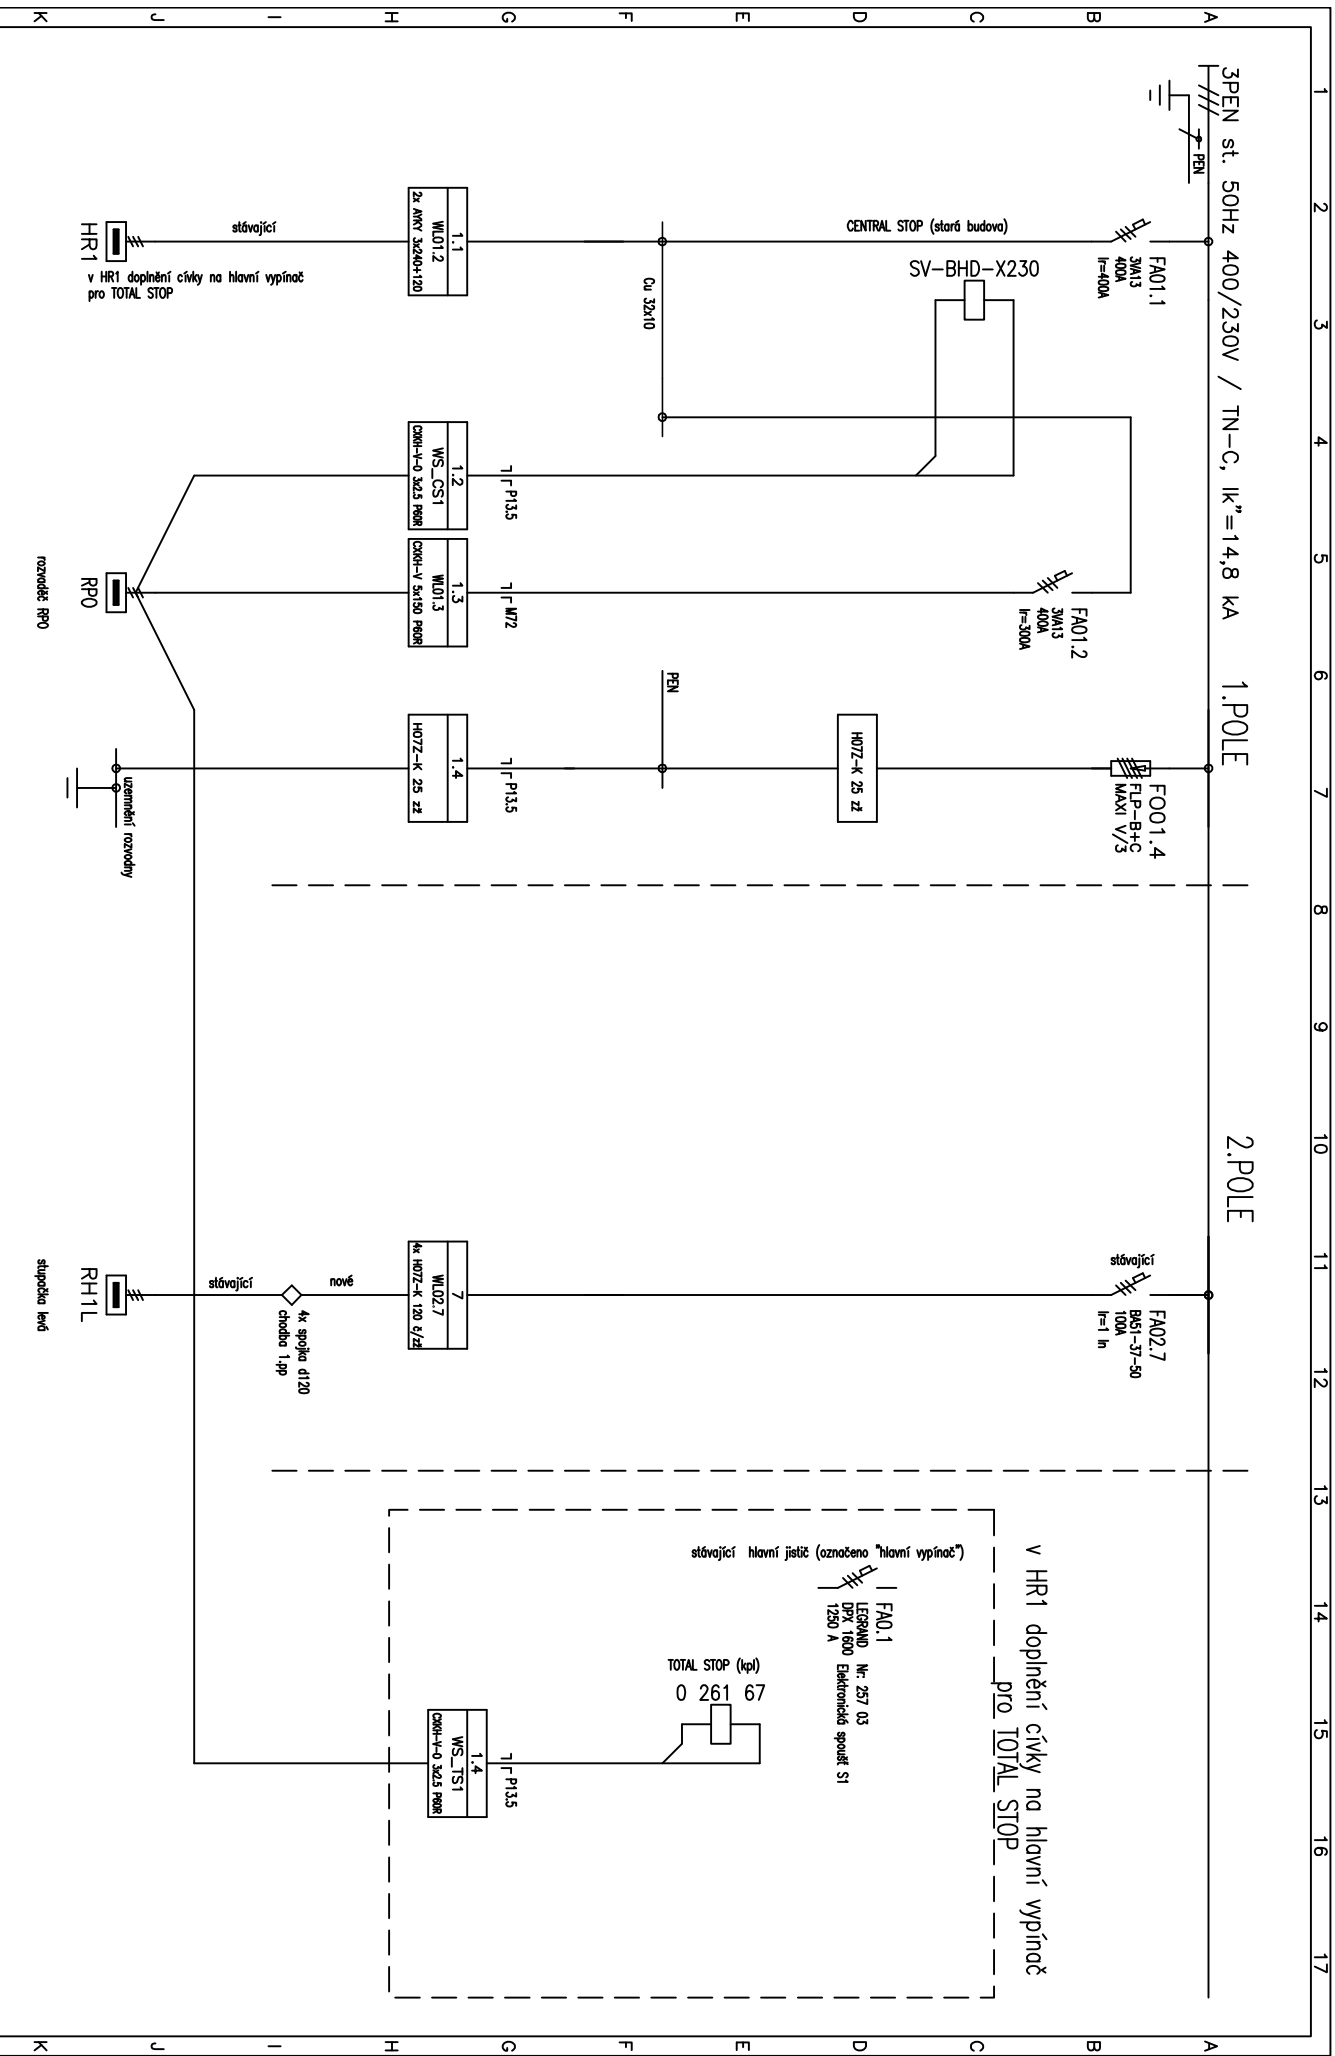

Vypracoval: Radek Vyrubel	AKCE: Pdf/JPOL - Modernizace komunikačních prostor	Investor: Univerzita Palackého v Olomouci	Výkres číslo:
Datum: 05.12.2023	budovy Žžkovo nrm. 5	Obsah: úprava rozvadožce RH a HR1 - (V)	d.1.4.3.301
Zak.číslo: 20025	SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA		
			Lišt: 3
			Lišt: 2

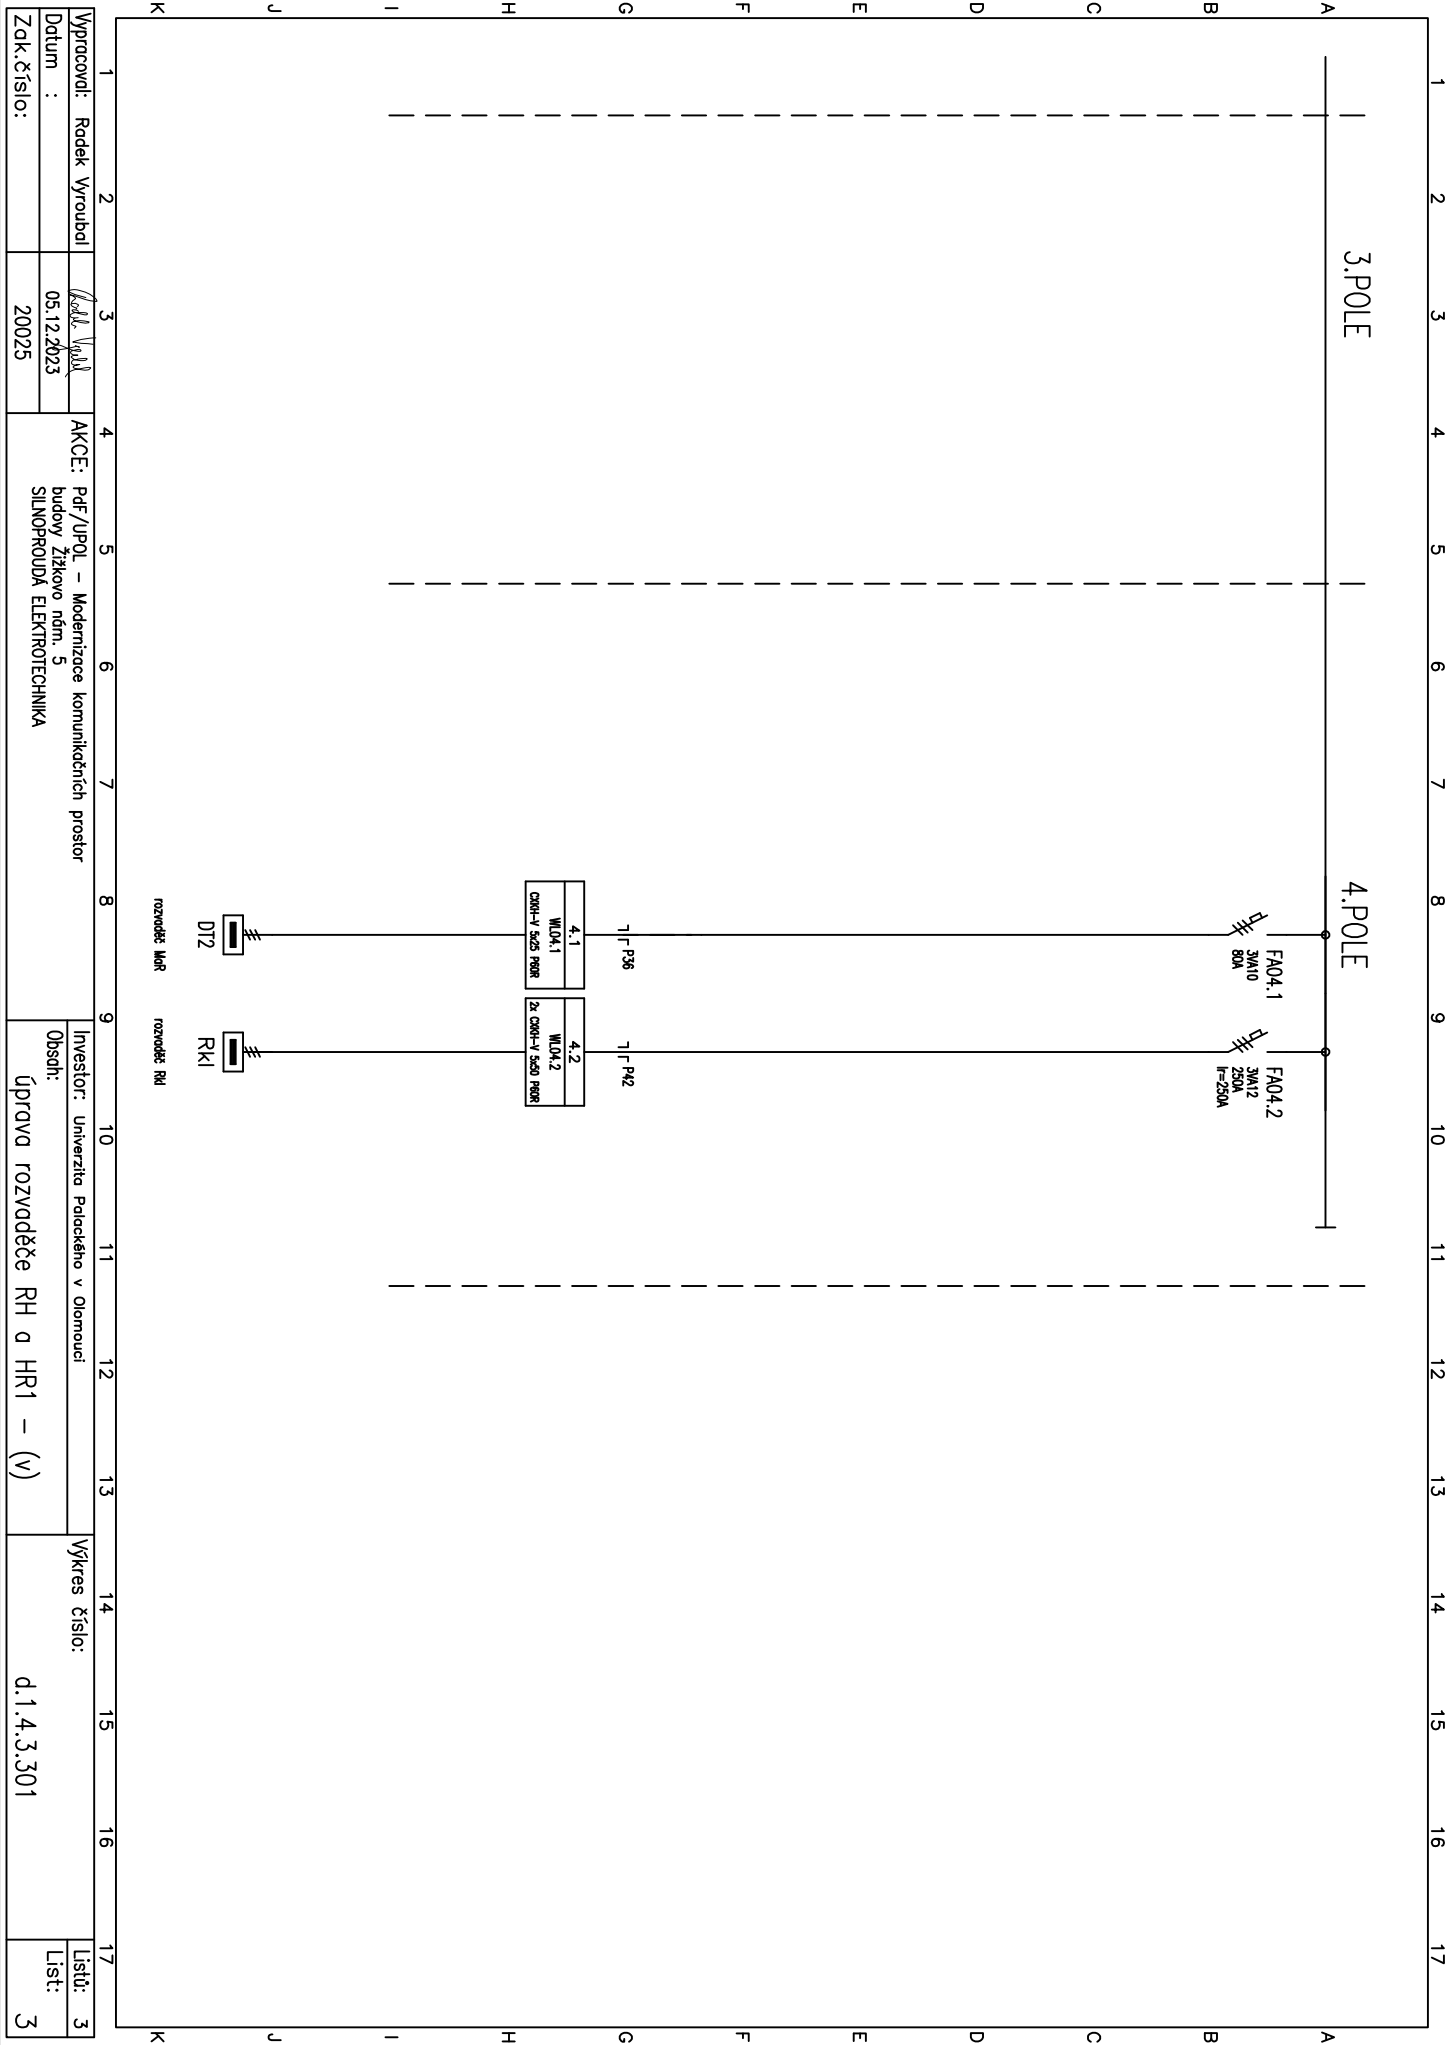

Vypracoval: Radek Vyrobil	05.12.2023	AKCE: Pdf/JPOL – Modernizace komunikačních prostor	Investor: Univerzita Palackého v Olomouci	Výkres číslo: d.1.4.3.301	Listů: 3
Datum :	05.12.2023	budovy Žitkovo nám. 5	Obsah: Úprava rozvodnice RH a HR1 – (V)		Listů: 3
Zak.číslo:	20025	SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA			