




Vypínavci: Radek Vyrubci		AKCE: Pdf/JPOL – Modernizace komunikačních prostor		Investor: Univerzita Palackého v Olomouci		Výkres číslo:		Listů: 8	
Datum : 05.12.2023		budovy žžkovo nám. 5		Obsah:		d.1.4.3.317		Listů: 5	
Zak.číslo: 20025		SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA		schéma rozvadeče R1.1 – (z)					

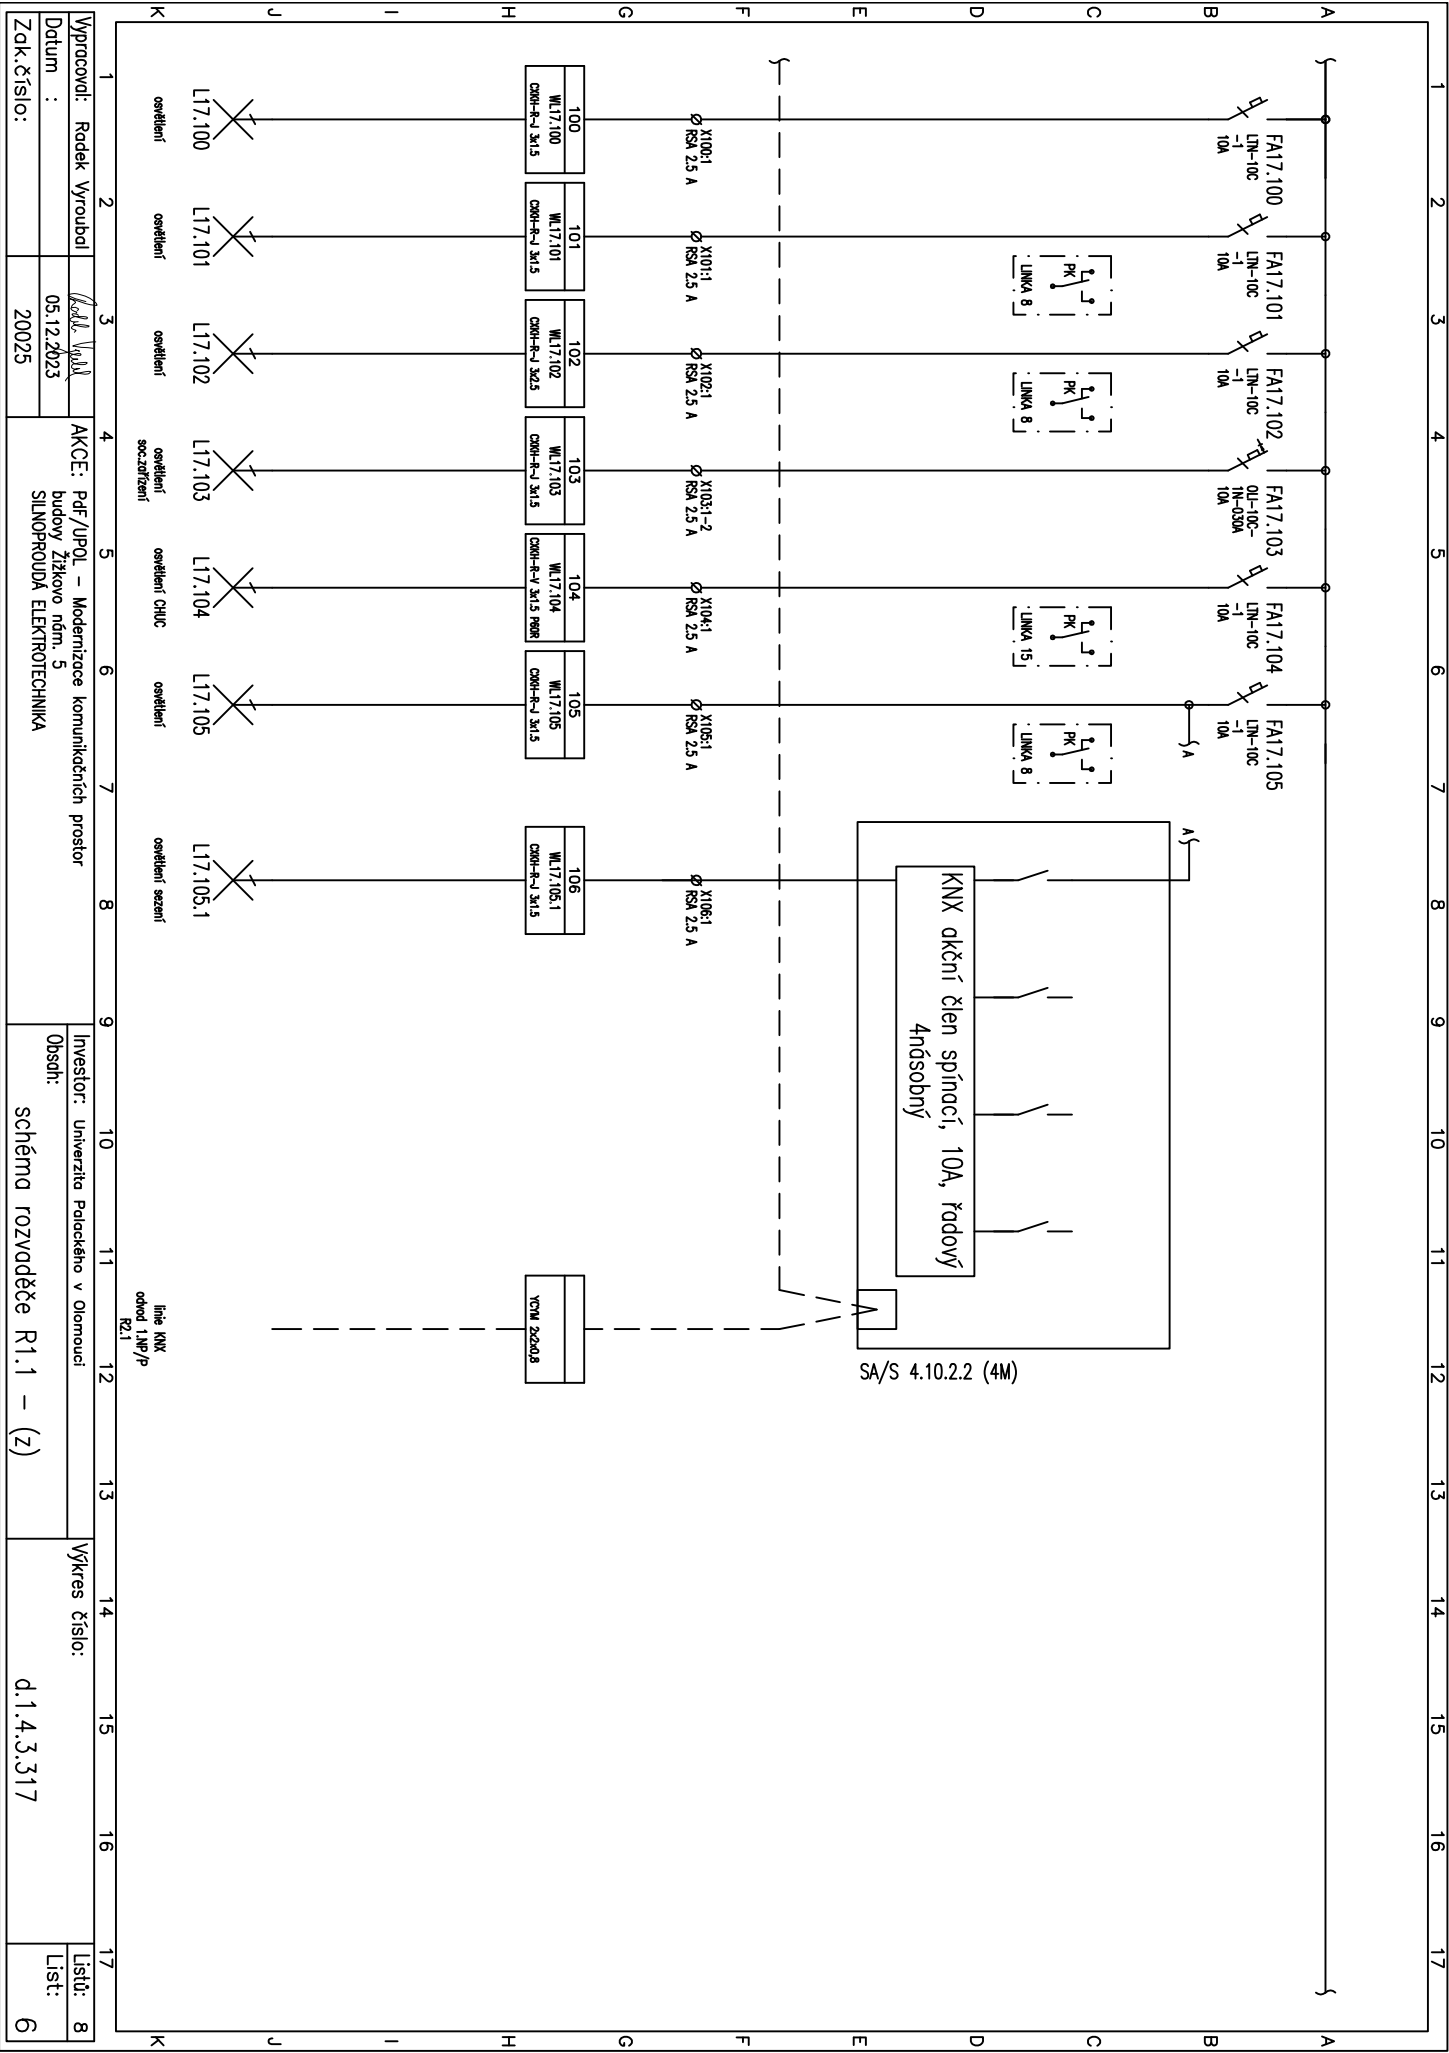

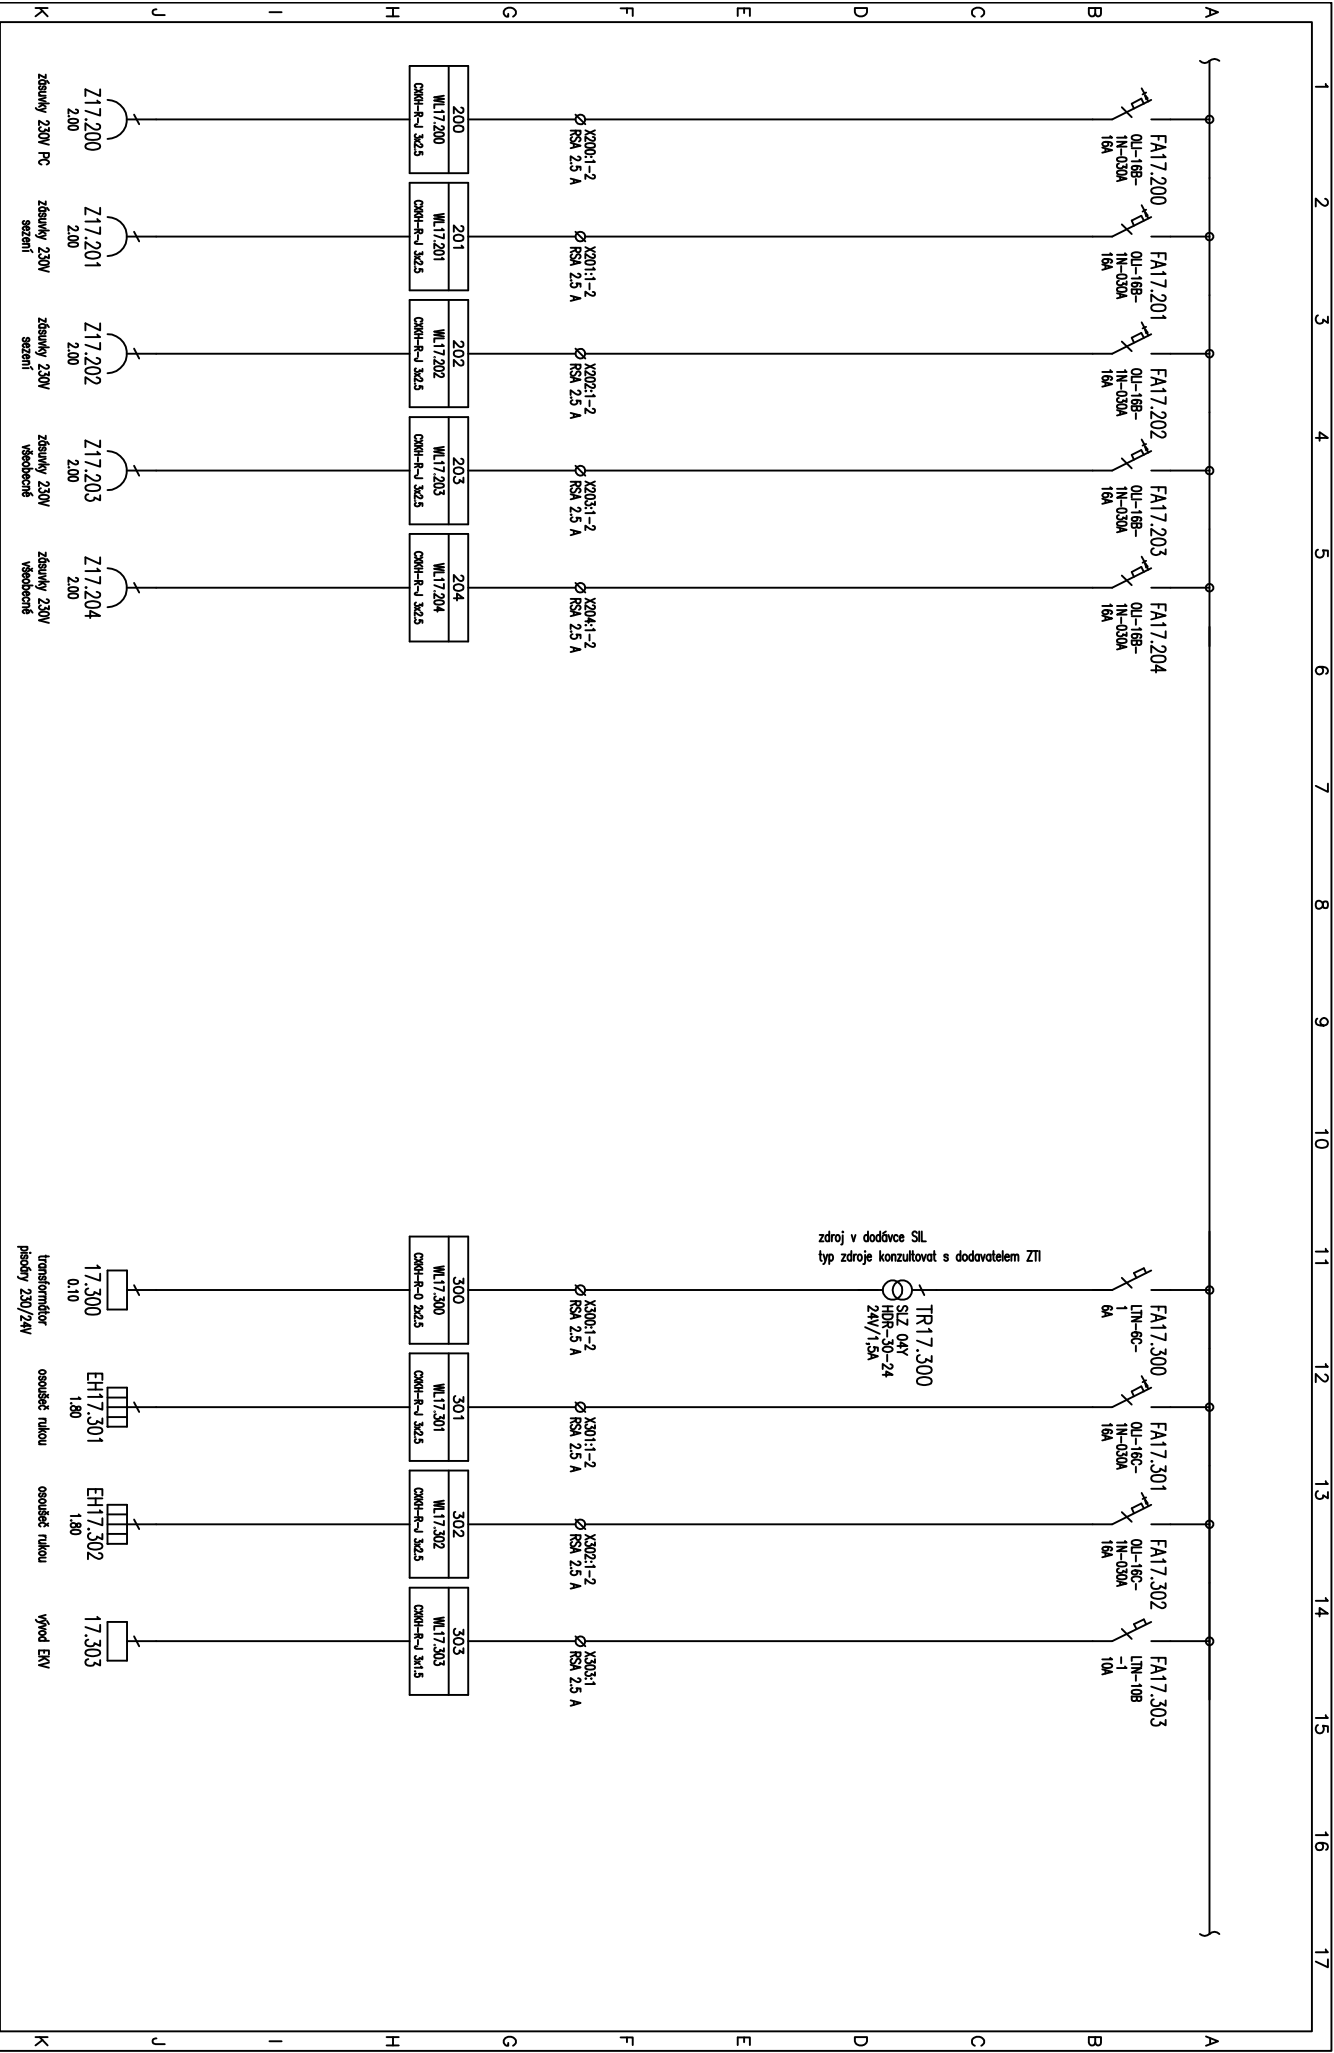

Vypracoval: Radek Vyrubal	Adm. Vrubal	AKCE: Pdf/JPOL – Modernizace komunikačních prostor	Investor: Univerzita Palackého v Olomouci	Výkres číslo: d.1.4.3.317	Lišt.: 8
Datum: 05.12.2023		budovy žžkovy nrm. 5	Obsah: schéma rozvaděče R1.1 – (z)		Lišt.: 7
Zak.číslo: 20025		SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vyráběcí: Radek Vyrubal			AKCE: Pdf/JPOL – Modernizace komunikačních prostor budovy Žitkovo nám. 5 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Investor: Univerzita Palackého v Olomouci			Výkres číslo: d.1.4.3.317			Líst: 8					
Datum : 05.12.2023			Zák. číslo: 20025													

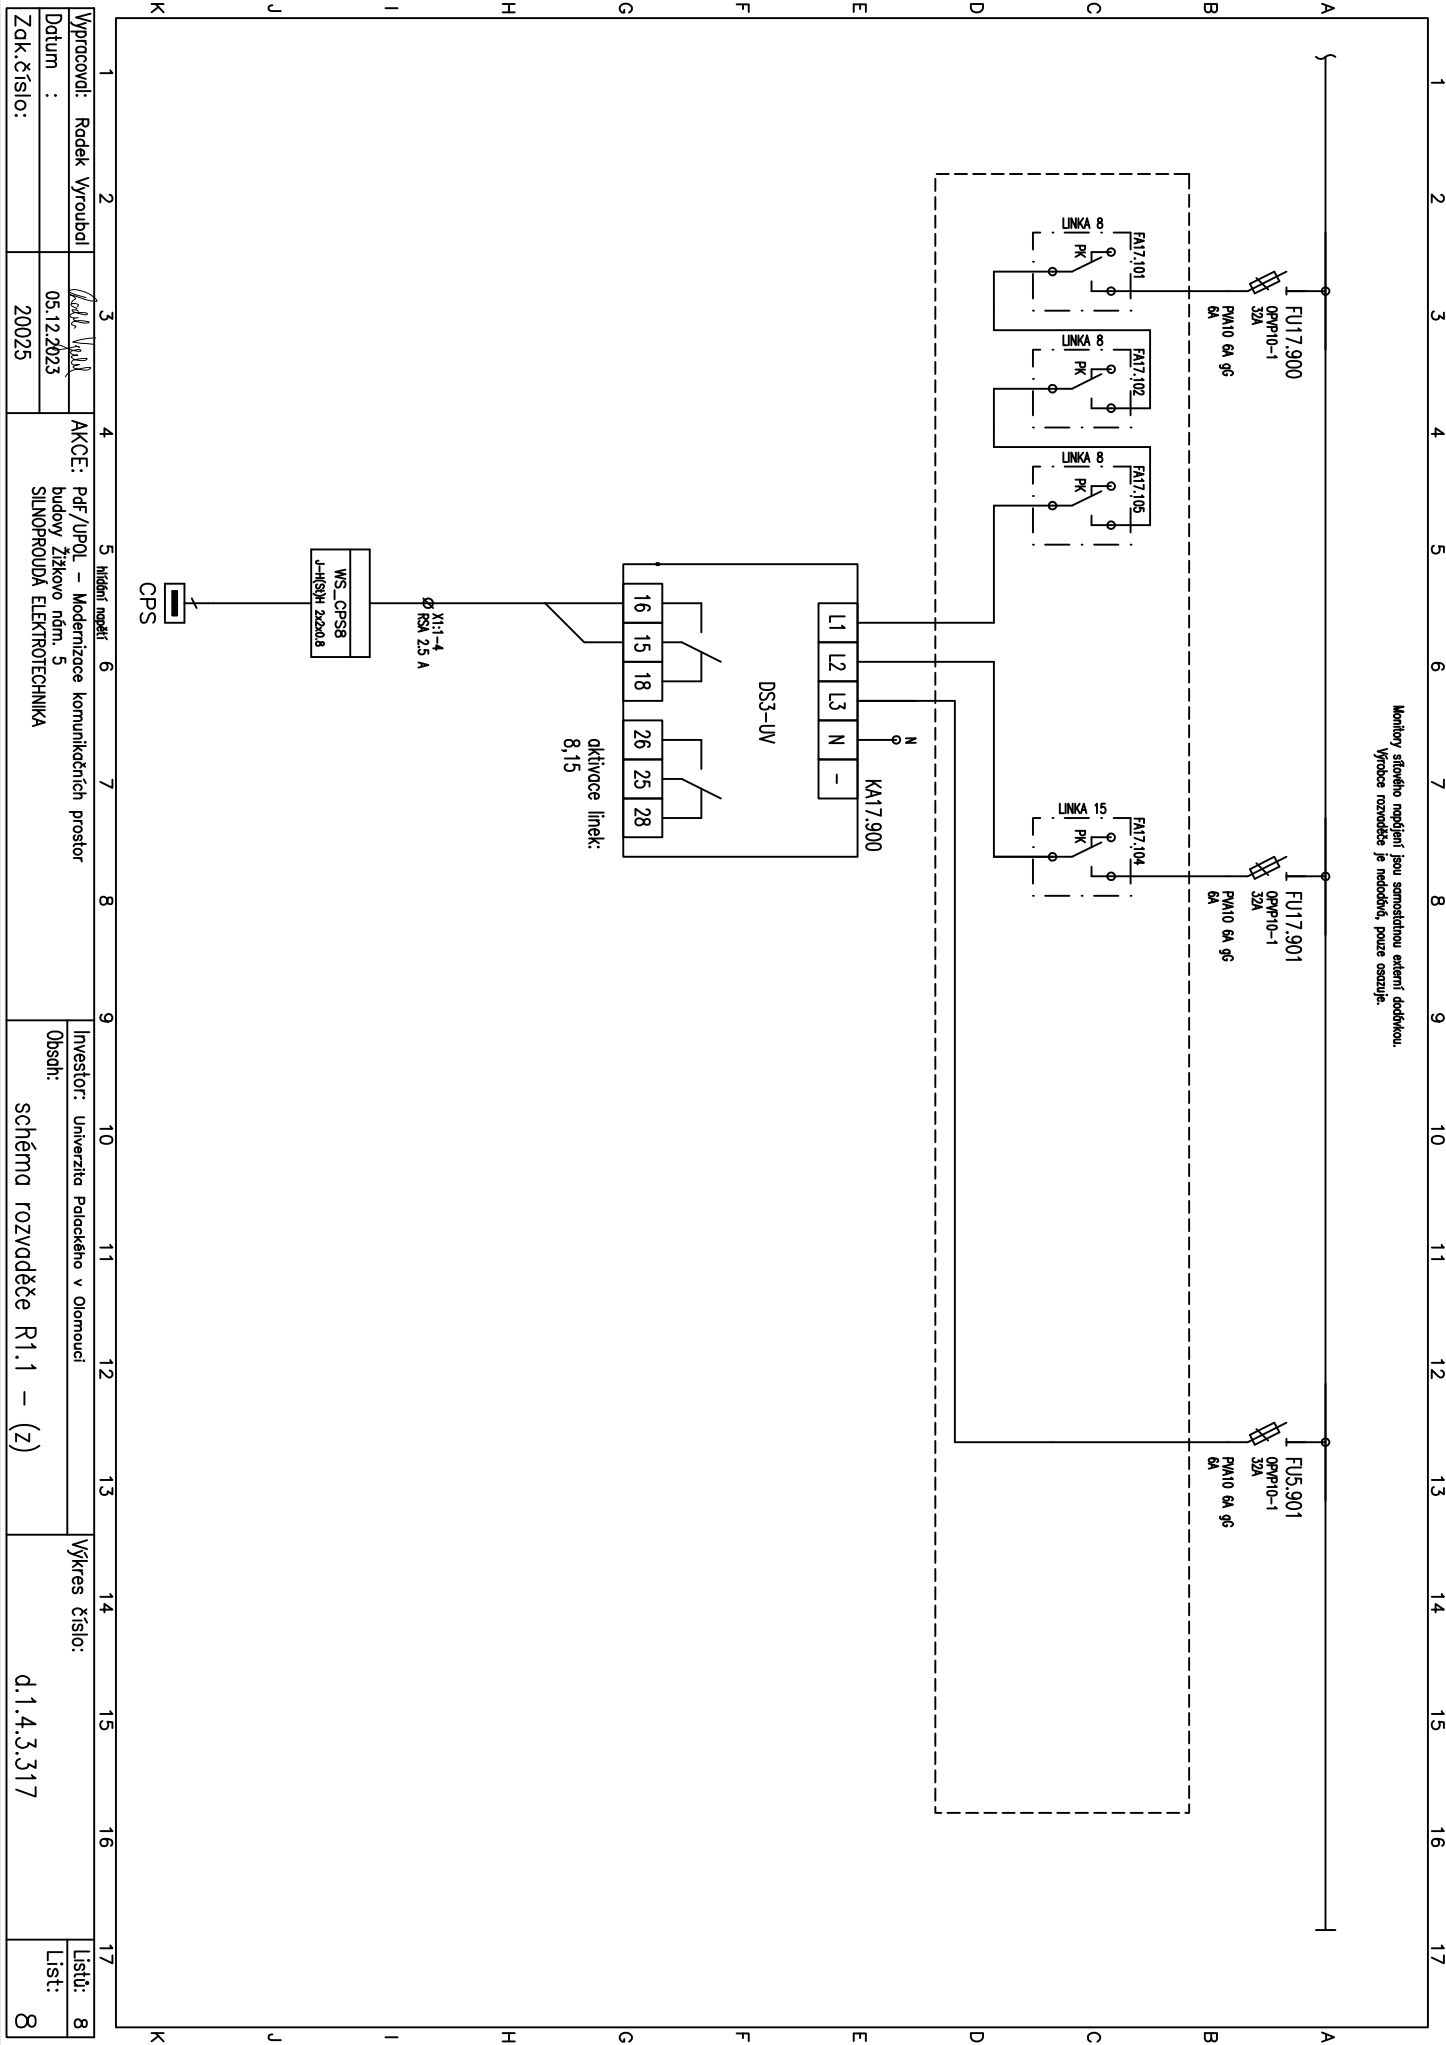

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vyráběcí: Radek Vyrubal			AKCE: Pdf/JPOL – Modernizace komunikačních prostor budovy Žitkovo nám. 5		Investor: Univerzita Palackého v Olomouci		Výkres číslo: d.1.4.3.317		Líst: 8							
Datum : 05.12.2023			Zák. číslo: 20025													

Montér sítěho napájení jsou samostatnou entití dodávkou. Výroba rozváděče je neoddělit, pouze osazují.