

Obsah: schéma rozvaděče RP5.1L – (V)

Akce: Pdf/UPOL – Modernizace komunikačních prostor  
budovy Žižkovo nám. 5  
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Specifikace skříně:

Rozvodnicová skříň, pro zapuštěnou montáž, jednokřídlové dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 750x510, počet řad 5, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 24, materiál : ocel–plech, požární odolnost EI30S (rozměr rozvaděče volen s ohledem na možné pozdější rozšíření instalace)

Provedení rozvaděče:

dle IEC 61439–3 (laická obsluha), ČSN 73 0895, krytí: IP40/20C  
jmenovitá vypínací zkratová schopnost (ČSN EN 60898–1): Icn=10kA  
Un=230/400V, In=32A, fn=50Hz, Ue=400V, Ui=440V, Uimp=2,5kV

POZNÁMKY:

Před realizací prováděcí firma ověří, zda skutečně dodávané zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové dokumentaci a v případě nutnosti upraví zapojení a zohlední jej ve výrobní dokumentaci.


U kabelů CXKH–R uvedených v kabelových rámečcích není vzhledem k omezenému místu uvedena celá jejich specifikace. Jedná se o kabely s třídou reakce na oheň minimálně B2ca.s1.d1 splňující podmínky vyhlášky č.268/2011 Sb.

U kabelů CXKH–V uvedených v kabelových rámečcích není vzhledem k omezenému místu uvedena celá jejich specifikace. Jedná se o kabely s třídou reakce na oheň minimálně B2ca.s1.d1 a se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy dle popisu v půdorysech/technické zprávě. Kabel splňuje podmínky vyhlášky č.268/2011 Sb..


Součástí dodávky rozvaděče je výrobní dokumentace, ověření návrhu a kusová zkouška dle souboru IEC 61439.

Číslo vyhotovení:


Vypracoval: Radek	Vyrobil: <i>Radek Vlad</i>	Změna: –	–	Investor:	Výkres číslo:		Lištů: 4
Datum:	05.12.2023	Změna: –	–	Univerzita Palackého v Olomouci	d.1.4.3.316		List: 1
Zakázka číslo:	20025	Změna: –	–				

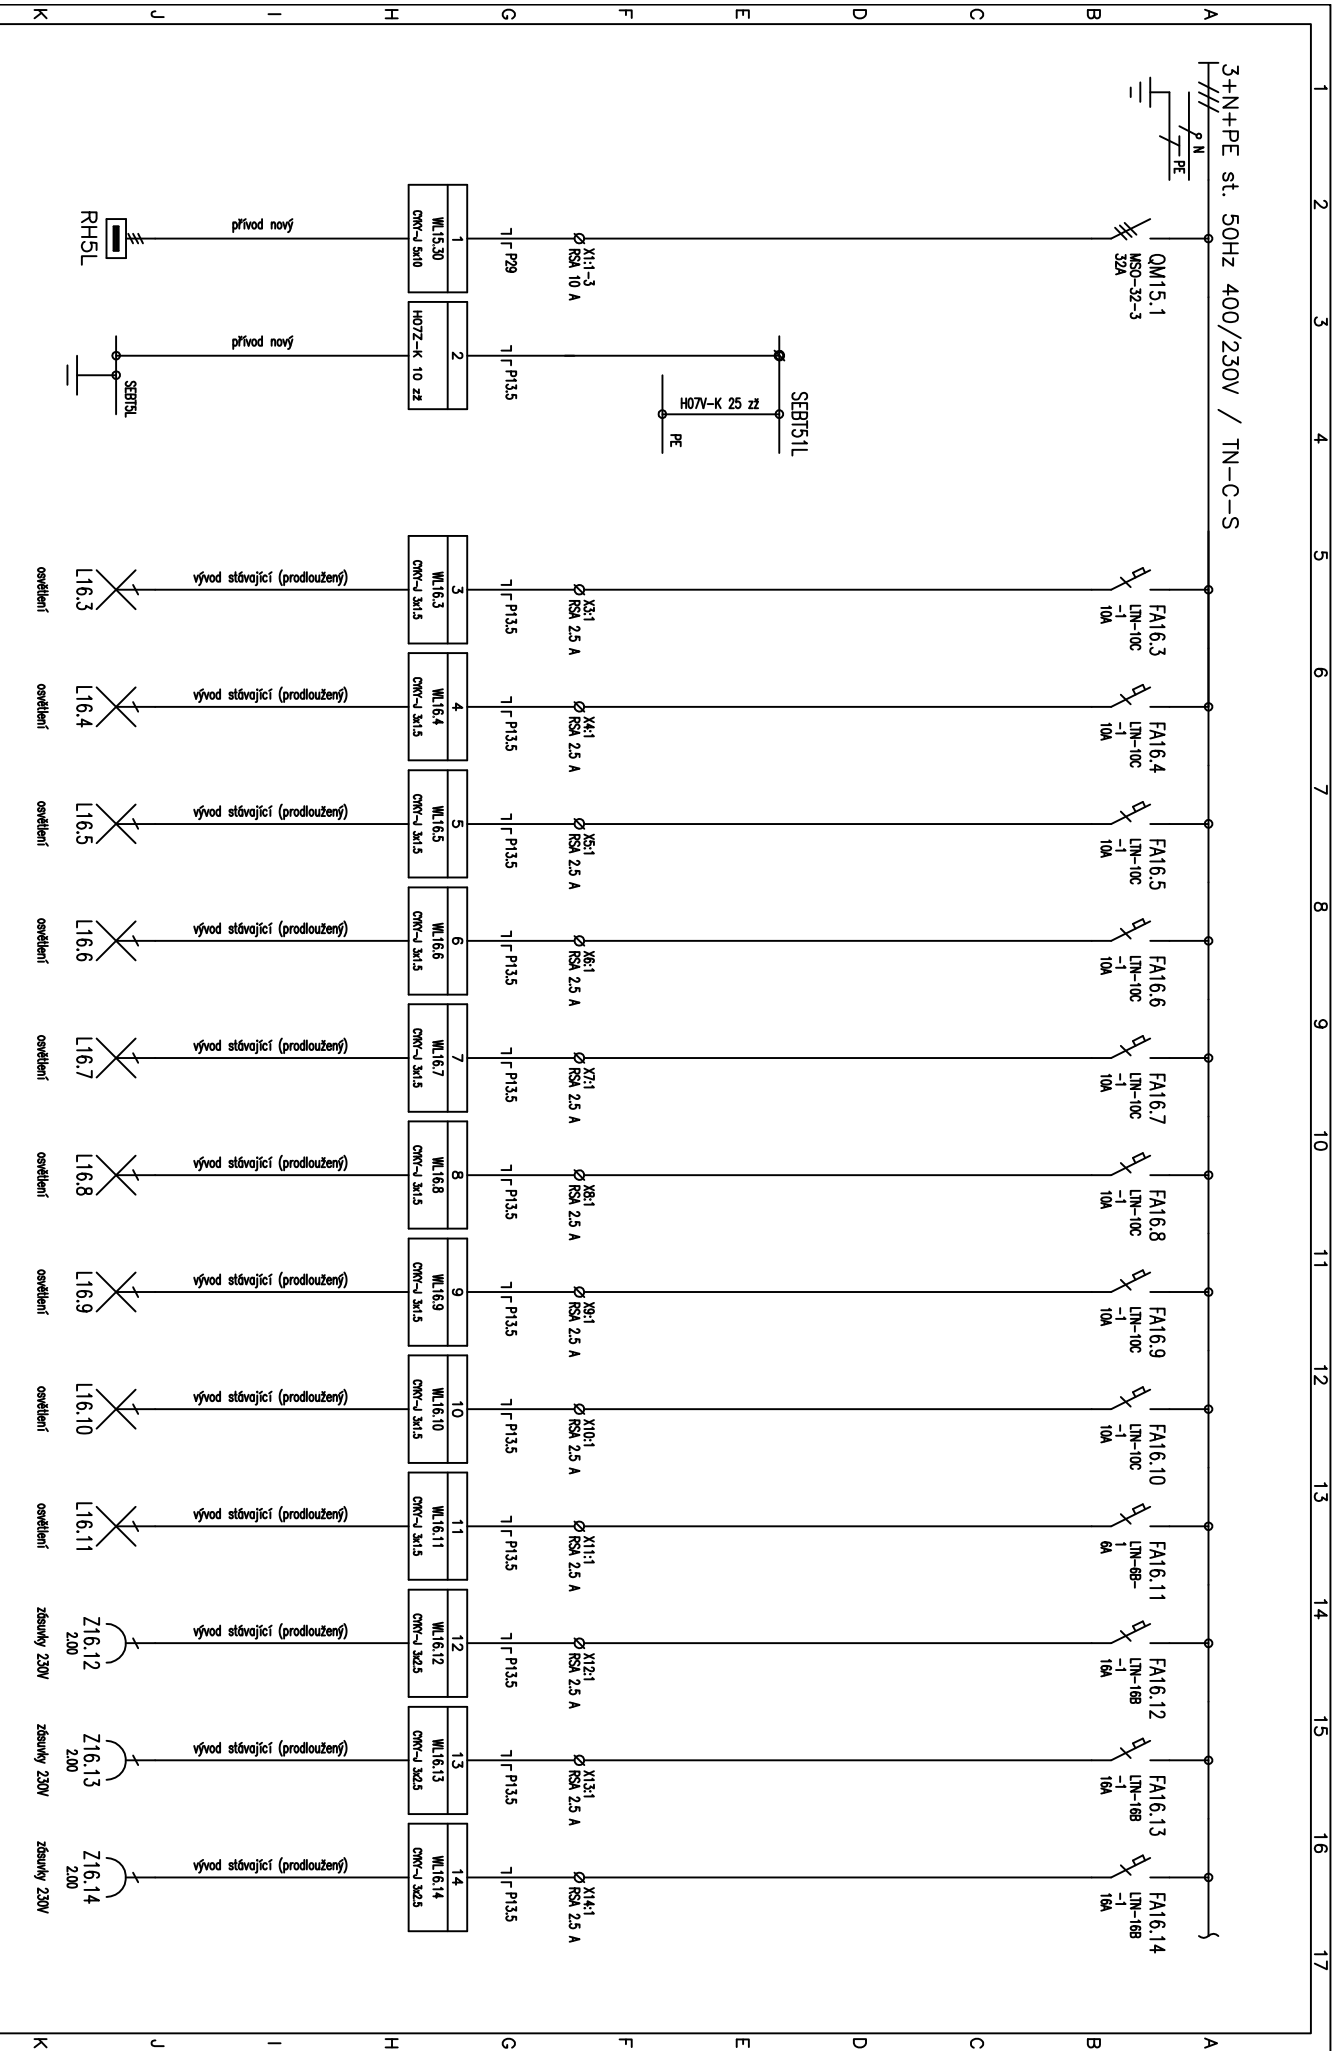

Vypracoval: Radek Václav	AKCE: Pdf/JPOL – Modernizace komunikačních prostor	Investor: Univerzita Palackého v Olomouci	Výkres číslo: d.1.4.3.316	Lišt: 4
Datum: 05.12.2023	budovy žžkovo nrm. 5	Obsah: schéma rozvaděče RP5.1L – (V)		Lišt: 2
Zak.číslo: 20025	SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA			

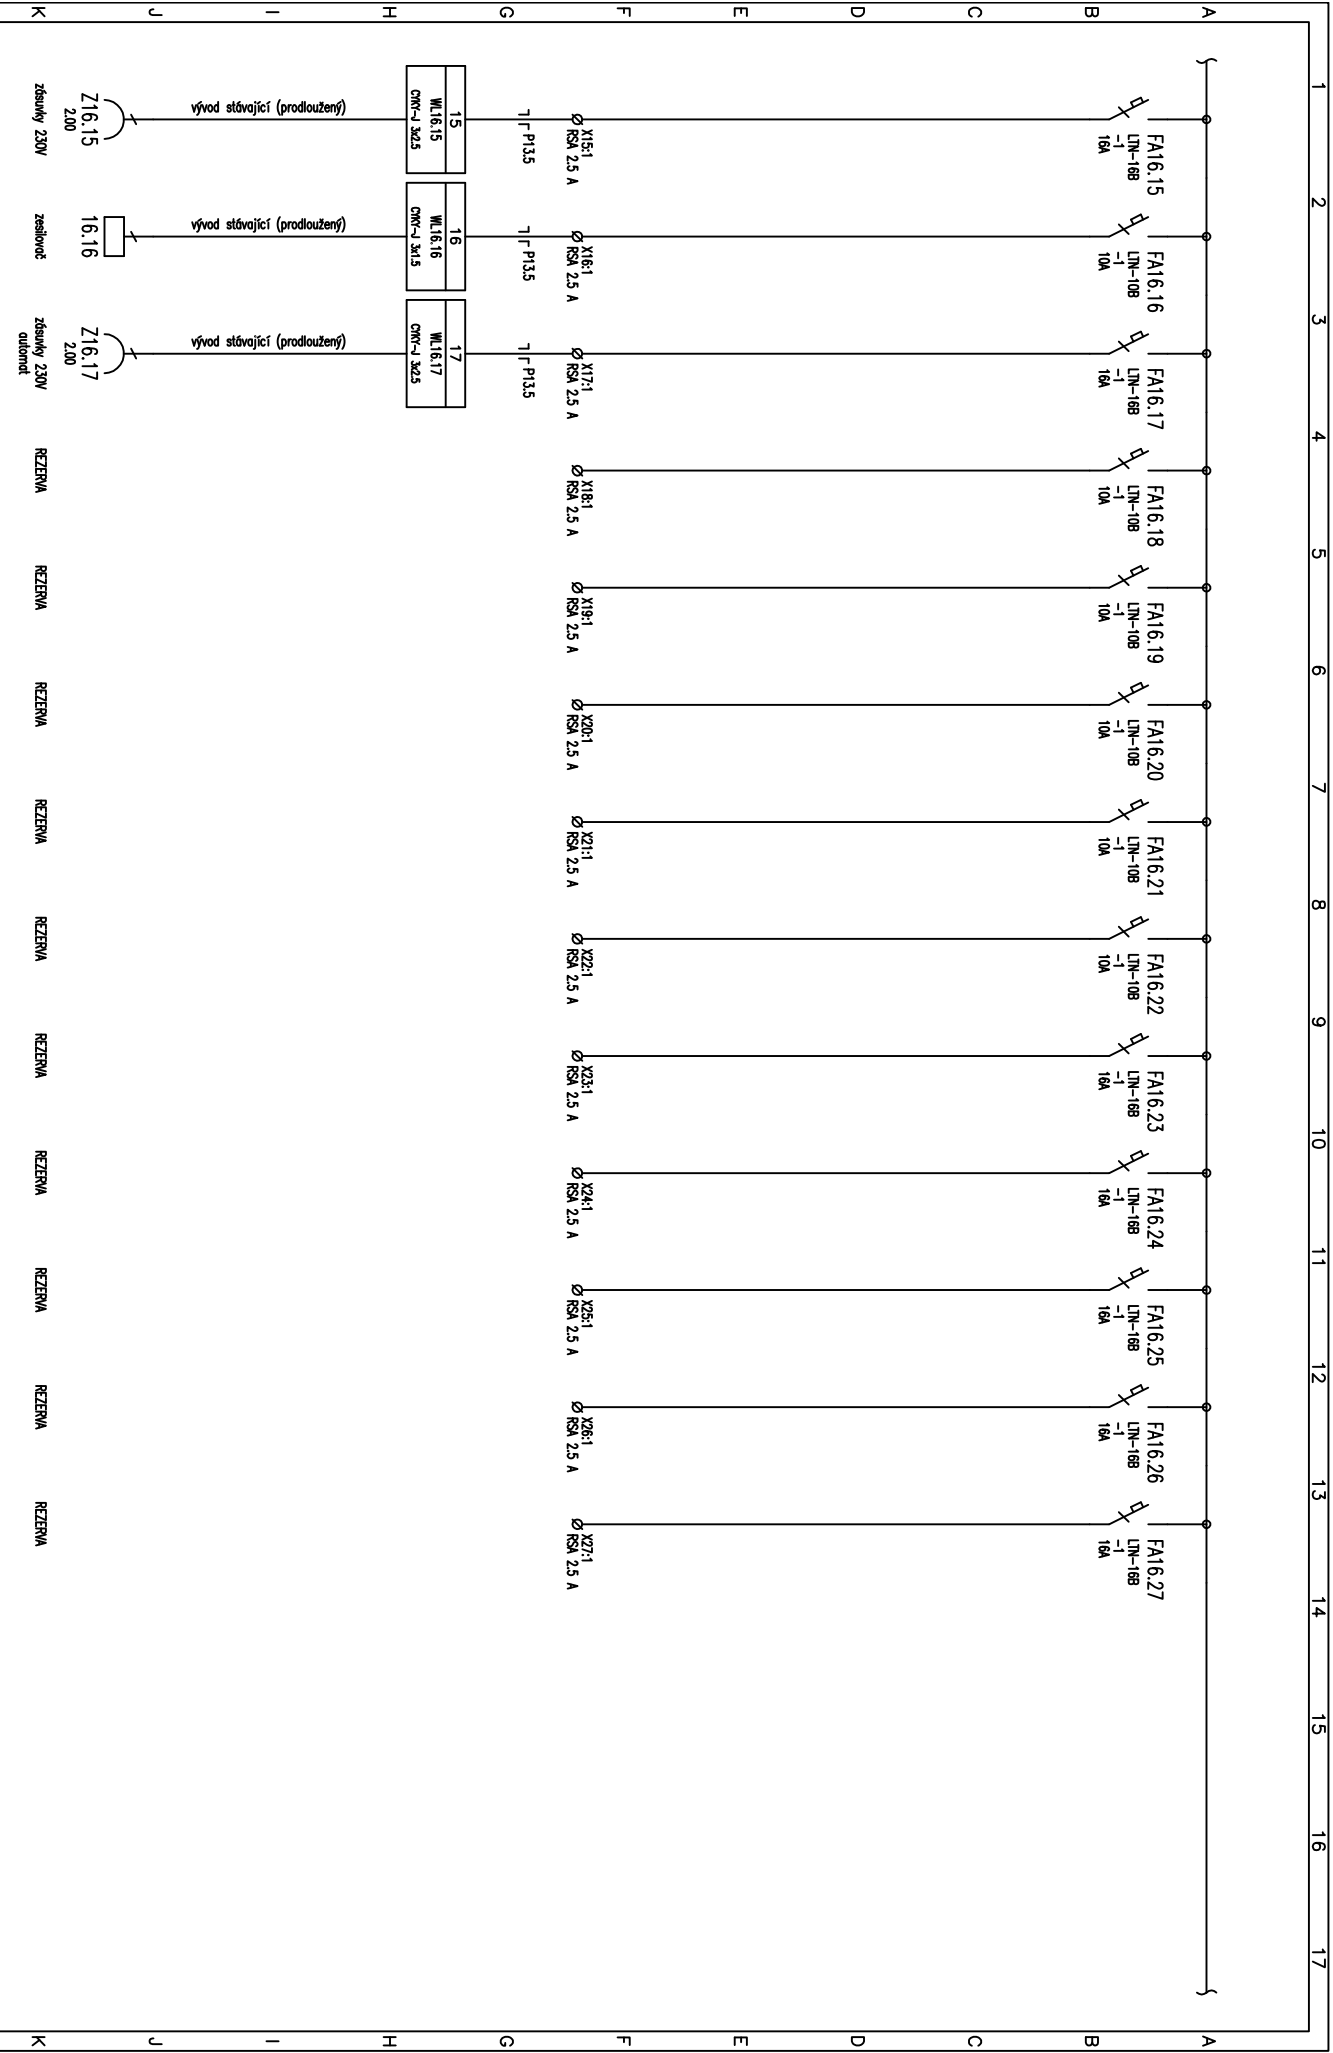

Výpracoval: Radek Vyrubal	Adla Vrubal	AKCE: Pdf/JPOL – Modernizace komunikačních prostor	Investor: Univerzita Palackého v Olomouci	Výkres číslo: d.1.4.3.316	Lišt: 4
Datum: 05.12.2023		budovy Žitkovo nřm. 5	Obsah: schéma rozvadeče RP5.1L – (V)		Lišt: 3
Zak. číslo: 20025		SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA			

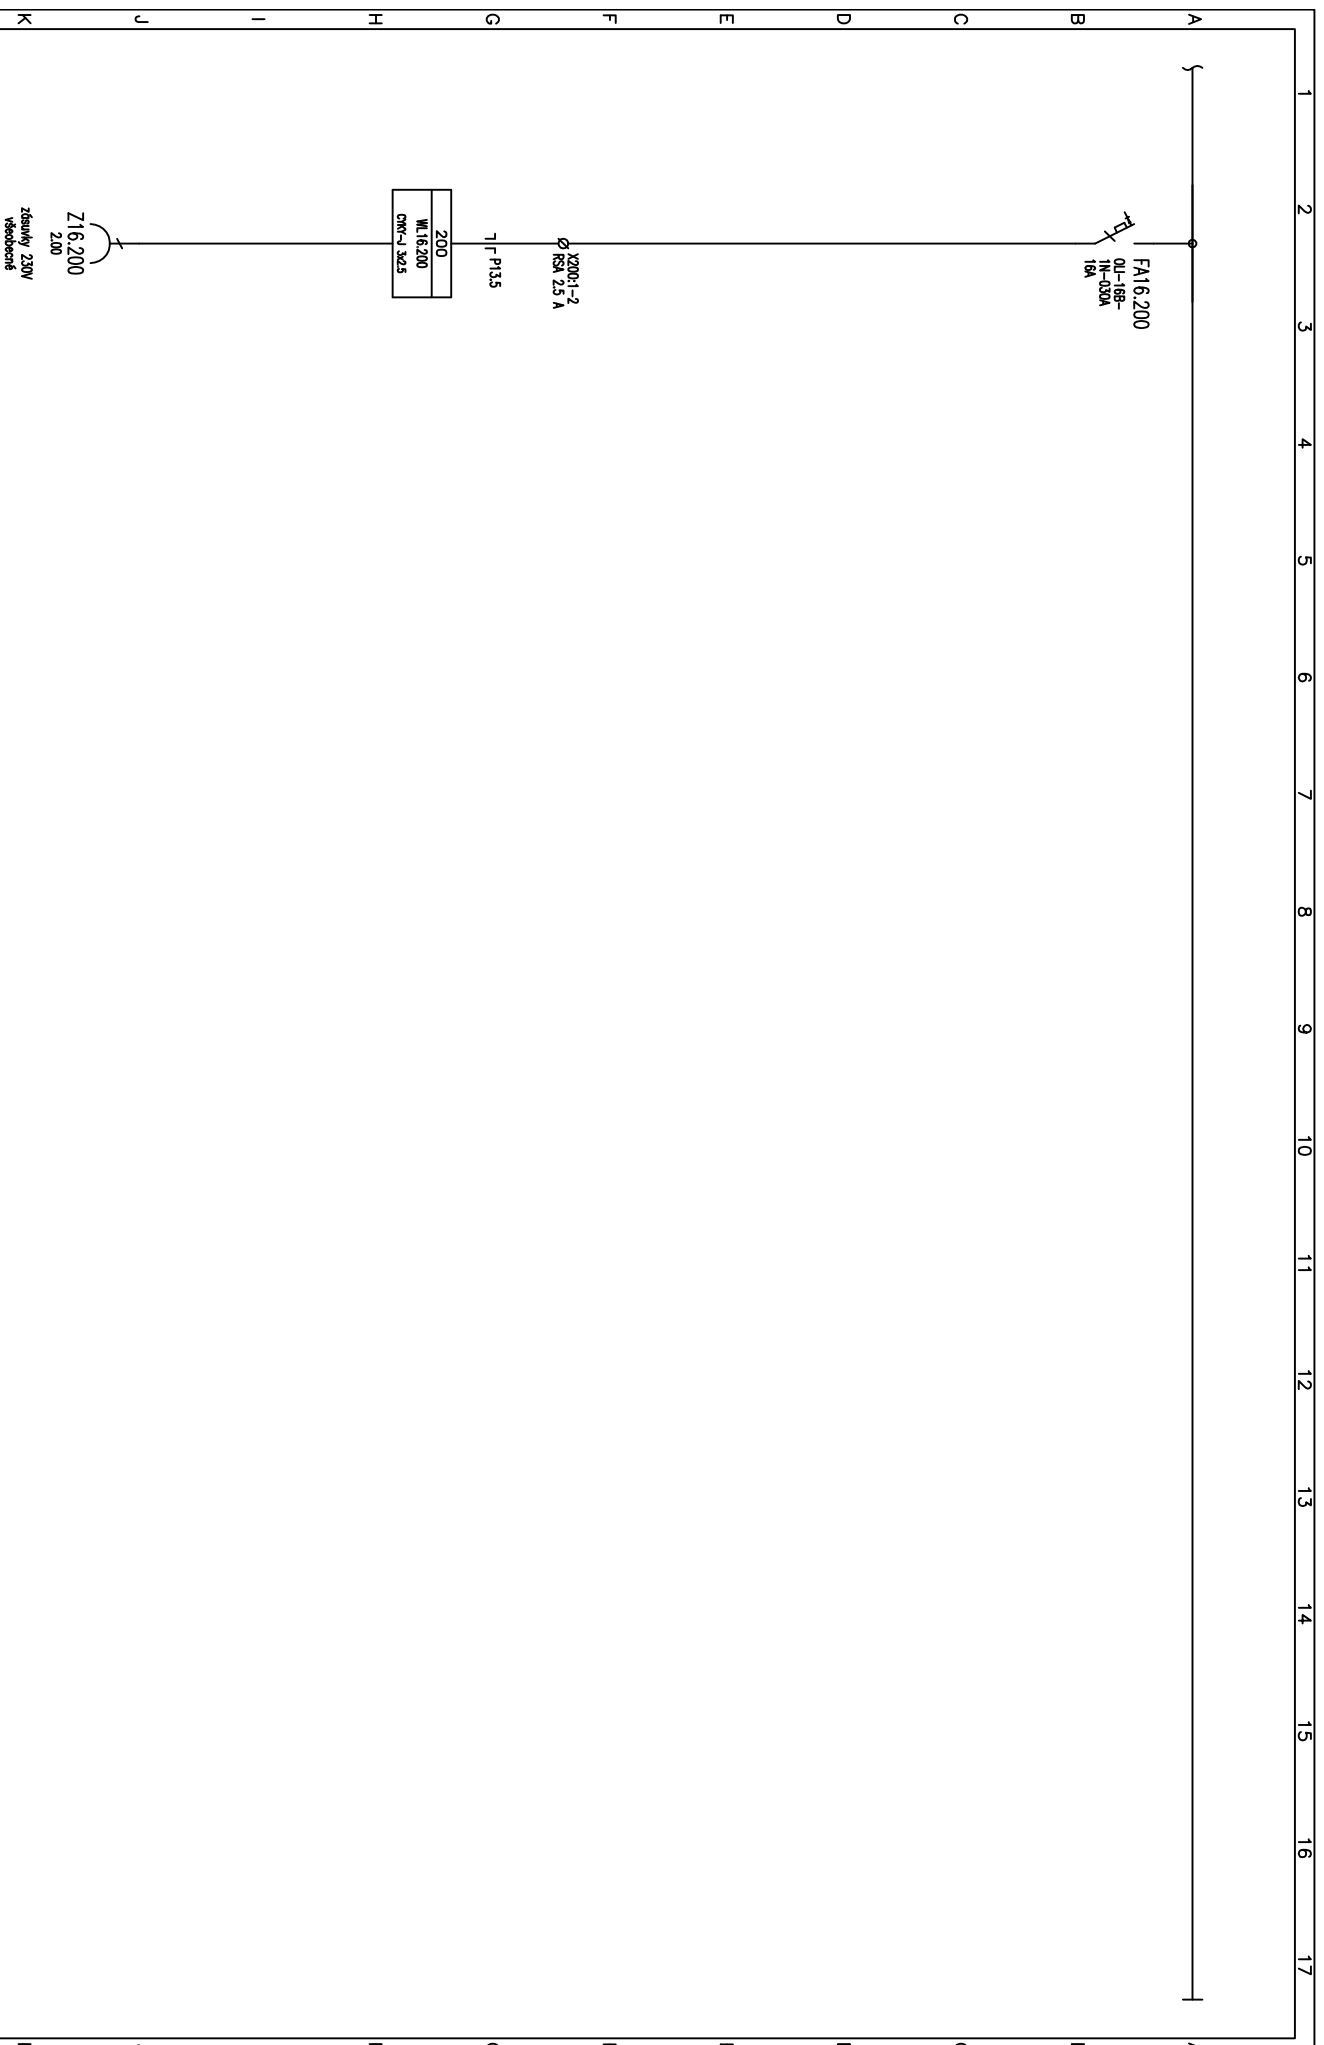

Vypracoval:	Radek Vyroubal				
Datum :	05.12.2023				
Zak.číslo:	20025				
AKCE: PDF/JEPOL – Modernizace komunikačních prostor budovy Žitkovo nám. 5 SLNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA		Investor: Univerzita Palackého v Olomouci		Výkres číslo:	
		Obsah:			
		schéma rozvaděče RP5.1L – (V)		d.1.4.3.316	
				Listů: 4	
				List: 4	