zámečnický prvek ZI/04, ZII/04

půdorys



pohled



zámečnický prvek ZII/05

řez



pohled



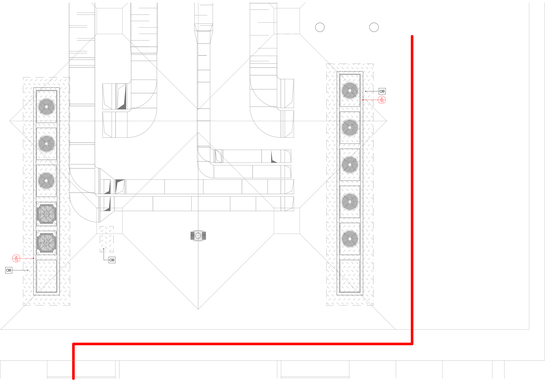

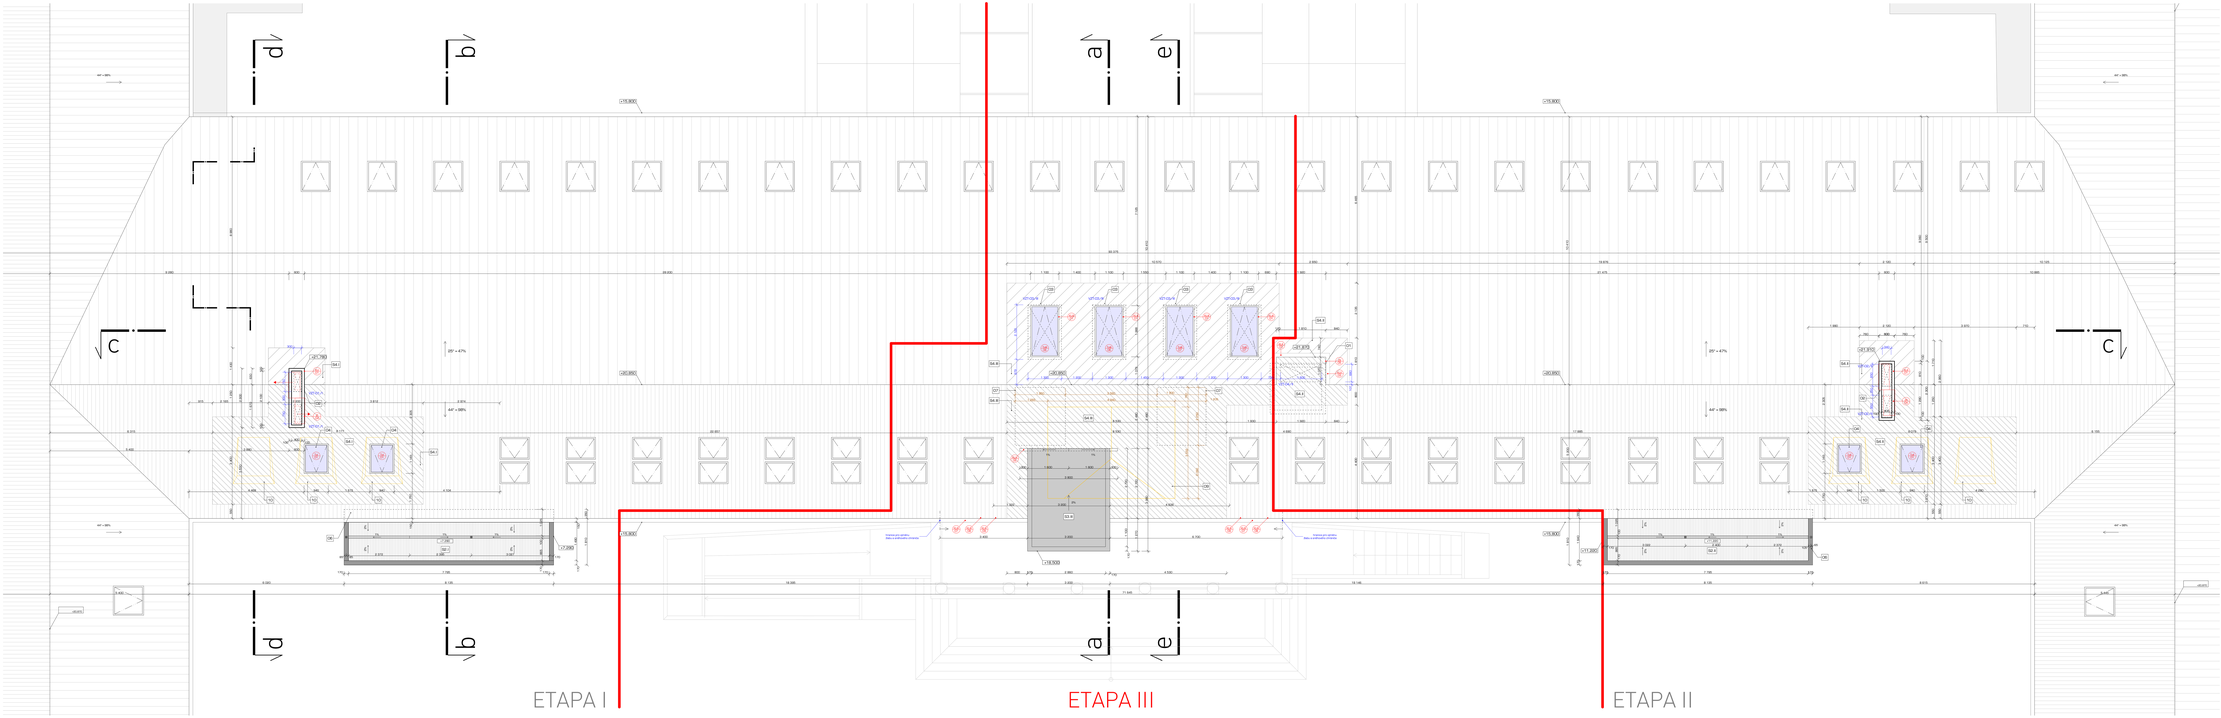

půdorys střechy

m 1:50

legenda grafického značení

- hranice stavby
- modifikační inženýrské překládka
- hranice pozemku cizího
- hranice pozemku vlastního
- stávající podélný
- plocha pro parkování, hrací a odpočinkové hřiště
- plochy střech s různým sklonem - spojnice
- HZ — nová dešťová kanalizace
- H — podzemní nástěnný hydrant - stávající
- H — podzemní nástěnný hydrant - nový
- EL — elektrický rozvaděč - stávající
- — podzemní podzemní parkoviště
- — hranice stavebních dílů
- — osvětlení komunikace [SANIMAL, Hamp], viz. konstrukční část

legenda materiálu

- stávající hrubá stavba - zděná + betonová
- stávající hrubá stavba - železobetonová
- bourané konstrukce
- střecha s chat plných střešních ne mac
- vnější nenosná stěna tl. 125 - 150 mm, Young Klasik
- železobetonová konstrukce - specifikace viz. konstrukční část
- — přívody beton
- — železobetonová konstrukce s PO otvorové zpětném - specifikace viz. poznámky
- — železobetonová konstrukce s PO otvorové zpětném - specifikace viz. poznámky
- — železobetonová konstrukce s impregnací - specifikace viz. poznámky
- — rovnaniny zeleně
- — topné svislice polystyren EPS
- — topné svislice s PU panely

legenda stavebních úprav

ozn.	popis	rozměr	poznámka	ks
UPVL-K 1	přístup k technice	600x600mm	průchoz bude kapitol technicky a kanalizačně založen	2
UPVL-K 2	přístup k technice	600x600mm	průchoz bude kapitol technicky a kanalizačně založen	2
UPVL-K 3	přístup k technice	600x600mm	průchoz bude kapitol technicky a kanalizačně založen	2
UPVL-K 4	přístup k technice	1400x700mm	průchoz bude kapitol technicky a kanalizačně založen	1

poznámky

01 - nášlapná jednotlivé VZT pro větrání ZAVZ.K.a.r. pozdělen vyšší střechy a nacházejí na hřebeni střechy, je navržena v podobě kovové skříně kotvené do střešní železobetonové desky a opláštěné lamelovou obvodovou plechem. Hořlavé a snd je protiděštěnou, tahuk 1500x2000mm
02 - nášlapná jednotlivé VZT pro větrání ZAVZ.K.a.r. pozdělen vyšší střechy a nacházejí na hřebeni střechy, je navržena v podobě kovové skříně, obvodovou plechem. Hořlavé a snd je protiděštěnou na kapitol desky a kryt protiděštěnou tahuk 2000x1500mm
03 - je v provozu ZAVZ.K.a.r. pozdělen vyšší střechy a nacházejí na hřebeni střechy, je navržena v podobě kovové skříně, obvodovou plechem. Hořlavé a snd je protiděštěnou na kapitol desky a kryt protiděštěnou tahuk 2000x1500mm, hlavní přívod do přístroj kotvenému dílem skříně, dva
04 - stávající střešní krytina bude odstraněna a nahrazena střešním skru a střešním rámem z hranolů 240x140mm
05 - stávající střešní krytina bude odstraněna a nahrazena střešním skru a střešním rámem z hranolů 240x140mm
06 - nášlapná jednotlivé VZT pro větrání ZAVZ.K.a.r. pozdělen vyšší střechy a nacházejí na hřebeni střechy, je navržena v podobě kovové skříně, obvodovou plechem. Hořlavé a snd je protiděštěnou na kapitol desky a kryt protiděštěnou tahuk 2000x1500mm, hlavní přívod do přístroj kotvenému dílem skříně, dva
07 - stávající střešní krytina bude odstraněna a nahrazena střešním skru a střešním rámem z hranolů 240x140mm
08 - nášlapná jednotlivé VZT pro větrání ZAVZ.K.a.r. pozdělen vyšší střechy a nacházejí na hřebeni střechy, je navržena v podobě kovové skříně, obvodovou plechem. Hořlavé a snd je protiděštěnou na kapitol desky a kryt protiděštěnou tahuk 2000x1500mm, hlavní přívod do přístroj kotvenému dílem skříně, dva
09 - nášlapná jednotlivé VZT pro větrání ZAVZ.K.a.r. pozdělen vyšší střechy a nacházejí na hřebeni střechy, je navržena v podobě kovové skříně, obvodovou plechem. Hořlavé a snd je protiděštěnou na kapitol desky a kryt protiděštěnou tahuk 2000x1500mm, hlavní přívod do přístroj kotvenému dílem skříně, dva
10 - nášlapná jednotlivé VZT pro větrání ZAVZ.K.a.r. pozdělen vyšší střechy a nacházejí na hřebeni střechy, je navržena v podobě kovové skříně, obvodovou plechem. Hořlavé a snd je protiděštěnou na kapitol desky a kryt protiděštěnou tahuk 2000x1500mm, hlavní přívod do přístroj kotvenému dílem skříně, dva

III.etapa

±0,000=215,98 m.n.m. B.p.v.

Rekonstrukce vnitřních komunikačních prostor PdF UPOL - Žižkova nám. 5

stavebník:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
místo stavby:	PdF UPOL - Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc
stupeň p.d.:	dokumentace pro provedení stavby
datum:	prosinec 2021
generální projektant:	atelier v.a.r.o., nl. sportovců 3D, 779 00 Olomouc architektonické řešení: Mgr.arch. Petr Pospíšil, autorizovaný architekt, ČKA 03582 tel.: +420 603 466 466 web: www.atelier-v.cz

d.1.1 architektonicko stavební řešení - III.etapa

půdorys střechy, m 1:50

d.1.1.07