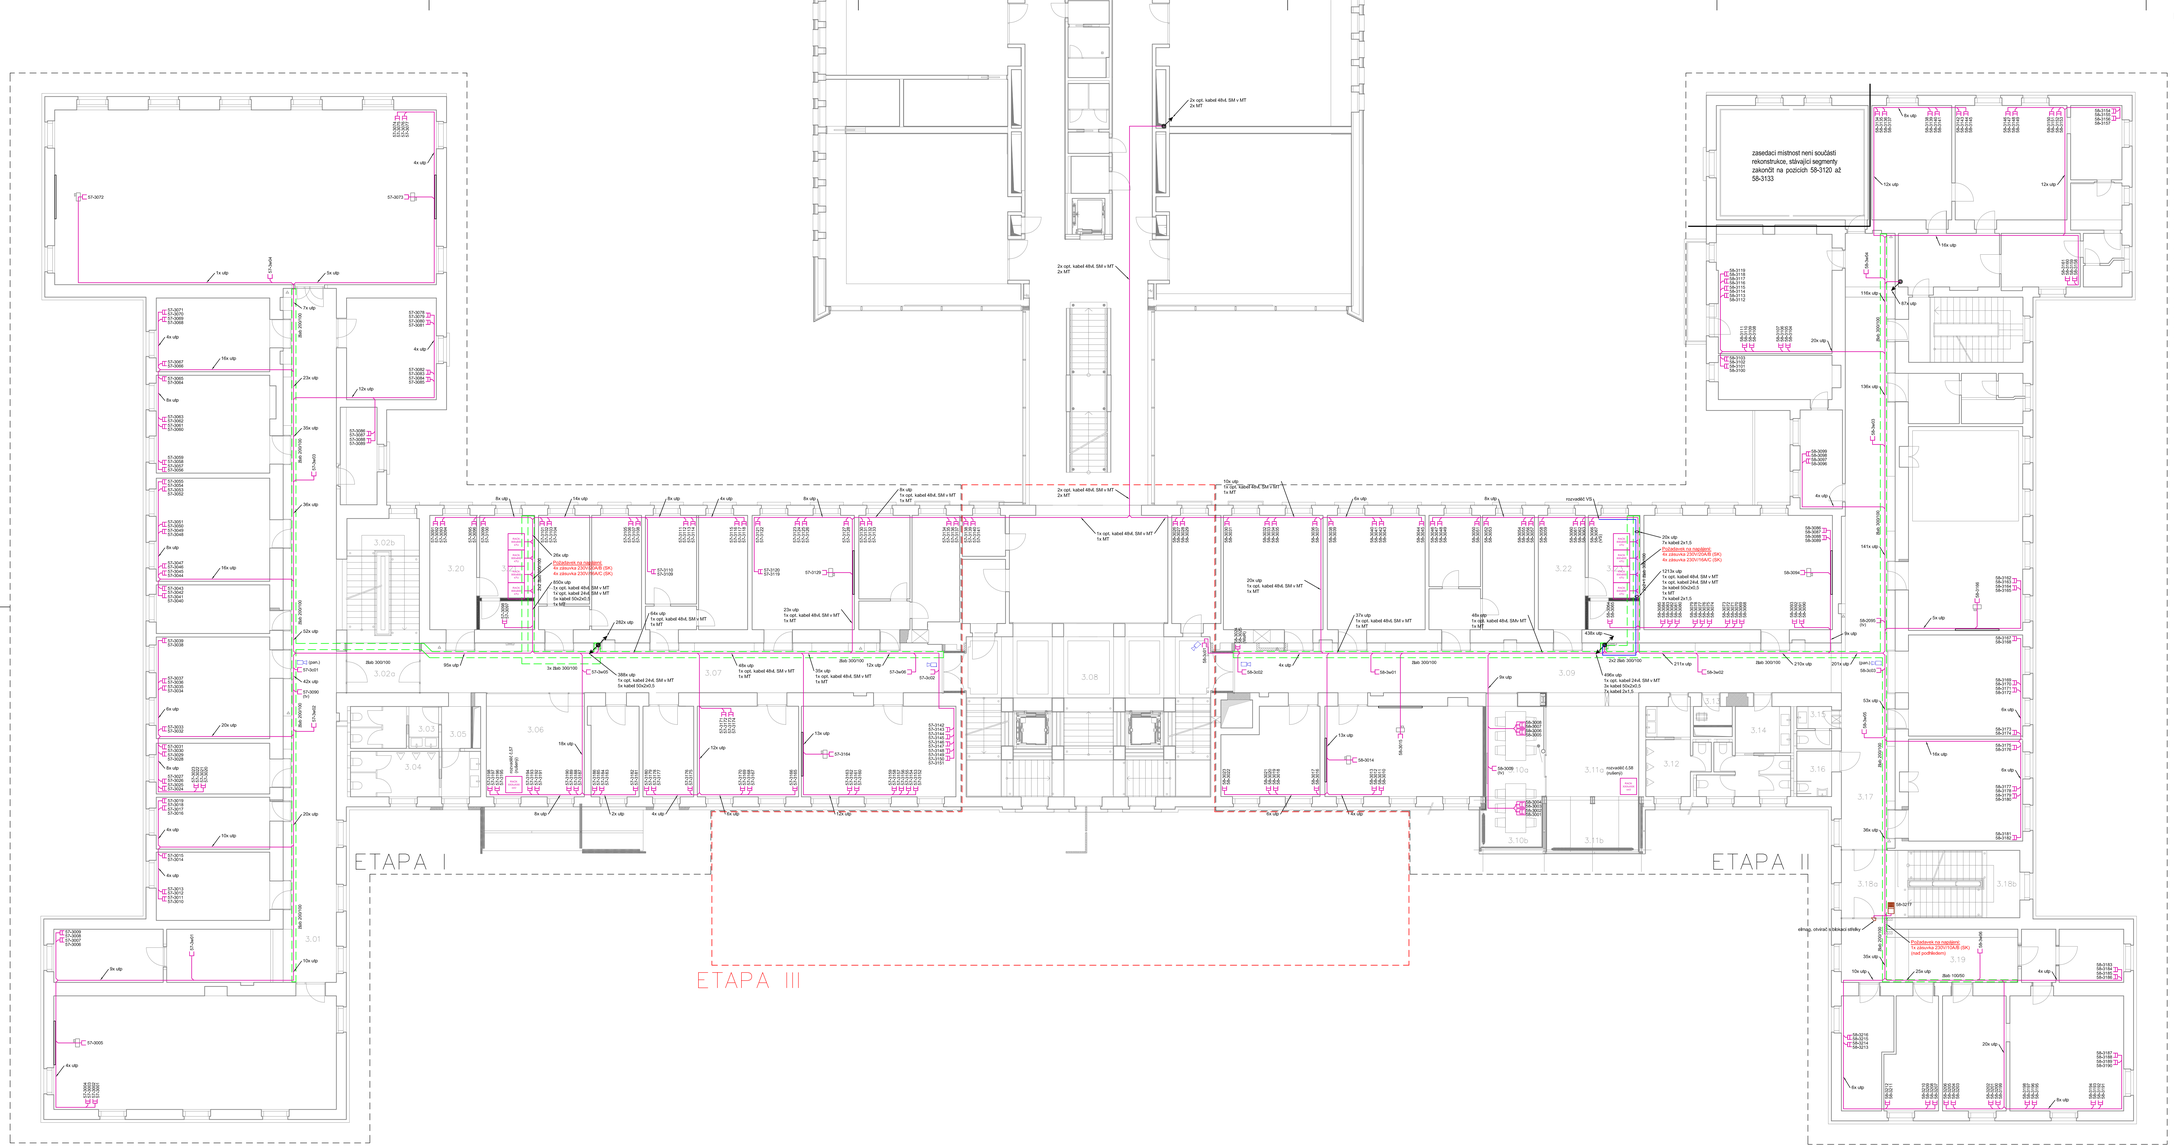
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
zasedací místnost není součástí rekonstrukce, stávající segmenty zakončit na pozicích 58-3120 až 58-3133
Požadavek na napájení 1x zásuvka 230V/10A/E (SK)
Požadavek na napájení 1x zásuvka 230V/10A/E (SK) (nad podhledem)
Požadavek na napájení 1x zásuvka 230V/16A/E (SK)
Požadavek na napájení 1x zásuvka 230V/HVAC (SK)
2x opt. kabel 48vl. SM + MT 2x MT
1x opt. kabel 48vl. SM + MT 1x MT
2x opt. kabel 48vl. SM + MT 2x MT
8x stp 1x opt. kabel 48vl. SM + MT 1x MT
10x stp 1x opt. kabel 48vl. SM + MT 1x MT
20x stp 1x opt. kabel 48vl. SM + MT 1x MT
37x stp 1x opt. kabel 48vl. SM + MT 1x MT
49x stp 1x opt. kabel 48vl. SMm MT 1x MT
123x stp 1x opt. kabel 48vl. SM + MT 1x opt. kabel 24vl. SM + MT 3x kabel 50x2x0,5 1x MT 7x kabel 2x1,5
435x stp
499x stp 1x opt. kabel 24vl. SM + MT 2x kabel 50x2x0,5 1x kabel 2x1,5
2x2 žlab 300/100
žlab 300/100
žlab 400/100
žlab 10050
3.01
3.02a
3.02b
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10a
3.10b
3.11
3.11a
3.11b
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18a
3.18b
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58