PŮDORYS 1 PP - PŮVODNÍ OBJEKT - NOVÝ STAV

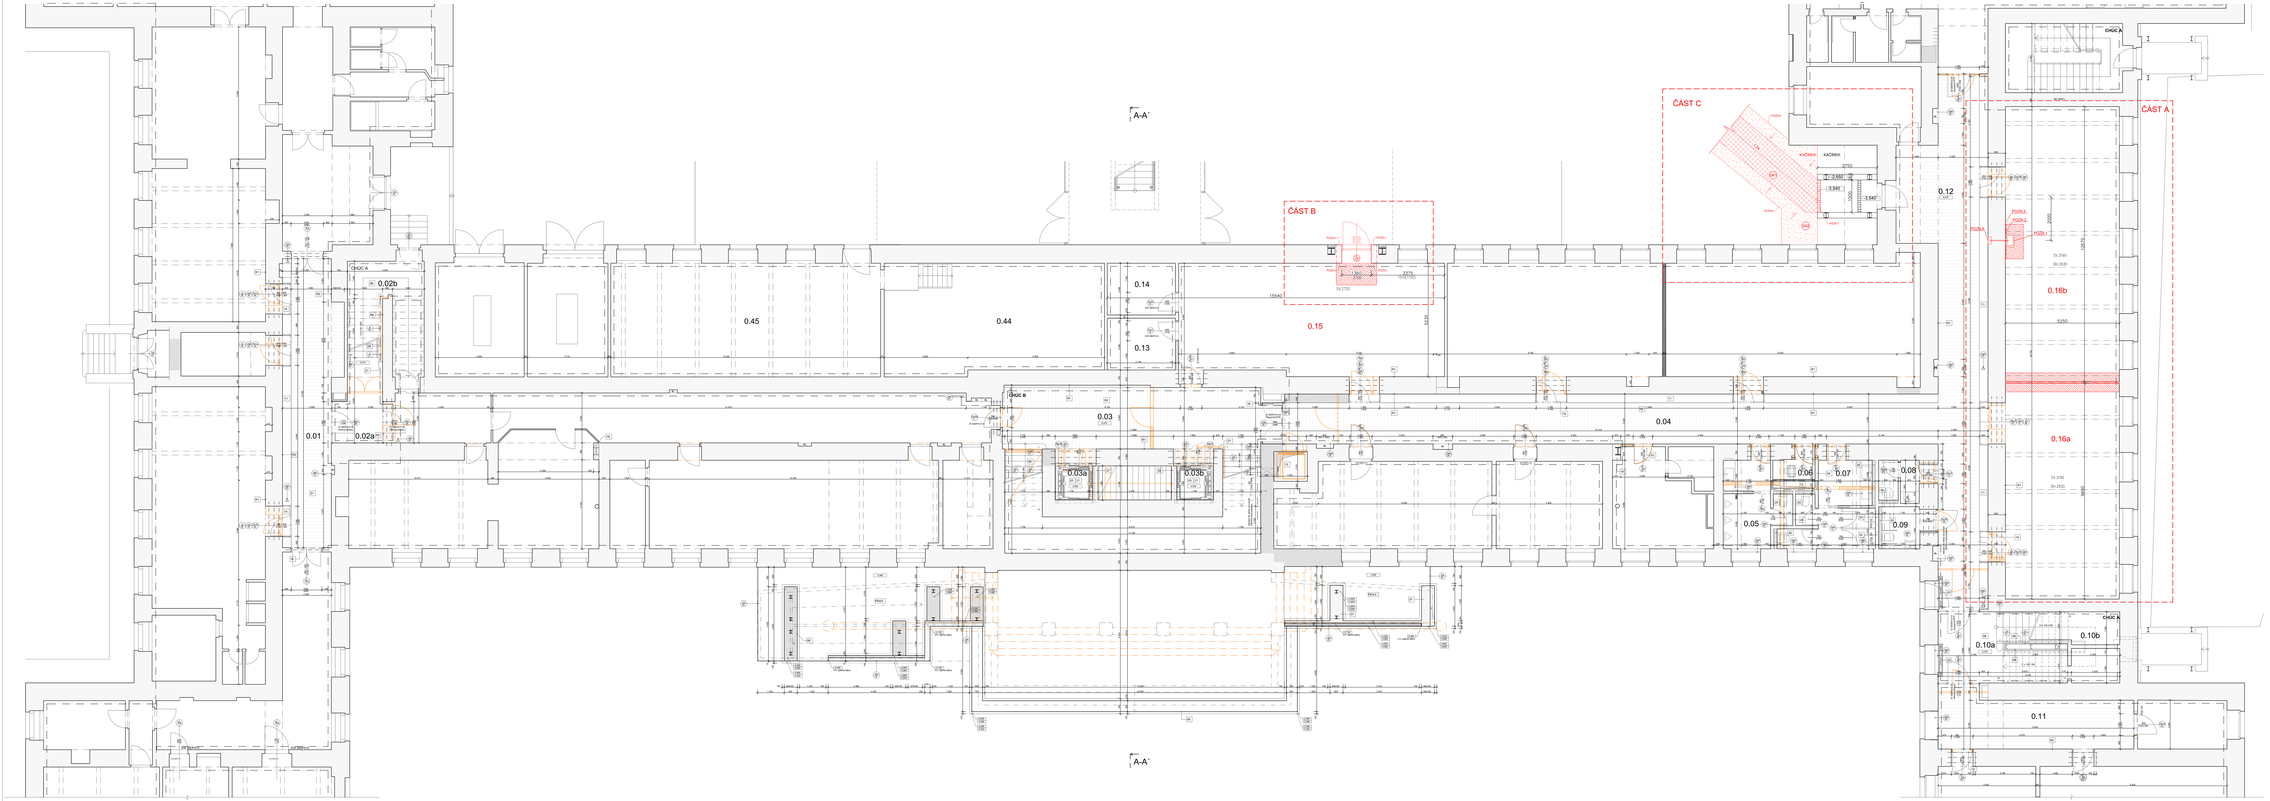

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č. m.	název místnosti	plocha (m2)	výška (mm)	podlaha (mm)	stěny	č.p.p.podlahy	popis podlahy	č.p.p.stěn (dle stěny)	popis stěn (dle stěny)	poznámky
0.01	chodba	1.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.02a	samoobslužná prodejna - A	1.48	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.02b	samoobslužná prodejna - B	10.06	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.03	samoobslužná prodejna	39.04	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.03a	sklad	1.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.03b	sklad	1.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.04	chodba	73.19	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.05	WC invalidé	2.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	Cretaflex (BC) - SBK	2P-01 a 1kuK	betonové jádro	nátěr "lepivá"
0.06	WC ženy	2.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	Cretaflex (BC) - SBK	2P-01 a 1kuK	betonové jádro	nátěr "lepivá"
0.07	WC muži	2.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	Cretaflex (BC) - SBK	2P-01 a 1kuK	betonové jádro	nátěr "lepivá"
0.08	WC invalidé	2.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	Cretaflex (BC) - SBK	2P-01 a 1kuK	betonové jádro	nátěr "lepivá"
0.09	WC invalidé	2.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	Cretaflex (BC) - SBK	2P-01 a 1kuK	betonové jádro	nátěr "lepivá"
0.10a	samoobslužná prodejna - A	1.48	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.10b	samoobslužná prodejna - B	10.06	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.11	chodba	31.47	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.12	schodiště	14.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.13	chodba	31.47	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.14	sklad	14.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.15	chodba	31.47	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.16a	chodba	31.47	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.16b	chodba	31.47	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.44	technická místnost	11.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.45	technická místnost	11.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
PO01.1	chodba	10.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
PO01.2	chodba	10.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
PO01.3	chodba	10.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
PO01.4	chodba	10.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
PO01.5	chodba	10.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
PO01.6	chodba	10.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
PO01.7	chodba	10.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
PO01.8	chodba	10.00	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.06	samoobslužná prodejna - A	1.48	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.08	samoobslužná prodejna - B	10.06	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	
0.16	chodba	31.47	3.475	2.50	2.50	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	2P-01 a 1kuK	betonová jádrová	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ KCE BEZ BLIŽŠÍ SPECIFIKACE
- NOVÝ STAV - PŘEDVÍDÉT AKTUÁLNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KTERÁ SE BUDE REALIZOVAT
- NOVÉ KONSTRUKCE SDK STĚNA tl. 150mm - profil 100; 2x opláštění 12,5mm (akustické sdk desky)
- LOKÁLNÍ ZAPRAVENÍ PODLAHY
- NOVÉ RAMPY KARTÁČOVANÝ BETON tl. 100mm
- KAČÍREK

POZNÁMKY :

PO01.1 NOVÉ BEZBARIÉROVÉ UMÍVÁVADLO VE TŘÍDĚ
PO01.2 VODĚODOLNÝ NÁTĚR, ŠÍŘKA 1600mm, VÝŠKA 1750mm
PO01.3 ZAPRAVENÍ OMÍTKY KOLEM OBKLADU
PO01.4 LOKÁLNÍ ZAPRAVENÍ FASÁDY (ETICS) A KAMENNÉHO OBKLADU KOLEM NOVÉHO OTVORU
PO01.5 LOKÁLNÍ ZAPRAVENÍ VNITŘNÍ OMÍTKY KOLEM NOVÉHO OTVORU
PO01.6 LOKÁLNÍ ZAPRAVENÍ OMÍTKY
PO01.7 DEHOODŘIKAČŤ/LAB - NAPOJIT DO NEJBLIŽŠÍHO/ANALÝZAE
PO01.8 PLEŠÍ/ VA GRANIČNÍ KAČÍREK tl. 5mm - HLOUBKY 200mm

LEGENDA PŘEKLADŮ

číslo	popis	počet	poznámka
P1	IN 1400 / 100 SDK/KL	1	jádrové překlady nosné jádro IN 1400 / 100 SDK/KL (obsaje - 500 mm

POZNÁMKA OBECNÁ:

SAMOSTATNÉ JOU ŘEŠENY DÍLČÍ PROJEKTY PROFESÍ A SPECIALIZACÍ

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PNB VŽDY PRIORITNÍ

PŘI REALIZACI JAKÉKOLIV DÍLČÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH

V RÁMCI REALIZACE BUDOU PROVEDENY SONDY A OVĚŘENÍ PŘESPOKLAD JEDNOTLIVÝCH SKLADEB

PROVEDENÉ ZA PŘEPLOŠ OBJEKTU NENÍ ZOHLEDNĚNO

STYKY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ PŘETAHOVOŤ PLETIVEM / PERLINKOU

DRÁŽKY VE ZDIVU PRO INSTALACE BUDOU VYPRÁZDŇOVAT, PO MONTÁŽI ZDIVA VYPLNIT A VYTVLÁŽT PERLINKOU

ZAMĚŘENÍ BYLY POUZE ŘEŠENÉ ČÁSTI TETO PD, OSTATNÍ PŘEVZATO Z PODKLADŮ DO STAVEBNÍKA A ILE ZPRACOVANÉ PD REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTOR PSP UPOL - ZÚŠTOVÝ NÁM. 5, ZPRACOVANÉ ATELIER AL S.R.O. ORDR 2021 IV NEJBLIŽŠÍ DOBÉ DOJDE K REALIZACI.

ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ NEBUDOU ODSOUHLASENY ZÁSTUPCEM GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA/ STAVBY - NEMOHOU GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST

POZNÁMKA REF. VÝROBKY:

PŘEPONÉ UVEDENÉ OBCHODNÍMI NÁZVY SLOUŽÍ JAKO REFERENČNÍ VÝROBEK PRO TECHNICKOU SPECIFIKACI. OD DODÁVAJÍ NA STAVBU VÝROBEK SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI PARAMETRY BEZ OHLEDU NA VÝŠEŠNÝ REFERENČNÍ VÝROBEK / NÁZEV /

název a místo stavby:	"Bezbariérové vstupy a změny užívání místností, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5"
	K.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1258
investor:	**Univerzita Palackého v Olomouci** Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc Zastoupený: doc. PhDr. Vojtech Regec Ph.D.
část:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
zodpovědný projektant:	Ing. Richard Valo, ČKAIT 1000753
vypracoval:	Anežka Dostálová
stupeň dokumentace:	DUR+DSP+DPS
výkres:	PŮDORYS 1 PP - PŮVODNÍ OBJEKT - NOVÝ STAV
měřítko: 1:50	datum: ŘÍJEN 2023 / formát: 84/1x2397
číslo výkresu:	D.1.1b.01