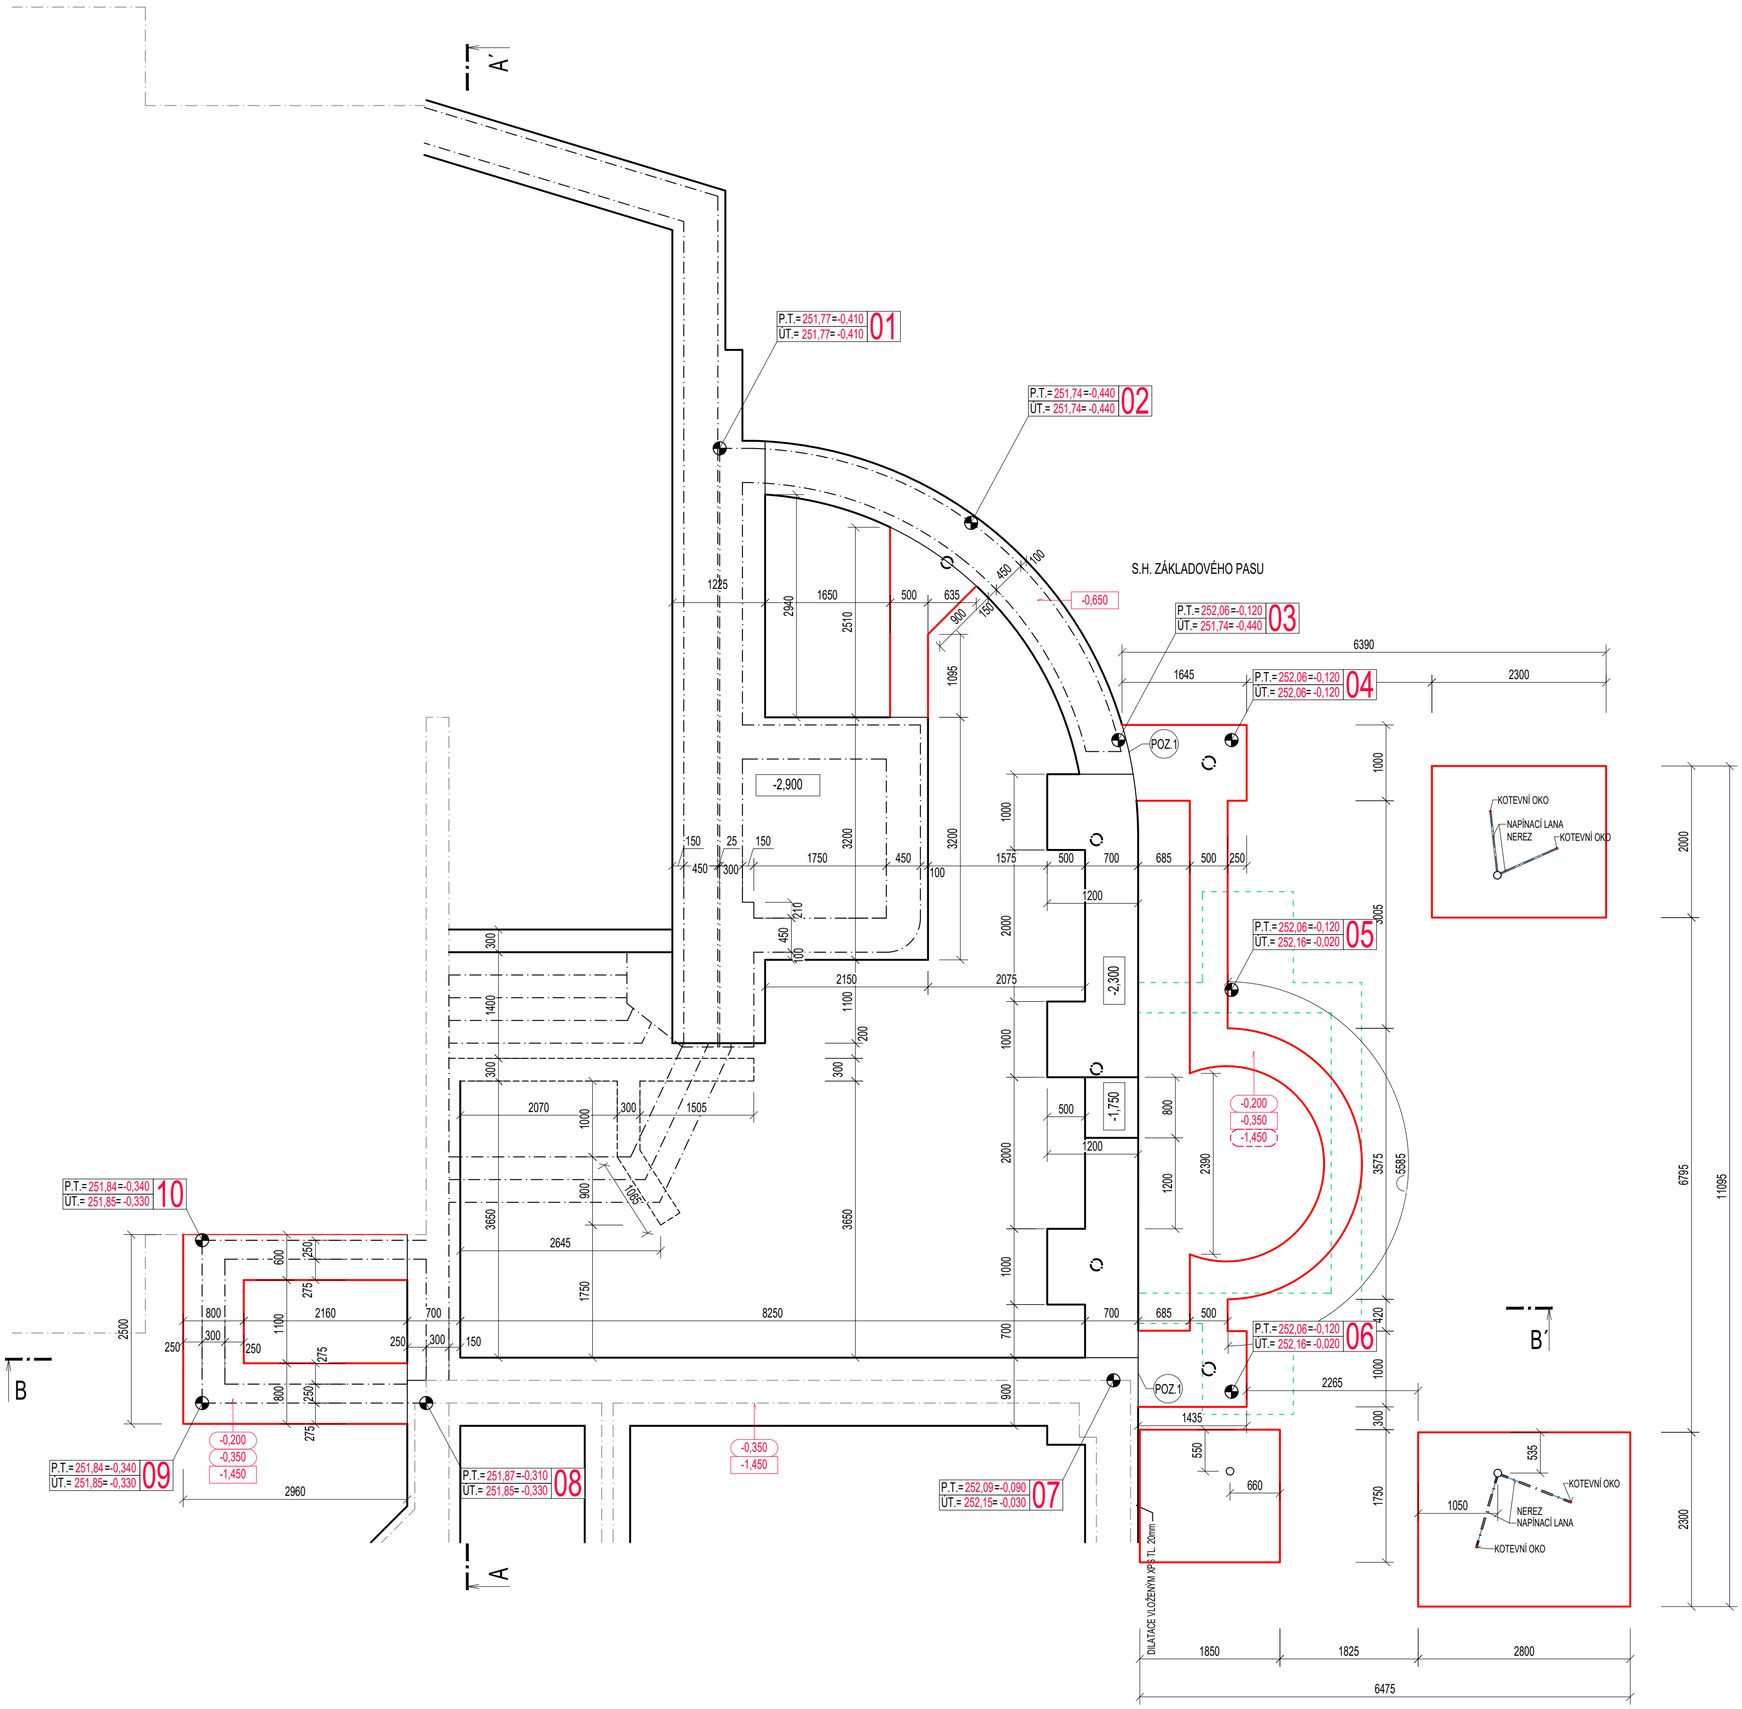

POZNÁMKA K VÝZNAMU VÝŠKOVÝCH KÓT V ZÁKLADECH

(-0,800) KÓTA HORNÍ HRANY ZÁKLADOVÉ DESKY (PODKLADNÍ DESKY)
-0,900 KÓTA HORNÍ HRANY ZÁKLADOVÉHO PASU Z PROSTÉHO BETONU / SPODNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ (PODKLADNÍ) DESKY
(-1,450) KÓTA SPODNÍ HRANY ZÁKLADOVÉHO PASU Z PROSTÉHO BETONU

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

HRANA STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH PÁSU Z PROSTÉHO BETONU - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PO ODHALENÍ!
HRANA NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PÁSU Z PROSTÉHO BETONU - V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE V KOLIZI SE STÁVAJÍCÍMI ZÁKLADY NUTNO O TOMTO FAKTU INFORMOVAT STATIKA STAVBY A TEN NAVRHNE DALŠÍ POSTUP
HRANA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ - STĚN A SLOUPŮ

POZNÁMKY

- STAV A ROZMĚR STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE OVĚŘEN NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ, V PŘÍPADĚ ŽE NEBUDE ODPOVÍDAT ZAKRESLENÉMU STAVU, NUTNO O TOMTO FAKTU INFORMOVAT STATIKA STAVBY A TEN NAVRHNE DALŠÍ POSTUP
- TOMUTO VÝKRESU JE NADŘAZENĚJŠÍ STATICKÉ POSOUZENÍ A VÝKRESY V ČÁSTI DOKUMENTACE - D.1.2 - STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- POKUD PŘI REALIZACI STAVBY NASTANOU NEJASNOSTI NEBO DOJDE K NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ, CO NEJRYCHLEJI BUDOU O TÉTO SITUACI INFORMOVÁNI STAVEBNÍ A TECHNICKÝ DOZOR, PŘÍPADNĚ PROJEKTANT A STATIK, PRO UPŘESNĚNÍ A STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRÁCE
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- VEŠKERÉ SPÁDOVÁNÍ ZEMINY BUDE V POMĚRU 2:1
- PO HRUBÝCH VÝKOPOVÝCH PRACÍCH PŘEVEZME ZÁKLADOVOU SPÁRU ZODPOVĚDNÝ GEOLOG
- ZÁKLADOVOU SPÁRU JE TŘEBA CHRÁNIT PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY, JE NUTNO ODKRÝT ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ (PŘIZVAT GEOLOGA) A BEZODKLADNĚ JI CHRÁNIT ZALOŽENÍM ZÁKLADOVÝCH PRVKŮ; NADMĚRNĚ VLHKÁ JÍLOVITÁ ZEMINA V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE PAK NEMÁ DOSTATEČNÉ PARAMETRY PEVNOSTI, ABY BEZPEČNĚ PŘENESLA ZATÍŽENÍ STAVBY A NEDOŠLO K DEFORMACI PODZÁKLADÍ
- PROVEDENÍ A MATERIÁL HUTNĚNÍ PODSYPŮ PŘEDEPÍŠE ZODPOVĚDNÝ GEOTECHNIK DODAVATELE DO STAVEBNÍHO DENÍKU PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÝCH IG POMĚRŮ
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT ČISTÁ, HOMOGENNÍ A NEBUDE ROZBŘEDLÁ
- ROZMĚRY A VÝŠKY NUTNO PŘIZPŮSOBIT ÚDAJŮM ZJIŠTĚNÝM NA STAVENIŠTI
- POLOHU A ROZMĚRY PROSTUPŮ NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY SPECIALISTŮ - ČÁST DOKUMETACE D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA BUDE ULOŽENA NA PODSYPU Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 16-32 mm, Z HORNÍ STRANY OPATŘENÉHO VYSOKOGRAMÁŽNÍ GEOTEXTILIÍ
- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA BUDE PROVEDENA Z PROSTÉHO BETONU VYZTUŽENÉHO KARI SÍTÍ DLE ČÁSTI D1.2.
- BUDE DODRŽENO PŘEDEPSANÉ KRYTÍ VÝZTUŽE POMOCÍ DISTANČNÍKŮ.
- DESKA BUDE PENETROVANÁ ASFALTOVÝM PENETRAČNÍM NÁTĚREM
- HYDROIZOLACE OBJEKTU BUDE VYTAŽENA MINIMÁLNĚ 300mm NAD UPRAVENÝ TERÉN!!!
- PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU - ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ
- TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDE GARANTOVÁNA DODAVATELEM STAVBY, ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S DOZOREM STAVBY

POZ.1 NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PRO PROSKLENOU STĚNU NAKOTVIT VLEPENÝMI TRNY DO PŮVODNÍCH ZÁKLADŮ

VYSVĚTLIVKY GRAFICKÉHO ZNAČENÍ A ZNAČENÍ VÝROBKŮ:

NOSNÉ SLOUPY - BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ ČÁST D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

N

0,000=252,18 m n.m. Bpv, S-JTSK

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant: ING. ARCH. MARTIN PÁLKA

Akce

ÚPRAVA VSTUPU A HALY PRO OTP

UPOL FTK, TŘ.MÍRU 676/111, OLOMOUC

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor: UPOL FTK — Lokalita: Olomouc Neředín

Dílčí část-profese: D.1.1 Architektonické a stavebně-technické řešení

Výkres: ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Měřítko	1:50	Datum	ÚNOR 2024
Zpracoval	Ing. Bc. David Pečinka	Kontroloval	Ing.arch. Martin Pálka
Číslo akce		Výkres číslo	Revize
1231		D.1.1.01	00