



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 111/PV/OVZ/2024

dne: 06.08.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 8

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-024427**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:


Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o vysvětlení a upřesnění pol. č. 360 ve VV D.1.1.1 – Architektonicko stavební část – objekt C, u které je odkaz na PSV 006, ale jedná se o výrobek PSV 007. Z příložené PD je v půdorysu střechy uvedeno, že tato okna mají návaznost na PBŘ. V PD PBŘ však žádná návaznost není uvedena. Žádáme zadavatele o vysvětlení, příp. doplnění popisu výrobku vč. příslušné části PD nebo úpravu soupisu prací.


360	M	766-PSV-007	okno střešní 700x1400 mm dle PSV 006	kus	2,000		0,00
-----	---	-------------	--------------------------------------	-----	-------	--	------



Objekt C: v.č.PSV_TR_1


Ozn.	Schéma	Rozměry		Počet	Materiálové řešení	Kování	Doplňující informace
		Výška	Šířka				
O07		1 400	700	2	Síťební okno; Izolační trojsklo čiré; Křídlo: sklopné; celodřevěné bílé bezúdržbové provedení; včetně systémového oplechování barva antracit; spodní ovládací klika		Okno pro odvod tepla a kouře; Ovládání tlačítkem; Elektrický pohon

Objekt C: v.č.10 Půdorys střechy

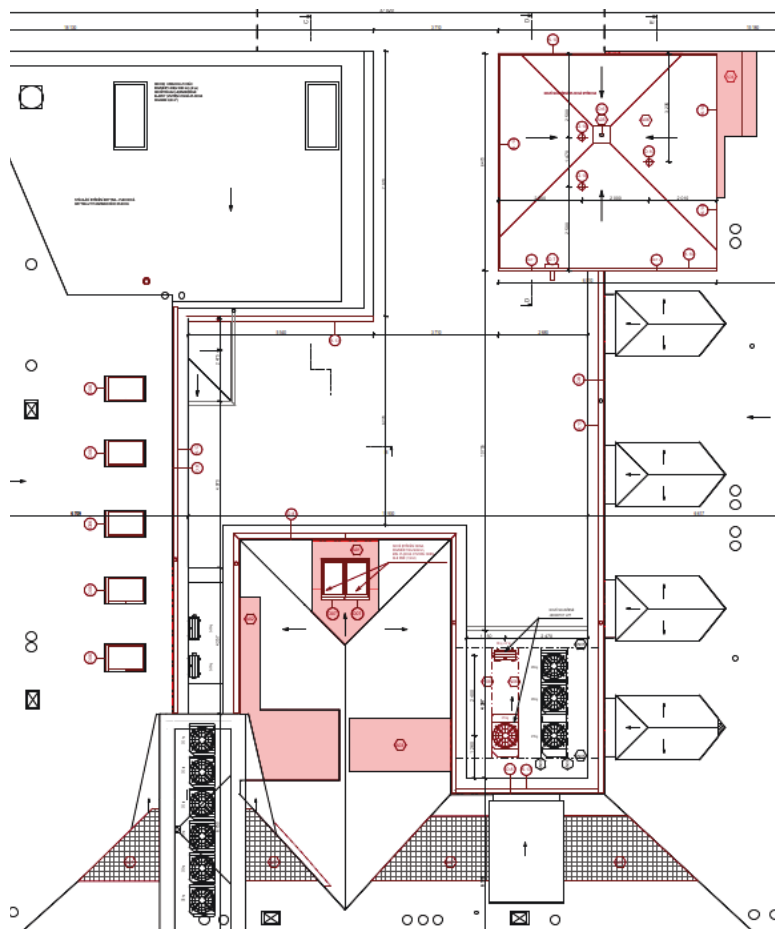



PBŘ objekt C: v.č. pbrs-np 5

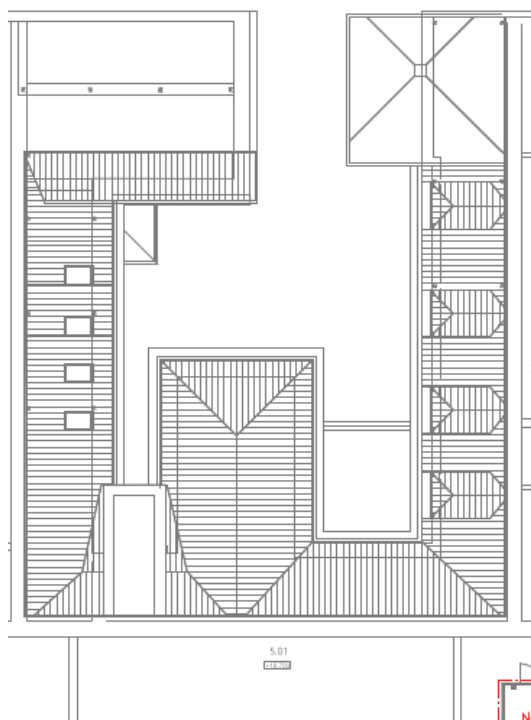



Odpověď:

První část dotazu – jedná se pouze o překlep ve vysvětlujícím upřesňujícím komentáři u předmětné položky ve výkazu výměr.

Zadavatel opravil popis u předmětné položky č. 360.

Nové znění této položky č. 360:

360	M	766-PSV-O07	okno střešní 700x1400 mm dle PSV O07	kus	2,000
-----	---	-------------	--------------------------------------	-----	-------

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené aktuální znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev7

Druhá část dotazu - odkaz (u světlíku v částečně chráněné únikové cestě) na PBŘ se týká podmínky na straně 16 v TZ – PBŘ:

P1.01/N4 bude tvořit CCHUC.

CCHUC bude tvořena vnitřním komunikačním prostorem ve smyslu čl.5.6.1b)5) – tzn. sousedním požárním úsekem, ve kterém je $p_{v,max} = 45 \text{ kg.m}^{-2}$ - zde se uvažuje max. p_v 20 kg.m^{-2} , není zde prostředí s nebezpečím výbuchu a nejsou zde zpracovávány nebo uskladňovány žíravé nebo jedovaté látky.

Tento PU bude větraný v každém podlaží otvorem o ploše min. 1,5 m^2 - vyhovuje.

Ve 4.NP bude v prostoru PU P1.01/N4 světlík - ovládání světlíku bude pneumatické, pomocí stlačeného CO_2 , bez požadavků na záložní zdroj, či napájení při požáru. Tlačítko pro ovládání otevírání tohoto světlíku bude v m.č.449-chodba a to nejvýše 1,8 m nad úrovní podlahy.

Dotaz č. 2:


Žádáme zadavatele o vysvětlení a upřesnění rozporu mezi počtem ks prvku T-A/09 ve VV D.1.1 – Architektonicko stavební část – objekt A (položky 80-81 a 84-85) a výpisem prvků A_D.1.1_07_2.NP-Vypis_prvku_PSV – revize. Ve výpisu prvků je u tohoto prvku uvedeno 8 ks, ve VV pouze 4 ks. Žádáme zadavatele o vysvětlení, příp. úpravu počtu ks výrobku v příslušné části PD nebo úpravu soupisu prací.



80	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660182 PSV T-A/09 4 4,000								
81	M	766-PSV-T-A/09.1	dveře jednokřídlé vnitřní požární 900x2300 mm vč. kování a doplňků dle PSV T-A/09	kus	4,000		0,00	
84	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766682211 PSV T-A/09 4 4,000 Součet 4,000								
85	M	766-PSV-T-A/09.2	zárubeň pro dveře jednokřídlé vnitřní požární 900x2300 mm vč. kování a doplňků dle PSV T-A/09	kus	4,000		0,00	



DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, VNITŘNÍ – POŽÁRNÍ



- ROZMÉR: VIZ SCHÉMA
- POPIS: SYSTÉMOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE RUSTIKÁLNÍ PLNĚ
- MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, MASIV/DŘEVOTŘÍSKA, POVRCH AKRYL. LAK
- BARVA: LOMENÁ BÍLÁ
- PROSKLENÍ: NE
- TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ
- KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA SATINOVANÁ NEREZ
- ZÁMEK: CYLINDRICKÝ
- ZÁRUBEN: OBLOŽKOVÁ PRO TL. STĚNY 150 mm
- PRÁH: BEZ PRAHU
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30/DP3-C
- SAMOZAVÍRAČ: ANO
- STAVĚČ KŘÍDLA: NE
- VĚTRÁNÍ:
- POZN: DORAZ DVEŘNÍCH KŘÍDEL ZAJIŠTĚN DVEŘNÍ ZARÁŽKOU UMÍSTĚNOU V OSTĚNÍ OTVORU PŘÍPADNĚ SEŘÍZENÍM DORAZU V NASTAVENÍ SAMOZAVÍRAČE
- POZN: PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT VA STAVBĚ



Odpověď:

V PSV je prvek T-A/09 dělen na P (dveře pravé) 4 ks a L (dveře levé) 4 ks.

Ve výkazu výměr je položka (PSV T-A/09.1) počet 4 ks (pravé).

Ve výkazu výměr je položka (PSV T-A/09.2) počet 4 ks (levé)

Dohromady $4 + 4 = 8$ ks.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **29. 08. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005231>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky