


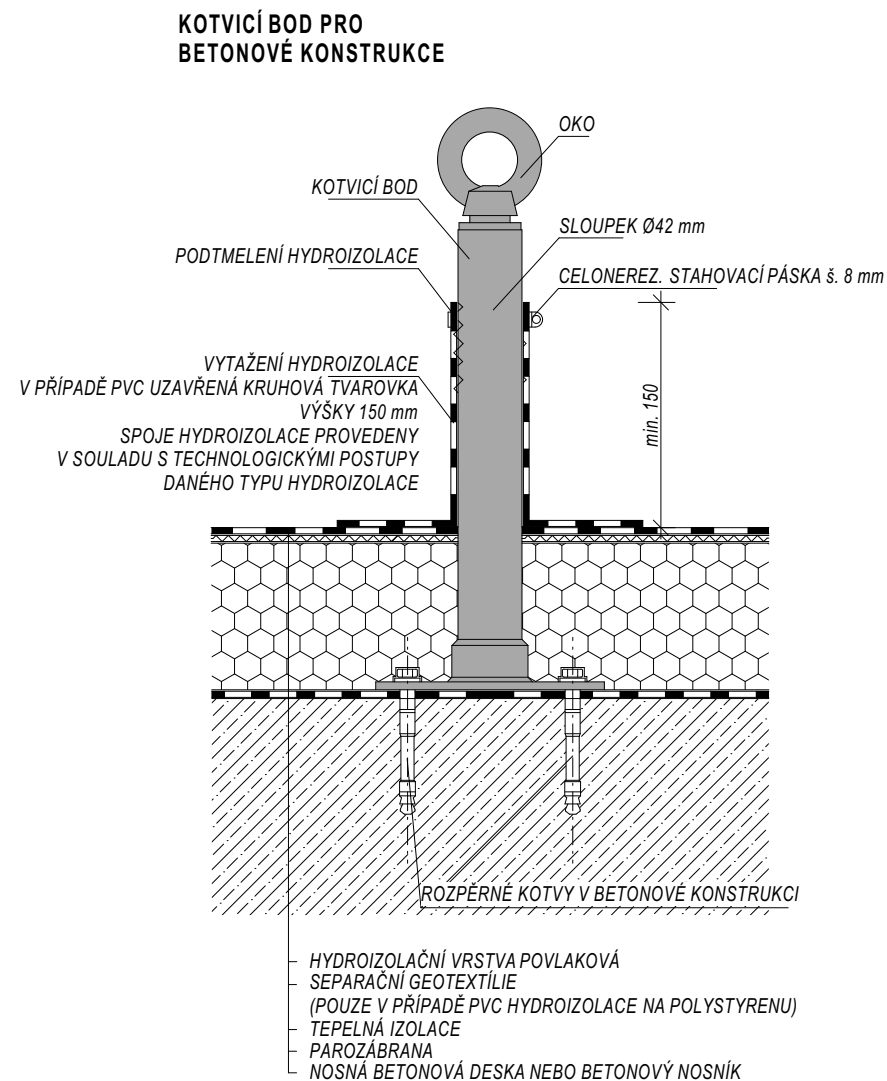

ZÁKLADNÍ INFORMACE

URČENÍ: Jištění osob proti pádu z výšky a do hloubky
MATERIÁL: Nerezová ocel 1.4301
BARVA: Nerezová ocel
CERTIFIKACE: Dle EN 795:2012

POZN.:

Kotvení pomocí rozpěrných kotev nebo na chemické kotvy.
Kotvicí body do délky 500 mm jsou vhodné pro práci v závěsu na laně.
Beton min. C20/25
Roznášecí deska 150x150 mm
Osová vzdálenost kotev 110 mm
Vhodné pro max 3 osoby

V souladu s požadavky normy EN 795

KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÉ KOTVY

Vrták Ø 10 mm
Hloubka vrtaného otvoru min. 65 mm
Beton tl. min. 80 mm


KOTVENÍ NA CHEMII

Vrták Ø 12 mm
Hloubka vrtaného otvoru min. 60 mm
Beton tl. min. 80 mm


PARAMETRY KOTVENÍ

Utažení oka 50 Nm
Utažení kotvicího bodu 45 Nm - při kotvení na rozpěrnou kotvu
Utažení kotvicího bodu 20 Nm - při kotvení na chemickou kotvu


KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÉ KOTVY

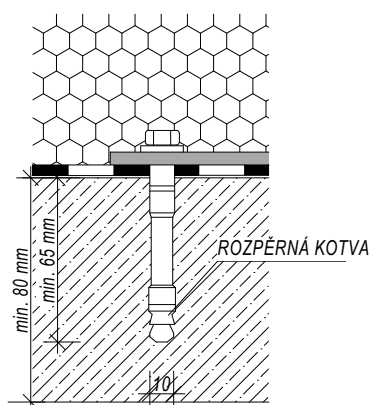

KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY

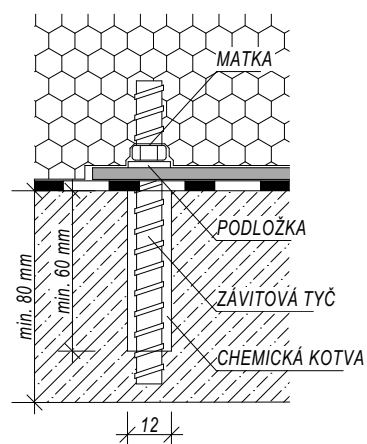

POHLED SHORA

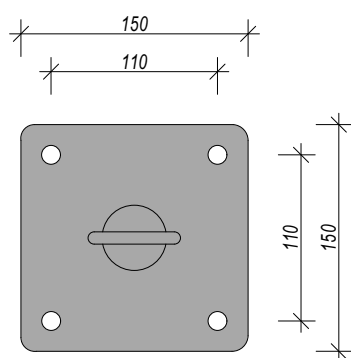

SAFETY PRO s.r.o., PŘEROVSKÁ 434/60, HOLICE, 779 00 OLOMOUC

SAFETY PRO

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Petr Ramík	SAFETY PRO SAFETY PRO s.r.o. PŘEROVSKÁ 434/60 779 00, OLOMOUC	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jan Šubrt		
VYPRACOVAL	Ing. Petr Ramík		
INVESTOR	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00	PROFESE	AS ČÁST
AKCE: NÁSTAVBY A STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR, PF UPOL DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		STUPEŇ PD	DPS
		DATUM	03/2023
		FORMÁT	2x A4
		MĚŘITKO	1:50
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení		Č. PŘÍLOHY	Č. SOUPRAVY
Kotvicí bod pro betonové konstrukce		D.1.1.49	