


Í č.1-m.č. 104,105

/580W,230V
7kPa, 180kg/hod

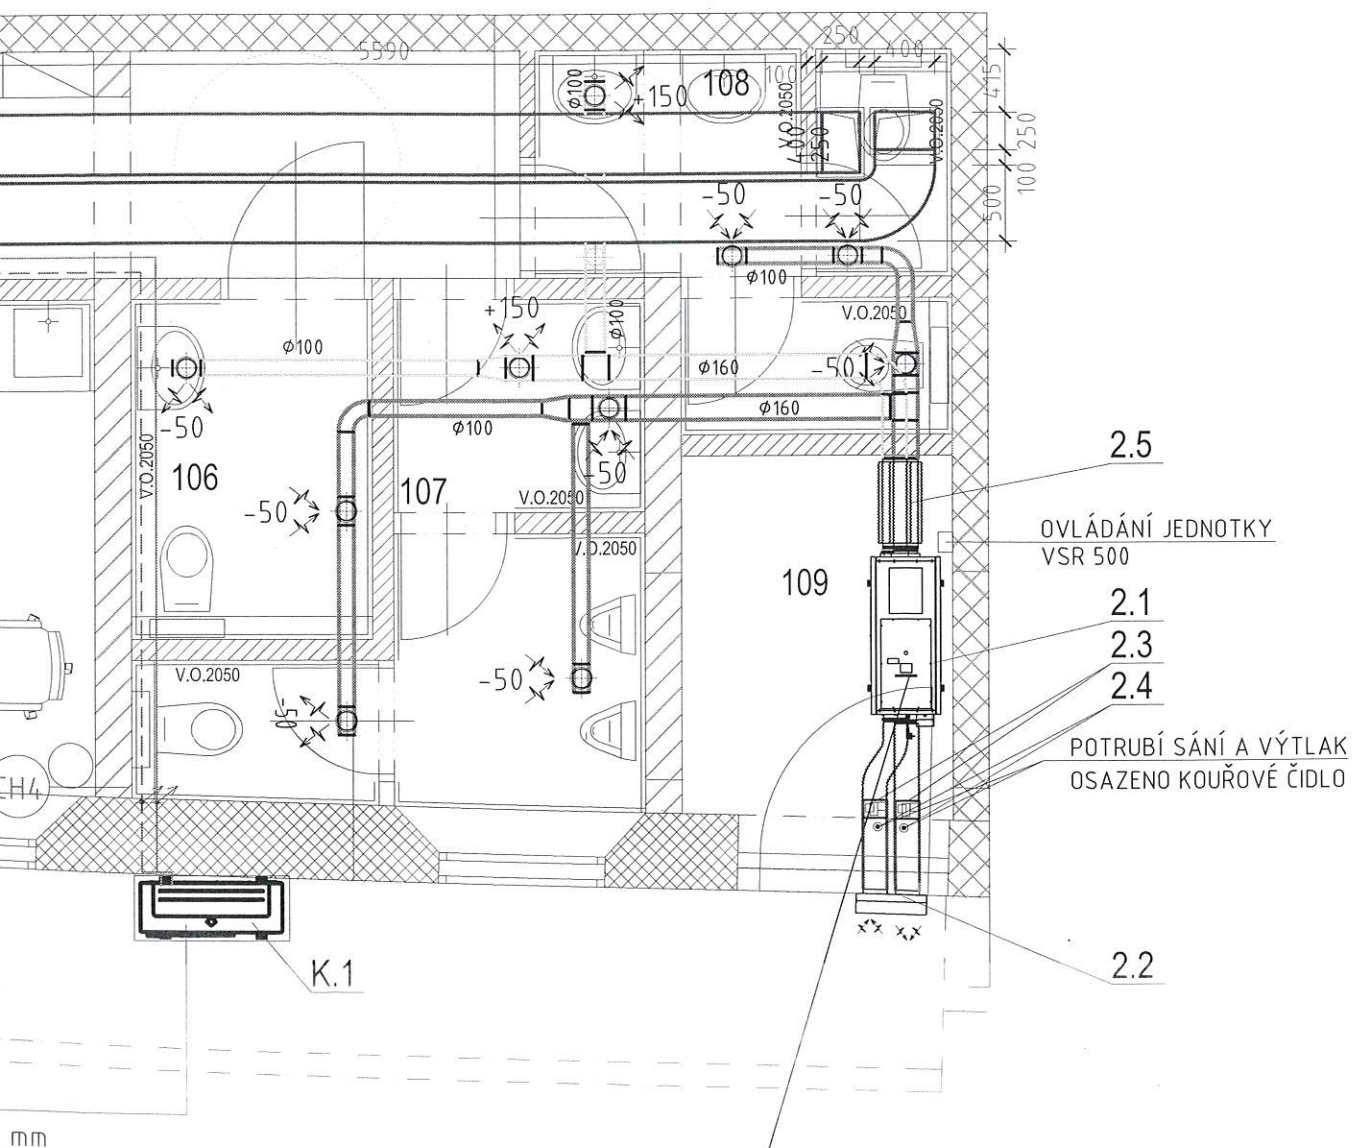

VZDT ZAŘÍZENÍ č.2 -HYG UZLY 1.NP
Vo=Vp=360m3/hod
el.příkon 169/169W,230V, 13A, EL.OHŘÍVAČ 1,67 kW

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	OZN.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, POZN.
101	VSTUPNÍ HALA	19,56 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.1.2	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
102	KOMUNIKACE	13,74 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.1.1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
103	SCHODIŠTĚ	9,48 m ²	DŘEVĚNÉ STUPNICE A PODSTUPNICE	D.1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
104	UČEBNA 42 MÍST	34,86 m ²	ZÁTĚŽOVÝ VINYL ANTISTATICKÝ	A.1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA PODHLÉD AKUSTICKÝ
105	KABINET	19,90 m ²	ZÁTĚŽOVÝ VINYL ANTISTATICKÝ	A.1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
106	WC - TP	3,56 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.3	KER. OBKL. V 2050, MALBA SDK PODHLÉD G.1
107	WC MUŽI	7,11 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.3	KER. OBKL. V 2050, MALBA SDK PODHLÉD G.1
108	WC ŽENY	6,02 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.2	KER. OBKL. V 2050, MALBA SDK PODHLÉD G.1
109	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,64 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.1.2	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
110	SVISLÁ PLOŠINA	1,84 m ²	ZÁTĚŽOVÝ VINYL ANTISTATICKÝ		
CELKEM		120,71 m ²			

Skutečný stav ke dni: 22.5.2022
JKKLIMA TECHNOLOGIE s.r.o.
783 16 DOLANY 77
IČ: 03868371
www.jkklima.cz
e-mail: projekce@jkklima.cz

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

držitel certifikátu ISO 9001:2001

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@quick.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092		Ing.arch. Jan POLÁCH		AUTORIZACE - ČKA 00 231
Zodpovědný projektant		Ing. Robert BRAVENEC		AUTORIZACE - ČKAIT 1301711
Autor		Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC		
Projektant		Ing. Judita BRAVENCOVÁ		
Vypracoval		Ing. Judita BRAVENCOVÁ		

Projekt - název stavby
PURKRABSKÁ 4 - DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA" - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Purkrabská 4, 779 00 Olomouc, parc.č. st. 572, k.ú. Olomouc-město
ZMĚNA STAVBY

Investor		Pdf UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC		Číslo vyhotovení
Adresa		Žižkovo náměstí 5, 771 47 Olomouc		IČO: 61989592
Místo		parc.č. st. 572, k.ú. Olomouc-město		Kraj: OLOMOUCKÝ
Status dok.		DPS		Datum: 2020-03
Část dok.		D.14.2 VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ		Název: -
Číslo zakázky		02/2020		Jazyk: CZ

PŮDORYS 1.NP-VZDT, CHLAZENÍ


D.14.2-02

Vo=Vp=1 400m³/hod
ventilátor el.příkon 650/580W
vodní ohřev 65/45°C, 11,7kPa



chladičící výkon (nom) 22,4kW, topný výkon (nom) 24,5kW, 950×330×1380 mm
 OSAZENO NA KONZOLU 300 mm NA TERÉNE
 400V, jm.příkon chl/top= 8,3/6,62kW, JIŠTĚNÍ 32A

VZ
Vo
ell

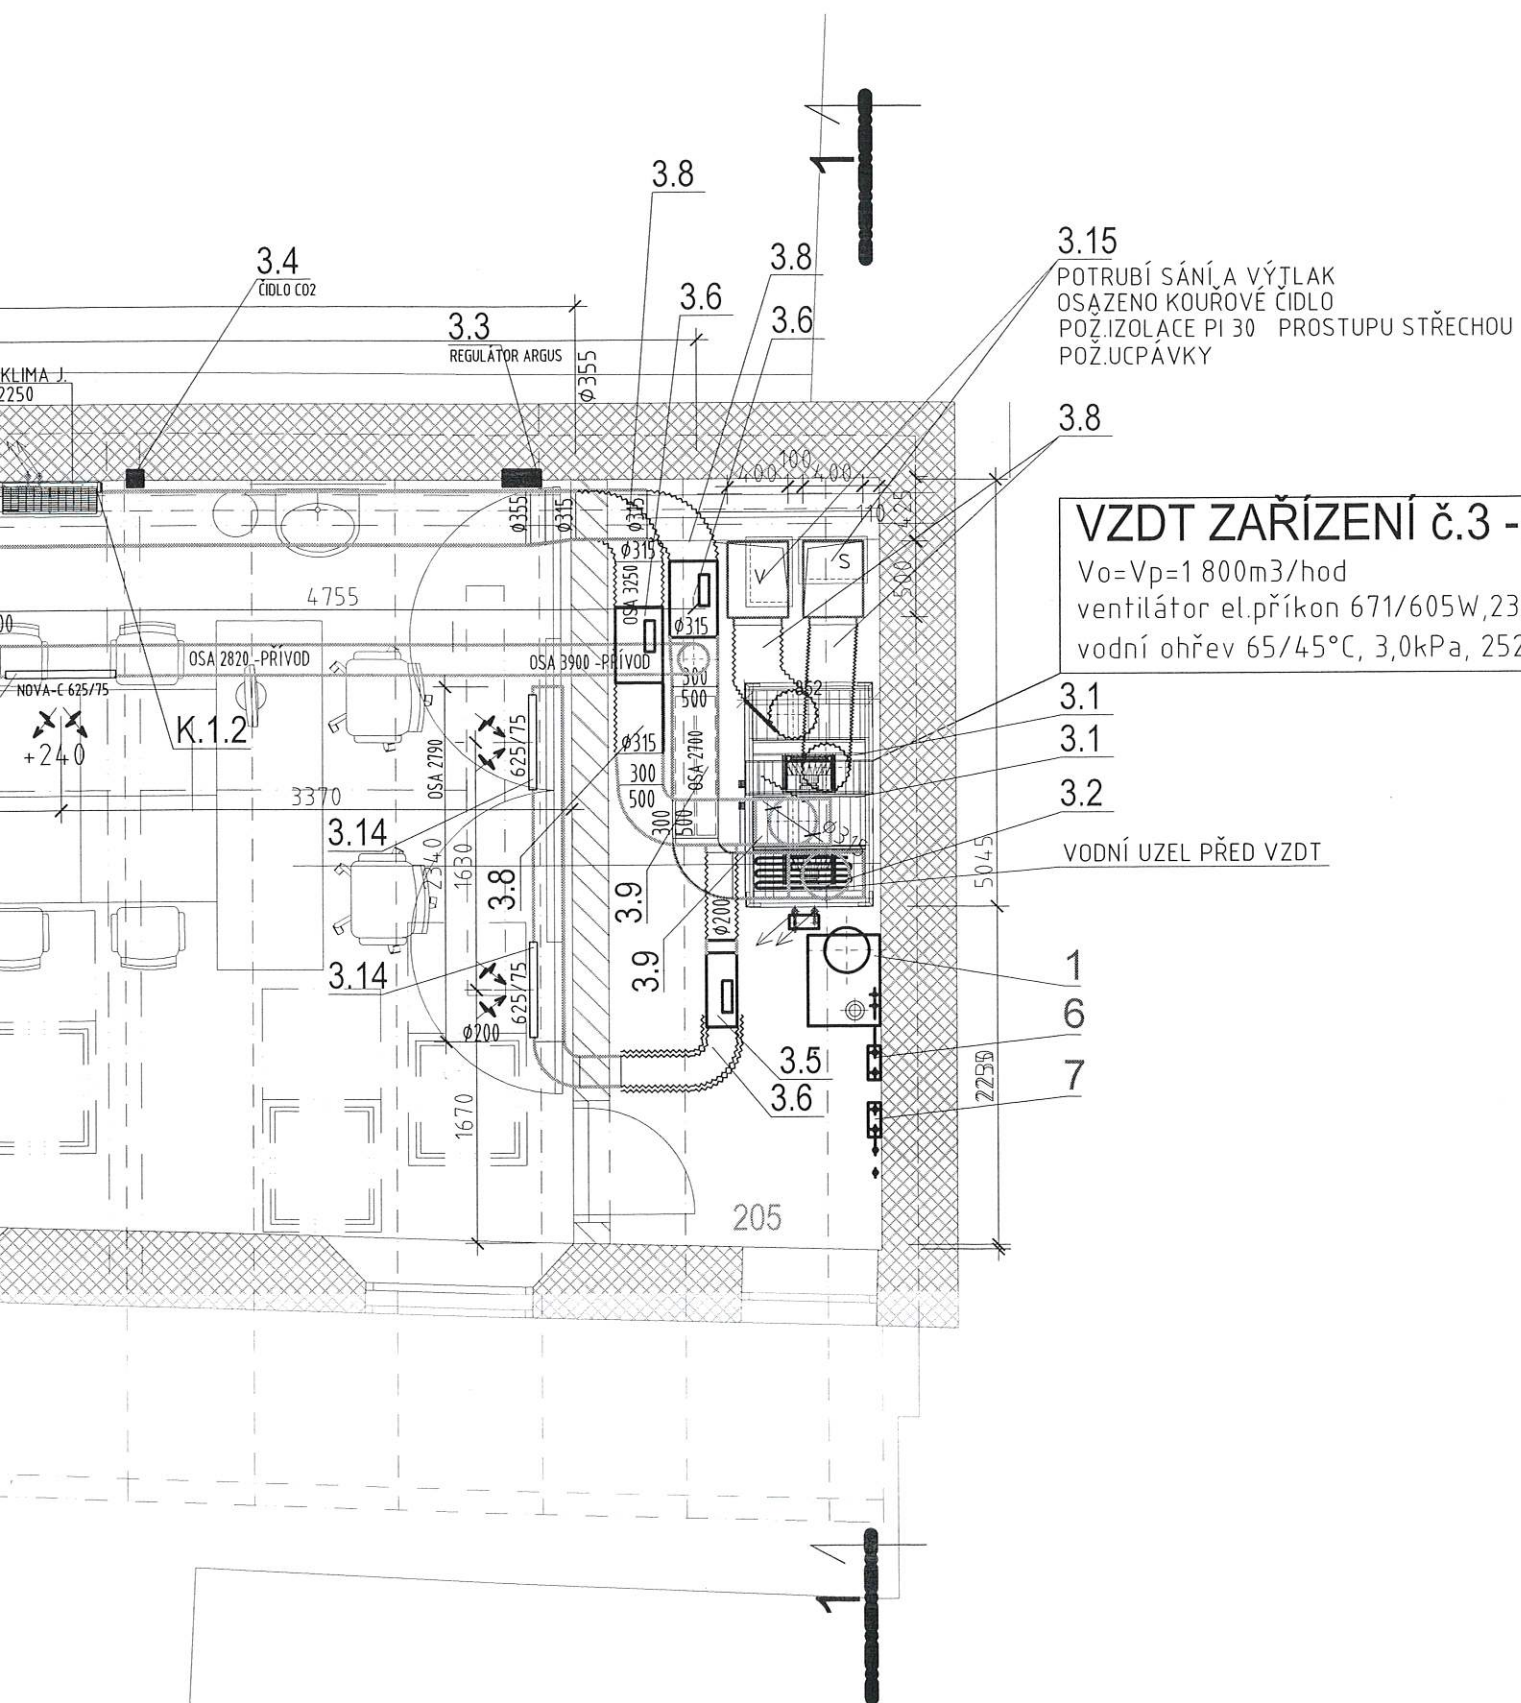

VZDT ZAŘÍZENÍ č.3 -m.č. 203,204

Vo=Vp=1 800m³/hod
ventilátor el.příkon 671/605W,230V
vodní ohřev 65/45°C, 3,0kPa, 252kg/hod

LEGENDA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	OZN.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, POZNÁMKA
201	HALA	9,22m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.4	PODHLLED SDK
202	SVISLÁ PLOŠINA	1,84m ²	LITÁ PODLAHA	B.4	PODHLLED SDK
203	UČEBNA	34,65m ²	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	A.2	PODHLLED AKUSTICKÝ
204	UČEBNA	48,04m ²	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	A.2	PODHLLED AKUSTICKÝ
205	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9,11m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.4	PODHLLED SDK
CELKEM		102,86m ²			

TEPELNÁ ZTRÁTA 12 000 W
OHŘEV VZDT 10 200 W

01	ZMĚNA KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK A DISTRIBUCE VZDUCHU V 2.NP	01.02.2022	ING. J. BRAVENEC	
Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

držitel certifikátu ISO 9001:2001

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.		ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@quick.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092					
Zodpovědný projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE - ČKA 00 231			
	Ing. Robert BRAVENEČ	AUTORIZACE - ČKAIT 1301711			
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEČ				
Projektant	Ing. Judita BRAVENCOVÁ				
Vypracoval	Ing. Judita BRAVENCOVÁ				
Projekt - název stavby					
PURKRABSKÁ 4 - DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA" - STAVEBNÍ ÚPRAVY					
Purkrabská 4, 779 00 Olomouc, parc.č. st. 572, k.ú. Olomouc-město					
ZMĚNA STAVBY					
Investor	PdF UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC				
Adresa	Žižkovo náměstí 5, 771 47 Olomouc	IČO:	61989592		
Místo	parc.č. st. 572, k.ú. Olomouc-město	Kraj	OLOMOUCKÝ		
Status dok.	DPS	Datum	2020-03		
Části dok.	D.14.2 VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	Měřítko	-		
Číslo zakázky	02/2020	Jazyk	CZ		
PŮDORYS 2.NP-VZDT, CHLAZENÍ					D.14.2-03

Skutečný stav ke dni: 22.5.2022
JKKLIMA TECHNOLOGIE s.r.o.
783 16 DOLANY 77
IČ: 03868371
www.jkklima.cz
e-mail: projekce@jkklima.cz

