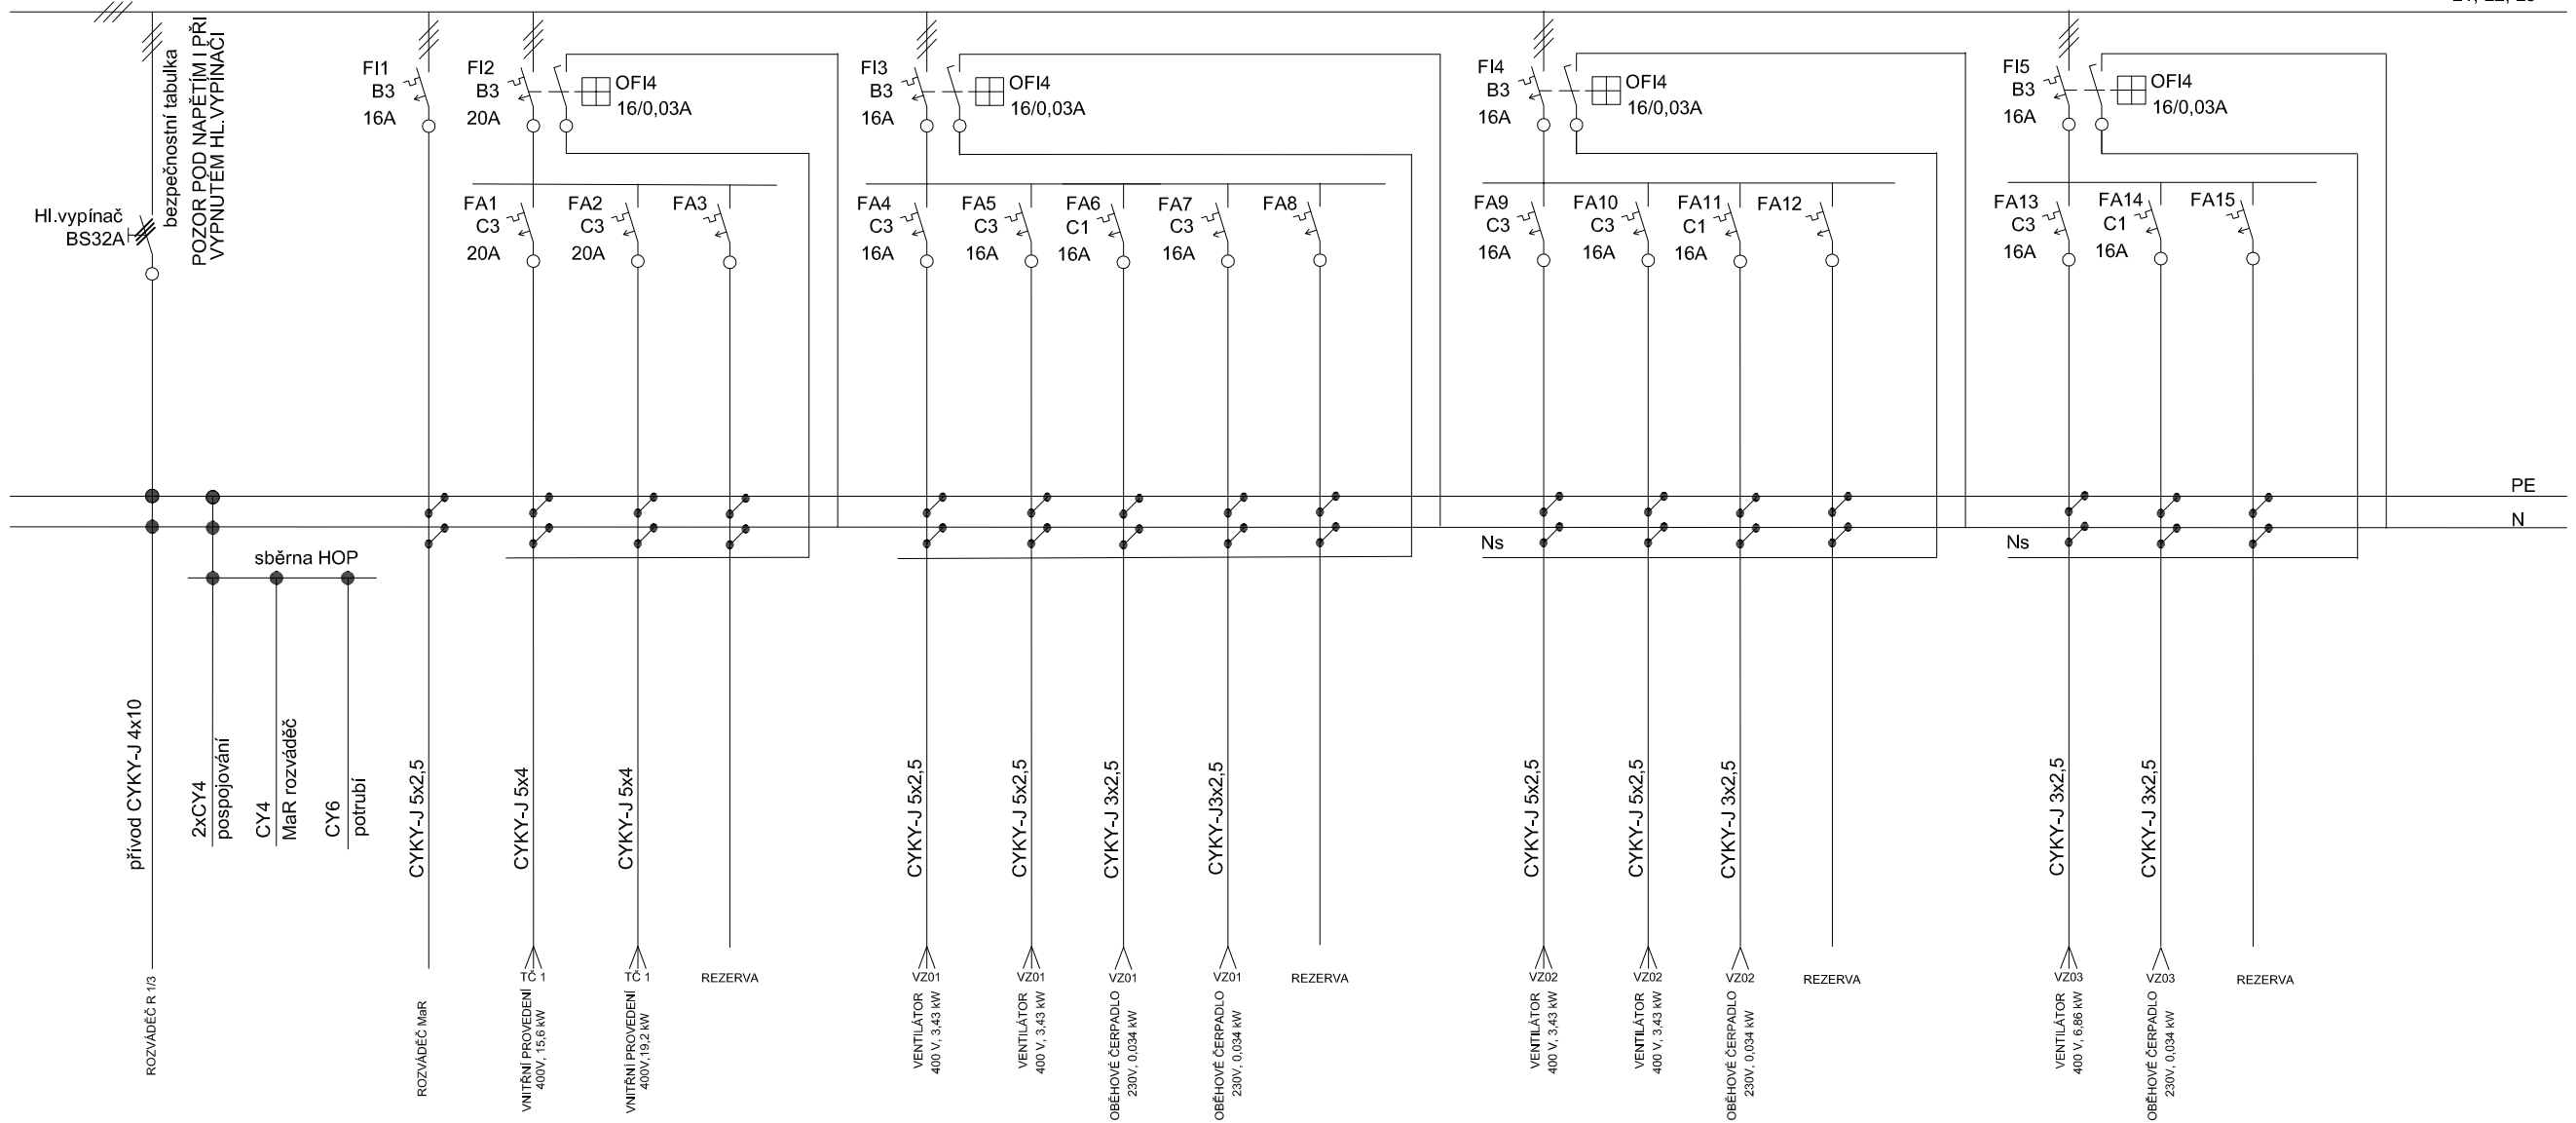

PROVEDENÍ ROZVODNICE

- plastová nástěná rozvodnice
- otvírání pravé / levé, dvířka
- min. 22 mod.

ZÁKLADNÍ EL.TECH. ÚDAJE

- Napěťové soustavy: 3PEN, AC 50Hz, 400V / 230V, TN-C-S
  3NPE, 50Hz, 400/230V, TN-S
- Jmenovité napětí rozvaděče: 520V AC
- Jmenovitý proud rozvaděče: 25 A
- Jmenovitý krátkodobý výdržný proud: do 36 kA
- Napěťová odolnost (Impulzní výdržná kategorie **III.**): 4,0 kV
- Ochrana před nebezpečným dotykovým nepětím dle ČSN 33 2000-4-41ed.2: samočinným odpojením od zdroje, ochranným vodivým pospojováním a zemněním.
- Minimální kryti: IP 30/20
- Vypínací charakteristiká použitých jističů: B, C

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant	ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		
	MAHLEROVA 9, 772 00 OLOMOUC, tel.fax 585 225 589, e-mail:atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870901, DIČ:CZ 25870901		
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301111	
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC		
Projektant	Ing.Bc.Jana ŠARNÍKOVÁ		
Vypracoval	Ing.Bc.Jana ŠARNÍKOVÁ		

Projekt - název stavby

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.PP ZBROJNICE
Univerzity Palackého v Olomouci

Biskupské nám. 842/1, Olomouc, parc.č. 188, k.ú. Olomouc - Město

Investor	Univerzita Palackého v Olomouci		Číslo vyhotovení
Adresa	Křížkovského 511/8, Olomouc	IČO	61989592
Místo	Biskupské nám. 842/1, Olomouc	Kraj	OLOMOUCKÝ
Status dokum.	DOK. PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Datum	2023-10
Část	D.1.1.5.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Měřítko	1:200
Č. zakázky	21/2023	Jazyk	CZ

Název dokumentu

ROZVÁDĚČ R 0/5 - 1.ETAPA

Číslo dokumentu

D.1.1.5.3-2