PŮDORYS 2.NP - 2.ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)
2.038	CHLADÍCÍ BOX	3.64
2.044	WC	1.31
2.045	KOMORA	1.59
2.046	SCHODIŠTĚ	3.00
2.047	NÁKLADNÍ VÝTAH	2.16
2.048	KOTELNA	5.00
2.049	OCHOZ	183.37
2.050	OCHOZ	183.37
2.051a	TRIBUNA A	66.83
2.051b	TRIBUNA B	81.00
2.051c	TRIBUNA C	82.35
2.051d	TRIBUNA D	66.83
2.051e	TRIBUNA E	72.00
2.051f	TRIBUNA F	82.35
2.052a	SCHODIŠTĚ A	10.13
2.052b	SCHODIŠTĚ B	10.13
2.052c	SCHODIŠTĚ C	10.13
2.052d	SCHODIŠTĚ D	10.13
2.052e	SCHODIŠTĚ E	10.13
2.052f	SCHODIŠTĚ F	10.13
2.053	ROZHODČÍ	9.00
2.054	CHODBA	59.63
2.055	WC PŘEDSÍŇ MUŽI	4.05
2.055a	WC MUŽI	8.32
2.056	WC PŘEDSÍŇ ŽENY	5.16
2.056a	WC ŽENY	2.78
2.057	PRACOVNA - 2 OSOBY	13.68
2.058	PRACOVNA - 2 OSOBY	13.64
2.059	PRACOVNA - 2 OSOBY	13.68

LEGENDA ZNAČEK PO

	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU - KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
PÚ č. N 1.1 - II.SPB	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
EW 30DP1-C2	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU
REI 45DP1	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN S POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ FUNKCÍ
R 45DP1	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
REI 45DP1	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
EPS	ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
ZOTK	ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE
SHZ	STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
TS	TOTAL STOP
CS	CENTRAL STOP
	ÚSTŘEDNA EPS
ERO	ÚSTŘEDNA EVAKUAČNÍHO ROZHLASU
	ROZVADĚČ ZOTK
	STROJOVNA SHZ
	MÍSTNOST VYBAVENÁ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
	AKUSTICKÁ SIGNALIZACE POPLACHU - EVAKUAČNÍ ROZHLAS
	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ EPS
	MANUÁLNÍ AKTIVACE ZOTK
H	VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM
21A	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S PROJEKTOVANOU HASICÍ SCHOPNOSTÍ 21A
183B	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S PROJEKTOVANOU HASICÍ SCHOPNOSTÍ 183B
55B	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ S PROJEKTOVANOU HASICÍ SCHOPNOSTÍ 55B
KT	KLÍČOVÝ TREZOR
OPPO	OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
	SMĚR ÚNIKU
	ÚNIKOVÝ VÝCHOD
	VSTUP JEDNOTEK HZS
	PŘÍVOD VZDUCHU PRO ZOTK
	NUCENÉ POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CEST
	TLAČÍTKO ODVĚTRÁNÍ CHÚC
459	POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB
	CHÚC "A"
	CHÚC "B"
	ČÁSTEČNĚ CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA
	PROSTOR BEZ POŽÁRNÍHO RIZIKA
	PROSTOR S Pn DO $10 kg/m^2$
	TRASA PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ VZT
PK	POŽÁRNÍ KLAPKA NA PŘÍVODNÍM POTRUBÍ VZT OVLÁDANÁ EPS
PI	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VZT OPATŘENÉ POŽÁRNÍ IZOLACÍ EI 30
	TRASA ODVODNÍHO POTRUBÍ VZT
PK	POŽÁRNÍ KLAPKA NA ODVODNÍM POTRUBÍ VZT OVLÁDANÁ EPS
PI	ODVODNÍ POTRUBÍ VZT OPATŘENÉ POŽÁRNÍ IZOLACÍ EI 30
	TRASA POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU DO CHÚC B

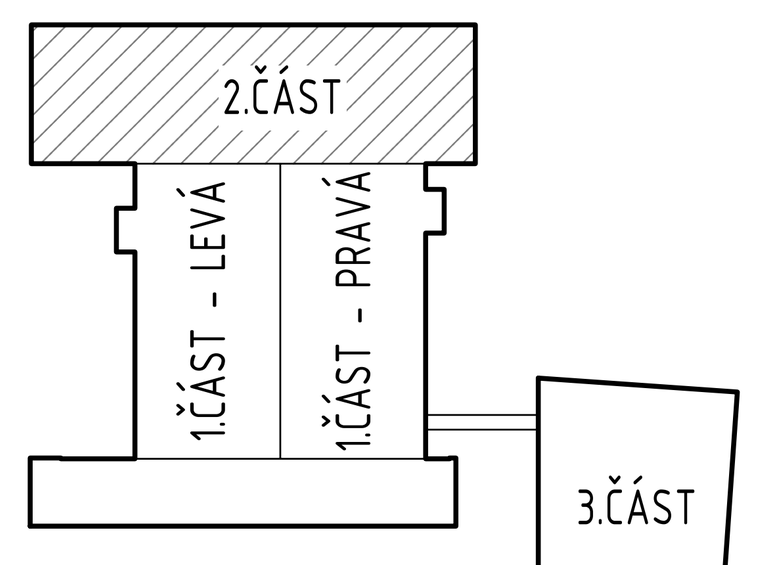

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 213,500 m n.m.

ZMĚNY		DATUM	PODPIS
c			
b			
a			

INVESTOR:
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
tel.: +420 585 631 111
e-mail: e-podatelna@upol.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
F.E.D. s.r.o.
F.E.D. s.r.o.
Velký Ořechov 177, 763 07 Velký Ořechov
tel.: +420 603 196 334
e-mail: struharova@fed-cz.com

HLAVNÍ PROJEKTANT A AUTOR NÁVRHU:
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ
VYPRACOVAL: Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ
KONTROLOVAL: Ing. Martin ULIČNÝ

TECHNICO architects & engineers
TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava
tel: 553 760 970
info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE:
D.1.3.1. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci	FORMÁT	14×A4
SPORTOVNÍ HALA	DATUM	09/2023
K.ú. Lazce, parc.č. st. 492/1, st. 492/2, st. 657, st. 493, st. 629, 25, 30/1, 30/10, 30/11, 30/12, 30/14; K.ú. Hejčín, parc.č. 97/4, 97/5, 97/6	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-520-DPS
PŮDORYS 2.NP - 2.ČÁST	MĚŘÍTKO: 1 : 100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.3.1.b.05