Půdorys šachty 1:20

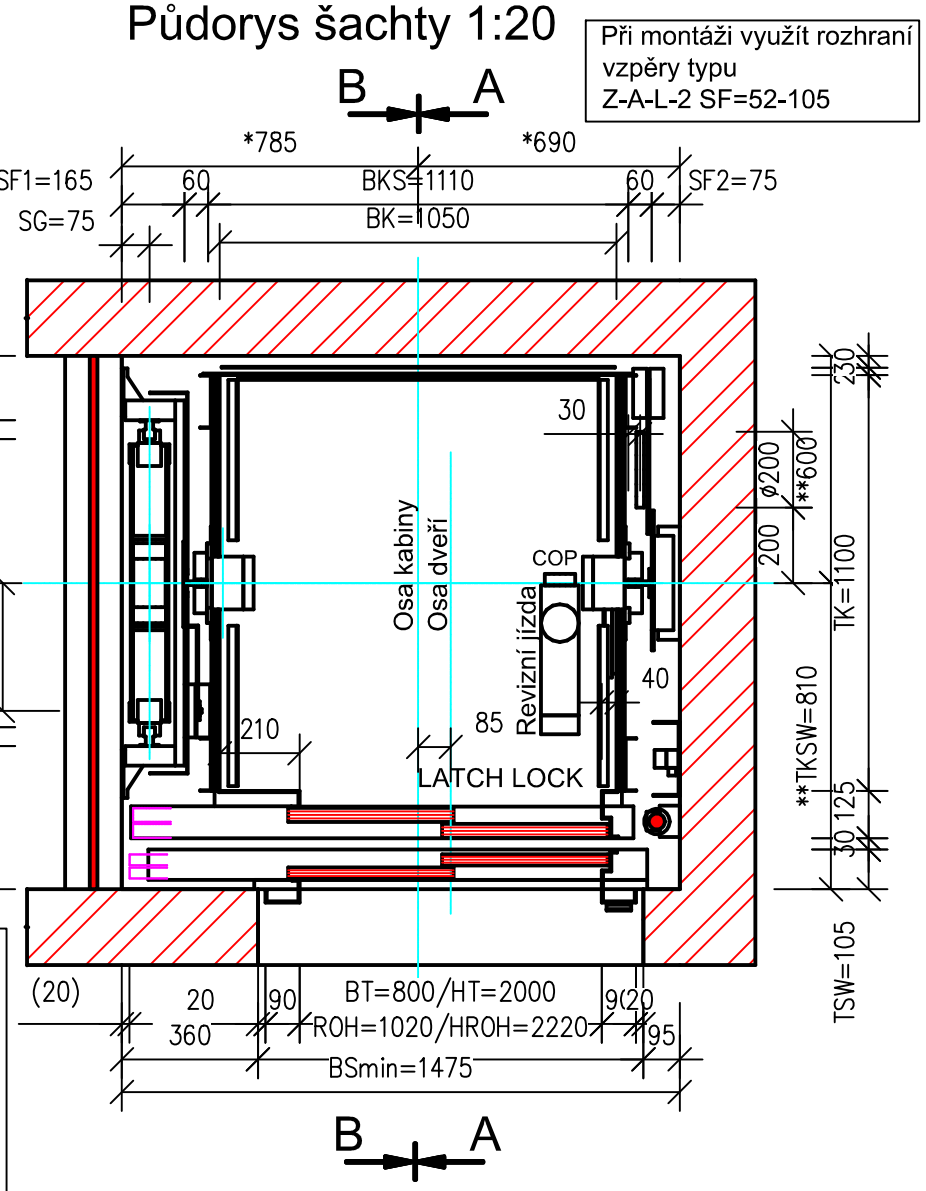

Vstupy : -1, 0, 2, 4, 6, 8, 10

MONTÁŽ zajistí:
Přivaření vzpěr na starně protivahy svislými koutovými svary o velikosti 3 v délce min. 40mm po obou stranách vzpěry.

STAVBA: Zajistí přepážku mezi výtahy dle EN 81-20 čl.:5.2.5.5.1; 5.2.5.5.2; 5.2.5.5.2.1; 5.2.5.5.2.2.
Přepážka musí být dostatečně pevná, aby bylo zajištěno, že síla 300 N rovnoměrně rozložená na plochu 5 cm,
kruhovou nebo čtvercovou působící kolmo v kterémkoliv místě přepážky.

Při montáži využít rozhraní vzpěry -10/+50 mm, typu O-A1-L-708/732-106-1 SG=63-123.

Při montáži využít rozhraní vzpěry typu Z-A-L-2 SF=52-105

STAVBA: Upraví, ve sanici -1, dveřní otvor dle normy EN 81-21 čl. 5.12.

Požadavky 5.3.2.1 z EN 81-20:2074 se mohou nahradit takto:
Světlá výška šachetních dveří musí být maximální, kterou umožňuje budova, avšak ne nižší než 1,80 m.
Pokud je výška nižší než 2,0 m, v kleci a na šachetních dveřích se musí vhodně umístit příslušné upozornění
použitím žlutých a černých pruhů podle obrázku 17 z ISO 3864-1:2011, a/nebo se musí na obě strany poklopu
umístit odpovídající upozorňující značka a:
a) hrany nadpraží dveří musí být provedeny pod úhlem ne větším než 30° vodorovně rovině do výšky 2,0 m,
nebo
b) musí být kraje obloženy měkkým materiálem.
Mechanismus dveří musí být zakryt do výšky klecových dveří..

* OSU KLECE ZALOŽIT TAK, ABY PO ROZMĚŘENÍ SVISLOSTI BYLA DODRŽENA MÍRA:
- MIN. 784 mm OD LEVÉ STĚNY ŠACHTY, MIN. 692 mm OD PRAVÉ STĚNY ŠACHTY
** OSU VODÍTEK KLECE ZALOŽIT TAK, ABY PO ROZMĚŘENÍ SVISLOSTI BYLA DODRŽENA MÍRA:
- MIN. 810 mm OD ČELNÍ STĚNY ŠACHTY, MIN. 601 mm OD ZADNÍ STĚNY ŠACHTY

VODÍTKA MUSÍ BÝT INSTALOVÁNA S TOLERANCÍ BKS= -0/+1mm !

Nástupiště s LDU 1:20

Vstup: 10

Osvětlení pracovního prostoru před LDU musí být min 200 lux.

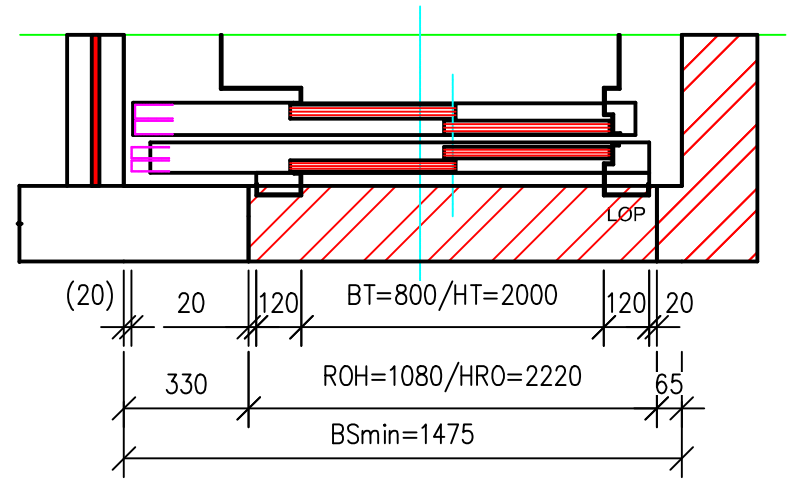

Autorizace projektu:	Ing. Petr Zavadil	Otisk razítka:
Vedoucí/kontrola projektu:	Ing. Petr Zavadil	
Vypracoval:	Ing. Petr Zavadil	
Kreslil:	Ing. Petr Zavadil	

SPZ DESIGN, s.r.o.
Moravská 359/13
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 278 31 132
telefon: 585 150 411
e-mail: spz.design@seznam.cz
web: www.spzdesign.cz

Účel projektu:	DSP
Datum:	03/2024
Číslo archivní(zakázky):	19/24
Datum expedice/verze:	19.03.2024 / V1
Formát výkresu:	2x A4
Měřítko:	1:20
Paré číslo:	
Číslo výkresu:	D.1.1.b-03

Kraj: Olomoucký

Místo: ul. Šmeralová 1090/8, Olomouc 779 00
st.parc.č. 1385, 94/64, k.ú. Olomouc-město

Investor: Univerzita Palackého v Olomouci, správa kolejí a menz, Šmeralova 1122/12, 779 00 Olomouc, IČO:61989592

Název stavby: Modernizace vnitřních prostor kolejí Bedřicha Václavka, UP Olomouc

Obsah výkresu: Půdorys šachty