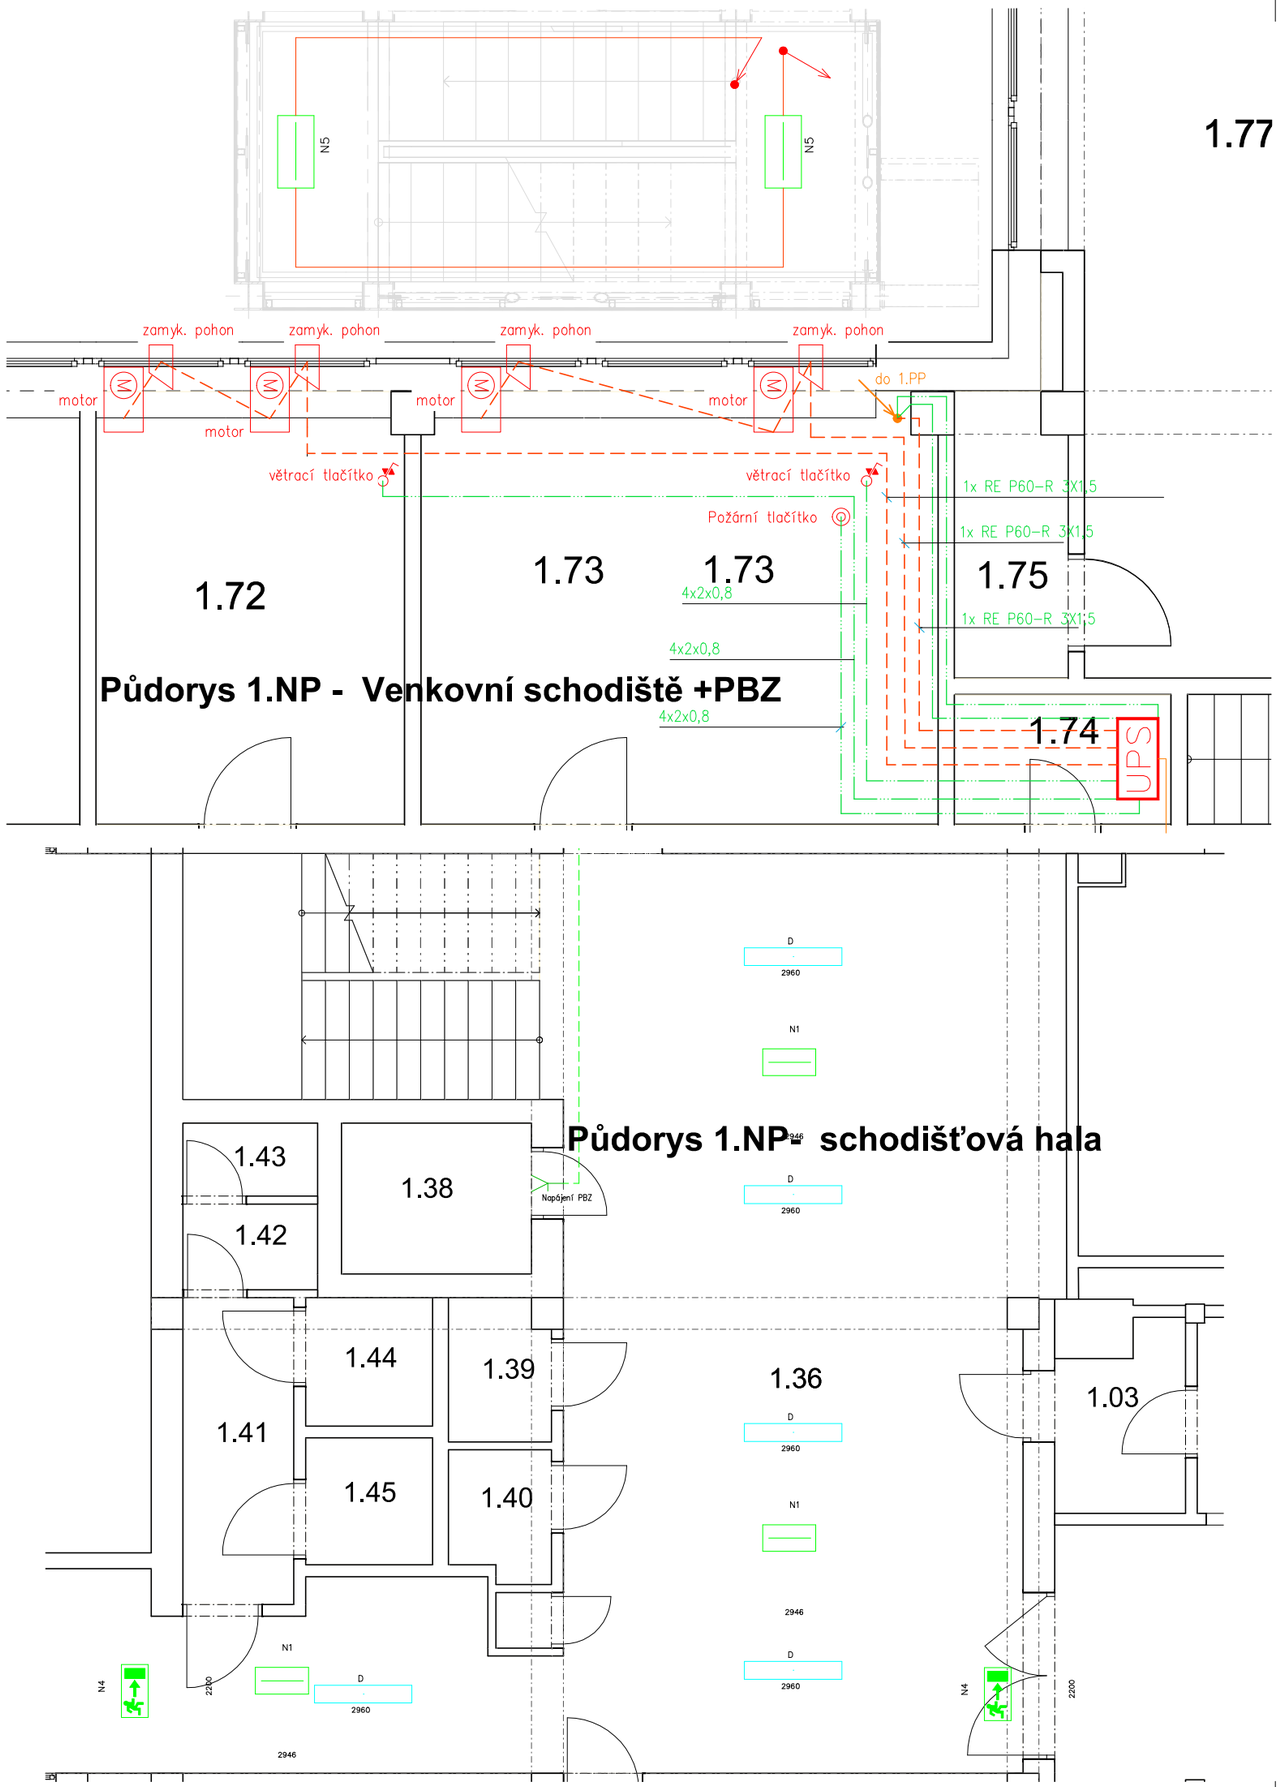

Kabeláž nouzové osvětlení na venkovním schodišti bude vedena v elektroinstalační trubce.
Ve schodištové hale dojde k výměně starých světel za nové. Kabeláž k těmto svítidlům bude stávající, v případě potřeby nahradit za nové kabely.

Legenda:

- stoupající vedení
- klesající vedení
- CXKH-J 3x1,5 mm2 (světelné obvody)
- Svítidlo A, LED přisazené/vestavné nouzové svítidlo EXIT, IP65, 3W, 320lm, Ra 80, 4000K, 276x143x44mm
- Svítidlo N4, LED nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem, IP44, 1W, 50lm, Ra 80, 4000K, 337x189x57mm
- Svítidlo N1, LED přisazené/vestavné nouzové svítidlo univerzál optika, IP41, 3W, 350lm, Ra 80, 4000K, 132x132x54mm
- Svítidlo A1, LED přisazené svítidlo, 28W, 4000lm, Ra 80, 4000K, 1230x225x40mm
- Svítidlo D, LED přisazené svítidlo, opálový kryt, 28W, 4000lm, Ra 80, 4000K, 1230x225x40mm

PBZ:

- Požární tlačítko
- Větrací tlačítko
- Pohon okna (motor)
- UPS — Centrála MBZ
- Zamykací pohon 24VDC
- EPS KABEL 1x RE P60-R 3X1,5
- 4 x 2 x 0,8 (bezhalogenový)

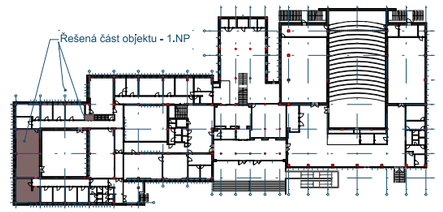

- Povinností dodavatelské firmy je seznámit se se všemi částmi projektové dokumentace, tzn. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Dále je povinností dodavatelské firmy ověřit si a zkontrolovat veškeré návaznosti a požadavky na ostatní profese.
- Předpokládá se, že dodavatelská firma je odborně způsobilá, s plnou zodpovědností za provedení kompletního funkčního díla vč. stanovení úplného rozsahu prací prostřednictvím přezkoumání a prodiskutování kompletní dokumentace s příslušnými stranami.
- Na základě výše uvedeného je povinností dodavatelské firmy upozornit na případné nedostatky, zjevné chyby a v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Tato povinnost se předpokládá před zahájením prací v termínu stanoveném zástupcem investora.
- V průběhu prací je povinností dodavatelské firmy včas upozornit na nedostatky a chyby a to takovým způsobem, aby nedošlo k navýšení ceny díla vlivem opožděné připomínky. Pokud se tak nestane, předpokládá se vždy, že dodávka zahrnuje všechny součásti k zajištění kompletnosti a funkčnosti díla.
- Součástí ceny díla musí být všechny náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cena díla musí být včetně všech souvisejících doplňků, podružného a montážního materiálu bez dalších nároků na navýšení ceny.
- Všechny ve standardu neuvedené výkony, které jsou však nutné pro správnou funkčnost konstrukcí provedených, se nepovažují za vedlejší výkony a je třeba s nimi počítat v jednotkových cenách.
- Při realizaci je dodavatel povinný koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu s příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.

Revize	Popis revize	Datum	Podpis

±0,000 = 1.NP m n.m., Balt p.v.

Zodp. projektant:	Projektant:	Hlavní inženýr projektu:	Generální projektant:
Ing. Michal Zubík	Ing. Michal Zubík	Ing. Petr Ramík	RV projekt **RV projekt s.r.o.** Poláškova 1535, Val. Meziříčí, 757 01 info@rvprojekt.cz www.rvprojekt.cz +420 724 877 726
Místo stavby:	17. listopadu 930/8, Olomouc 779 00		
Katastr:	k.ú. Olomouc-město, č. parcely st.1501, 94/71, 94/74		
Stavebník:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křižkovského 511/8, Olomouc, 779 00		
Název stavby:	**PF UPOL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 2, část 1, 3, 4**		Projektant dílčí části:
Objekt:	**D.1 - Budova B** **D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika**		Datum 08/2023 · Stupeň DPS · Formát 2xA4 · Měřítko · Číslo paré
Název výkresu:	**Půdorys 1.NP - Silnoproud** **Venkovní schodiště a schodišťová hala**		Číslo výkresu **2022_45.2-D.1.4.5_08**