


Schéma připojení

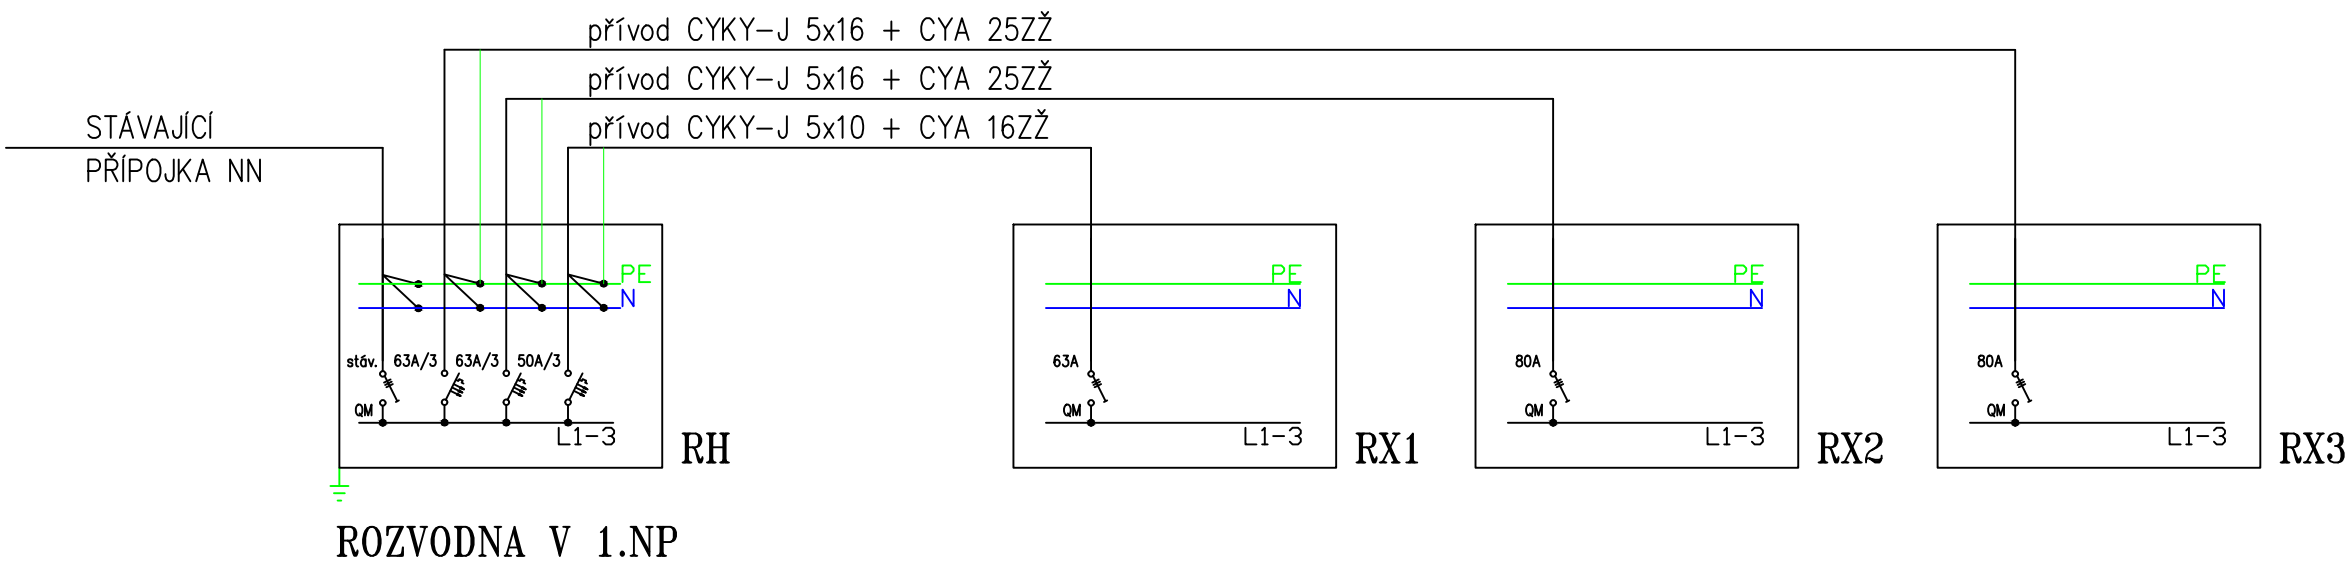

POZNÁMKA :

- NAPÁJECÍ SÍŤ ČEZ: 3+NPE,AC,230/400V/TN-C
- NAPÁJECÍ SÍŤ RX...: 3/N/PE,AC,230/400V/TN-S
- OCHRANA PŘED NDN NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

VYPRACOVAL: Martin Přileský	ZOD. PROJEKTANT: Ing. Pavel Malínek	TECH. KONTROLA: Ing. Pavel Malínek	 Ing. Pavel MALÍNEK Jakoubka ze Stříbra 44, Olomouc IČ: 46616373	
INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 649 89 592 Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc				
AKCE: Nástavba a přístavba VŠK J. L. Fischera - blok C			FORMÁT:	2 x A4
			DATUM:	04/2024
MÍSTO: k.ú. Olomouc-město, parc. st. 1575, 94/64			ÚČEL:	DPS
VÝKRES: SCHÉMA PŘIPOJENÍ			Č. KOPIE:	
			MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: D.1.4.c.09